



REUNIÃO DE COMITÊ

JUNHO 2023

SUMÁRIO

- Consolidação dos Indicadores – Abr à Mai;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Plano de Ação e Não conformidade 22/23;
- Informa Obras;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.




CONSOLIDADO DOS INDICADORES

São empregados para monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – ABR À MAIO/ 23

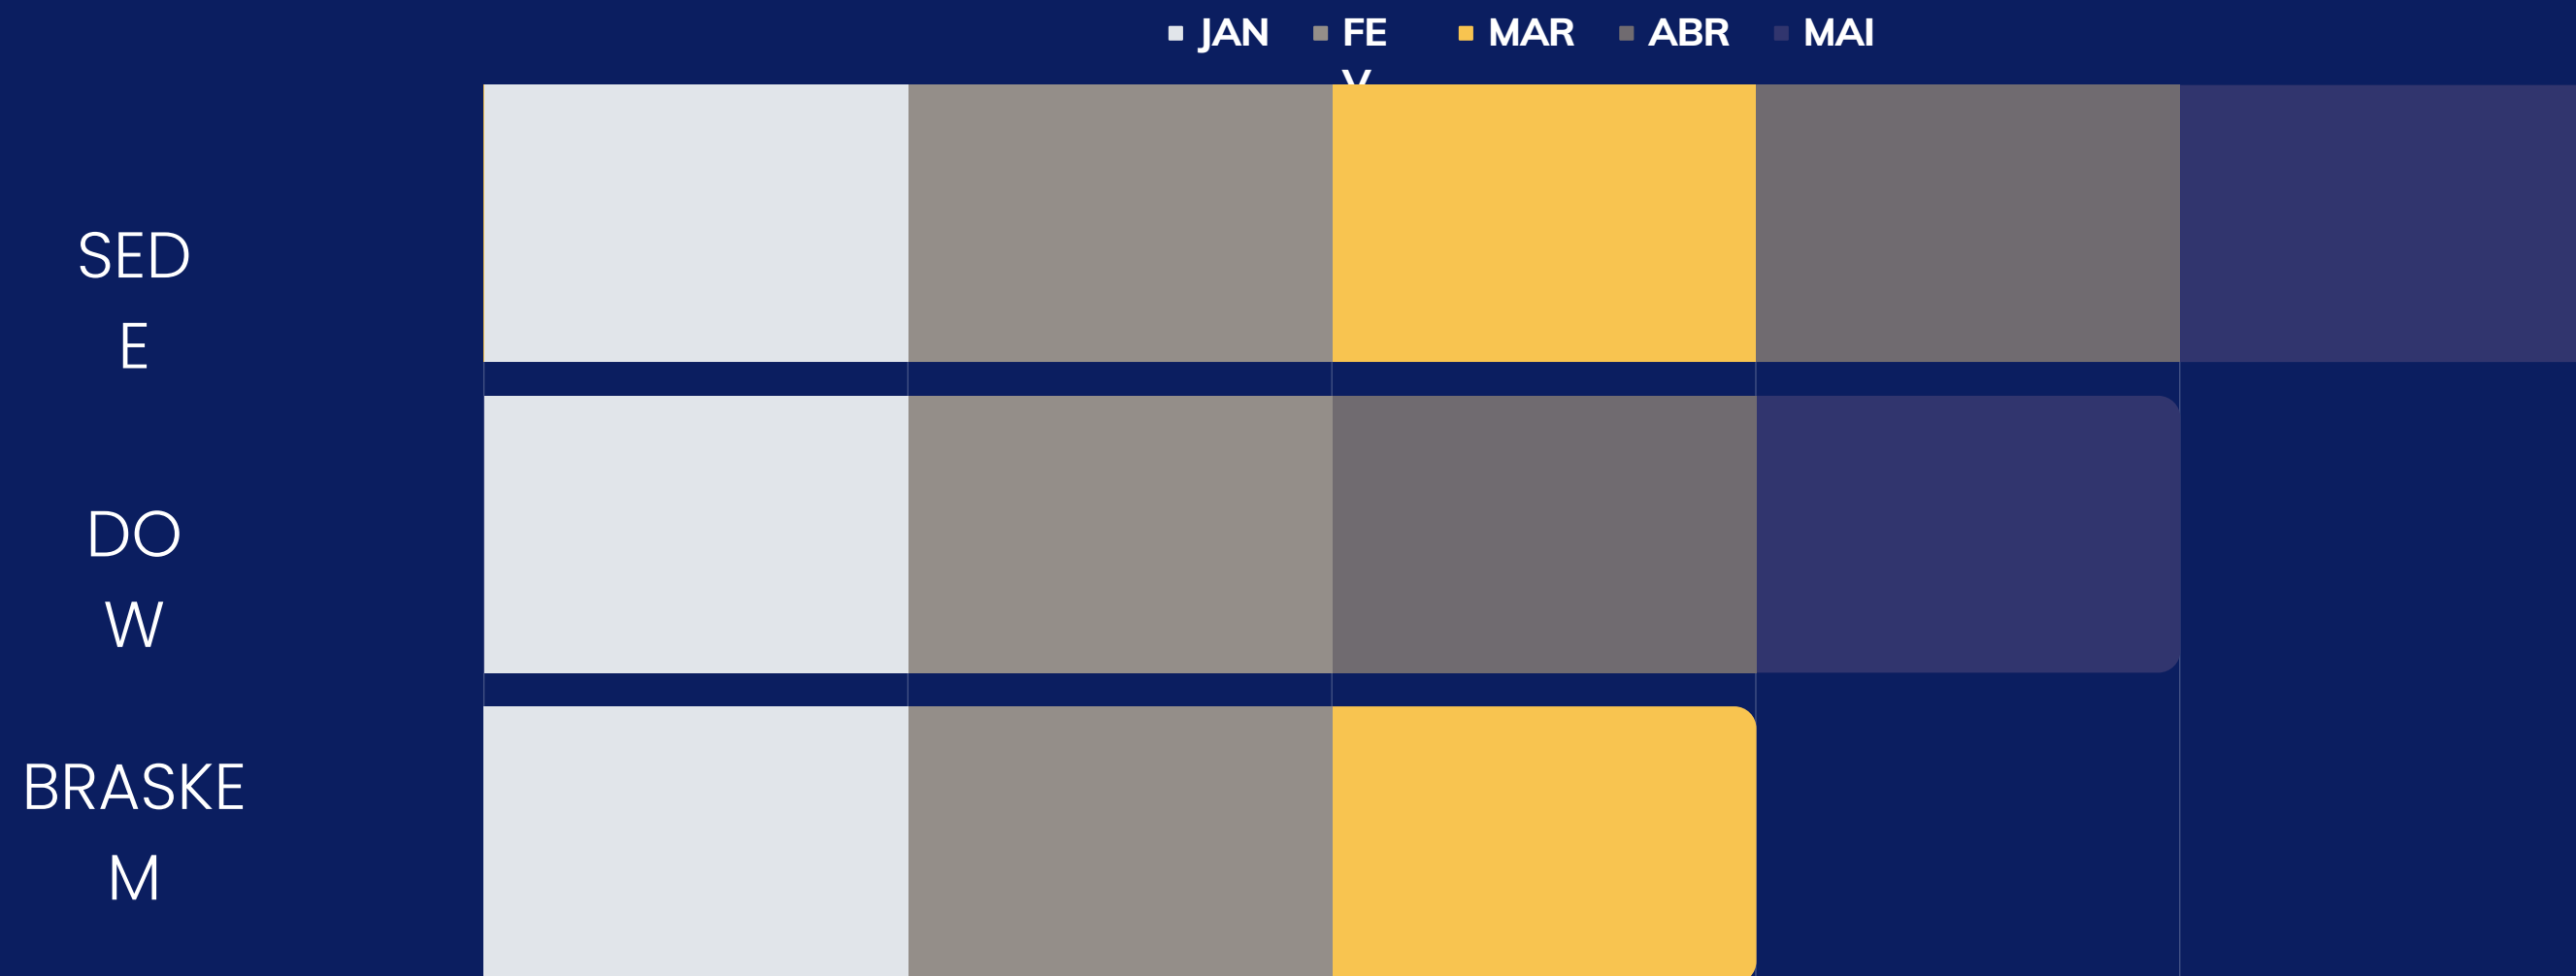

Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Jan: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem, Dow;


Fev: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem, Dow

Mar: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem. Houve registro de NC no recebimento da bobina de inox da Dow;

Abr e Mai: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede, Dow e Braskem.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- ABR A MAI/ 23

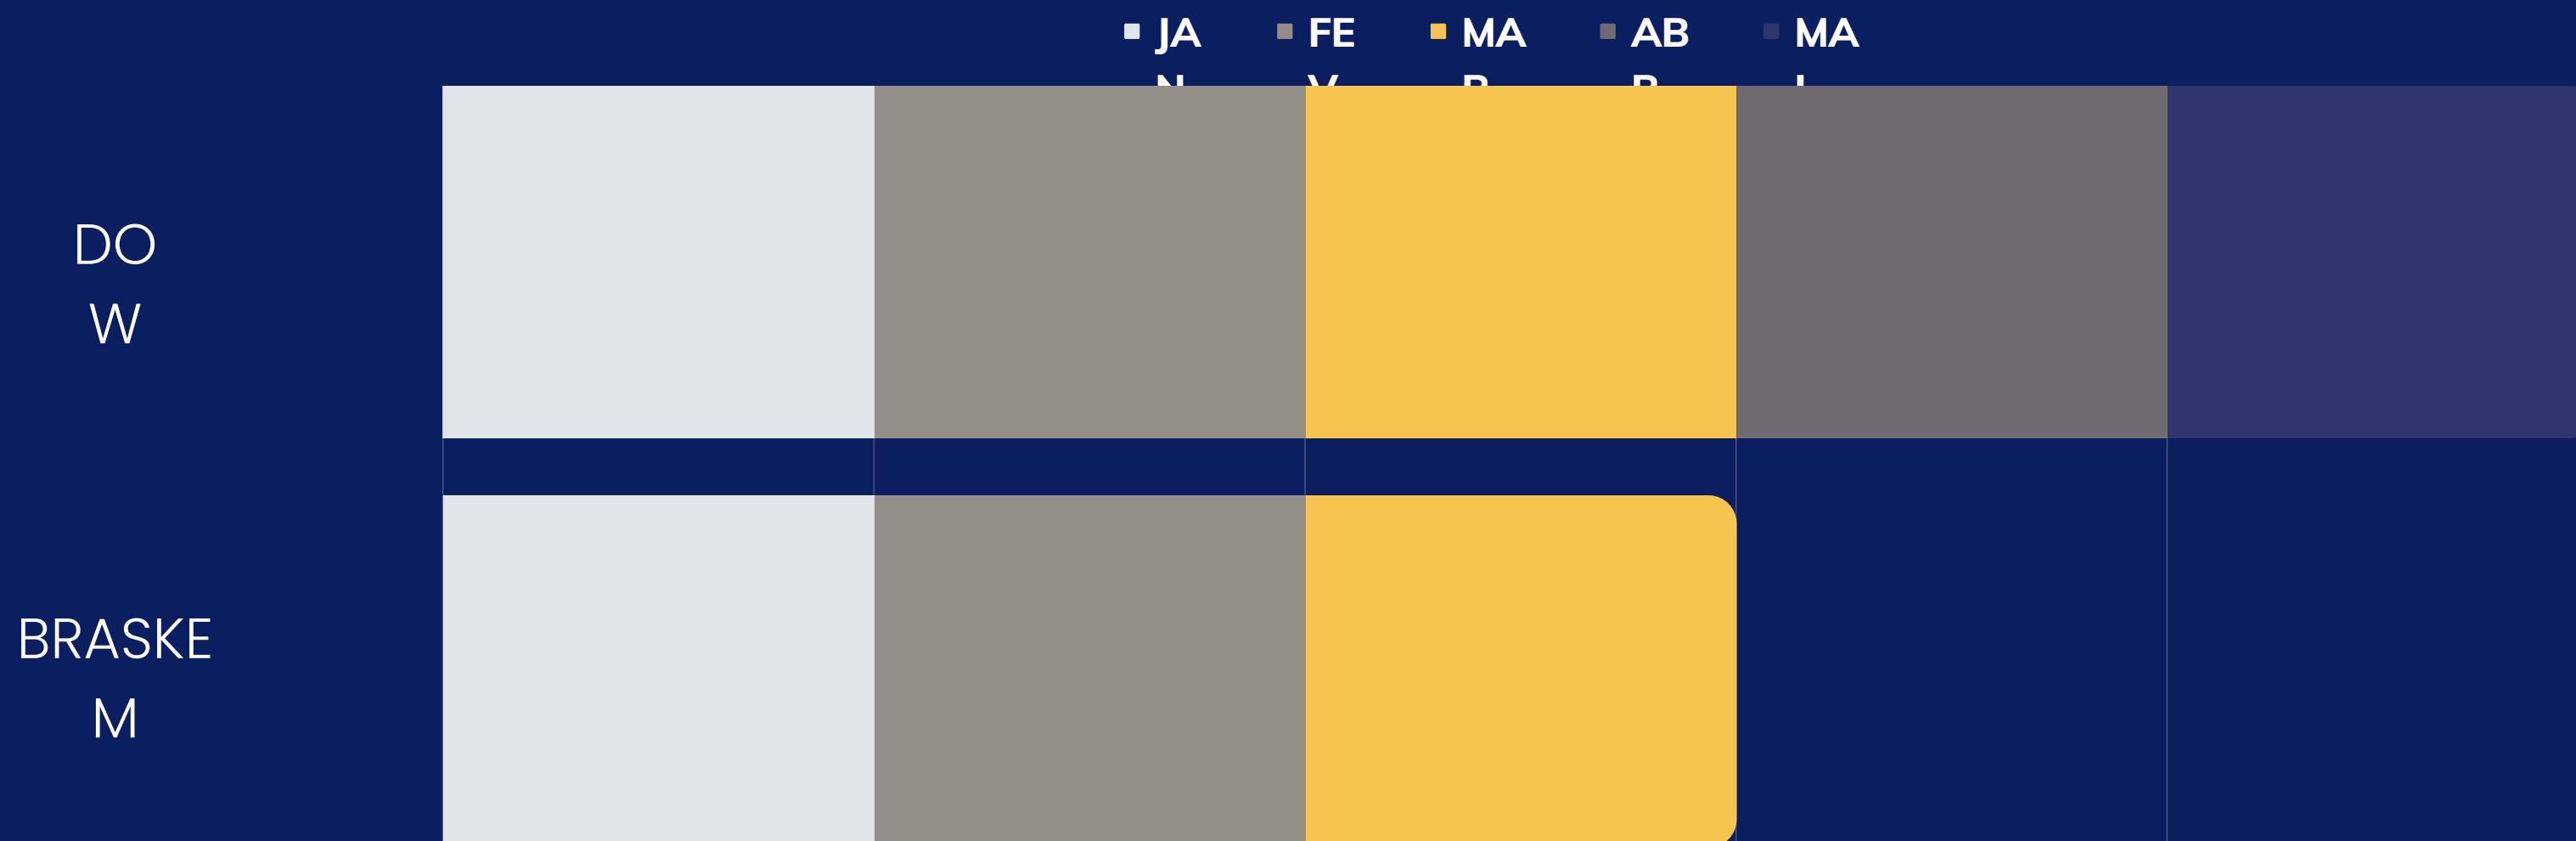


Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Jan a Mar: Não houve registro de NC na atividade na Dow e Braskem AL;

Abr a Mai: Não houve registro de NC na atividade na Dow e Braskem AL;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- ABR À MAI/ 23 SEDE

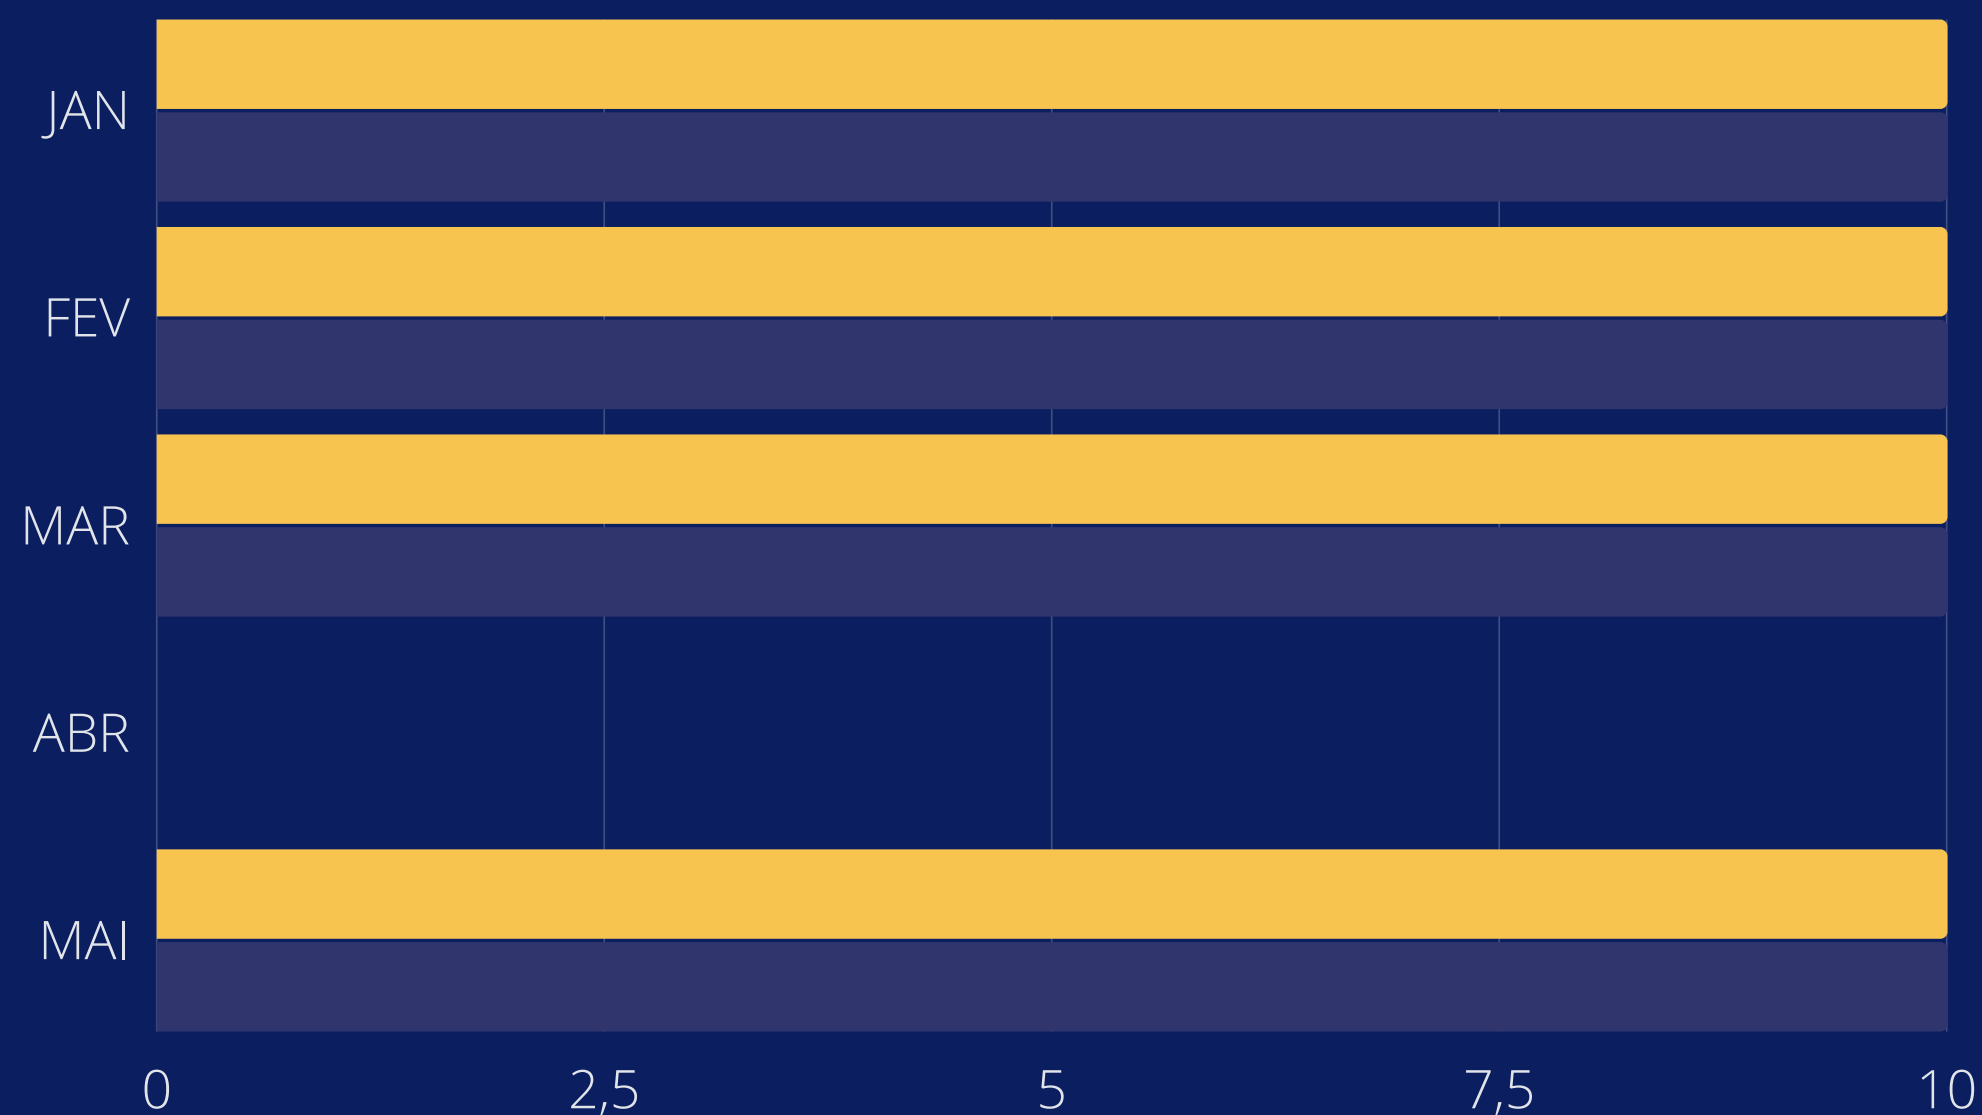

Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Janeiro 2023: Treinamento de QSSMA ISO 9001
Gestão da Qualidade Risoterm

Em Fevereiro 2023: Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei
14.457;

Em Março 2023: PQR 007 - Comunicação

Em Abr: Não Houve treinamento previsto para o
período:

Em Mai: PQR-010 Gestão de Recursos


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- ABR À MAI - 23 Braskem PVC/USC



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- ABR À MAI/ 23 DOW

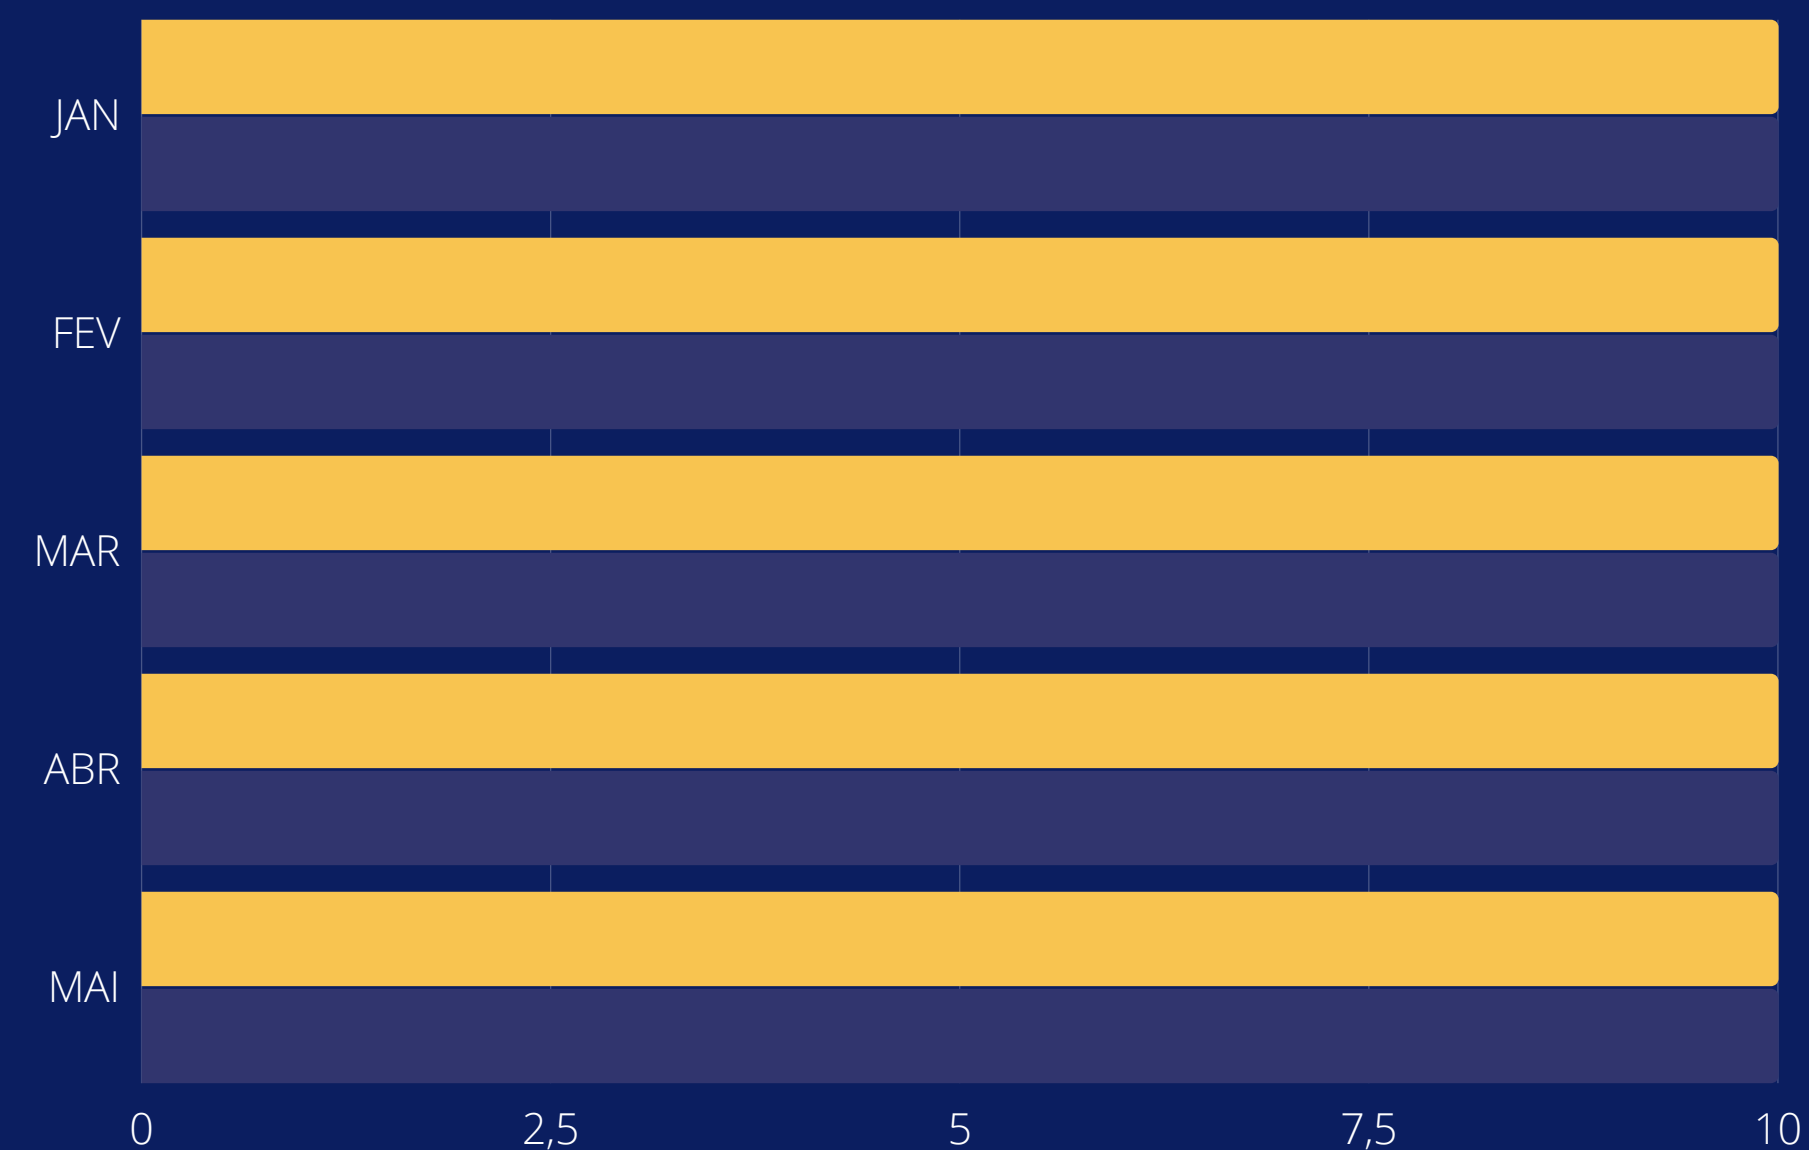

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Janeiro 2023: Política da Qualidade e EVP;

Em Fevereiro 2023: Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial e Período, conforme NR 01 e NR 18,PQO-OBRA,Máscara de Fuga, Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei 14.457;


Em Março 2023: Divulgação do programa de SSMA Risoterm, Política de SSMA e PQR 007-Comunicação.

Em Abril 2023: Divulgação do PGR, Política de EHS;

Em Maio 2023: IT-R-01 Refratário conformado / IT-R-02 Refratário não conformado / IT-R-03 Remoção e acondicionamento, PCA .

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – ABR À MAI/ 23

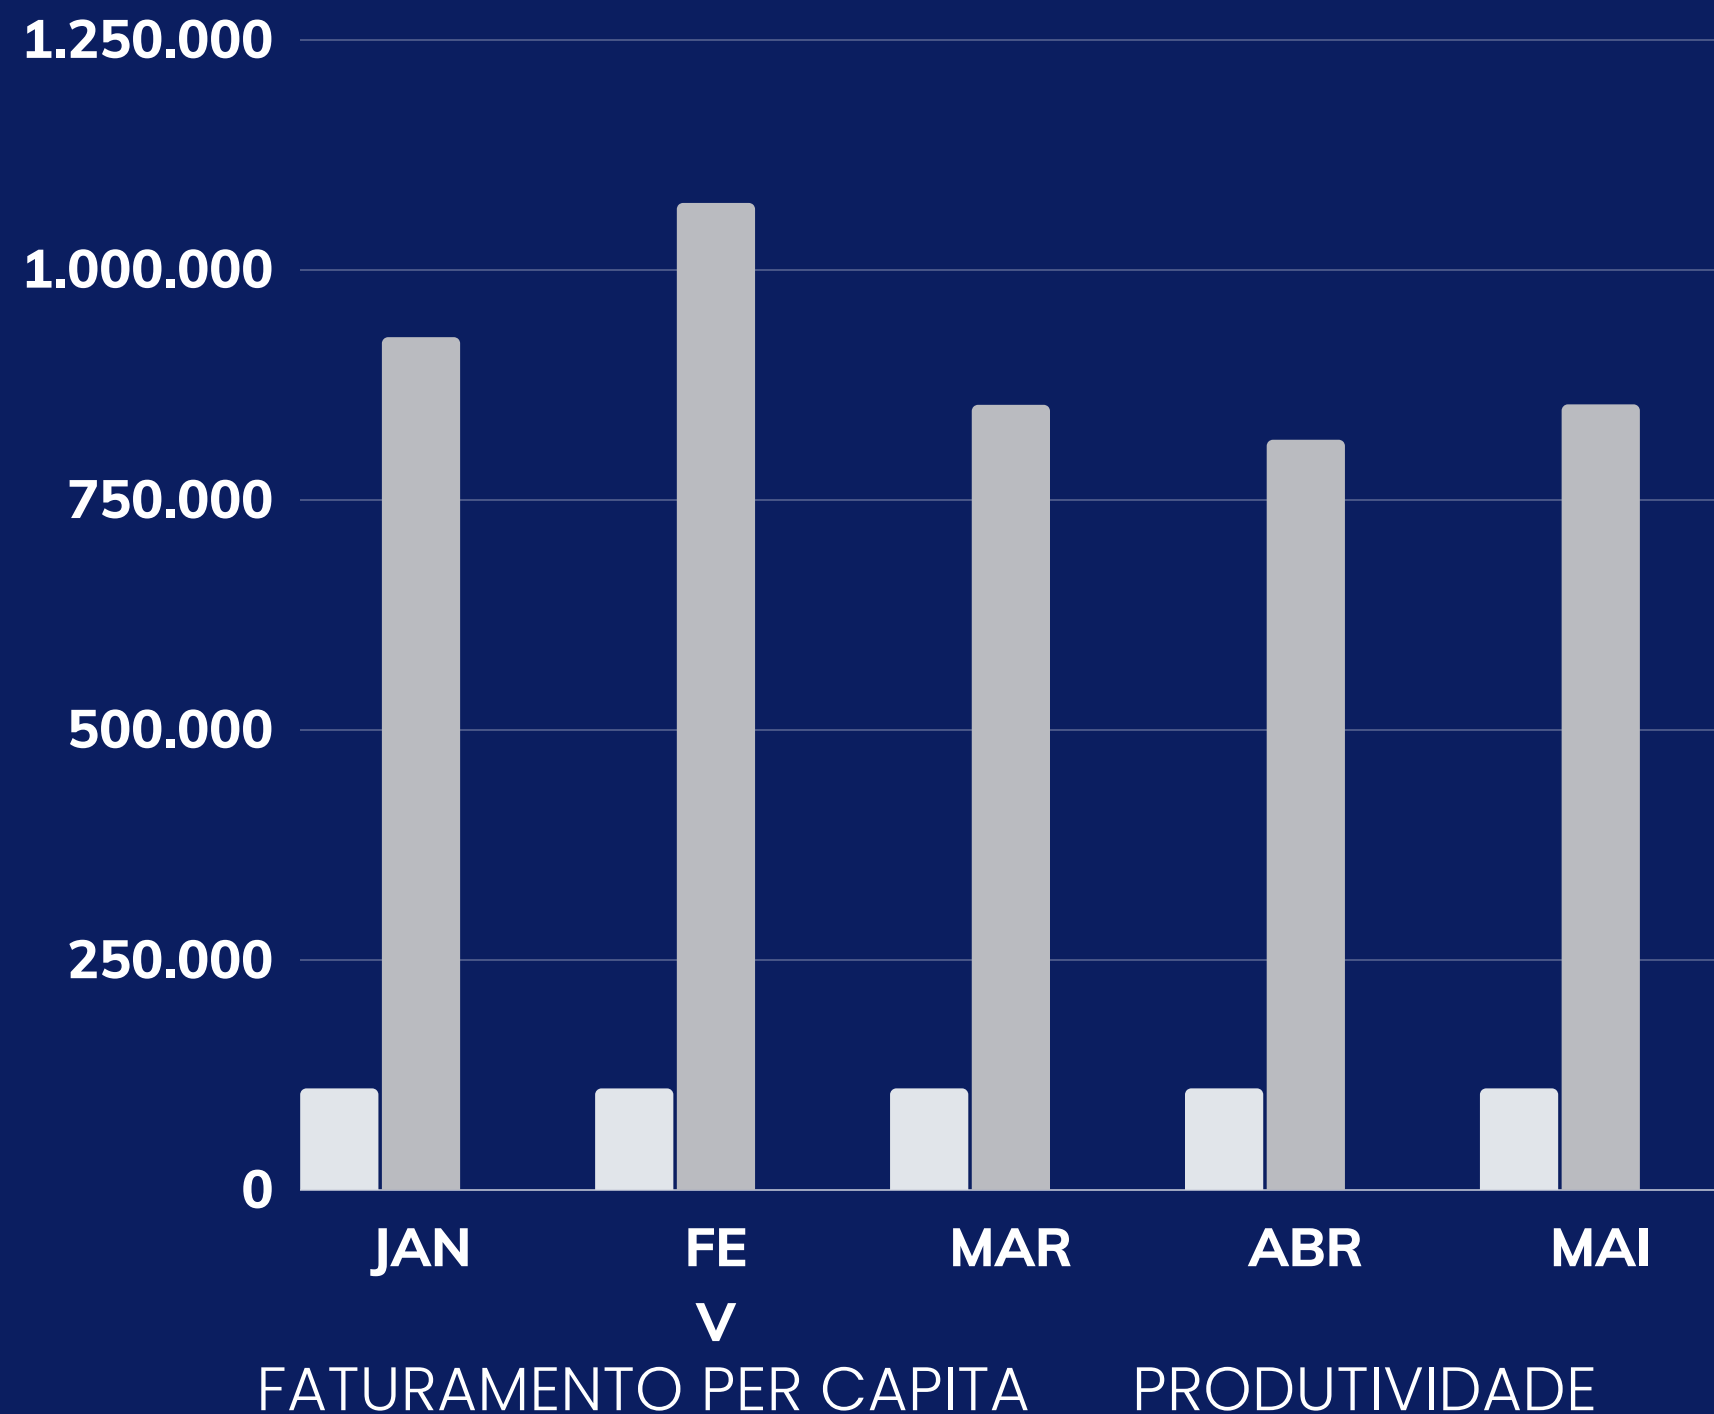

**Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.248,99

FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.707,99


MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.513,51

ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.134,00

MAI: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.518,57

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – ABR À MAI/ 23

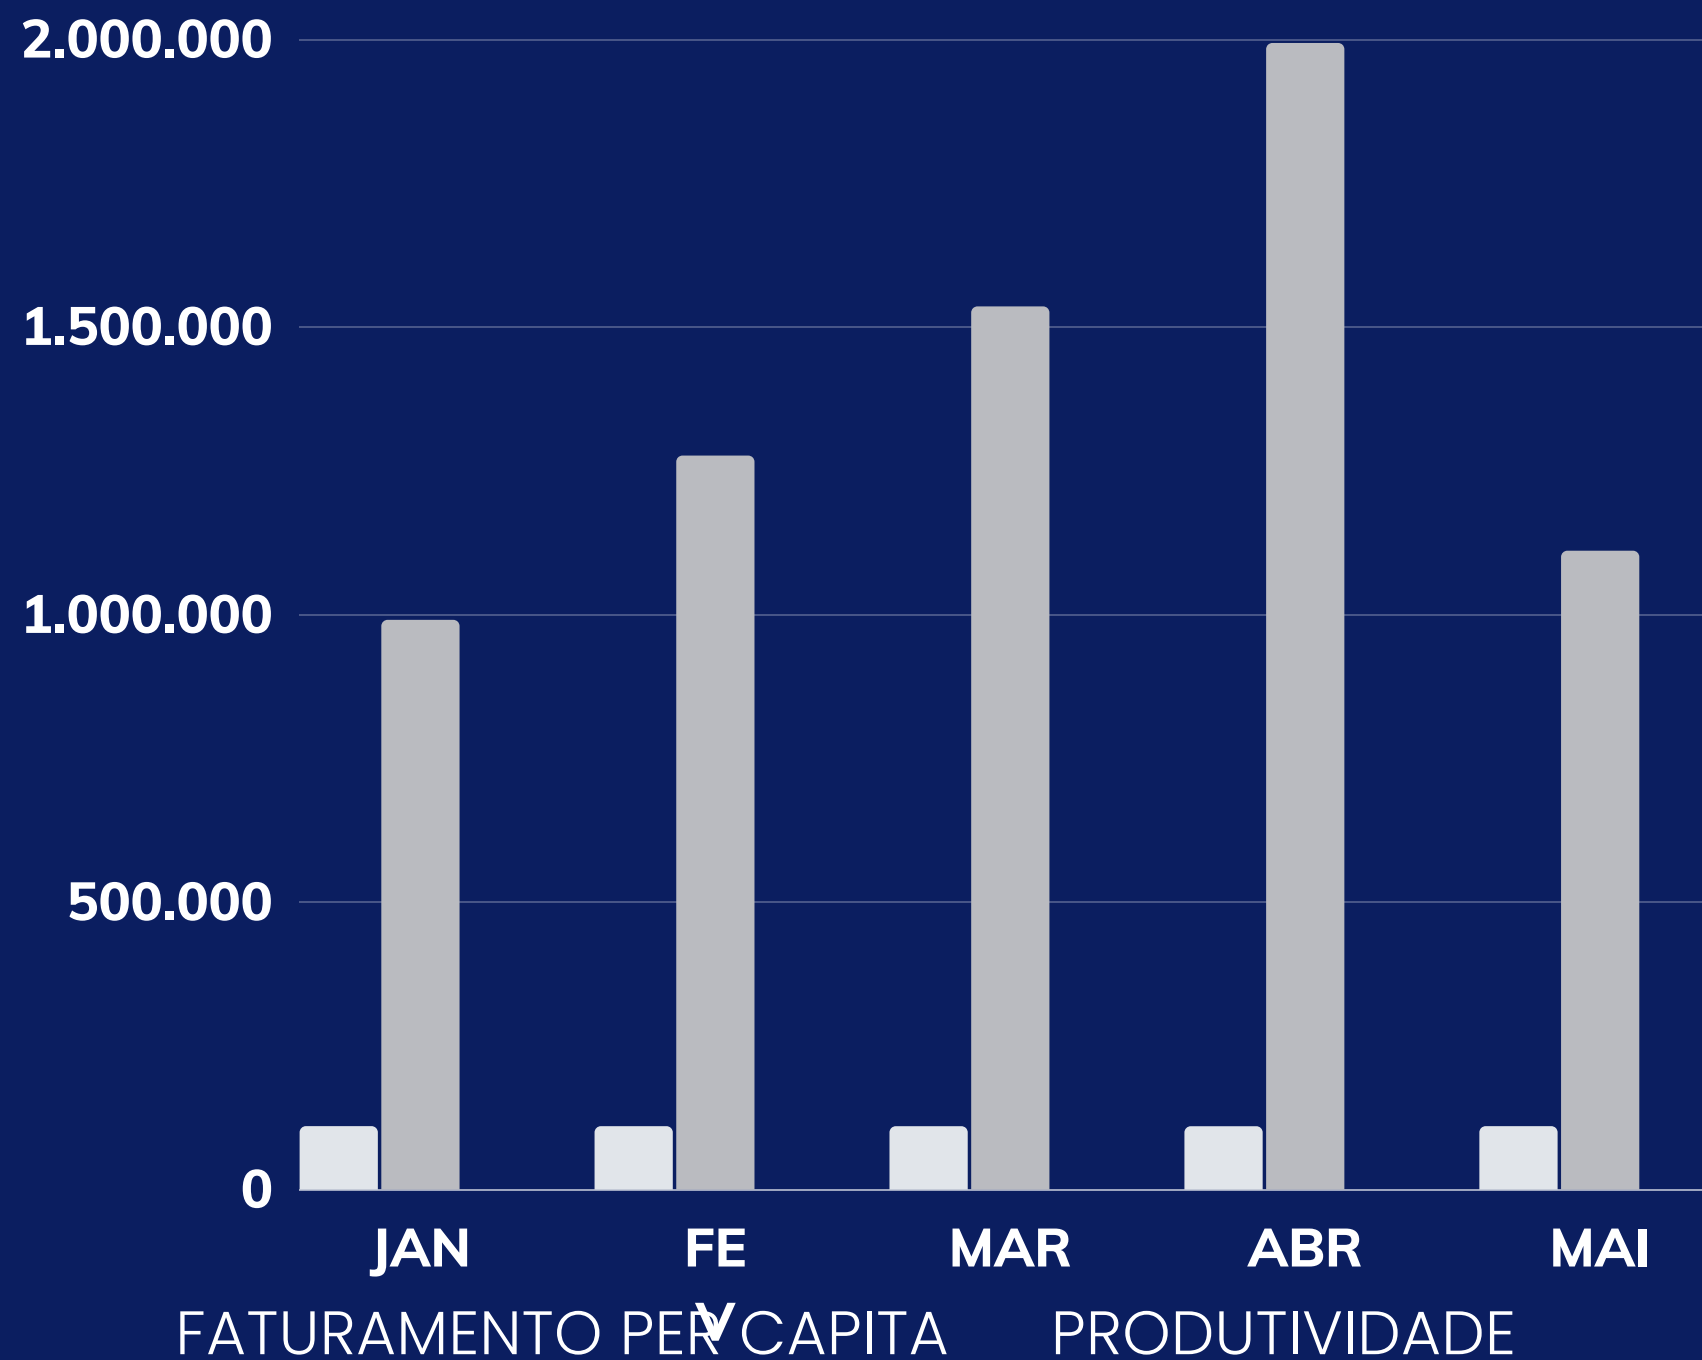


**Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.878,33
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.735,21
MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 15.329,36
ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 19.910,58
MAI: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.080,57

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- ABR À MAI/ 23

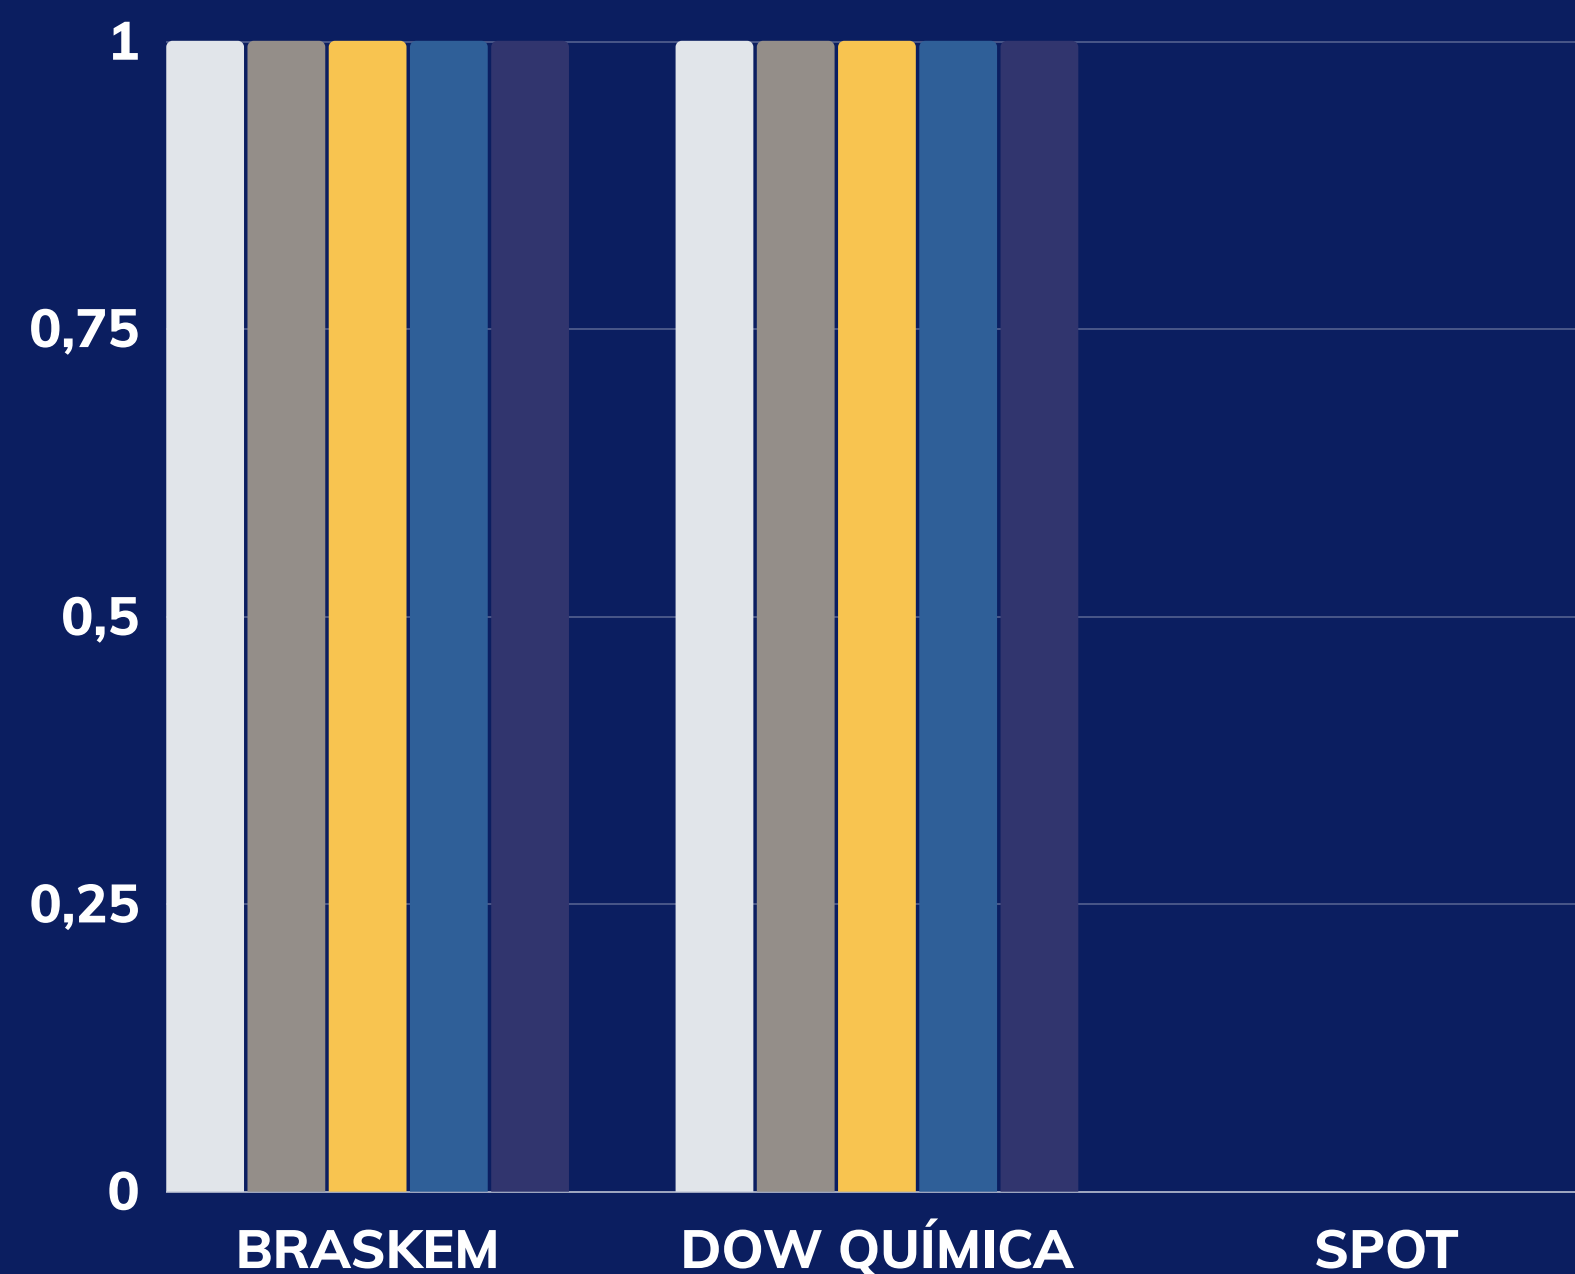

Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente

Em JAN: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).

Em Fev: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).

Em MAR: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).


Em ABR: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).

EM MAI: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).

Não recebemos pesquisa de satisfação das obras Spot do período.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – ABR À MAI/ 23

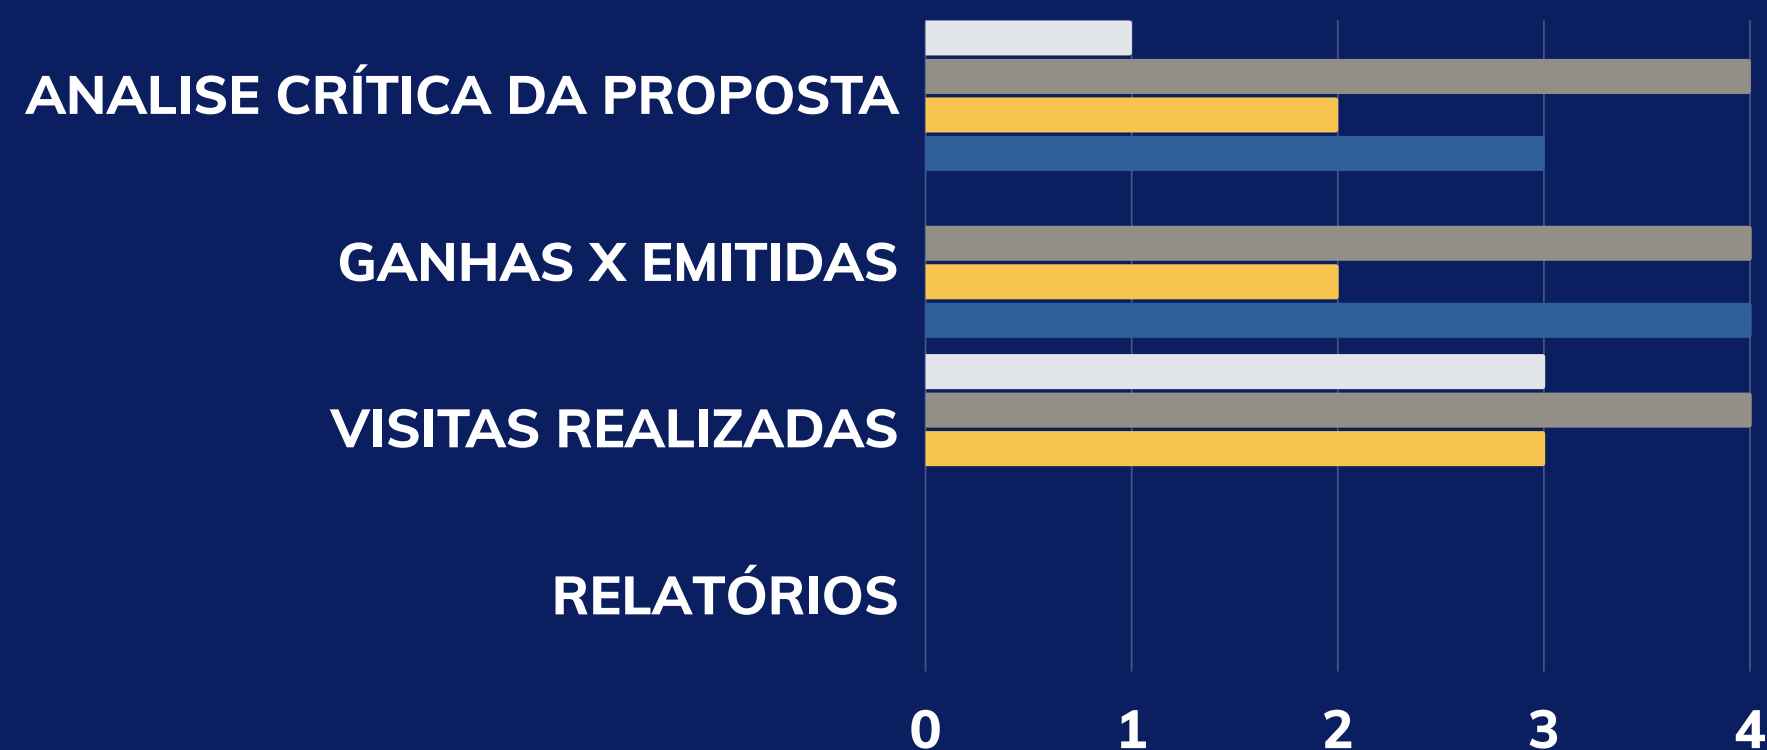

Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas:

Realizado relatórios das obras: Sem informação até o momento;

Meta de 95% de análises críticas realizadas ;

Todas as propostas foram analisadas.

Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.

JAN: 01 proposta Perdida e 03 sem informação;

FEV: 04 propostas ganhas e 01 sem informação;

MAR: 02 propostas ganhas.

ABR: 02 propostas em análise e 02 propostas ganhas.

MAI: 01 propostas em análise e 02 propostas ganhas.

Meta de 03 visitas no mês:

JAN: Oxiteno, Timac e Bayer;

FEV: Tronox, Basf, SFE e Biodisel;


MAR: White martins alagoas, Bauminas e PMA ;

ABR:

MAI

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – ABR À MAI / 23

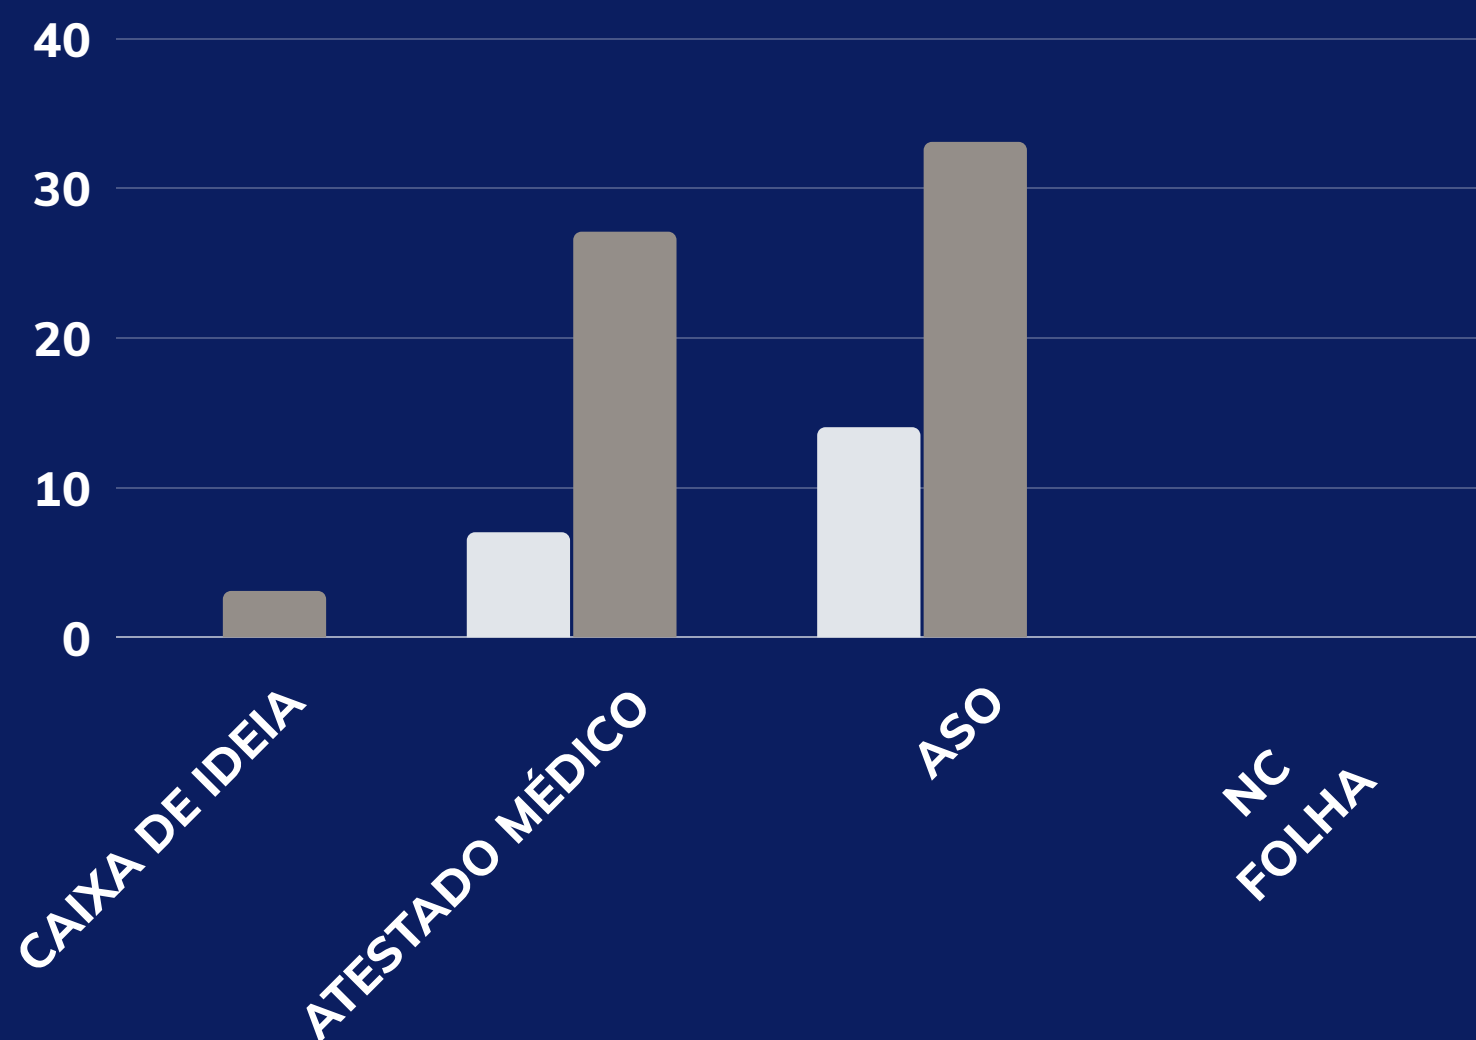

Meta é 0 (Zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Não houve NC na folha de pagamento no período.

Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;

ABR: Não Houve registro;

MAI: Foi registrado 03 ideias no mês.

Meta é zero registro de Atestado Médico

ABR: Foram apresentados 01 dias de atestados Braskem AL, 05 dias de atestados Dow, 01 dia Unigel ;

MAI: Foram apresentados 22 dias de atestados Braskem AL, 04 dias de atestados Dow, 01 dia Unigel.


Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês

ABR: Todos os ASOs previstos foram realizados;

MAI: Todos os ASOs previstos foram realizados.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – ABRIL À MAI / 23

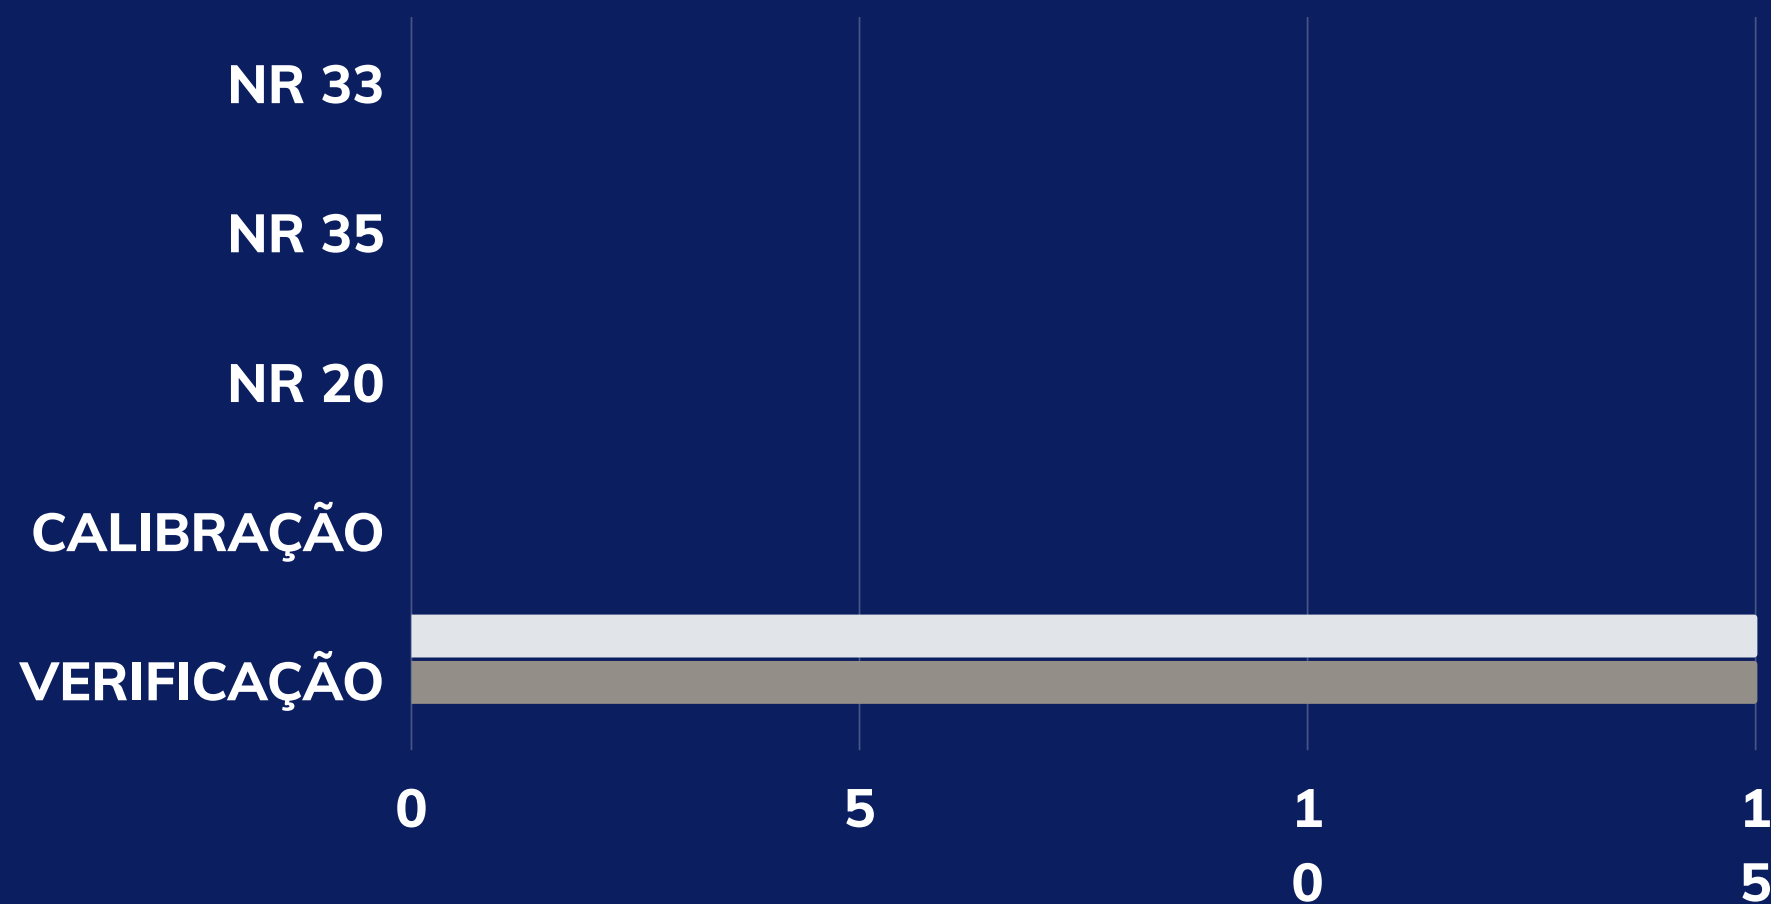

Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.

Não houve atualização de treinamento das NRs no período

Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

Em Abril 2023: Não Houve registro de acidente ou incidente;

Em Mai 2023: Não Houve registro de acidente ou incidente;

A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas:

Em Abril 2023: Dow (Não houve verificações previstas), Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado);

Em Maio 2023: Dow (15 verificações prev x 15 realizado); Braskem AI (Não houve verificações previstas).



Não Conformidade de Rotina

Registro de não Conformidade

Data: 31/05/2023

Registrado por: Greciálen Muniz Rosa

Usuário: Henrique Coutinho




Descrição:

Foi identificado pelo RH, que nove funcionários da filial (Braskem), realizam sete dias de trabalho consecutivo, sem a devida folga garantida por lei, podendo em caso de fiscalização gerar multa pelo MTE ou um passivo trabalhista.

Medida Tomada:

O RH comunicou ao gestor da obra e solicitou um maior controle e gestão da programação semanal de trabalho. Dos 09 funcionários, conseguimos fazer o ajuste de 05 (cinco), os demais não foi possível ajustar, são eles: Alex dos Santos Silva Carisvaldo Alves Teixeira Cristiano Nascimento dos Santos Luiz Felipe dos Santos Gonçalves



**Não
Conformidade
de Rotina**




**Não
Conformidade
de Rotina**



PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

Ação tomada para eliminar a causa da não conformidade ou produto não conforme, de forma a impedir a sua reincidência.

PLANO DE AÇÃO

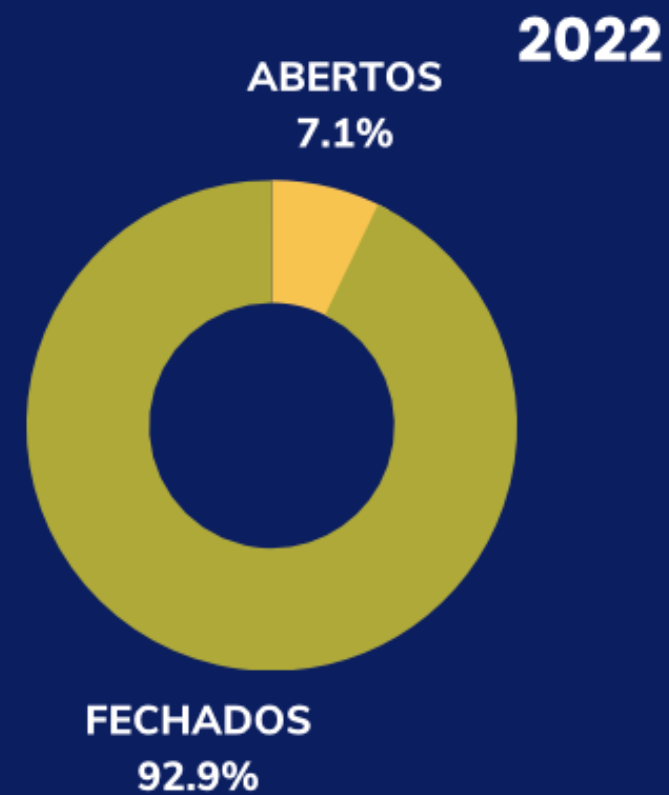

PA ABERTAS 2022

Plan.Estratégico (04);

PA FECHADOS 2022

PGR (01;02;03 e 11/2203).
Plan.Estratégico
(05;06;07;08;;09,10); Auditoria
Externa (14,15, 16, 17 e 18);
SUPRIMENTOS (012/22);
INDICADOR SSMA 013/22; Obra
Dow (14)



PA ABERTAS 2023

Gestão de PGR 01/23;
Planejamento (05, 07
,08,).

PA FECHADOS 2023

BRASKEM AL (Treinamentos)
002/23; RH -06/23
Planejamento - 03,04

NÃO CONFORMIDADES

2023

ABERTOS
0%



FECHADOS
100%

NC ABERTAS EM 2023

NA

NC FECHADAS 2023

01 RH (NC 01);
02 Suprimentos (NC 02
e 03);
01 Obra Dow (NC 04)

INFORMAÇÃO DAS OBRAS



Sede

Braskem - Al

Dow Química

Ultracargo

OBRA SPOT

Acelen;
BASF;
Cibra.

Tronox
PMA

INFORMAÇÃO DAS OBRAS

SEDE

1

- Processo de viagem e transporte;

2

- Contratação empresa Consest;

3

- Conclusão reforma fachada Galpão;

4

- Gestão - Suprimentos;
- Planejamento - Zenon.



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

BRASKEM - AL

1

- MP- 16 :
Conclusão dos
Serviços

2

- Redução das
Demandas
da Unidade;

3

- Serviço
Cloroduto

4

- Caixa - Flash



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

DOW QUÍMICA

1

- Parada TA 2023;

2

- Apoio Planejamento e SSMA.

3

- Acesso – Jairo



INFORMAÇÃO DAS OBRAS



SSMA – DURANTE A PARADA



DISTRIBUIÇÃO DE ADESIVO CAPACETE:
CAMPANHA: "MINHA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA"



DISTRIBUIÇÃO DE BOTONS:
CAMPANHA: "CONECTADOS PELA SEGURANÇA"



DISTRIBUIÇÃO DE BRINDE (COPO TÉRMICO) :
CAMPANHA: "RECONHECIMENTO DESTAQUE SSMA SEMANAL"



BANNER:
CAMPANHA: "O ERRADO É ERRADO, O CERTO É CERTO"

INFORMAÇÃO DAS OBRAS



PLANEJAMENTO - ESCOPO TA - 2023



TOTAL
1.192 m²



PARADA MANUT.
809,39 m²

PROJETO
382,86 m²

FRIO
529,68 m²

QUENTE
662,57 m²

MANUTENÇÃO (PL C) = 809,39 m²

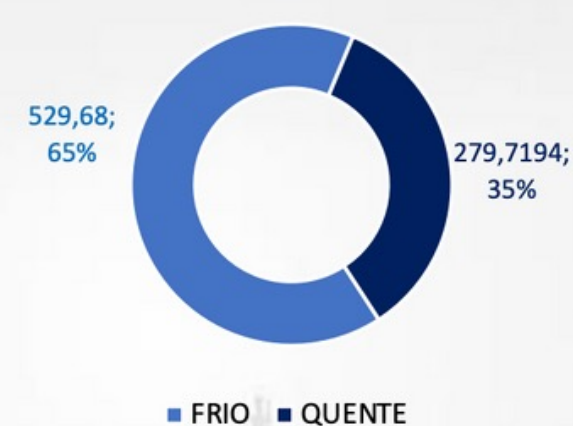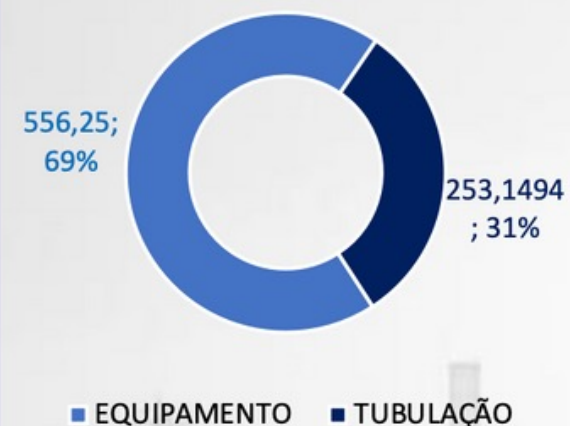

PROJETO (PL A) = 382,86 m²



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

ACELEN

1

- D 601 e GV 3601.

2

- Parada unid 9 - Fornos e Torres.

3

- Acesso - Jairo



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

OBRA SPOT

São empregados para monitorar o desempenho de processos e atividades que não necessariamente impactem diretamente na qualidade do serviço fornecido.

No período:

1

Abril: Cobra e Bayer

2

Maio: Tronox -

3

Junho: Timac Can

Próximas:

PMA

Basf

Bayer



PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

TODA ATUALIZAÇÃO É INFORMADA VIA E-MAIL E DISPONIBILIZADA NO RISONECT.

Revisão:

- PQR.006 OBJETIVOS DA QUALIDADE, MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA DA DIREÇÃO – rev -03;
 - PQR.010 GESTÃO DE RECURSOS -rev -06;
- IT.I.02 - APLICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO ALTA TEMPERATURA EM TUBULAÇÃO E EQUIPAMENTOS - rev -14;
 - IT.EC.01 - TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS - rev - 01;

Obrigado!

