



REUNIÃO DE COMITÊ

SETEMBRO 2023

SUMÁRIO

- Consolidação dos Indicadores – JUN à AGO;
- Registros de Não Conformidades de Rotina;
- Plano de Ação e Não conformidade 22/23;
- Agenda de Auditoria Externa;
- Informa Obras;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.




CONSOLIDADO DOS INDICADORES

São empregados para monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – JUN À AGO/ 23

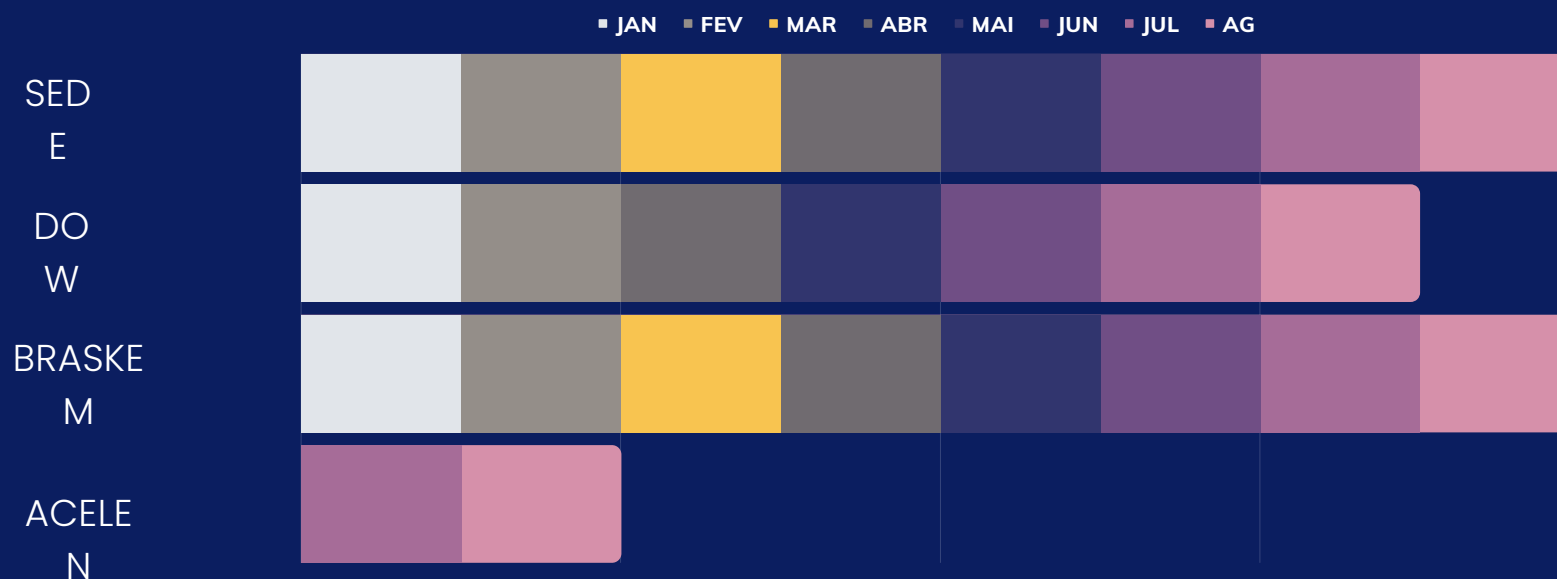

Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Jan a Fev: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem, Dow;


Mar: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem. Houve registro de NC no recebimento da bobina de inox da Dow;

Abr a Jun: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede, Dow e Braskem.

Jul e Ago: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede, Dow, Braskem e Acelen. Agos: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede, Dow, Braskem e Acelen.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- JUN A AGO/ 23

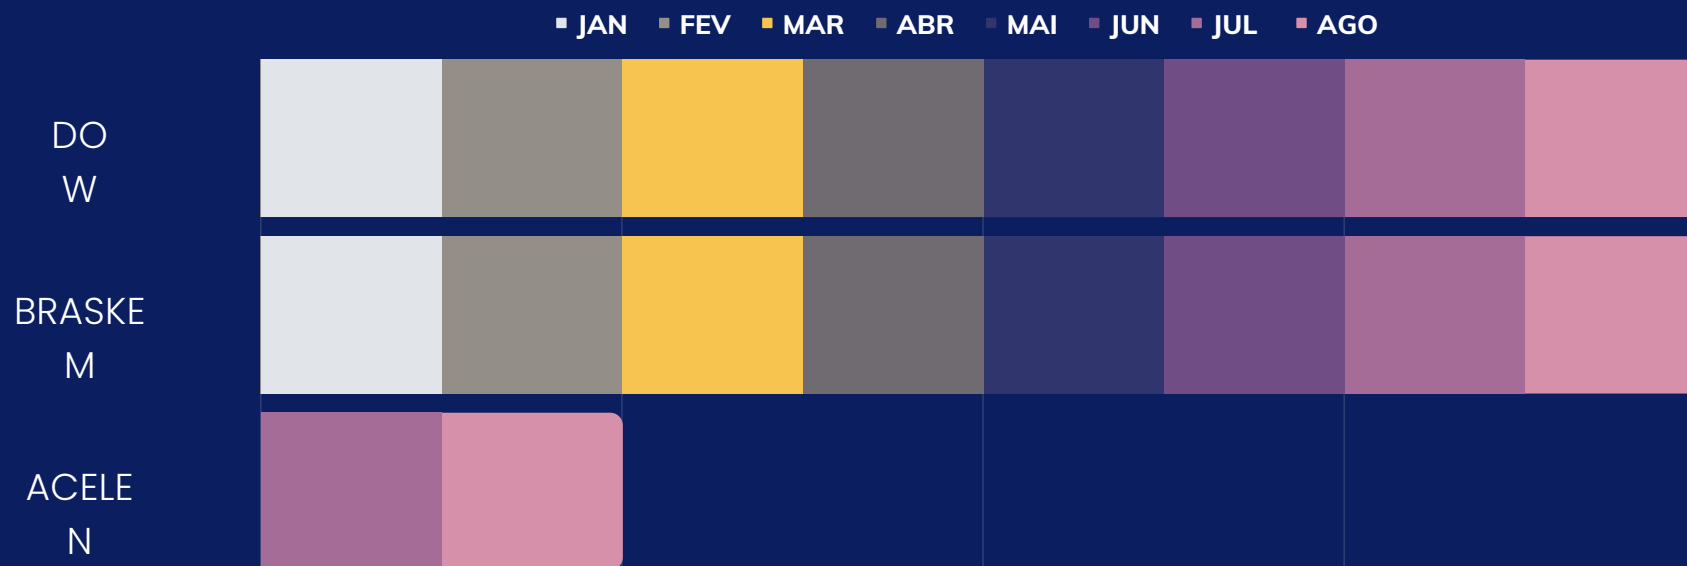

Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.


Jan a Mar: Não houve registro de NC na atividade na Dow e Braskem AL;

Abr a Jun: Não houve registro de NC na atividade na Dow e Braskem AL;

Jul e Ago: Não houve registro de NC na atividade na Dow, Braskem AL e Acelen ;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JUN À AGO/ 23 SEDE

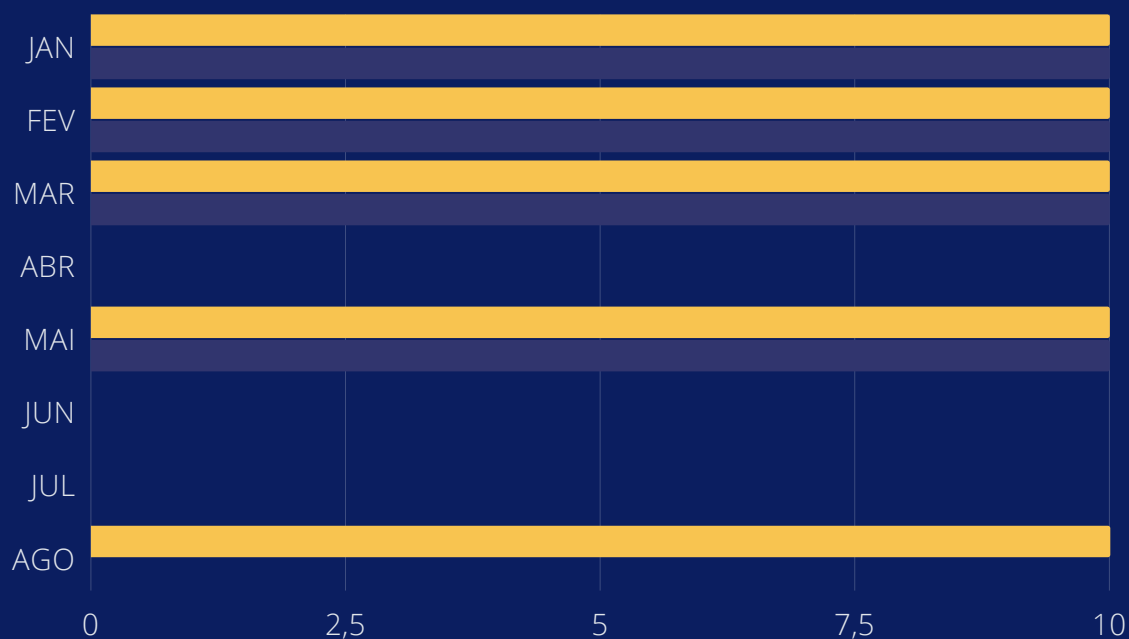

Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Janeiro 2023: Treinamento de QSSMA ISO 9001 Gestão da Qualidade Risoterm

Em Fevereiro 2023: Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei 14.457;

Em Março 2023: PQR 007 - Comunicação

Em Abr: Não Houve treinamento previsto para o período.


Em Mai: PQR-010 Gestão de Recursos

Em Jun e Jul: Não Houve treinamento previsto para o período.

Em Ago: PQR 12 - Gestão de Mudanças.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JUN À AGO - 23 Braskem PVC/USC

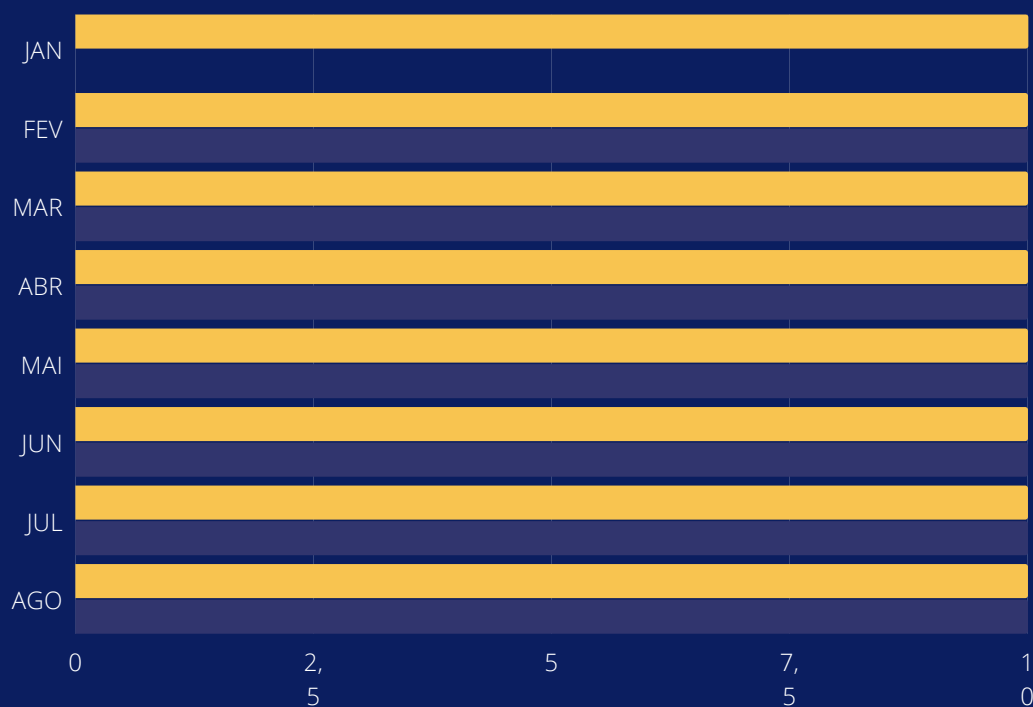

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Em Janeiro 2023: Permissão de Trabalho (PT), Divulgação da Política de QSSMA Risoterm, Braskem e regras salvam vidas Braskem;

Em Fevereiro 2023: Programa de Gerenciamento de Riscos; Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei 14.457;

Em Março 2023: PR-006 Tratamento de Acidentes e incidentes; PQR 007-Comunicação.

Abril 2023: AST- Análise Segura da Tarefa;

Mai 2023: PQO - Obra Braskem AL;

Em Jun: IT - 01,02,03, 05 e 06 - Isolamento Termico.

Jul: IT - FIT TEST - PPR e PCA;


Em Ago: NR 33 (Espaço Confinado), NR 06 / PR 003 (Guarda e Conservação de EPI S);

Em
Em

Em

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JUN À AGO/ 23 DOW

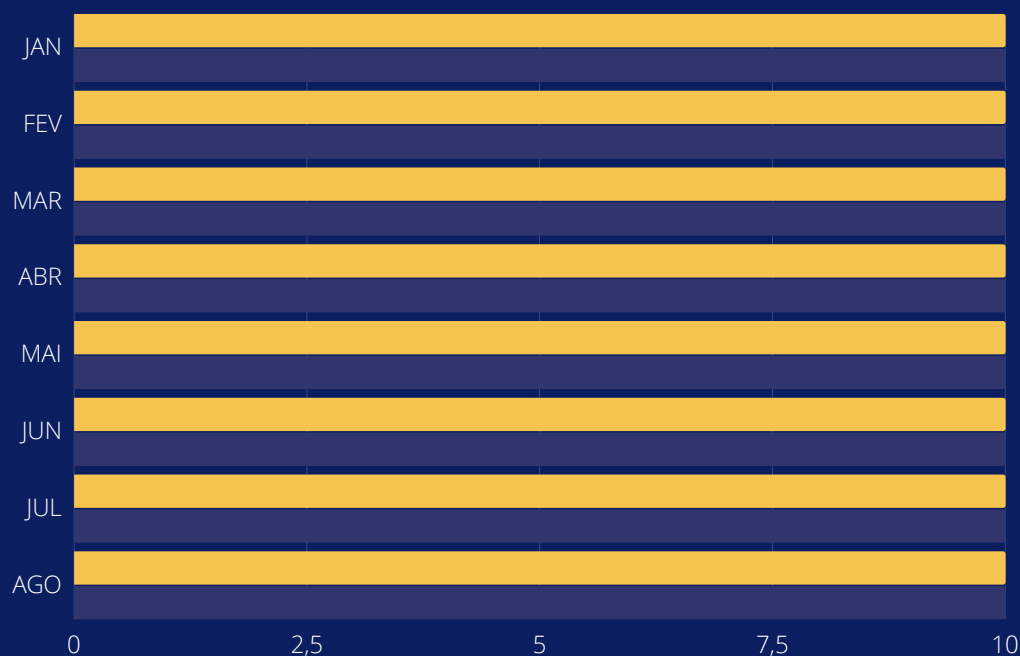

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Janeiro 2023: Política da Qualidade e EVP;

Em Fevereiro 2023: Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial e Período, conforme NR 01 e NR 18, PQO-OBRA, Máscara de Fuga, Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei 14.457;

Em Março 2023: Divulgação do programa de SSMA Risoterm, Política de SSMA e PQR 007-Comunicação. Em

Abril 2023: Divulgação do PGR, Política de EHS;

Em Maio 2023: IT-R-01 Refratário conformado / IT-R-02 Refratário não conformado / IT-R-03 Remoção e acondicionamento, PCA .


Em Junho: Proceçimentos criticos das atividades Risoterm / Tecfibra;

Em Julho: IT.I.02_Aplicação de Isolamento Térmico a alta Temperatura e Equipamentos

Em ago: PPR (Programa de Proteção Respiratoria) e Segurança e utilização de produtos químicos;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JUN À AGO/ 23 ACELEN

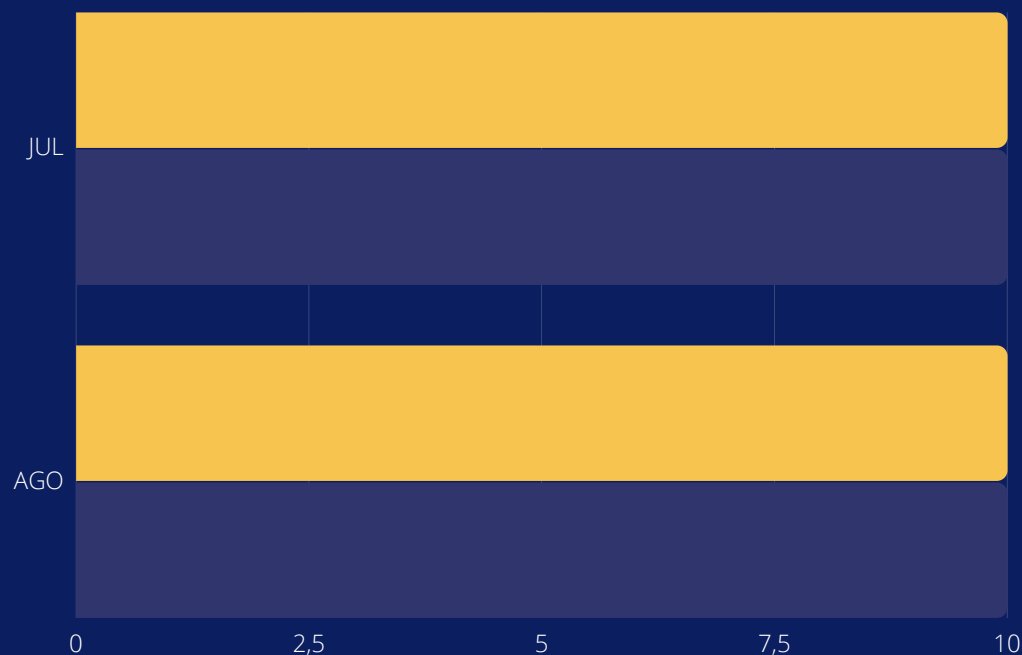


Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Julho: Combate ao álcool x Outras Drogas (Plano de Ação do PCMSO).

Em ago: Análise e percepção de Riscos / AST - Análise segura da Tarefa;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JUN À AGO/ 23

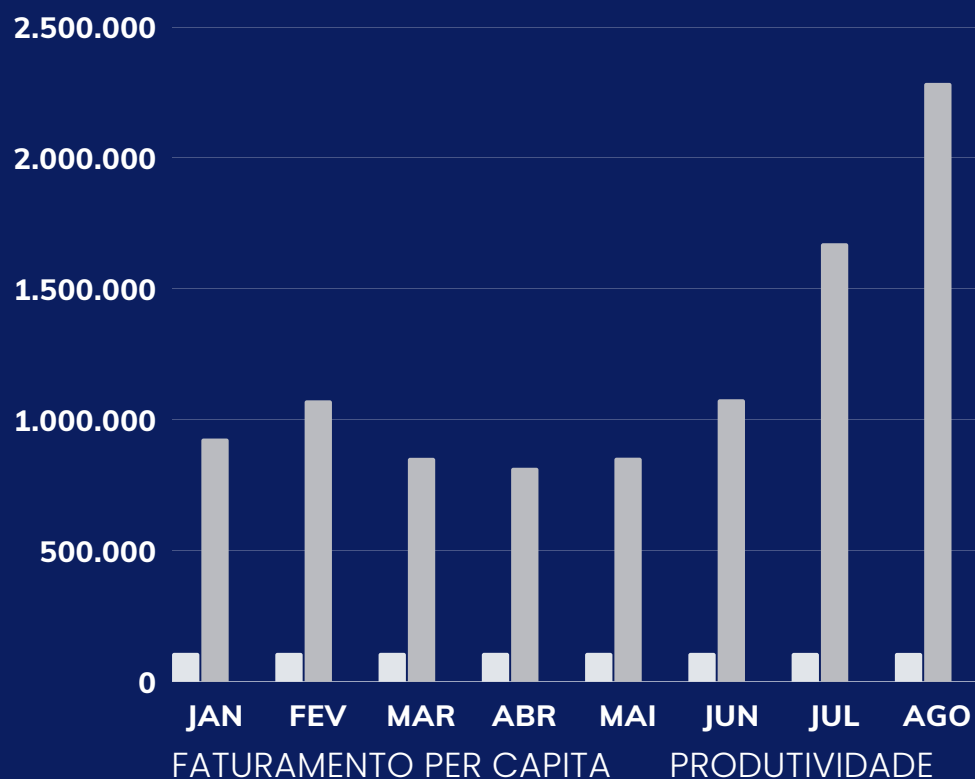

**Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.248,99

FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.707,99

MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.513,51

ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.134,00

MAI: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.518,57


JUN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.749,05

JUL: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 16.706,17

AGO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 22.828,65

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JUN À AGO/ 23

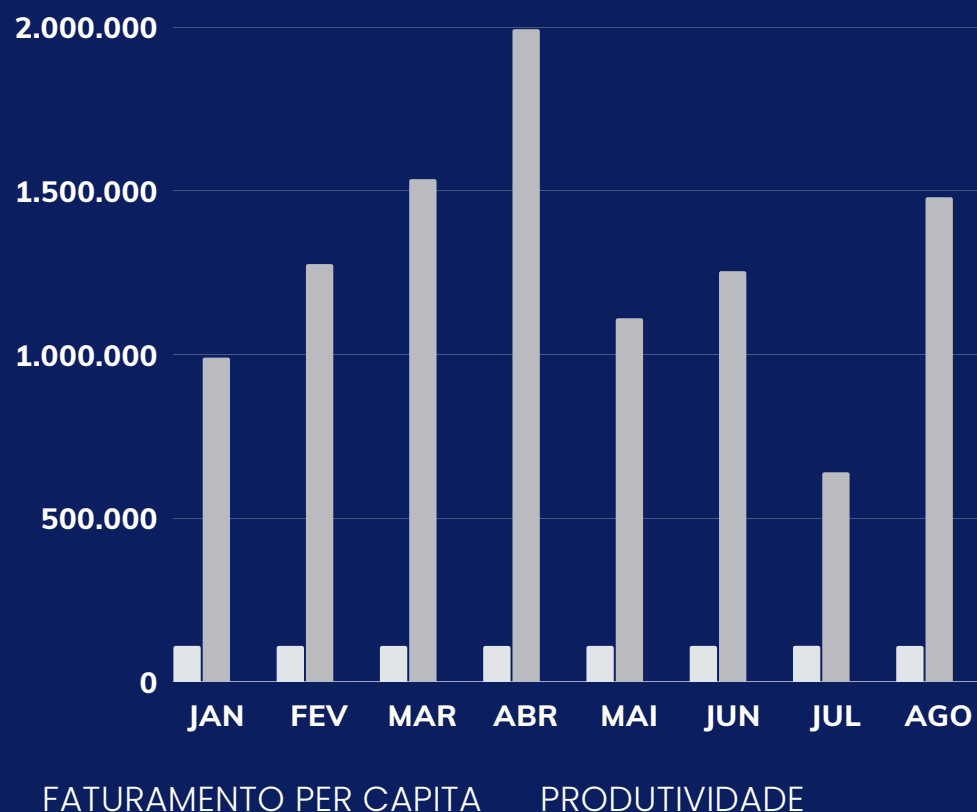


**Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.878,33
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.735,21
MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 15.329,36
ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 19.910,58
MAI: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.080,57
JUN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.518,41
JUL: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 6.375,05
AGO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 14.776,81

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

ACELEN – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JUL À AGO/ 23

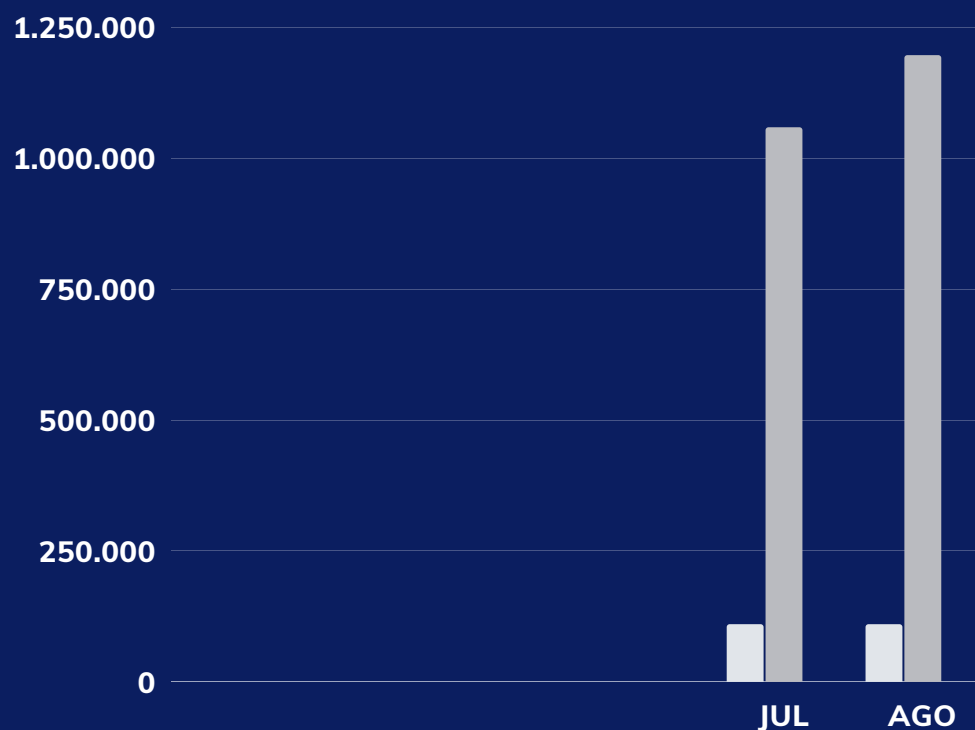

**Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**

Jul: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.569,94
Ago: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.946,73


FATURAMENTO PER CAPITA

PRODUTIVIDADE

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- JUN À AGO/ 23

Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente

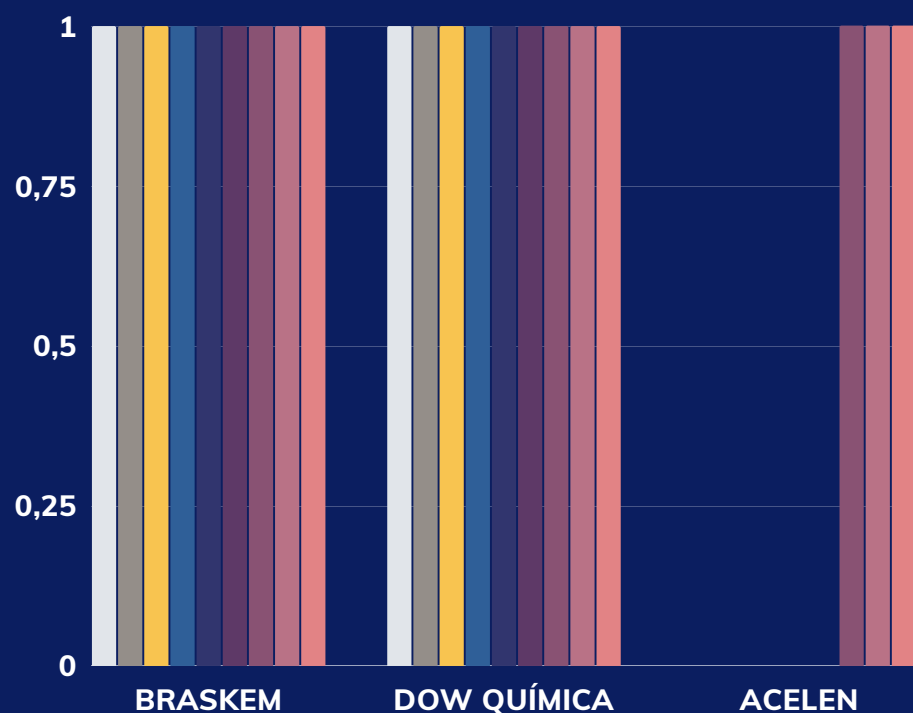

Em JAN: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).

Em Fev: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).

Em MAR: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta);

Em ABR: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).

Em MAI: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).


Em JUN: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta);

Em JUL: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta) e Acelen (Atendeu a Meta).

Em Ago: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta) e Acelen (Atendeu a Meta).

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – JUN À AGO / 23

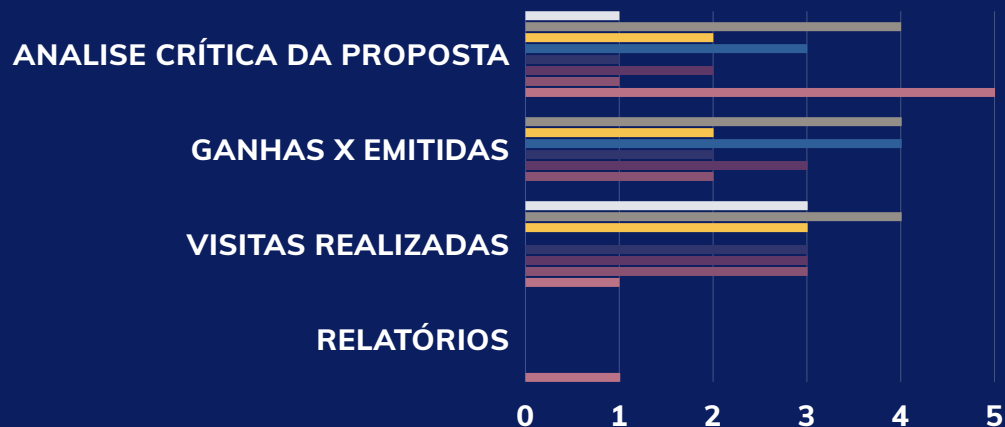

Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas:

Realizado relatórios das obras: Obra Dow (Projeto Degasser TA-23).

Meta de 95% de análises críticas realizadas ;

Todas as propostas foram analisadas.

Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.

JAN: 01 proposta Perdida e 03 sem informação;

FEV: 04 propostas ganhas e 01 sem informação;

MAR: 02 propostas ganhas.

ABR: 02 propostas em análise e 02 propostas ganhas.

MAI: 01 propostas em análise e 02 propostas ganhas.

JUN: 02 propostas em análise e 03 propostas ganhas.

JUL: 01 propostas em análise, 02 propostas ganhas e 01 perdida.

AGO: 05 propostas em análise, 01 proposta ganha

Meta de 03 visitas no mês:

JAN: Oxiteno, Timac e Bayer;

FEV: Tronox, Basf, SFE e Biodisel;

MAR: White martins Alagoas, Bauminas e PMA ;

ABR:Tronox, Timac, Basf.

MAI:3R PETROLEUM, Bayer, Cibra;


JUN: Cibra, Basf, Oxiteno;

JUL: ERB, Bauminas, Timac;

AGO: White martins – PE, Basf, Bracell;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – JUN À AGO / 23

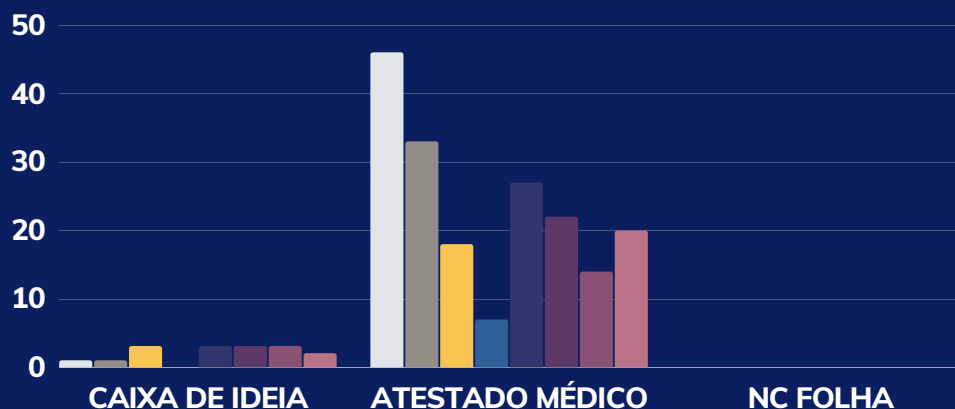

Meta é 0 (Zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Não houve NC na folha de pagamento no período.

Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;

JAN: Foi registrado 01 ideia no mês;
FEV: Foi registrado 01 ideia no mês;
MAR: Foi registrado 03 ideias no mês;
ABR: Não Houve Registro;
Maio: 03 ideias registradas no Mês

Meta é zero registro de Atestado Médico


JAN: Foram apresentados 34 dias de atestados na Braskem AL, 06 dias atestados na Dow e 06 dias atestados unigel;
FEV: Foram apresentados 03 dias de atestados acelen, 30 dias de atestados Braskem AL ;
MAR: Foram apresentados 16 dias de atestados Braskem AL 01 dia Dow e 01 dia sede.
ABR: Foram apresentados 01 dias de atestados Braskem AL, 05 dia Dow e 01 dia Unigel.
MAI: Foram apresentados 22 dias de atestados Braskem AL, 04 dias Dow e 01 dia Unigel.

JUN: 03 ideias registradas no Mês.
JUL: 03 ideias registradas no Mês.
AGO: 02 ideias registradas no Mês.

JUN: Foram apresentados 07 dias de atestados Braskem AL, 06 dias de atestados Dow, 02 dia Unigel ,07 dias e atestados Tronox.
JUL: Foram apresentados 03 dias de atestados Braskem AL, 06 dias de atestados Dow, 03 dias Acelen ,02 dias de atestados Sede.
Ago: Foram apresentados 10 dias de atestados Braskem AL, 05 dias de atestados Dow, 04 dias Acelen ,01 dia de atestados Sede.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH - JUN À AGO / 23


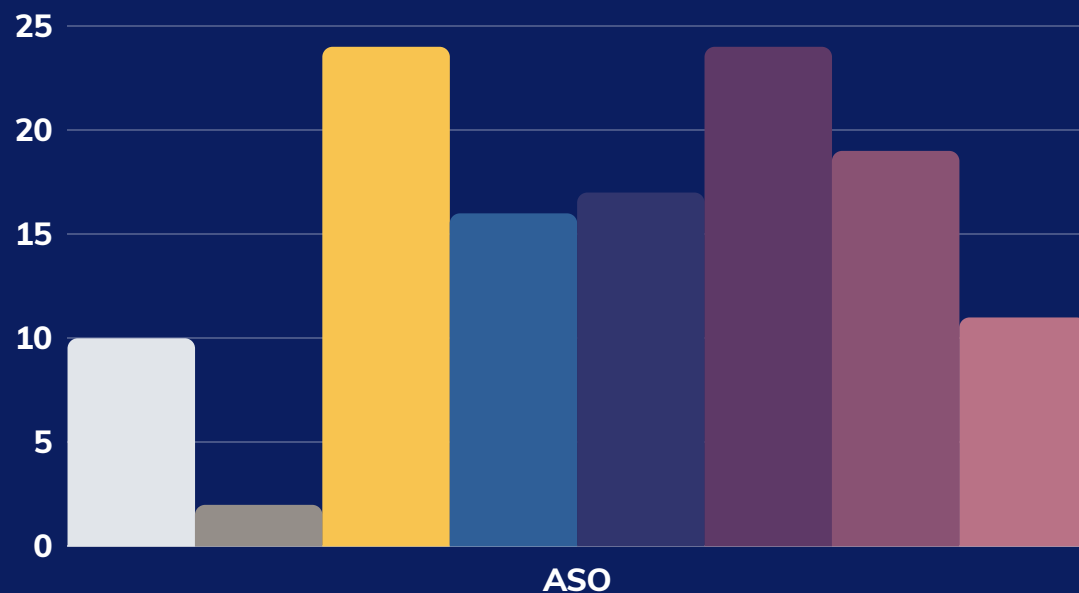


Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:

JAN: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados.
FEV: 02 ASOs previstos e 02 ASOs realizados.
MAR: 10 ASOs previstos e 24 ASOs realizados.
ABR: 03 ASOs previstos e 16 ASOs realizados.
MAI: 11 ASOs previstos e 17 ASOs realizados.
JUN: 06 ASOs previstos e 24 ASOs realizados.
JUL: 19 ASOs previstos e 19 ASOs realizados.
AGO: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – JUN À AGO / 23

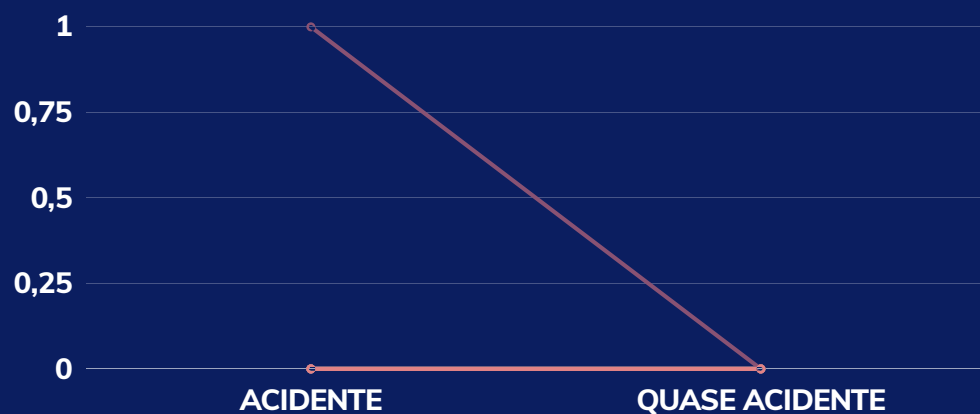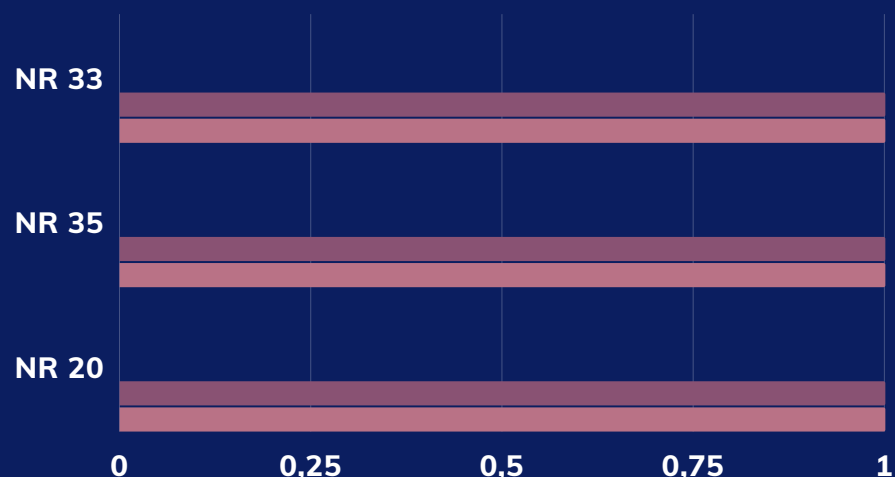

Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.


Jan a Jun: Não houve atualização de treinamentos legais;
Jul: Houve treinamento das NRS (Parada de manutenção Acelen);
Ago: Houve treinamento das NRS (Parada de manutenção Basf) e Braskem (Reciclagem);

Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

Em Janeiro a jun: Não Houve registro de acidente ou incidente;
Em Jul: Braskem (Houve 01 registro de acidente ou incidente);
Em agosto: Não Houve registro de acidente ou incidente;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – JUN À AGO / 23

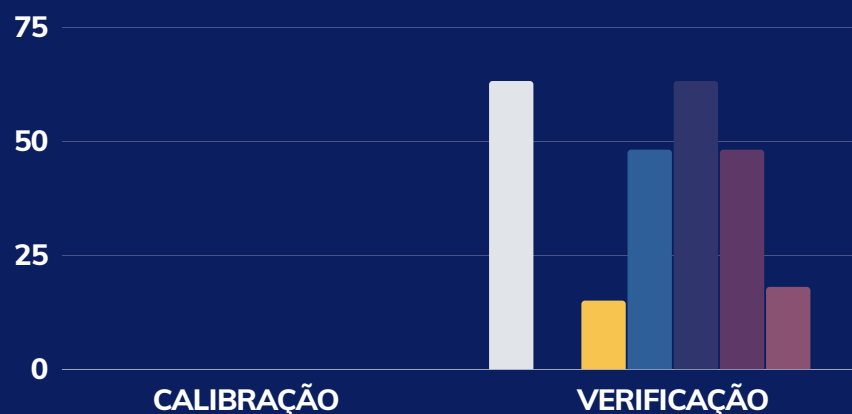


A meta de 100% das realizar todas as calibrações e verificações previstas:

Em Jan: Dow (15 verificações prev x 15 realizado), Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado); Não houve calibração prevista
Em fev : Braskem e Dow (Não houve calibração e verificação prevista);
Em Mar: Dow (15 verificações prev x 15 realizado); Braskem AI (Não Houve - Realização é trimestral conforme procedimento braskem).
Em Abr: Dow (Não houve calibração e verificação prevista); Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado).
Em Mai: Dow (15 verificações prev x 15 realizado); Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado) .
Em Jun: Dow (Não houve calibração e verificação prevista); Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado).
Em Jul: Dow (18 verificações prev x 18 realizado); Braskem AI (Não houve calibração e verificação prevista); Acelen (20 verificações prev x 20 realizado).
Em Ago: Dow, Braskem e Acelen (Não houve calibração e verificação prevista).

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – JUN À AGO / 23

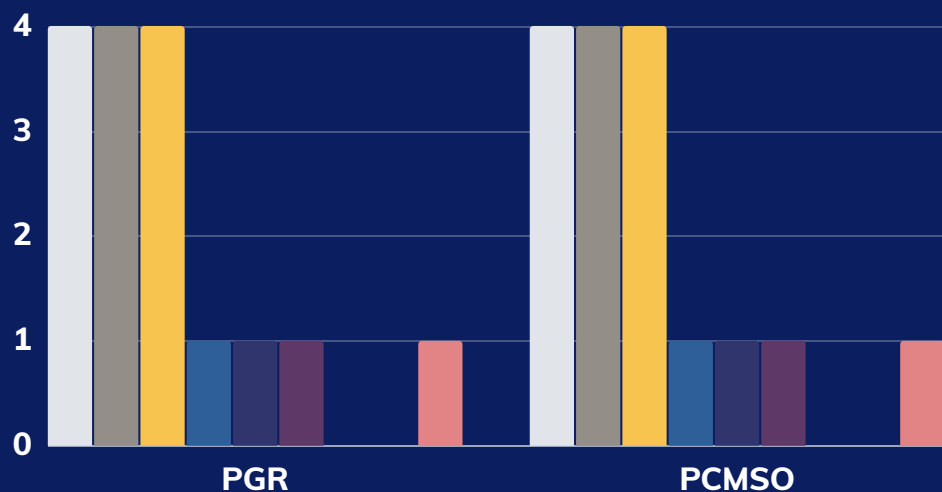

A meta é atualizar o PGR e PCMSO dentro do prazo de validade :

Em Jan a Mar: PGR- Houve Revisão no plano de ação: SEDE, BRASKEM AL, ACELEN, ULTRACARGO.

Em Jan a Mar: PCMSO-Houve Revisão na SEDE, BRASKEM AL, ACELEN e DOW.

Em Abr a Jun: PGR- Houve Revisão na Acelen;


Em Abr a Jun: PCMSO-Houve Revisão na Acelen,

Em Jul e Agosto: Não houve atualização/elaboração de PGR

Em Jul e Agosto: PCMSO - Não houve atualização/elaboração de PCMSO.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – JAN À AGO / 23

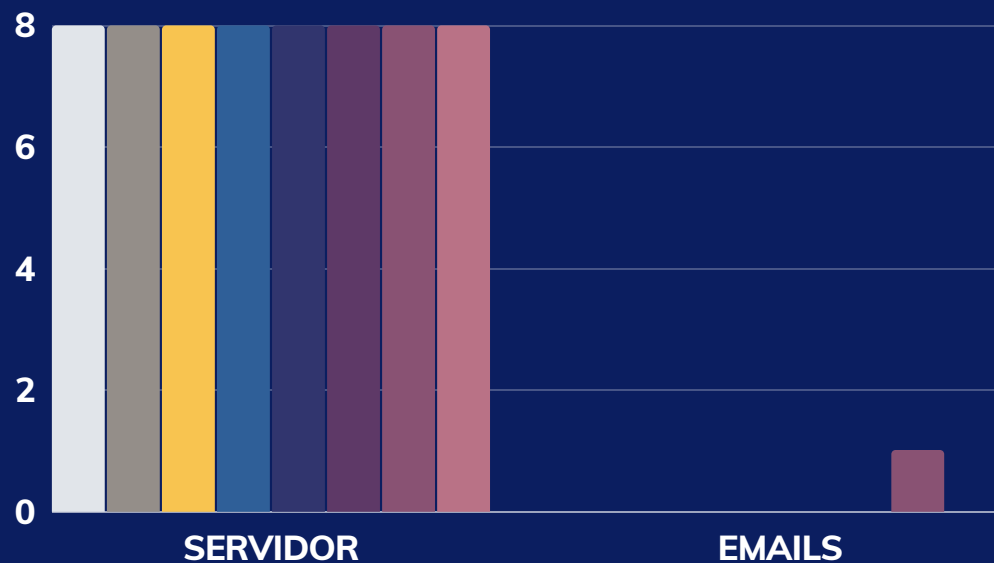

A meta é realizar 02 vezes por semana Backup's dos servidor Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a Mar: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;

Em Abr a Jun: Foram realizados 08 backups do servidor no mês

Em Jul e Ago: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;;

A meta é realizar 02 vezes ao ano Backup's dos Emails: Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a jun: Foram realizados 01 backups dos emails;

Não Conformidade de Rotina



Registro de não Conformidade

Data: 26/07/2023

Registrado por: Greciálen Muniz Rosa

Usuário: Tiago Santos




Descrição:

Verificamos que a estagiária Vanessa Borges, lotada na obra da DOW registrou ponto alguns dias do mês de 07/2023, fora do horário devido, gerando horas extras. Já havíamos alertado que perante a lei não é permitido e que é primordial o registro dentro do horário estipulado dentro do contrato.

Medida Tomada:

Como o fato é reincidência, comunicamos ao Coordenador/Responsável Administrativo da obra que nos informou que devido ao volume de trabalho, ela esqueceu e que o fato não se repetirá. O RH realizou o tratamento do ponto eletrônico, visando evitarmos futuros problemas em caso de fiscalização.

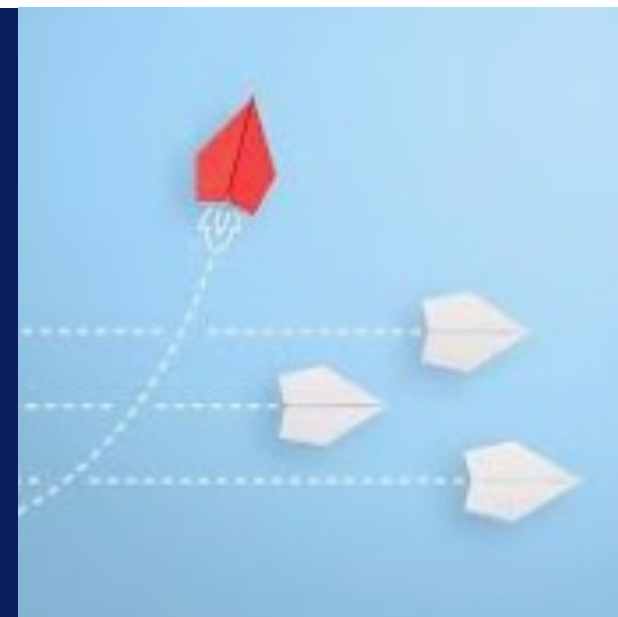

**Não
Conformidade
de Rotina**

Registro de não Conformidade

Data: 26/07/2023

Registrado por: Greciálen Muniz Rosa

Usuário: Estefany Machado




Descrição:

Não foram enviados ao RH os atestados originais dos funcionários abaixo, lotados na obra da Braskem. JOSE CLAUDIO ALVES CELESTINO 11/05/2023 GESLAN MATIAS DOS SANTOS 12/05/2023 GESLAN MATIAS DOS SANTOS 16/05/2023 JOSE CLAUDIO ALVES CELESTINO 18/05/2023

Medida Tomada:

Comunicamos a Estefany o ocorrido e nos foi informado que os atestados acima mencionados não haviam sido localizados. Como é situação ocorrida é recorrente, nos informou que adotaria um sistema de protocolo para recebimento desses documentos, constando data, hora e assinatura de quem recebeu para que a situação não volte a se repetir.

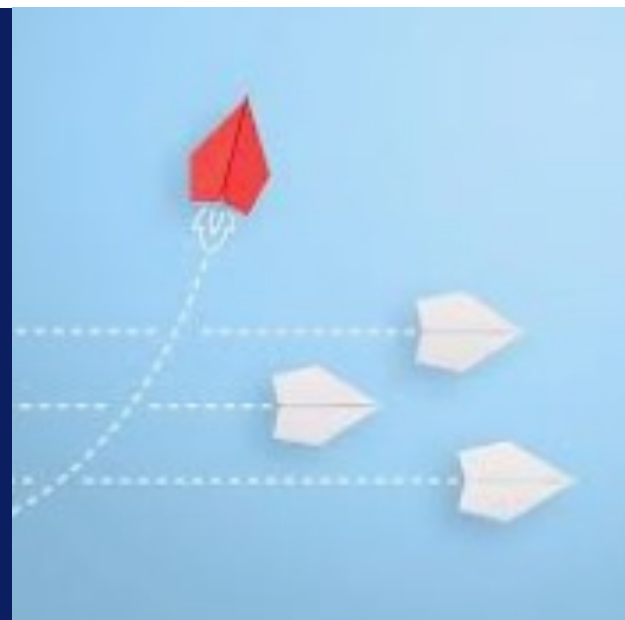

**Não
Conformidade
de Rotina**

Registro de não Conformidade

Data: 29/08/2023

Registrado por: Naiane Brandão

Usuário: Outros




Descrição:

No dia 08/08/2023, o colaborador Jonatan Maia foi realizar exames Periódicos na Humanas (Benvie), ao chegar lá, não realizaram todos os exames, sendo que haviam recebido as guias dias antes. Quando foi no dia 10/08/2023 o colaborador teve que retornar na clinica para terminar os exames. Após solicitar os asos a clinica, para nossa surpresa, fomos informados que os exames toxicologicos não haviam sido realizados, sendo necessário que o colaborador retornasse pela 3º vez na clinica para realização dos exames. No dia antes do colaborador sair da clinica, mandamos mensagem e ligamos, para confirmar que tudo havia sido feito e mais uma vez fomos surpreendidos no dia xxx com a informação de que faltavam ainda os exames Carboxihemoglobina e Tolueno Sanguíneo, fazendo com que o colaborador tenha que retornar uma 4º vez para a clinica, que além de ter que se ausentar do trabalho, tem o custo de deslocamento.

Medida Tomada:

Acionamos a clinica e ao invés do colaborador ir na clinica, a Humanas mandou a enfermeira fazer a coleta in loco, mas vale ressaltar que por conta do prazo desses exames, o ASO será fechado bem depois do vencimento, tendo grandes impactos, inclusive no E-Social

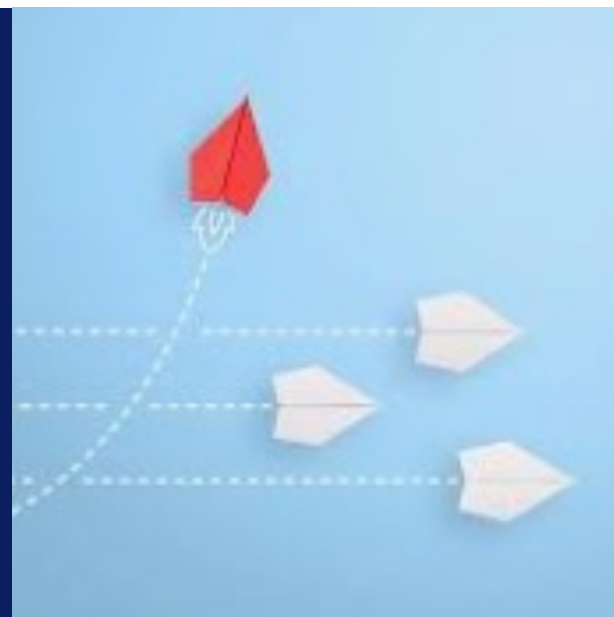

**Não
Conformidade
de Rotina**

Registro de não Conformidade

Data: 29/08/2023

Registrado por: Naiane Brandão

Usuário: Outros




Descrição:

Fornecedor: Centro de Medicina Humana - Estamos tendo uma grande dificuldade com a Clinica em relação ao PCMSO. A Humanas elabora o nosso PCMSO, então eles possuem todos os nossos Programas, mas ultimamente estamos tendo muitos problemas com a identificação do programa no sistema por parte deles, emitem o ASO errado, faltando exames, ou muitas vezes nem emitem, alegando que não tem o PCMSO, e isso acabar gerando atraso e desgaste na entrega dos ASOS.

Medida Tomada:

Acionamos a Humanas e sempre informamos que eles que elaboram nosso PCMSO, logo deveriam ter todos os programas atualizados no sistema deles.

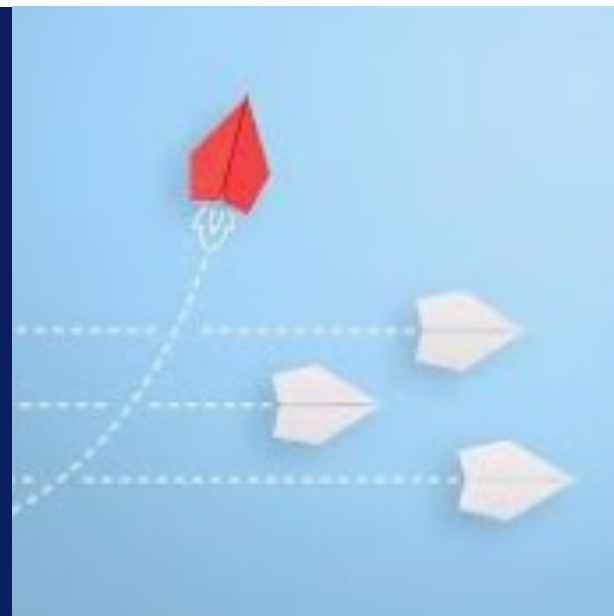

**Não
Conformidade
de Rotina**

Registro de não Conformidade

Data: 29/08/2023

Registrado por: Naiane Brandão

Usuário: Outros



Descrição:

Fornecedor: Centro de Medicina Humana - Vários ASOS da Clinica Humanas estão vindo com divergências de informações, no ASO consta o nome de um Médico Examinador, mas a assinatura é de outro médico.

Medida Tomada:

A Humanas foi informada sobre esses erros e expediram o ASO com as devidas correções.



**Não
Conformidade
de Rotina**




PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

Ação tomada para eliminar a causa da não conformidade ou produto não conforme, de forma a impedir a sua reincidência.

PLANO DE AÇÃO

2022

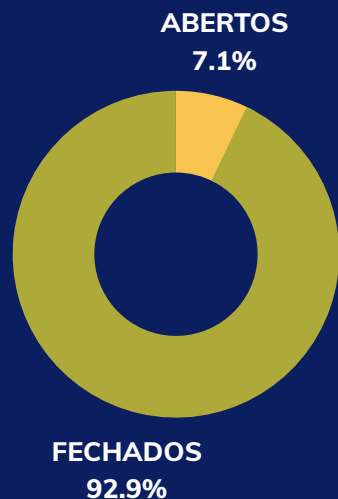

PA ABERTAS 2022


Plan.Estratégico (04);

PA FECHADOS 2022

PGR (01;02;03 e 11/2203).
Plan.Estratégico
(05;06;07;08;;09,10); Auditoria
Externa (14,15, 16, 17 e 18);
SUPRIMENTOS (012/22);
INDICADOR SSMA 013/22; Obra
Dow (14)

2023

FECHADOS
36.4%

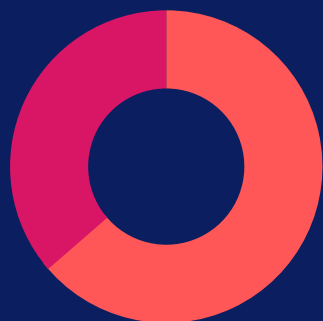

ABERTOS
63.6%

PA ABERTAS 2023

Gestão de PGR 01/23;
Planejamento (05, 07
,08,).

PA FECHADOS 2023

BRASKEM AL (Treinamentos)
002/23; RH -06/23
Planejamento - 03,04
Acelen(09,10 e 11).

NÃO CONFORMIDADES

2023

ABERTOS
0%



FECHADOS
100%

NC ABERTAS EM 2023

NA

NC FECHADAS 2023

01 RH (NC 01);
02 Suprimentos (NC 02
e 03);
01 Obra Dow (NC 04)

AGENDA AUDITORIA EXTERNA

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



FORMULÁRIO

FO.007.PQR.002
REVISÃO: 01

AGENDA DE AUDITORIA EXTERNA

Data: 09/10/2023

Hora	Processo	Auditor - Certificadora
08:00 as 09:00	Reunião Inicial/Sede	Bureau Veritas / Alvino de Farias Neto
09:00 as 12:00	Sede	Bureau Veritas / Alvino de Farias Neto

Data: 09/10/2023

Hora	Processo	Auditor - Certificadora
13:00 as 17:00	Dow Química	Bureau Veritas / Alvino de Farias Neto

Data: 10/10/2023

Hora	Processo	Auditor - Certificadora
08:00 as 12:00	Braskem AL / Remoto	Bureau Veritas / Alvino de Farias Neto


Larissa Mesquita

DATA: 05/09/2023

INFORMAÇÃO DAS OBRAS



Sede

Braskem - Al

Dow Química

Ultracargo

Acelen

OBRA SPOT

TRONOX;
TIMAC;
BASF;
BAYER

INFORMAÇÃO DAS OBRAS

BRASKEM - AL

1

Atendimento a Rotina das plantas; Serviço do cloroduto;

2

Evento Segurança; Atividade no Cloroduto, no manuseio da cinta, o colaborador sofreu ferimento cortante no 1º quirodáctilo direito (Polegar direito);

3

Mobilização de parte do efetivo para Bahia;

capítulo
01

INFORME CLORODUTO LÍQUIDO – 6”10”-CL-001110-44B

Braskem

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

ACOMPANHAMENTO DOS AVANÇOS – CLORODUTO



DADOS DO PROJETO:

- **Tag, Do Equipamento:** Cloroduto Líquido 6”10”-CL-001110-44B;
- **Escopo:** Substituição do isolamento térmico em 400 metros de tubulação;
- **Estratégia:** Execução do projeto em 20 Etapas (cada etapa com 20 metros).

ATIVIDADE	AVANÇO (%)
SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO EM 400 Mts DO CLORODUTO	42%
RECOMPOSIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO NA 6ª ETAPA (MANTA + REVESTIMENTO METÁLICO DEFINITIVO)	100%
RECOMPOSIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO NA 7ª ETAPA (PU + MANTA + REVESTIMENTO METÁLICO DEFINITIVO)	100%
REMOÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO NA 8ª ETAPA	100%
RECOMPOSIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO NA 8ª ETAPA (PU - 40 mm)	50%

LEGENDA:

- MARCO ZERO / SUPORTE S-97
- REMOÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO
- APLICAÇÃO DO PU INJETÁVEL (40 mm)
- APLICAÇÃO DO FYREWAP (100 mm)
- MONTAGEM DO REVESTIMENTO METÁLICO

CONCENTRAÇÕES:

- Conclusão da Remoção do Isolamento térmico na 8ª Etapa: **100% - 12/09**;
- Início da Aplicação do PU na 8ª Etapa: **50%**;
- Aplicação do isolamento térmico e montagem revestimento metálico na 6ª e 7ª Etapa: **100%**.

PONTOS DE ATENÇÃO:

- Apoio com a coleta dos Big Bag's com resíduo de isolamento térmico;
- Paralisação das atividades devido às condições climáticas – chuva: **14/09 – 07:30 às 09:30 / 12:30 às 14:00.**



BRASKEM - AL

INFORMAÇÃO DAS OBRAS

TEMA	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
MANUSEIO CORRETO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PERFUROCORTANTES	DDS COM LIDERANÇA BRASKEM E TREINAMENTO PARA MANUSEIO CORRETO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PERFUROCORTANTES / RECICLAGEM DA EQUIPE NA IT-02	HENRIQUE COUTINHO / WEVERTON SÉRGIO	14/07/2023	CONCLUÍDO
MANUSEIO E FIXAÇÃO DE DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CINTAS METÁLICAS	ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE LPP PARA ATIVIDADE DE FIXAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM USO DE CINTAS METÁLICAS	HENRIQUE COUTINHO / WEVERTON SÉRGIO	19/07/2023	CONCLUÍDO
EFICIÊNCIA DO EPI NA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES CORTANTES	CONSULTAR COM FABRICANTES E FORNECEDORES PARA ALTERNATIVAS DE LUVAS ANTICORTE COM MAIOR ÍNDICE DE PROTEÇÃO CONTRA MATERIAIS CORTANTES	SUPRIMENTOS RISOTERM	27/07/2023	NO PRAZO
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONFORME PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E DE SSMA	ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA COM TREINAMENTOS / RECICLAGEM DAS INSTRUÇÕES DE TRABALHO E AST's NA PRÁTICA - UTILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TREINAMENTO BRASKEM UCS	HENRIQUE COUTINHO	21/07/2023	NO PRAZO
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA MECÂNICA NO APERTO DA CINTA METÁLICA	REVISÃO DA AST-RS-ISO-002 E INCLUSÃO DA ETAPA DE FIXAÇÃO DA CINTA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA MECÂNICA	WEVERTON SÉRGIO	19/07/2023	NO PRAZO



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

ACELEN

1

Elaboração PQO
Acelen, Mapeamento
Processo, PGR entre
outros;

2

Conclusão da Parada
unidade 9;

3

D 601;
Caldeira CO;
Cafor.



DISTRIBUIÇÃO DE ADESIVO CAPACETE:
CAMPANHA: "MANTENHA SUA
SEGURANÇA SEMPRE EM BOAS MÃOS!"



DISTRIBUIÇÃO DE BOTONS:
CAMPANHA: "MINUTO PROTEÇÃO"



DISTRIBUIÇÃO DE BRINDE (COPO TÉERMICO):
CAMPANHA: "RECONHECIMENTO DESTAQUE
SSMA SEMANAL"



BANNER:
CAMPANHA: "Na corrente da segurança, o elo
mais importante é você!"




INFORMAÇÃO DAS OBRAS


ACELEN

PROTEÇÃO MECÂNICA.
2.965 m²
MATERIAL FIBROSO
1.038,00 m²

ISOLAMENTO E-901, E-902 A/B/C/D, E-903, E-906



■ CHAPA DE ALUMINIO ■ ALUMINIO CORRUGADO




■ FIBRA CERÂMICA ■ PAINEL DE LÃ DE ROCHA - ALTA DENSIDADE


TOTAL CONCRETO/TIJOLOS
32.556,00 kg

CONCRETO ISOLAMENTO (DERRAMAMENTO)
18.028,40 Kg
CONCRETO ISOLANTE (PROJETADO)
6.767,62 Kg
TIJOLO DESNSO 229X114X63
7.769,98 kg

FORNOS



■ TIJOLO DENSO (229x114x63) ■ CONCRETO ISOLANTE (PROIEÇÃO)
■ CONCRETO ISOLANTE



■ MÓDULO REFRTÁRIO 125mm ■ MANTA FC 25mm
■ MANTA FC 50mm ■ MANTA FC 75mm

TOTAL MÓDULO/F. CERÂMICA
378,52 m²

MÓDULO REFRTÁRIO 125mm
99,52 m²
MANTA FC 25mm
99,52m²g
MANTA FC 50mm
169,50m²g
MANTA FC 75mm
9,6 m²



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

OBRA SPOT

No período:

1

Jun: TRONOX

2

Jul: BAYER;
UNIGEL;
TIMAC;TRONOX

3

Ago: BASF;BAYER;
TIMAC.

Próximas:

TRONOX;



INFORMAÇÃO DAS OBRAS

OBRA SPOT

 Risoterm <small>Isolantes Térmicos Ltda</small>	UNIGEL – PROJETO SAP 1500	MD.001.PQR.011
	RELATÓRIO FINAL DE SERVIÇO	REVISÃO: 01

UNIGEL

**APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO
PLANTA DE ÁCIDO SÚLFÚRICO – PROJETO SAP 150**



RELATÓRIO PARCIAL

PERÍODO: 07/11/2022 à 30/07/2023

Rua Ubaldo Pereira da Fonte, s/n° - Bairro: Pitangueiras
CEP: 42.700-000 – Lauro de Freitas (BA) - Telefax: (+5571)3379-6644

DUTO VERTICAL (CONEXÃO COM DUTO DE SAÍDA);

Nesse trecho não foi realizada nenhuma atividade de refratário pois o mesmo não foi instalado.

Essa etapa será realizado posteriormente conforme indicação da Unigel.



PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

TODA ATUALIZAÇÃO É INFORMADA VIA E-
MAIL E DISPONIBILIZADA NO RISONECT.

ELABORAÇÃO:

- PQO – Acelen rev - 00;
- Mapeamento de Processos – Acelen

REVISÃO:

PR.010 – Procedimento de SSMA rev - 02;

PR 002 - Emissão de nota Fiscal rev – 05;

PQR 011 - Planejamento, gerenciamento e controle de serviço rev – 05;

- PQR 004 - Relação com cliente rev – 05;
- PQR 005 - Controle documentada rev – 06;

Obrigado!

