

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

JANEIRO Á SETEMBRO 2025


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

São empregados para monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Inspeção de Material – Janeiro a Setembro 2025

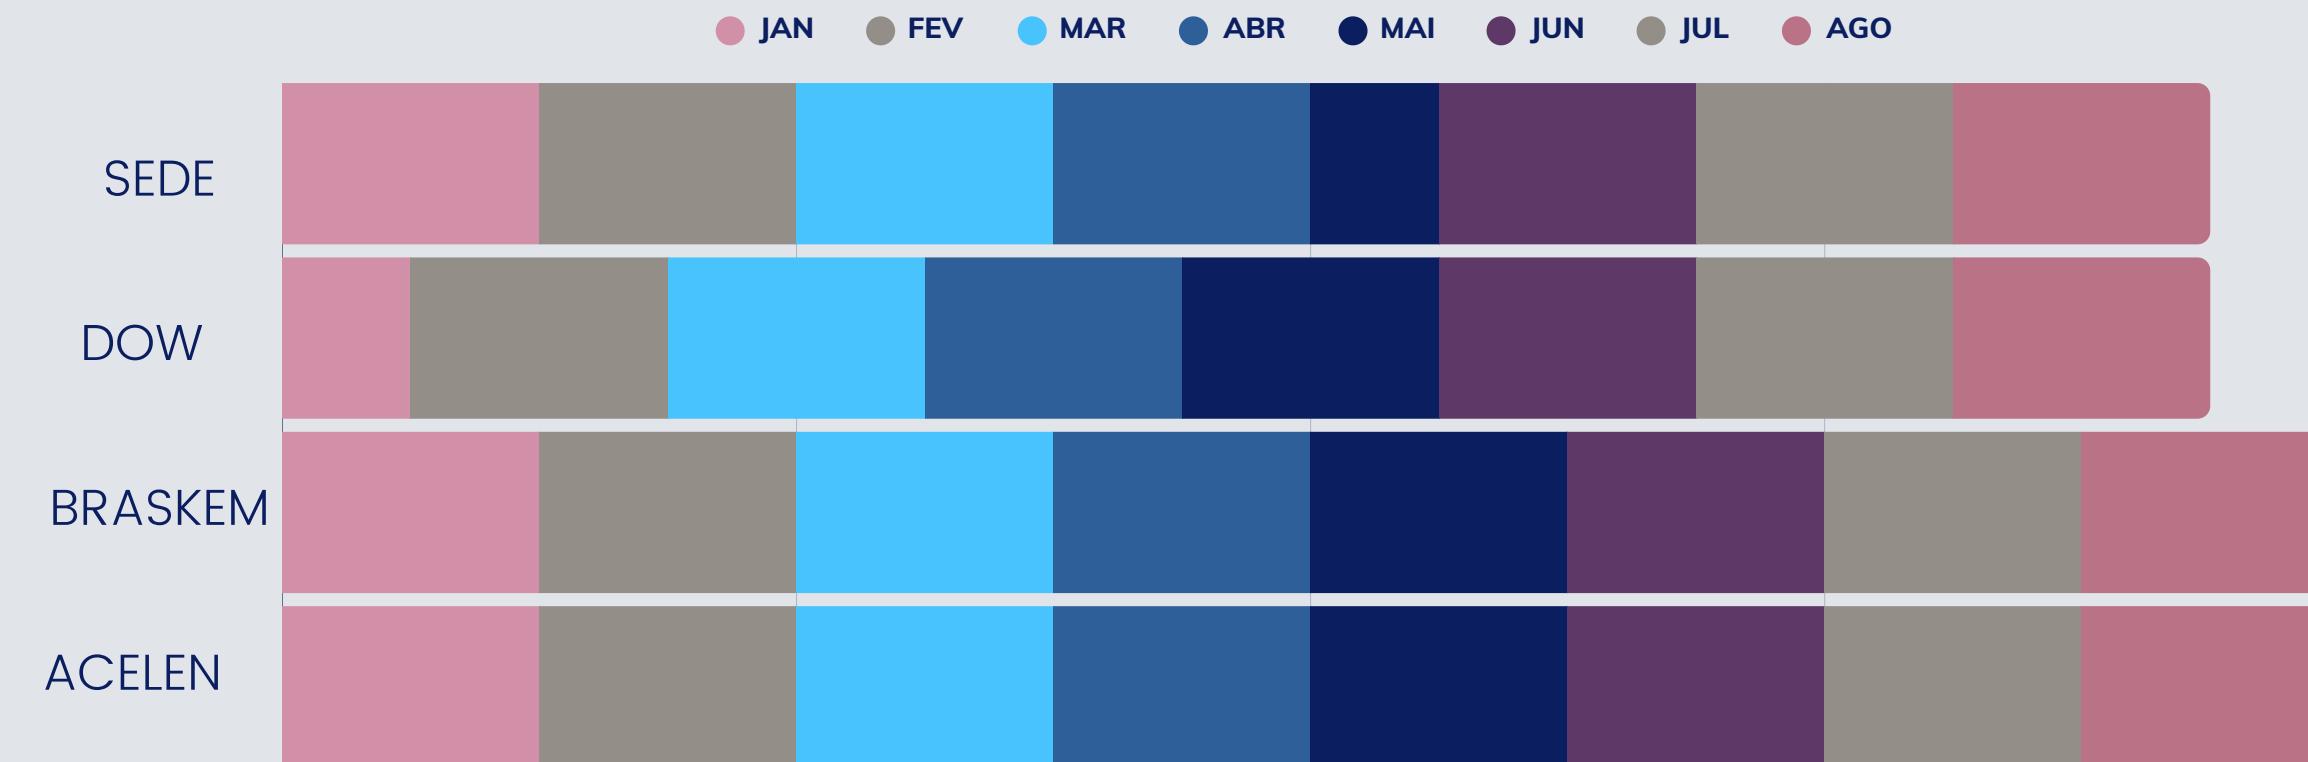

Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Janeiro: Houve registro de NC no recebimento de material da Dow (avental de raspa com C.A invalido), Não houve registro de NC no recebimento de material na Sede, Acelen e Braskem;

Fevereiro: Não houve registro de NC no recebimento de material da Sede, Acelen, Dow e Braskem;

Março: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede;

Abri: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede.

Maio: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, DOW, Houve o registro de 1 NC na Sede referente as arruelas que foi entregue na DOW,

Junho: Não houve registro de NC no recebimento de material da Braskem DOW, Sede

Julho: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede.


Agosto: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede;

Setembro: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Registro de Não Conformidade da Atividade – Janeiro a Setembro 2025

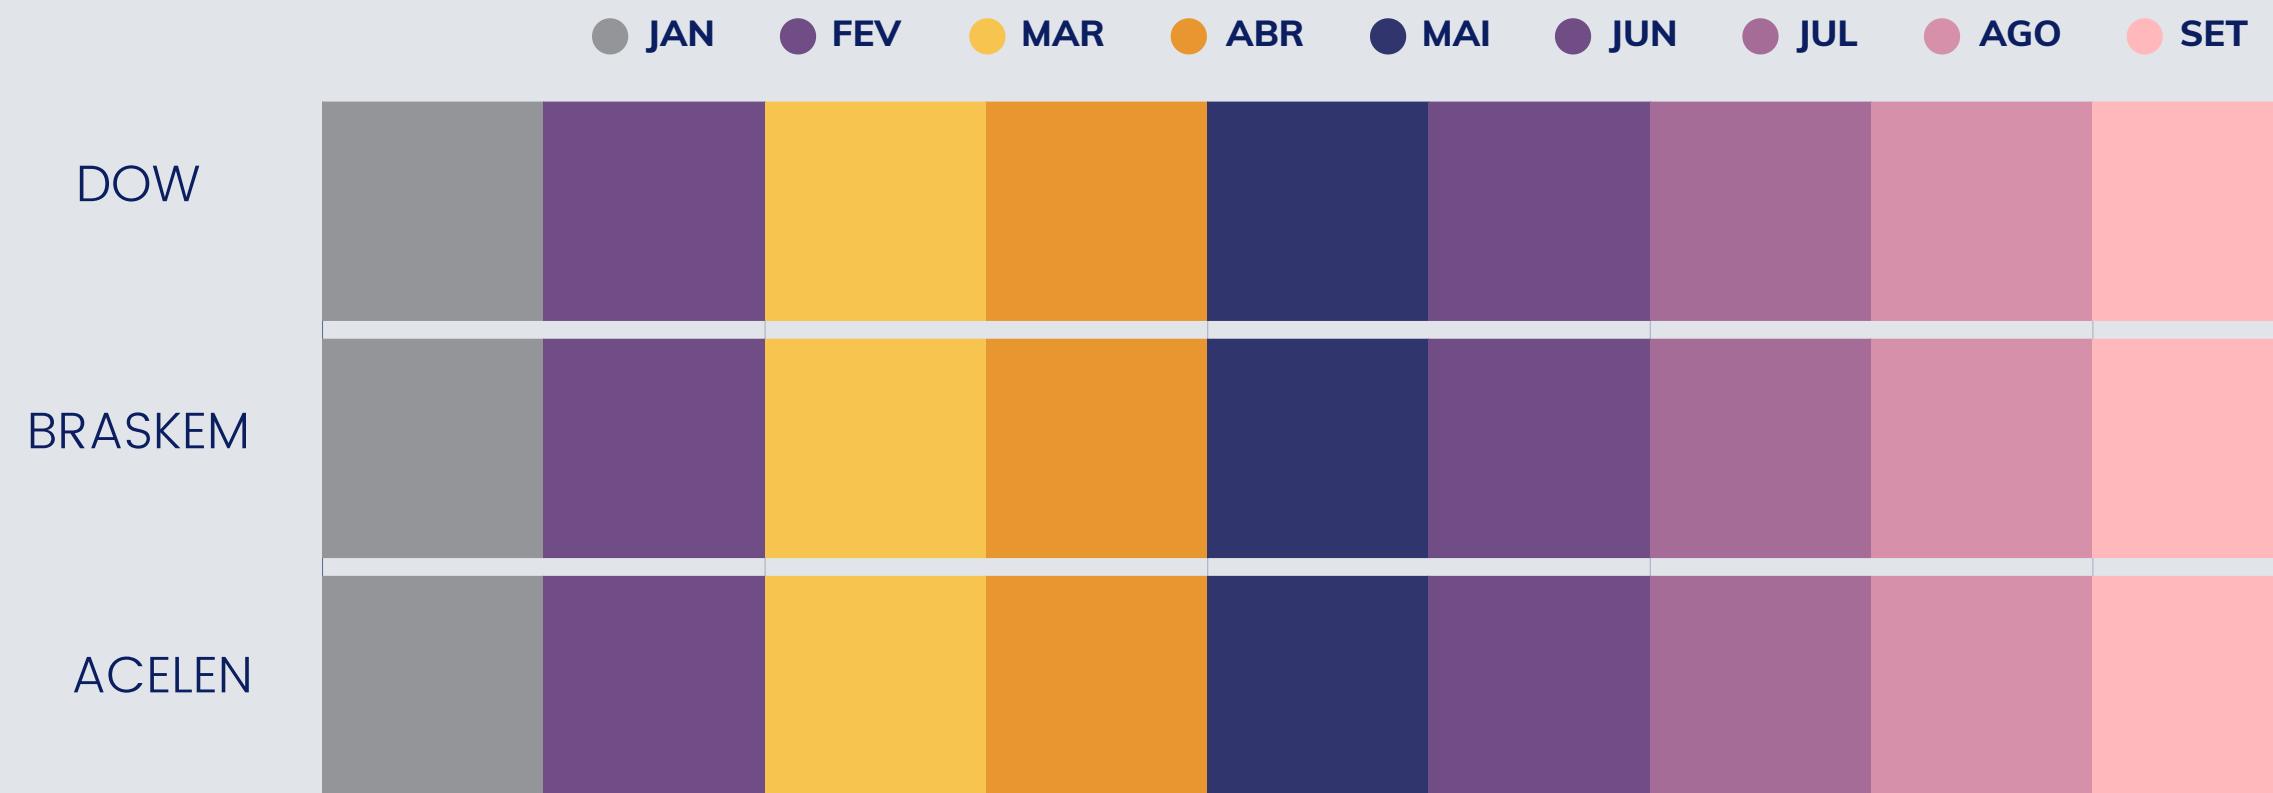

Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Janeiro: Não houve registro de NC na atividade na Acelen Braskem AL e Dow;

Fevereiro: Não houve registro de NC na atividade na Acelen Braskem e DOW;

Março: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem e DOW;

Abril: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, DOW.

Maio: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, DOW.

Junho: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, DOW.

Julho: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem e Dow;


Agosto: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem e DOW;

Setembro: Não houve registro de NC da atividade na Acelen, Braskem e DOW.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RMS Geradas x RMS Atendidas – Janeiro a Setembro 2025

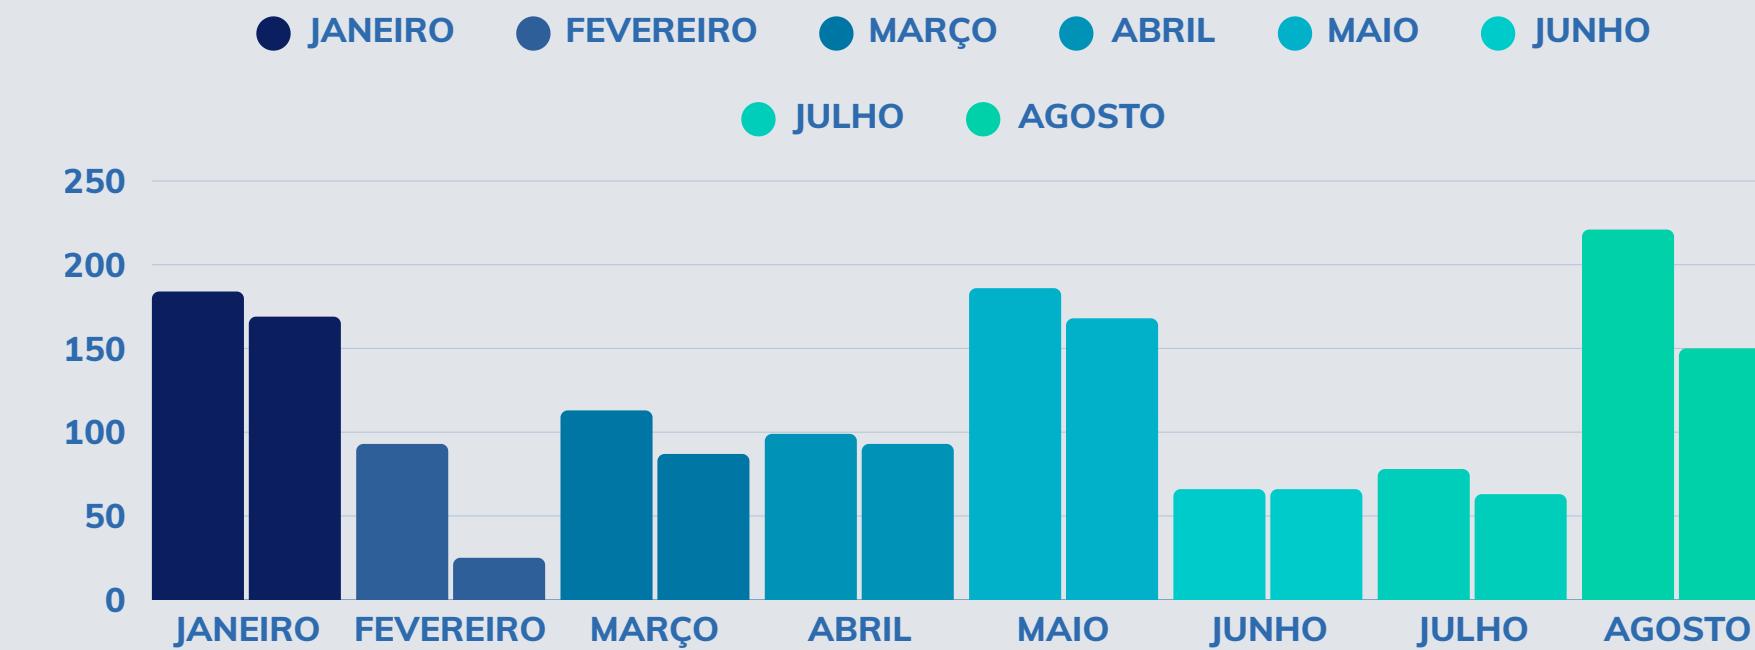

Meta é avaliar o percentual de requisições que foram efetivamente atendidas em relação ao total solicitado atender em 90%:

Janeiro: 184 itens RMS GERADAS X 169 itens RMS ENTREGUES

Fevereiro: 93 itens RMS GERADAS X 25 itens RMS ENTREGUES

Março: 113 itens RMS GERADAS X 87 itens RMS ENTREGUES

Abri: 99 itens RMS GERADAS X 93 itens RMS ENTREGUES

Maio: 186 itens RMS GERADAS X 168 itens RMS ENTREGUES

Junho: 66 itens RMS GERADAS X 66 itens RMS ENTREGUES

Julho: 78 Itens RMS GERADAS X 63 itens RMS ENTREGUES;


Agosto: 221 itens RMS GERADAS X 150 itens RMS ENTREGUES.

Setembro: 120 itens RMS GERADAS X 77 itens RMS ENTREGUES.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Check List dos Veiculos – Janeiro a Setembro 2025

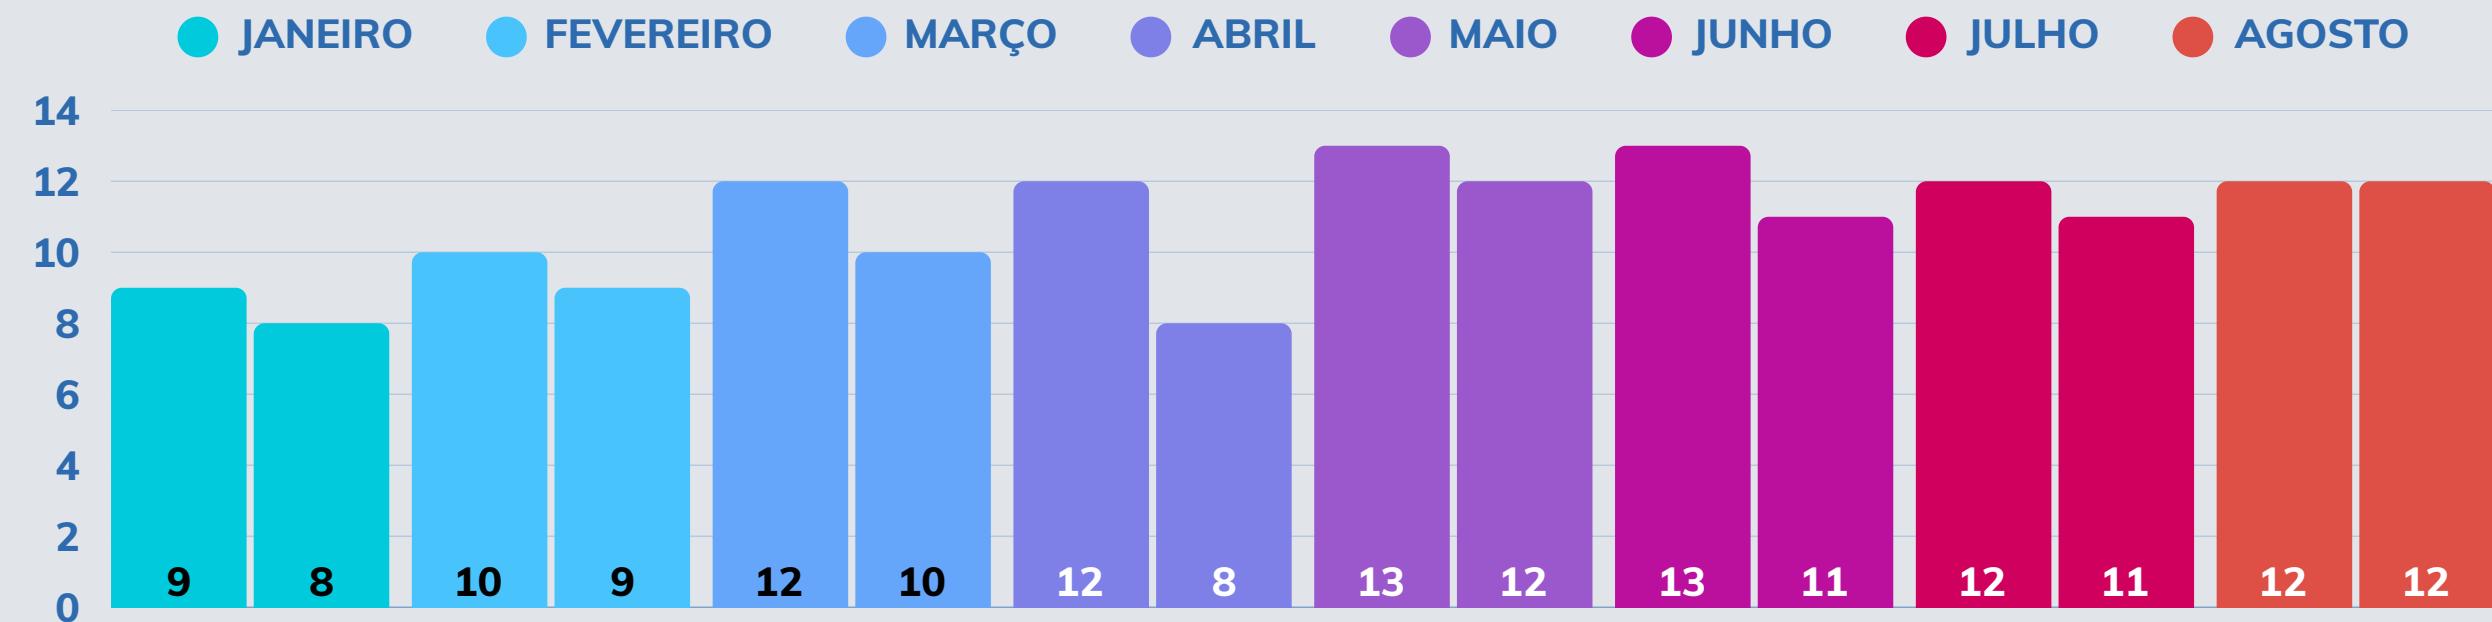

Meta de 95% de check list de veículos da frota :

Janeiro: Foi realizado 08 check list da frotas para 09 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Fevereiro: Foi realizado 09 check list da frotas para 10 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Março: Foi realizado 10 check list da frotas para 12 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Abrial: Foi realizado 11 check list da frotas para 12 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Maio: Foi realizado 12 check list da frotas para 13 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Junho: Foi realizado 11 check list da frotas para 13 veiculos da frota. (Faltou Caminhão e Strada PLJ-4389 porque está em manutenção.)

Julho: Foi realizado 11 check list da frotas para 12 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Agosto: Foi realizado 12 check list da frotas para 12 veiculos da frota.

Setembro: Foi realizado 12 check list das frotas para 12 veículos da frota.




CONSOLIDADO DOS INDICADORES


TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro á Setembro 2025

ACELEN

Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento.

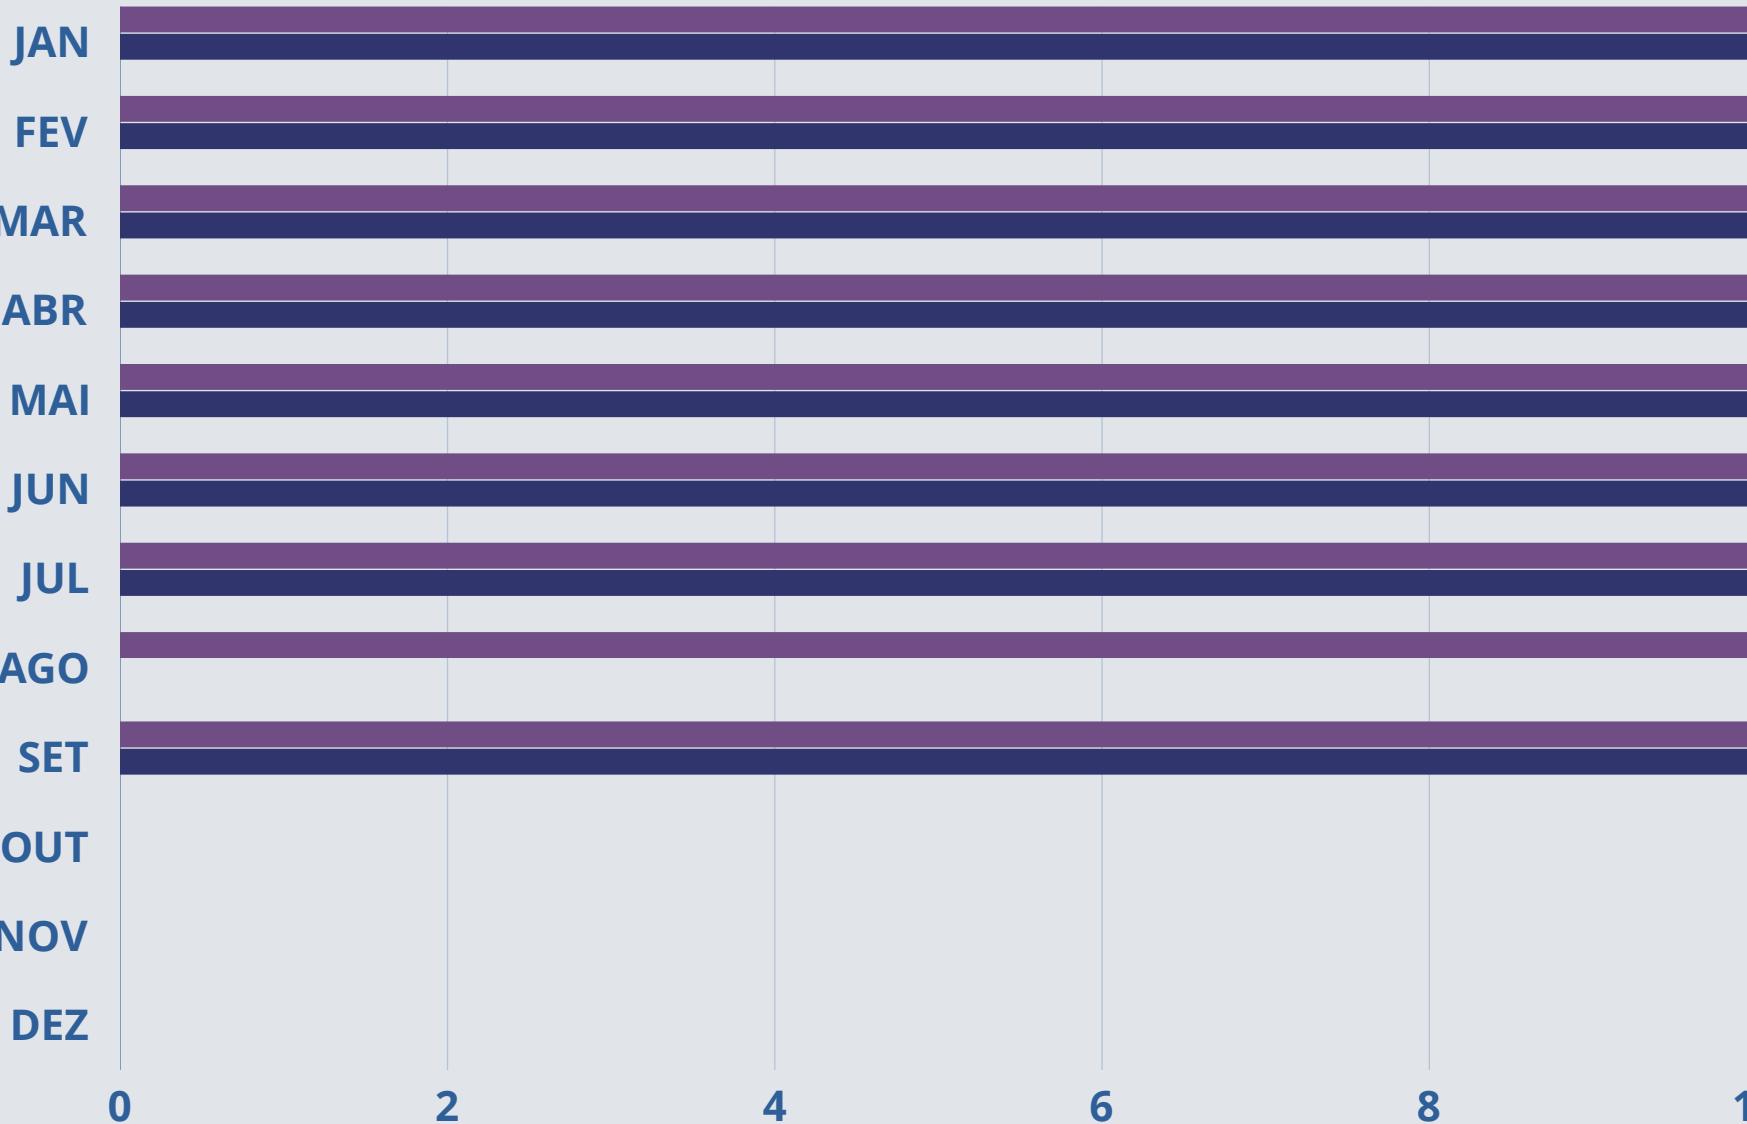


Janeiro: Divulgação do PGR - Modelo Acelen, Política de QSSMA da Risoterm; PR 010 Procedimento de SSMA; Embaixador de Segurança.
Fevereiro: PR 01 Saúde Ocupacional; PR 005 Meio Ambiente e Descarte de Resíduo; Tratamento de Acidentes e Incidentes; PR09 CIPA; PR 010 Procedimento de SSMA; Divulgação do Programa de conservação auditiva PCA; Divulgação do programa de proteção respiratória PPR.
Março: NR 05- CIPA, Divulgação do PQO da Acelen, IT-A-01 Montagem e Desmontagem de Andaime, IT-A-02 Trabalho em Altura
Abril: Ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; Divulgação da IT-I-01/02/03; IT-R-04 Proteção de Passiva
Maio: Divulgação do PR-006- Tratamento de Acidentes e Incidentes (Risoterm), Divulgação do Plano de Emergência (Acelen).
Junho: Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Conforme NR 18. NR 01 - OS - Ordem de serviço; NR-06 - Equipamento de Proteção Individual (EPIs, EPC); Percepção de Riscos, Realização de FIT Teste
Julho: Divulgação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos e Divulgação do PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; PT - Permissão de Trabalho; AST - Análise de Segurança da Tarefa.
Agosto: Pendente
Setembro: NR33 - Segurança e Saúde no trabalho em espaço confinado. Incluso Noções de Primeiros Socorros. - Inicial/Reciclagem;



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Setembro 2025

BRASKEM PVC / UCS

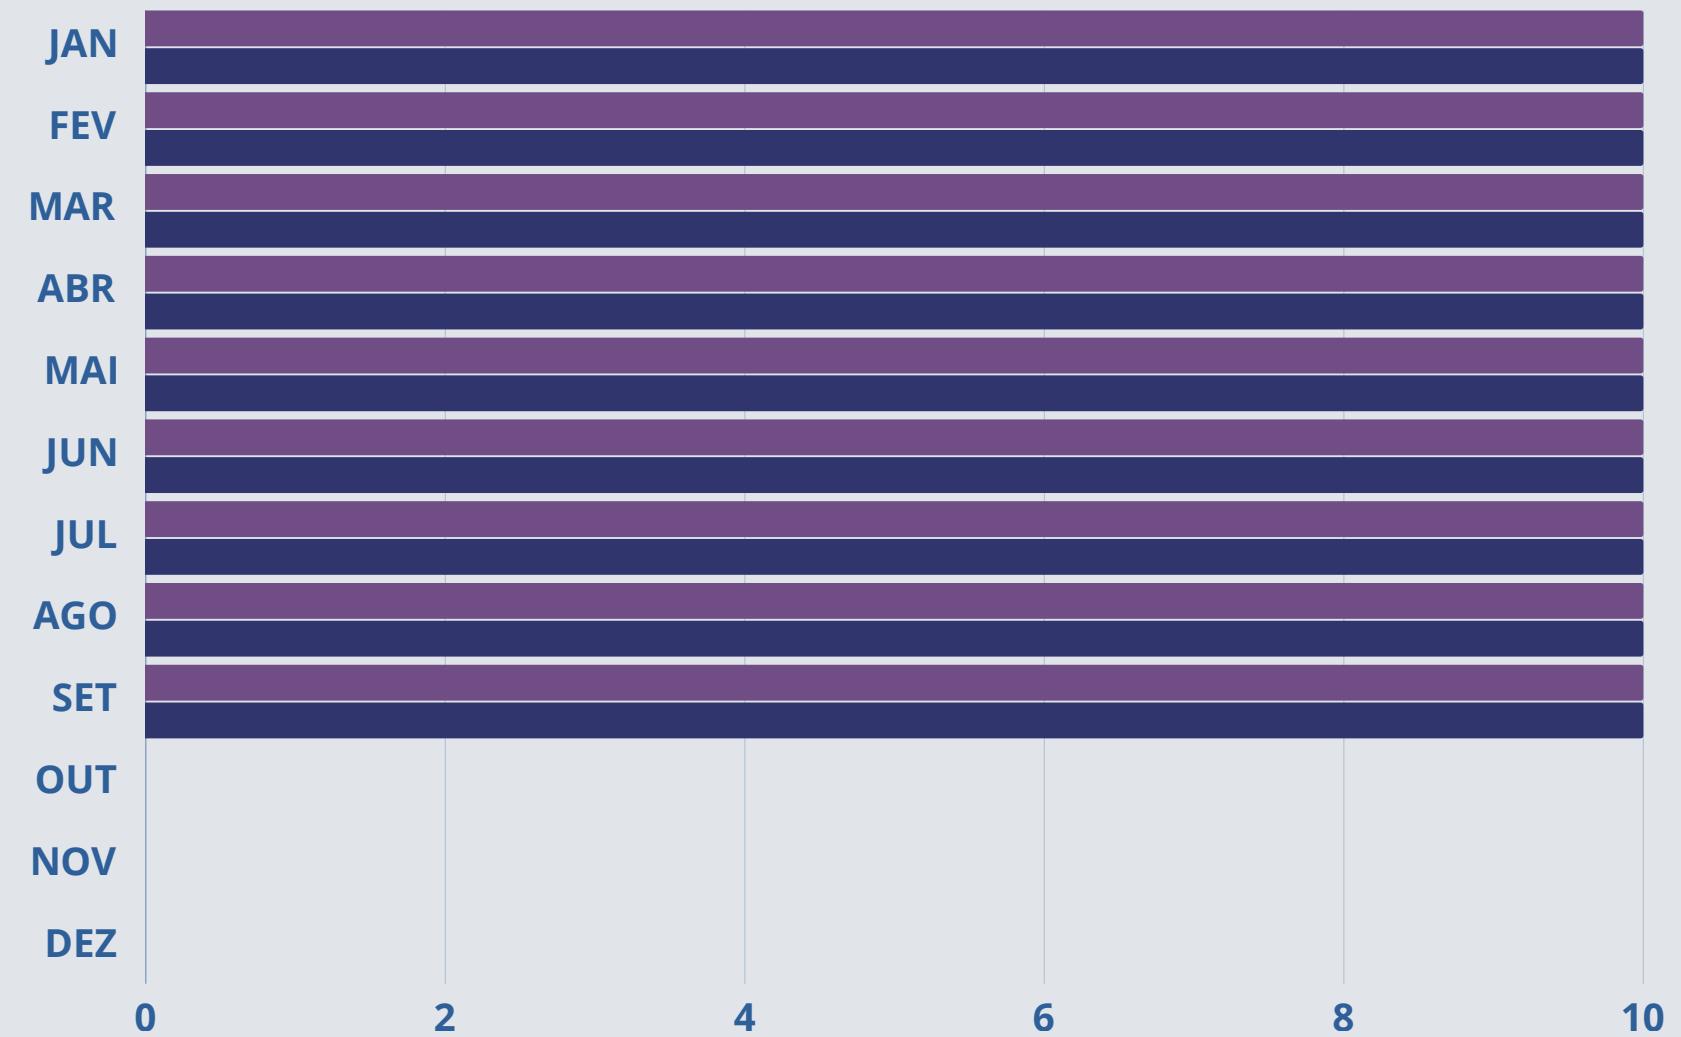

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Janeiro: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), e Política de QSSMA (Braskem); ACV Abertura de Linhas (Braskem); Proteção contra agentes químicos (Braskem); Regras Salvam Vidas (Braskem)

Fevereiro: Divulgação do PCMSO UCS e PVC, Divulgação do PGR UCS e PVC; Divulgação do PQR 004 OBRA BRASKEM AL UCS1 e PVC; DIVULGAÇÃO DO PR 001 SAÚDE OCUPACIONAL PVC2; PR 001 SAÚDE OCUPACIONAL CS1 e PVC; PR 005 Meio Ambiente e descarte de Resíduo CS1; PR 006 TRATAMENTO DE ACIDENTES E INCIDENTES PVC2 e UCS; PR 009 CIPA PVC2 e UCS; PR 010 Procedimentos de SSMA CS1 e PVC

Março: ACV - Movimentação Manual de Cargas; ACV-Ferramentas Manuais e Equipamentos Portateis CS1/PVC2; ACV Serviços em Altura CS1/PVC; IT A 02 Trabalho em Altura CS1/PVC; IT Montagem e Desmontagem de Andaime CS1/PVC2

Abril: Divulgar IT-EC-01 Espaço Confinado; Divulgar ACV Espaço confinado Braskem; NR33 - Segurança E Saúde No trabalho em espaço confinado inclusivo noções de primeiros socorros;

Maio: Divulgação do programa de proteção respiratória PPR, Divulgação do programa de proteção auditiva PCA, Divulgação do PR-06 Tratamento de Acidentes e Incidentes.

Junho: Divulgação do plano de emergencia Braskem, Combate a principios de incendio/ primeiros socorros, IT-I-01/02/03.


Julho: Divulgação da IT 04/05/06; Divulgação da IT-R-01/02/03 - Refratário; Divulgação do PR - 01 Saúde Ocupacional.

Agosto: Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Conforme NR 18 e NR01; NR-06 - Equipamento de Proteção Individual; Divulgação do programa de SSMA PR 010 Ver.04, Percepção de Riscos;

Setembro: Treinamento de noções de Ergonomia - NR17, Divulgação da IT-R-04 - Proteção Passiva, Treinamento de CIPA NR 05 - Designado

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Setembro 2025

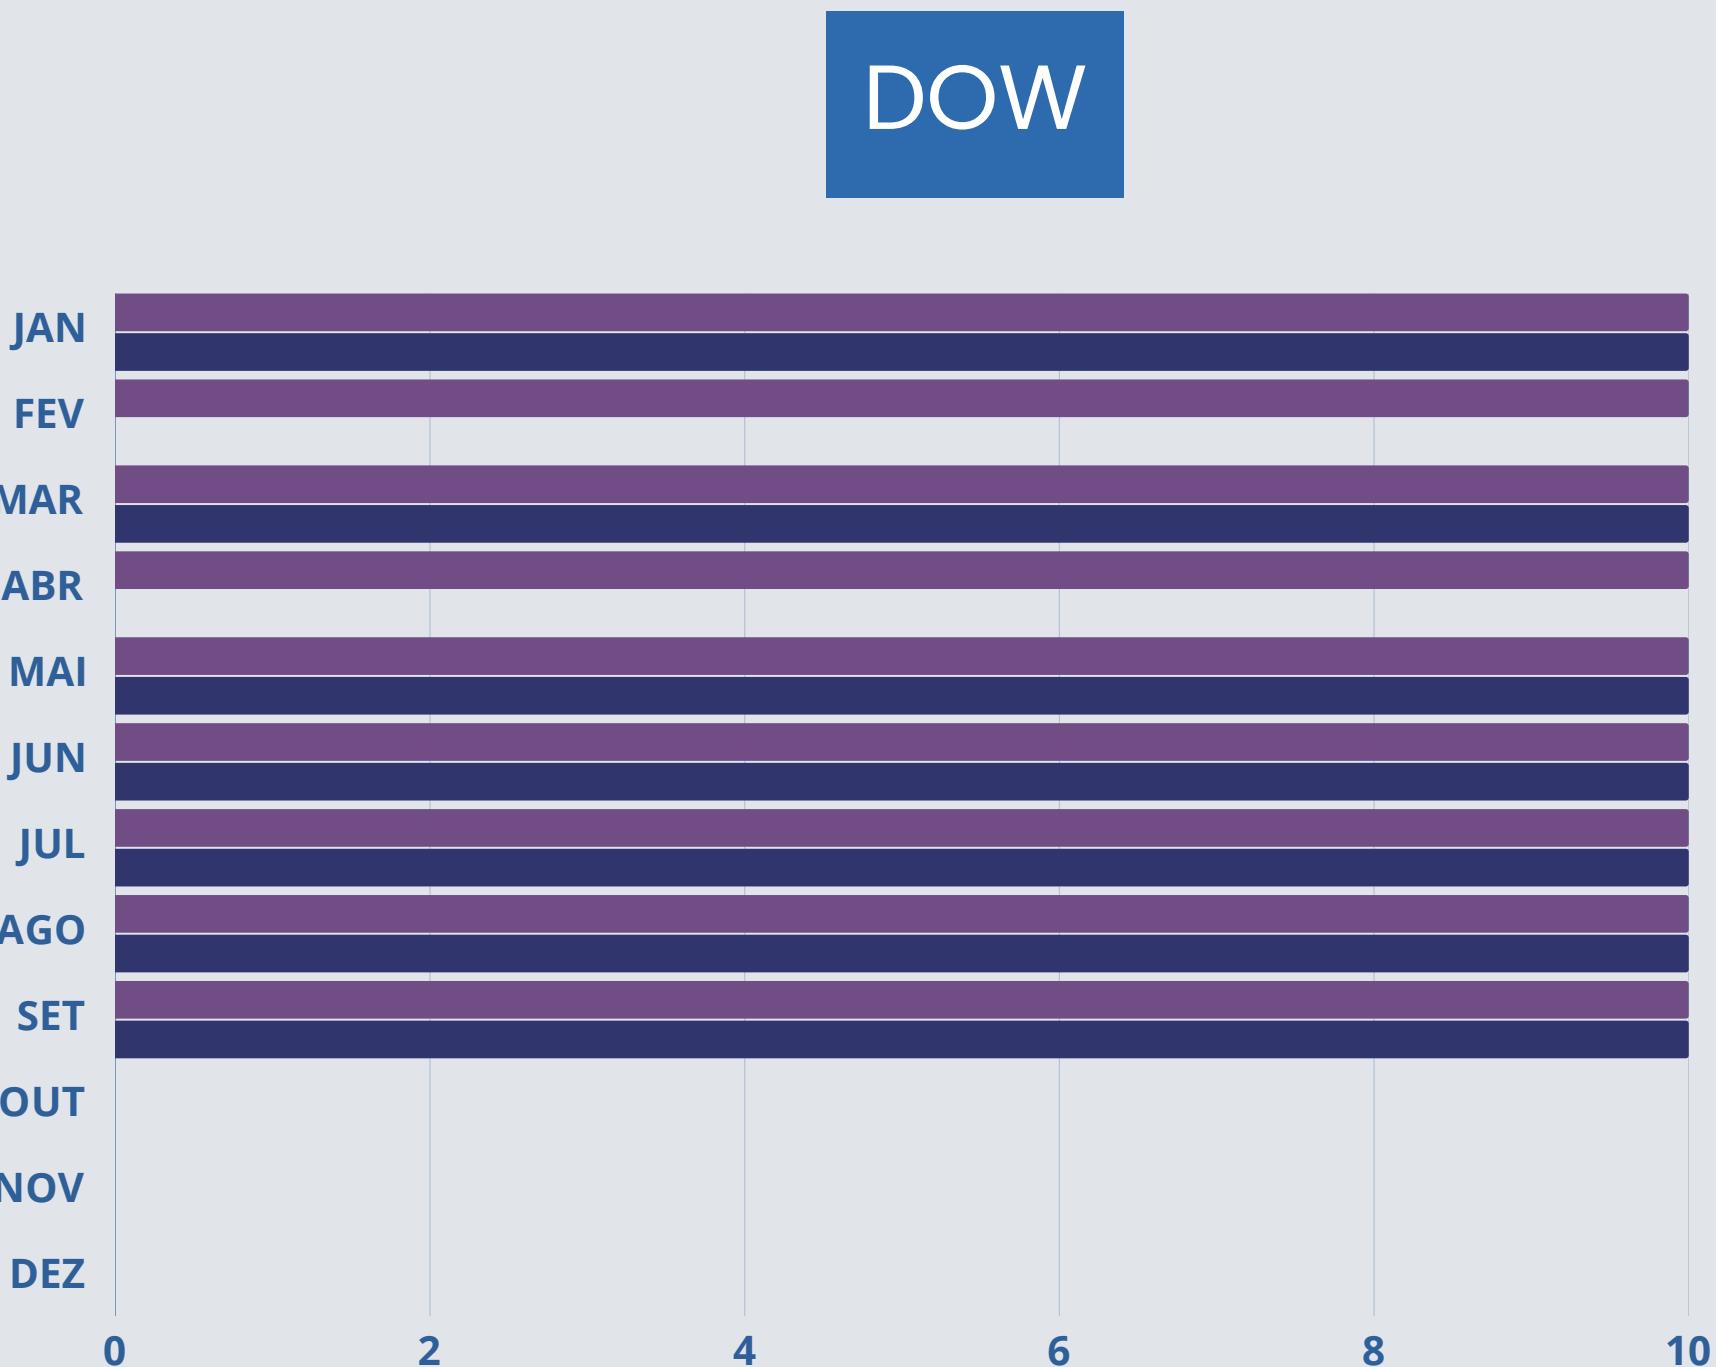

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.


Janeiro: Estresse Térmico e Política da Qualidade, Reunião Mensal de Segurança;
Fevereiro: PENDENTE
Março: Diversidade e Inclusão; Treinamento teórico e prático de aplicação de U-COAT;
Divulgação de programa de SSMA Risoterm e Política de SSMA;
Abril: PENDENTE
Maio: IT-R-01 Refratário Conformado, IT-R-02 Refratário Não Conformado, IT-R-03
Remoção e Acionamento de refratário conformado e não conformado, Programa de
conservação auditiva
Junho: Procedimento Crítico das tarefas, PQR-08 Manutenção Inspeção e Calibração
Julho: IT-E-01 (Rev. 05) Operação de Equipamentos Rotativos e Elétrico // IT-E-02
(Rev.00) Uso da Máquina Cortadeira de Refratário // IT-I-01 (Rev.11) Fabricação e
Montagem; Programa de Meio Ambiente e Descarte de Resíduos / ISO 14001
Agosto: IT-I-05 (Rev.02) Remoção e Acondicionamento do Isolamento Térmico // IT-I-
04 (Rev.09) Montagem do Revestimento de Fibra Cerâmica // IT-I-03 (Rev.10) Aplicação
de Isolamento Frio em Equipamentos e Tubulações // IT-EC- 01 (Rev.01) Trabalho em
Espaços Confinados
Setembro: Treinamento de Ergonomia NR17, PQR 01/ PQR02/ PQR03/ Programa de
desenvolvimento de liderança.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Setembro 2025

SEDE

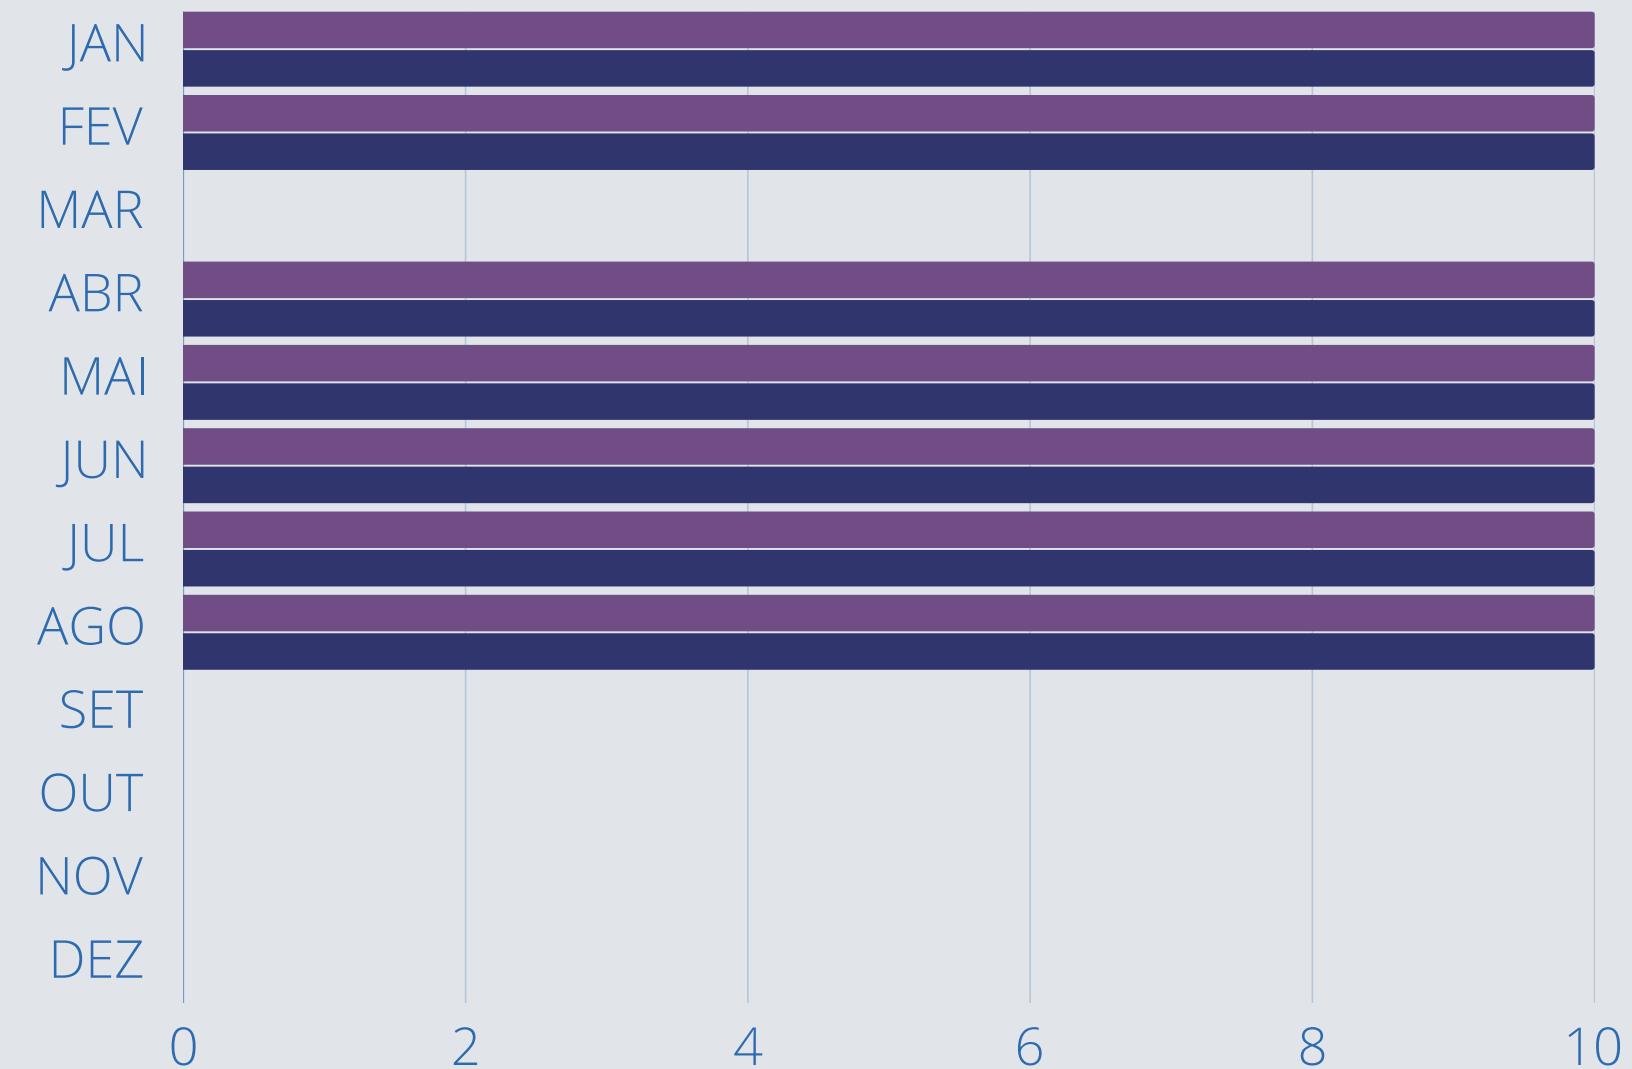


Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Janeiro: Divulgação do política da Qualidade e política de SSMA
Fevereiro: Treinamento de QSSMA ISO 9001 Gestão da Qualidade Risoterm
Março: Não houve treinamento previsto
Abril: PQR 007 - Comunicação
Maio: PQR 010- Gestão de Recursos
Junho: Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e
PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.
Julho: Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e
PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
Agosto: Divulgação do LGPD.
Setembro: Não houve treinamento previsto.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Setembro 2025

ACELEN

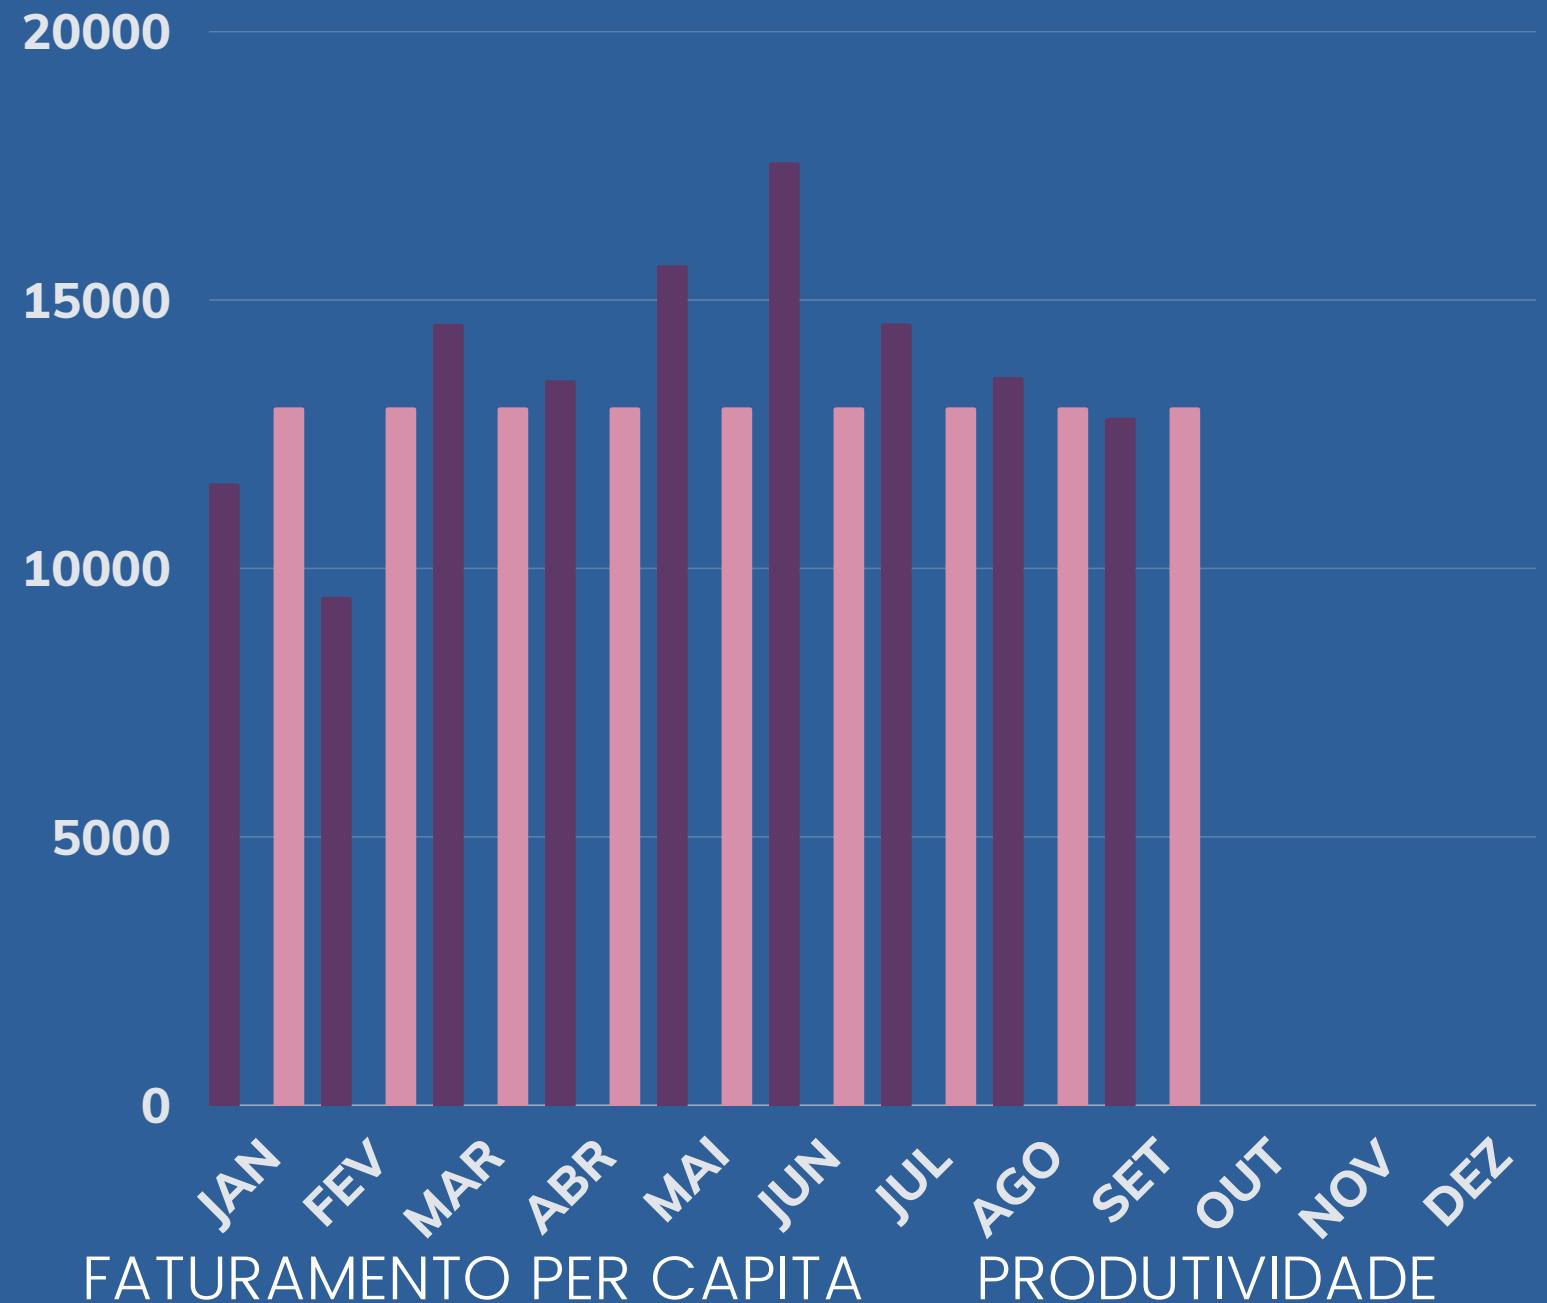

Faturamento Meta de 13.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50

Janeiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 11.582,31

Fevereiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 9.471,42

Março: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 14.553,91

Abril: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.505,00

Maio: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 15.646,00

Junho: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 17.564,00


Julho: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 14.564,00

Agosto: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.564,00

Setembro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.807,63

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Setembro 2025

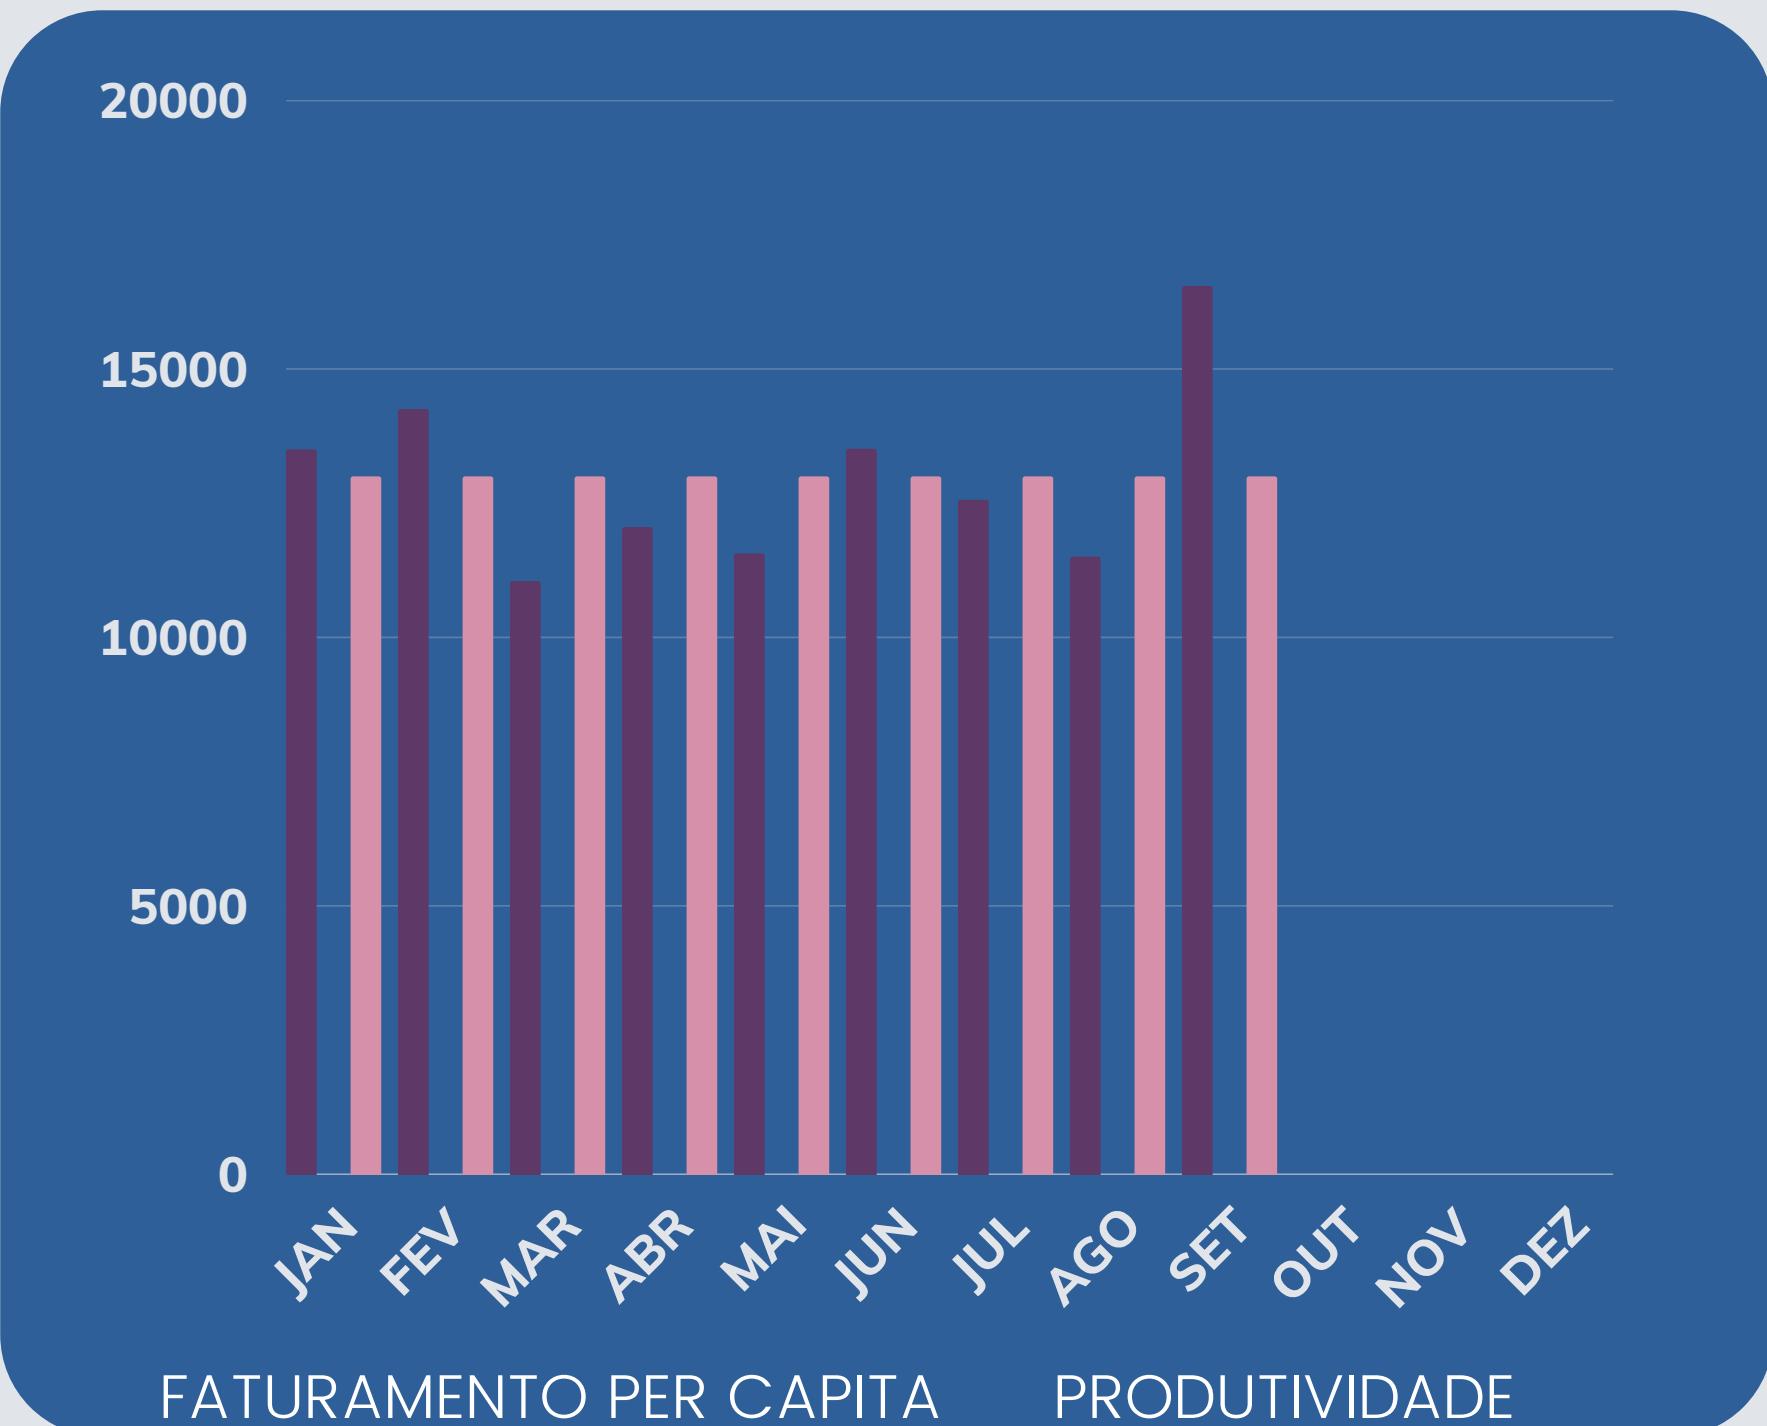

BRASKEM

Faturamento Meta de 13.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50


Janeiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.503,00
Fevereiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 14.254,00
Março: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 11.050,00
Abril: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.056,00
Maio: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 11.564,00
Junho: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.515,00
Julho: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.564,00
Agosto: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 11.504,00
Setembro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 16.545,23



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Setembro 2025

DOW

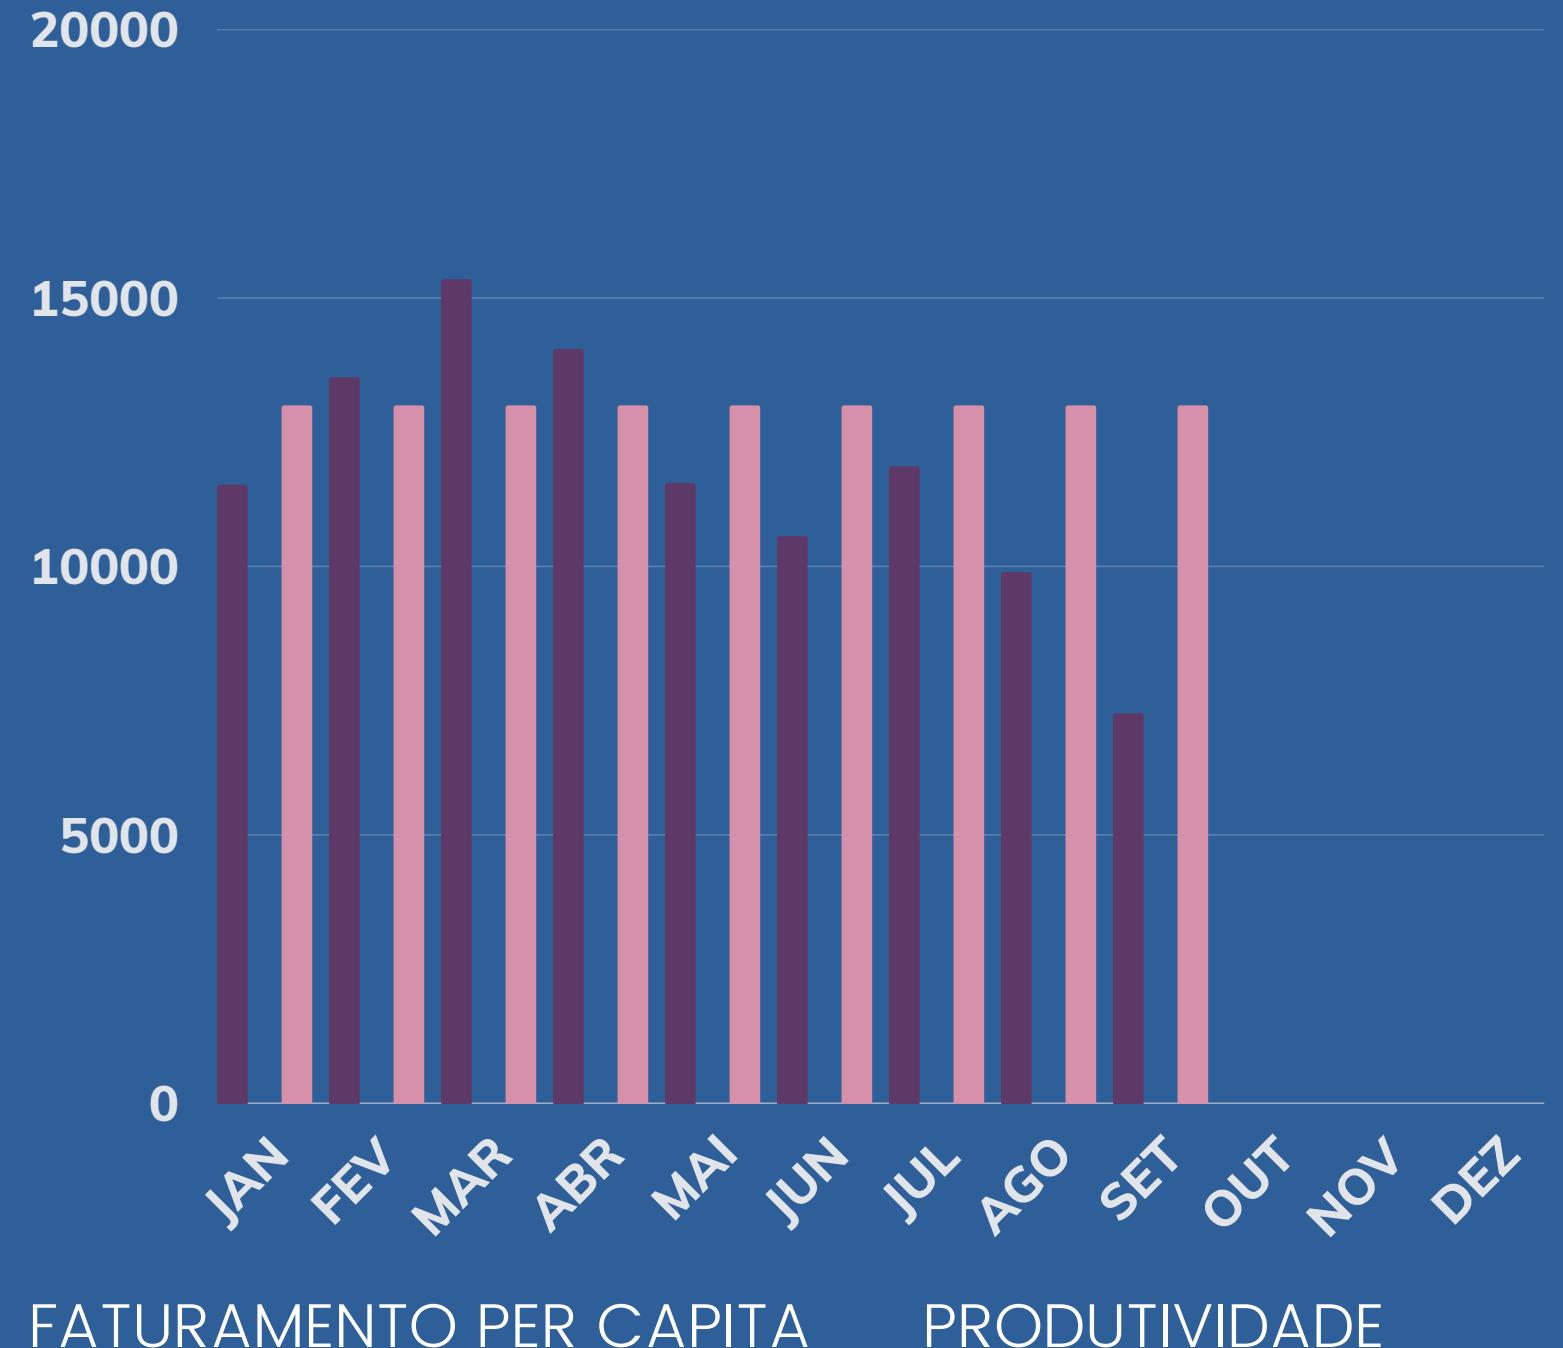


Faturamento Meta de 13.000 per capita / Produtividade Meta de 47,50

Janeiro: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 11.523,00
Fevereiro: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 13.524,00
Março: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 15.350,00
Abril: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 14.050,00
Maio: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$11.556,00
Junho: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$10.564,00
Julho: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$11.865,00
Agosto: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 9.895,00
Setembro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$7.264,18

CONSOLIDADO DOS INDICADORES


EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Setembro 2025

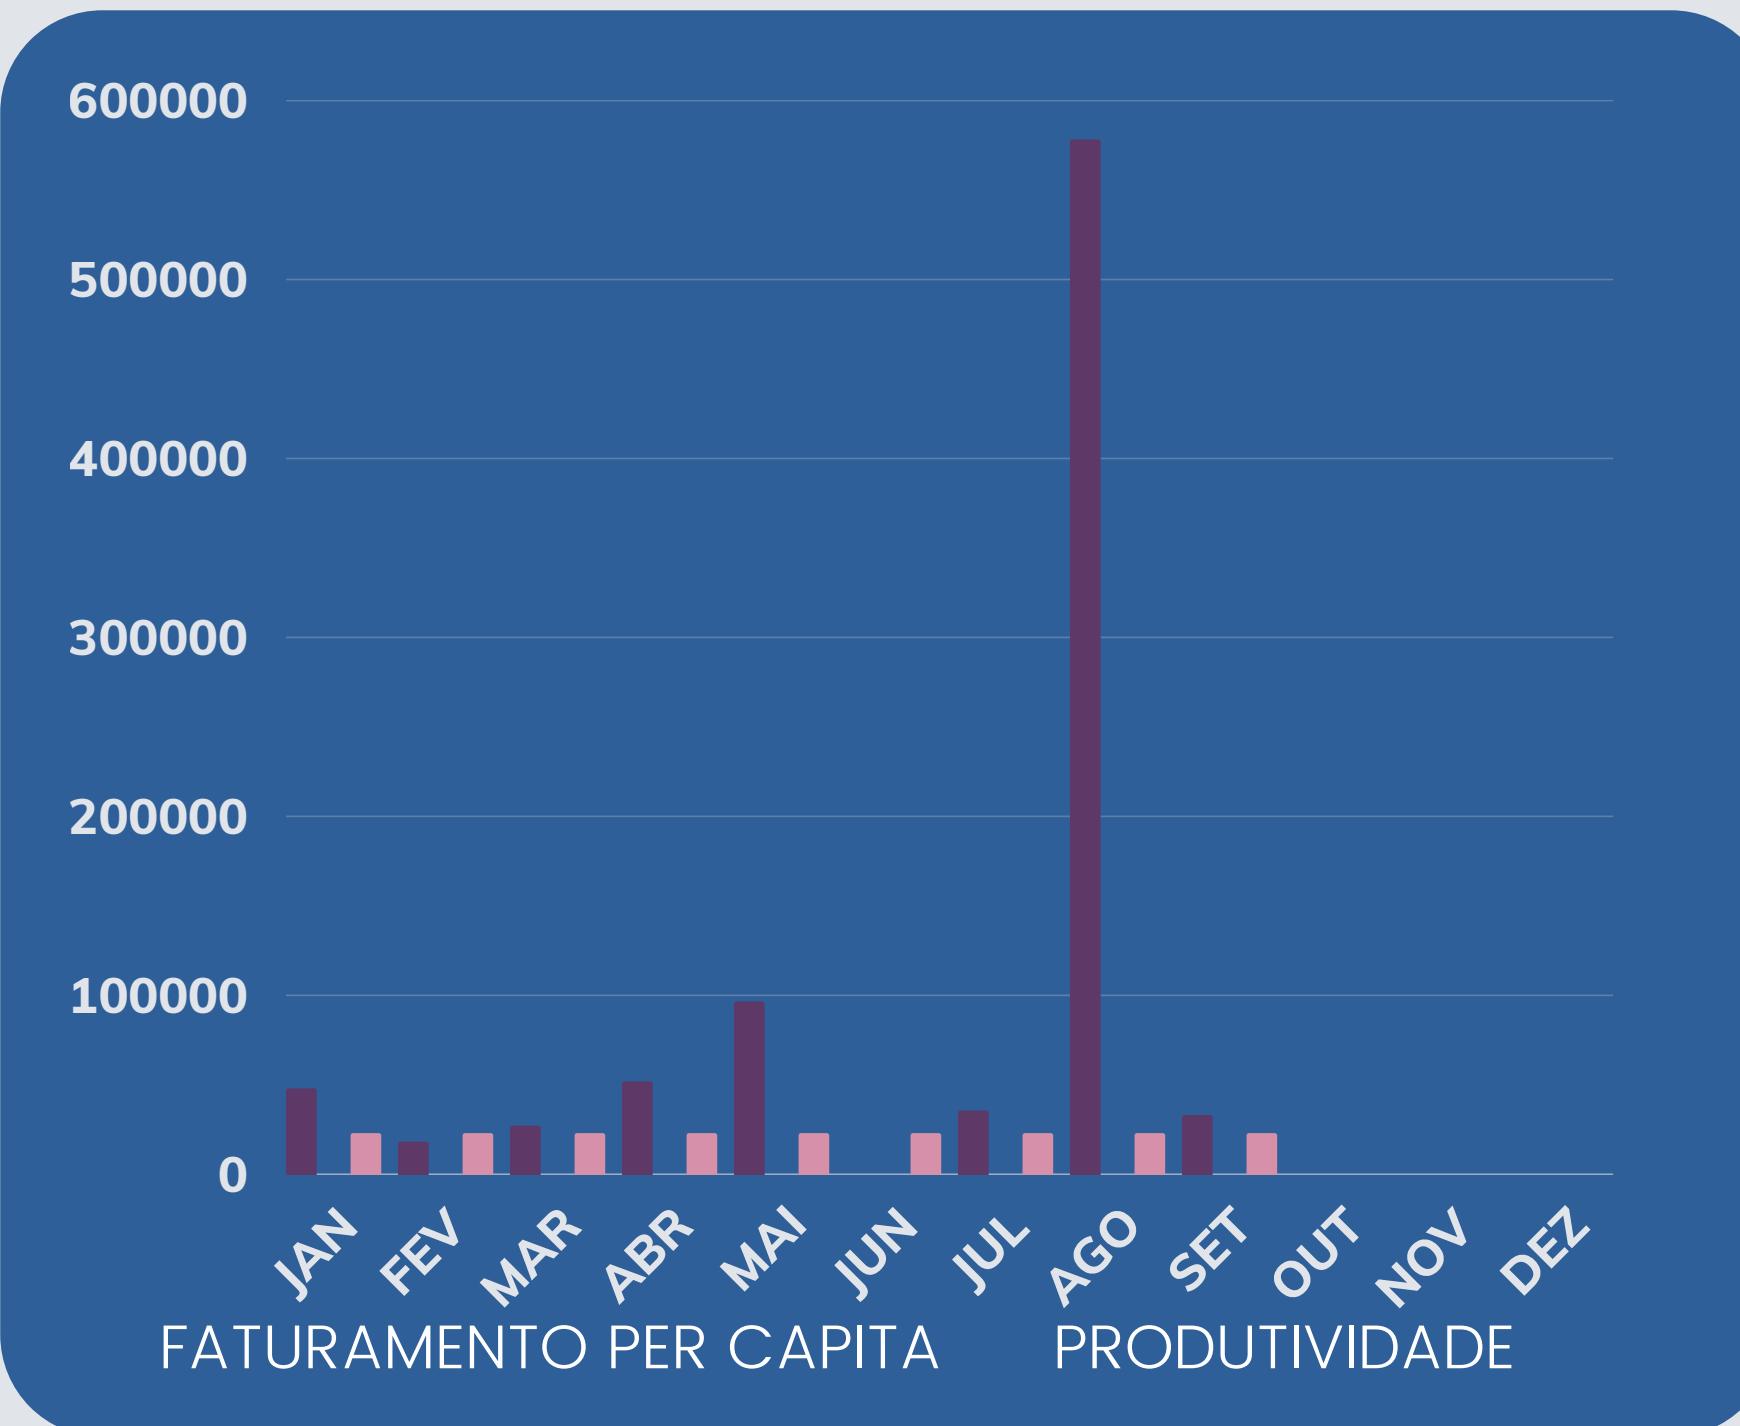

OBRA SPOT

Faturamento Meta de 23.000 per capita / Produtividade Meta de 47,50

Janeiro: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 48.008,36
Fevereiro: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 18.260,67
Março: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 27.187,86
Abril: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 51.900,00
Maio: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 96.556,70
Junho: Não houve.
Julho: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 35.600,00
Agosto: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 58.282,71
Setembro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 33.123,62



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- Janeiro a Setembro 2025

Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente

Janeiro: Acelen (Atendeu a Meta);
Dow (Atendeu a meta);
Braskem (Atendeu a meta);
Obra Spot (Pesquisa não respondida).

Fevereiro: Acelen (Atendeu a Meta);
Braskem (Atendeu a Meta);
Dow (pesquisa não respondida);
Obra Spot (pesquisa não respondida).

Março: Acelen (Atendeu a Meta)
Braskem (pesquisa não respondida)
Dow (Atendeu a Meta)
Obra Spt (pesquisa não respondida)

Abril: Acelen (Atendeu a Meta)
Braskem (pesquisa não respondida)
Dow (Atendeu a Meta)
Obra Spot (pesquisa não respondida)


Maio: Acelen (Atendeu a meta)
Braskem (pesquisa não respondida)
Dow (Atendeu a Meta)
Obra Spot (pesquisa não respondida)

Junho: Acelen (pesquisa não respondida)
Braskem (pesquisa não respondida)
Dow (pesquisa não respondida)
Obra Spot (pesquisa não respondida)

Julho: Acelen (Atendeu a Meta);
Dow (Atendeu a Meta)
Braskem (pesquisa não respondida)
Obra Spot (Pesquisa não respondida)

Agosto: Acelen (Pesquisa não respondida)
Dow (Atendeu a Meta);
Braskem (pesquisa não respondida)
Obra Spot (Pesquisa não respondida)

Setembro: Dow (atendeu a meta)
Braskem: (atendeu a meta)
Acelen: (atendeu a meta)
Obra Spot (pesquisa não respondida)

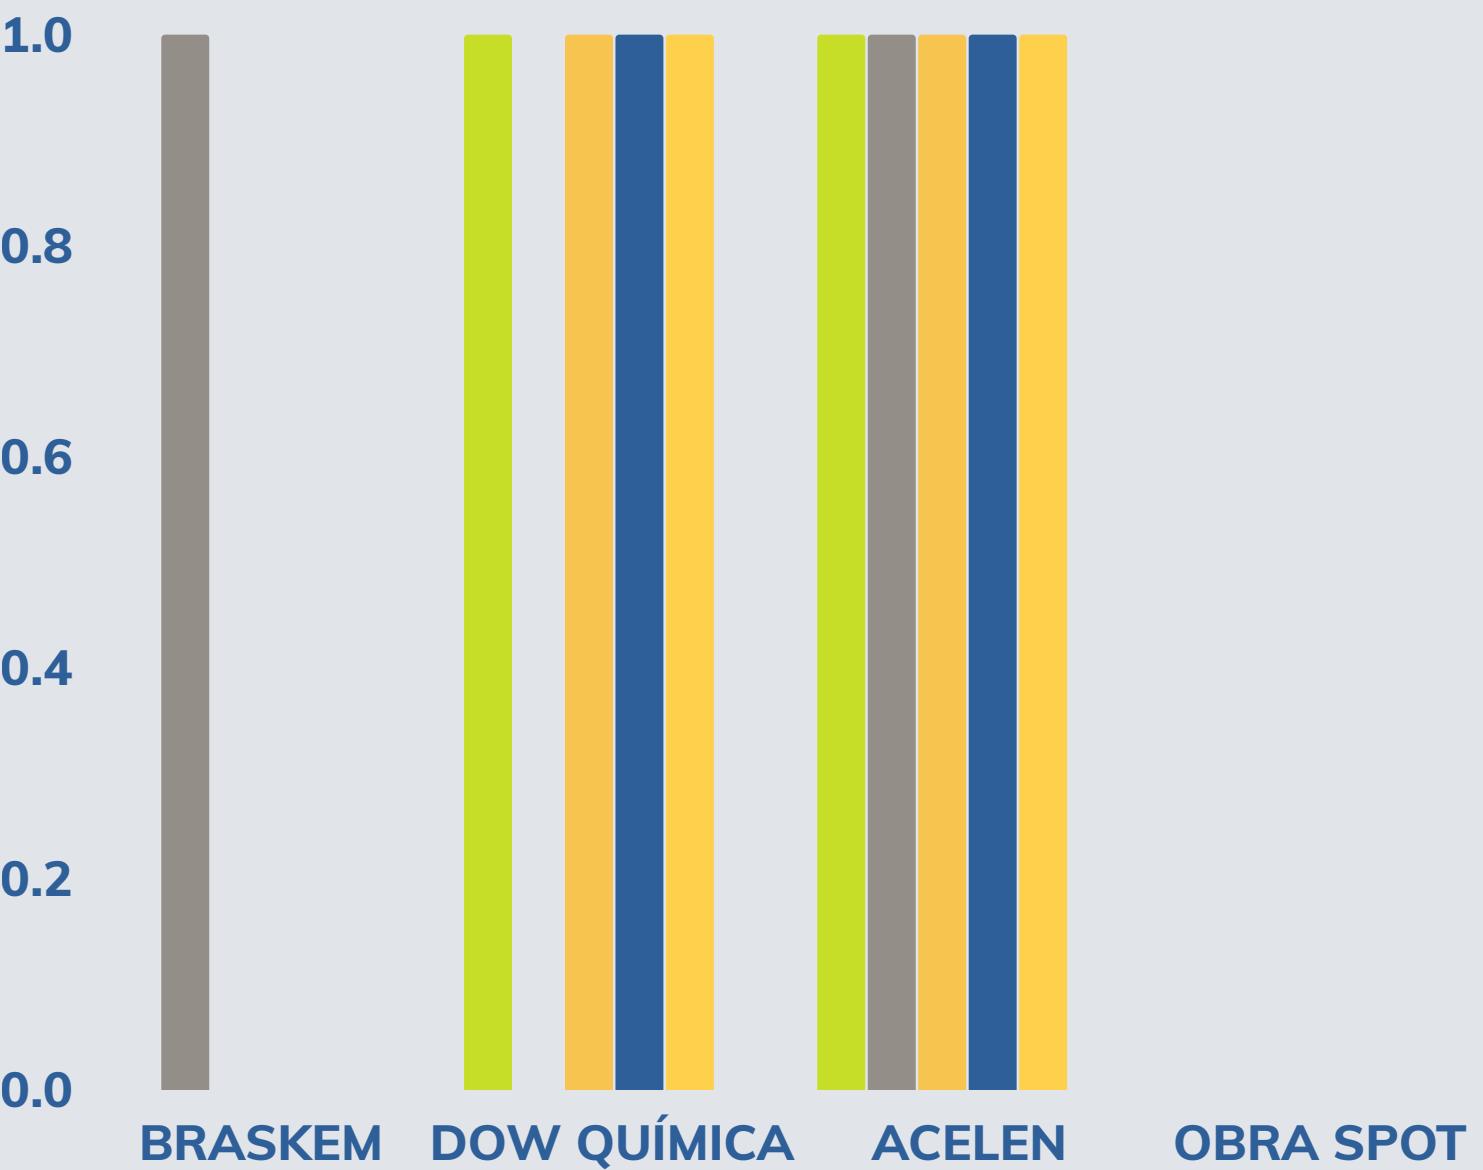

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – Janeiro a Setembro 2025

Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas:

Janeiro e Fevereiro: Não houve relatório concluído nesses períodos.

Março: Manutenção de Módulos Refratários TO-30.325 – Bayer/Monsanto

Parada de Manutenção - Cibra

Fornalha Aquatubular – Timac Agro

Abril: Não houve relatório concluído no periodo.

Maio: Caldeira GV-8302 Acelen, CALDEIRA GV-8303 Acelen, GV-5105 Acelen

Junho: Acelen GV-8301

Julho: Não houve relatório concluído nesses períodos.

Agosto: Aplicação de concreto refratário material de Isolamento na Fornalha da Caldeira.

Setembro: Não houve relatório concluído nesses períodos

Meta de 03 visitas no mês:

Janeiro: ERB, Temadre, Petrobras UBC;

Fevereiro: Unigel, ITF, Tronox.

Março: Deten, Veolia, Cervejaria da Bahia

Abril: Deten, Timac Santa Luzia


Maio: Continental, Timac candeias, Origem

Junho: Evf Petrobras, Hydrostec, Origem

Julho: Unigel, Emergência – Timac Candeias;

Agosto: Emergência – Cibra Camaçari, Timac Candeias.

Setembro: Cibra Camaçari

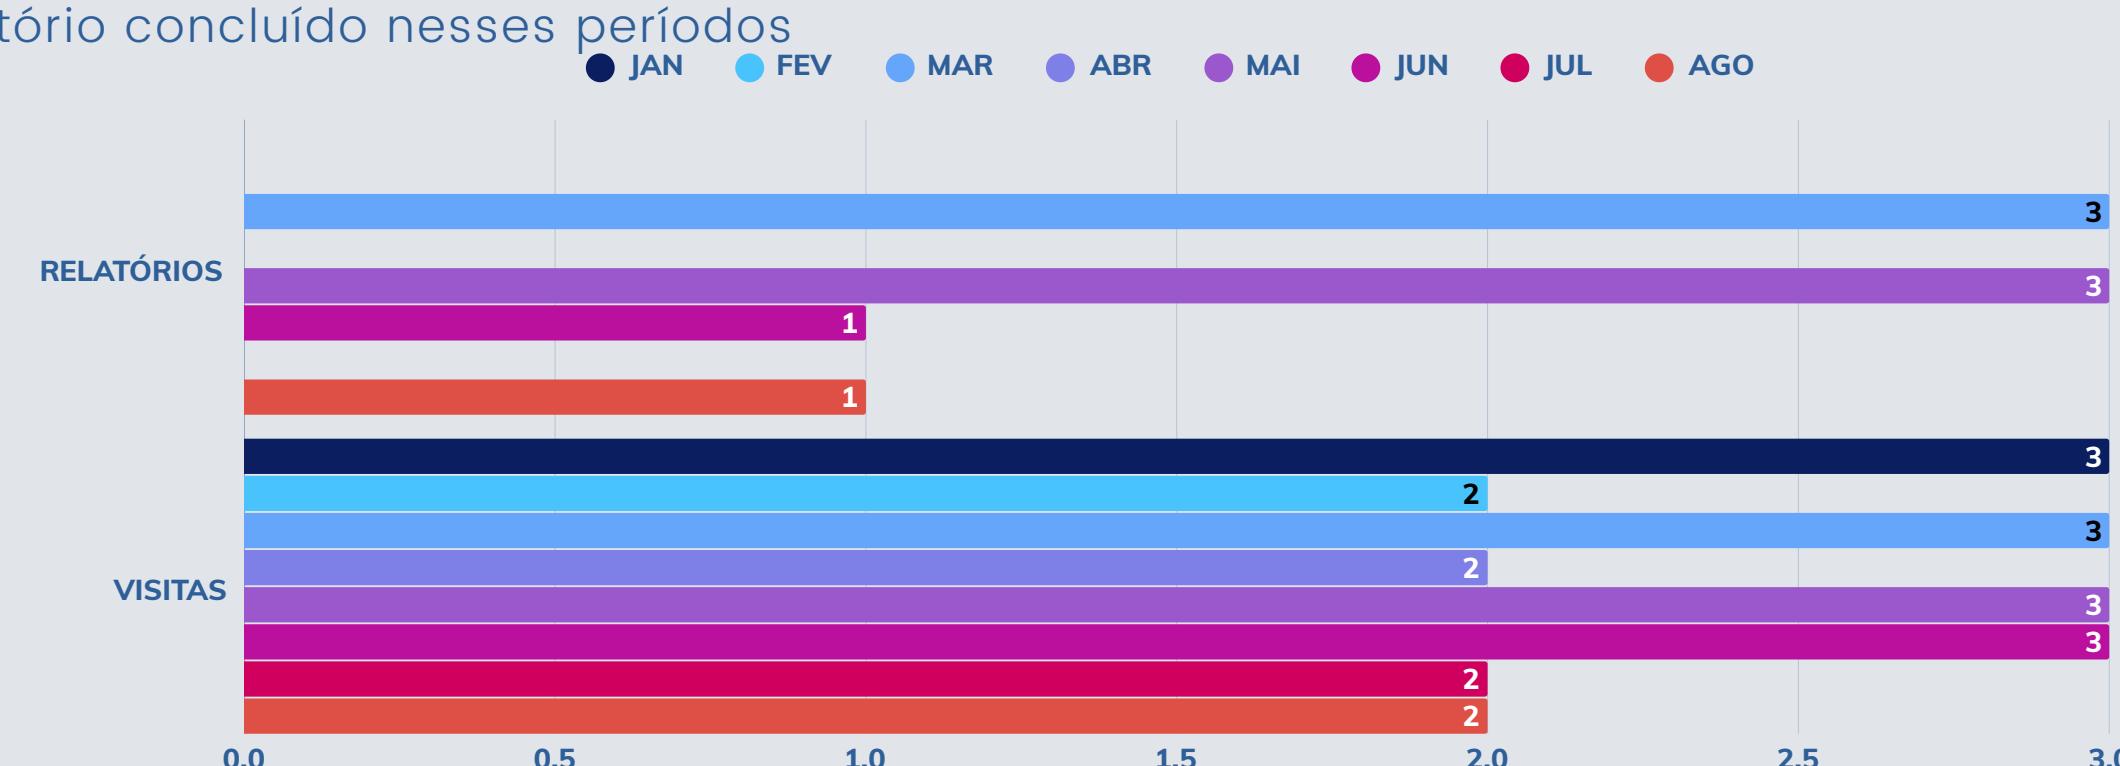

CONSOLIDADO DOS INDICADORES


COMERCIAL – Janeiro a Setembro 2025

Meta de 95% de análises críticas realizadas :

Janeiro: 04 propostas emitidas e 04 propostas foram analisadas;
Fevereiro: 11 propostas emitidas e 11 propostas foram analisadas;
Março: 8 propostas emitidas e 6 propostas foram analisadas;
Abril: 5 propostas emitidas e 3 propostas foram analisadas;
Maio: 10 propostas emitidas e 8 propostas foram analisadas;
Junho: 6 propostas emitidas e 6 propostas foram analisadas.
Julho: 03 propostas emitidas e 03 propostas foram analisadas;
Agosto: 06 propostas emitidas e 06 propostas foram analisadas;
Setembro: 06 propostas emitidas e 06 propostas foram analisadas;


Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.

Janeiro: 04 propostas emitidas, 03 propostas ganhas
Fevereiro: 11 propostas emitidas, 05 propostas ganhas;
Março: 8 propostas emitidas. 3 propostas ganhas;
Abril: 5 propostas emitidas, 2 propostas ganhas;
Maio: 10 propostas emitidas, 6 propostas ganhas;
Junho: 6 propostas emitidas, 03 propostas ganhas.
Julho: 03 propostas emitidas, 02 propostas ganhas
Agosto: 06 propostas emitidas, 02 propostas ganhas;
Setembro: 06 propostas emitidas, 03 propostas ganhas.

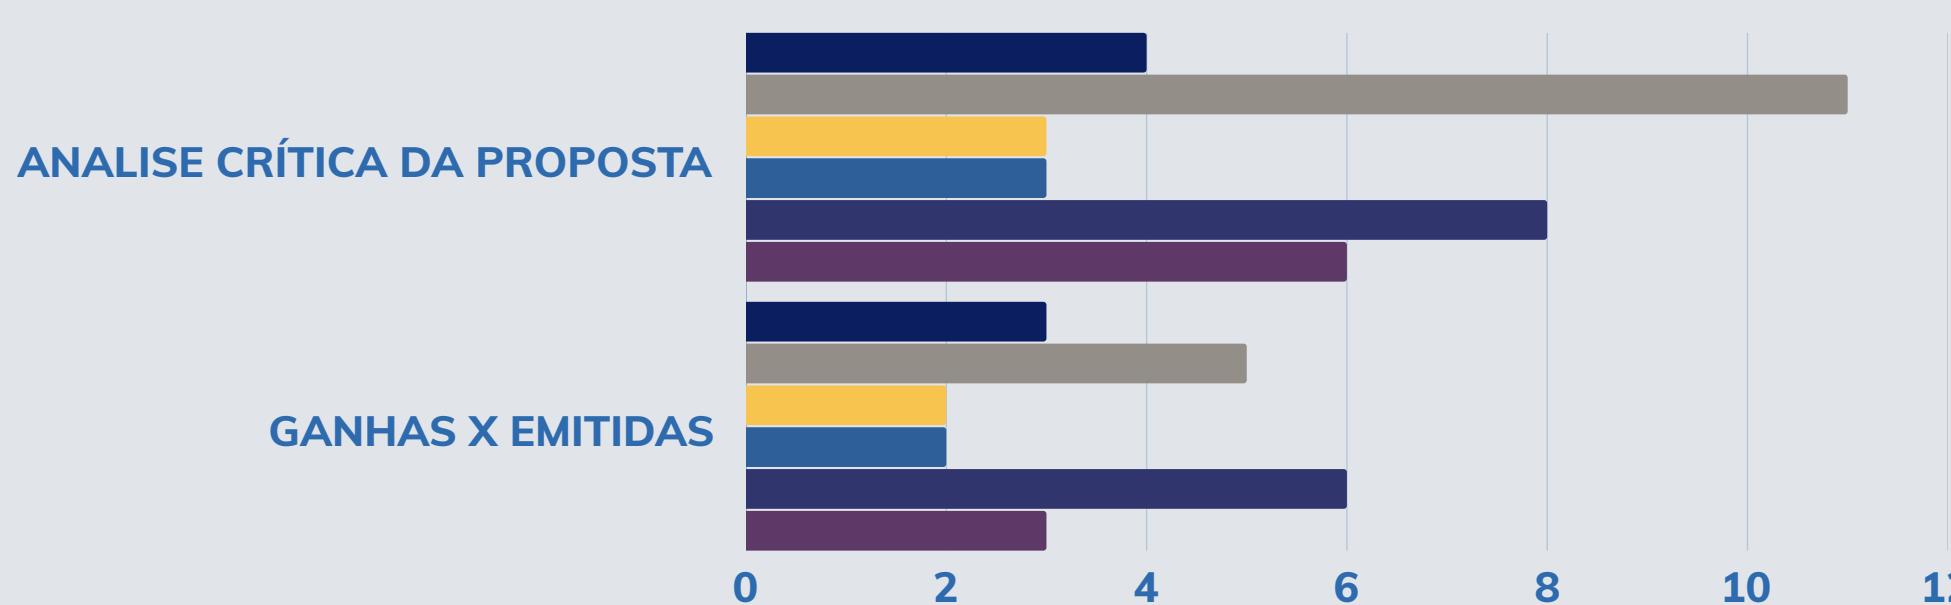

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – Janeiro a Setembro 2025

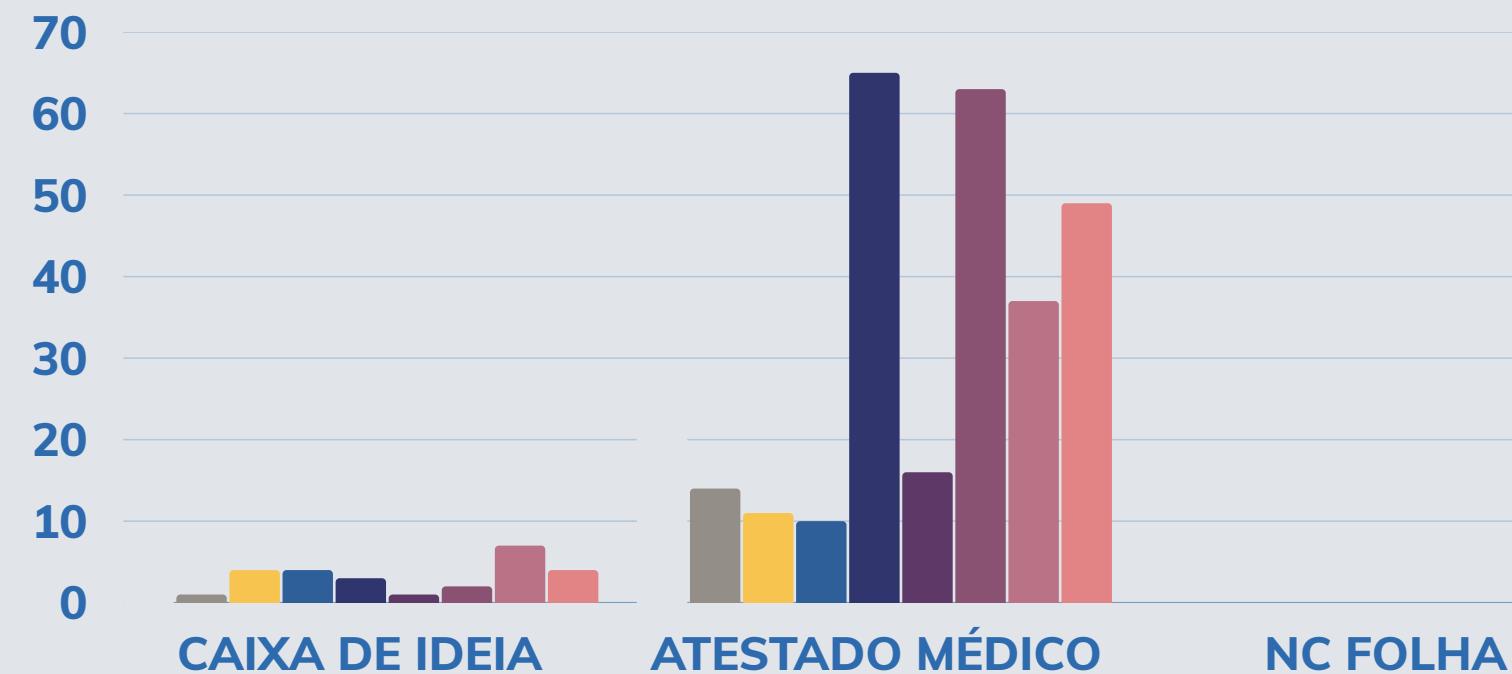

Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias :

Janeiro: Foi registrado 04 ideias no mês;
Fevereiro: Foi registrado 01 ideias no mês;
Março: Foi registrado 04 ideias no mês;
Abril: Foi registrado 04 ideias no mês;
Maio: Foi registrado 03 ideias no mês;
Junho: Foi registrado 01 ideias no mês;
Julho: Foi registrado 02 ideias no mês;
Agosto: Foi registrado 7 ideias no mês;
Setembro: Foi registrado 4 ideias no mês.

Meta é zero registro de Atestado Médico


Janeiro: Foram apresentados 02 dias de atestados na Acelen, 16 dias atestados na Braskem e 10 dias atestados Dow, não gerou atestado EVF e 01 atestado na Sede;
Fevereiro: Foram apresentados 03 dias de atestado na Acelen, 02 dias de atestado na Braskem, não teve atestado na Dow, 02 dias de atestado na EVF. 01 dias na Sede.
Março: Foram apresentados 07 dias de atestado na Acelen, 02 dias de atestado na Braskem, 04 dias de atestado na Dow, 01 dias de atestado na EVF. 01 dias na Sede
Abril: Foram apresentados 06 dias de atestado na Acelen, 05 dias de atestado na Braskem, 01 dia de atestado na Dow, 02 dias de atestado na EVF. 01 dias na Sede;
Maio: Foram apresentados 11 dias de atestado na Acelen, 06 dias de atestado na Braskem, 27 dia de atestado na Dow, 16 dias de atestado na Tronox. 04 dias na Sede, 01 dia de atestado na Timac Candeias.
Junho: Foram apresentados 03 dias de atestado na Acelen, 02 dias de atestado na Braskem, 09 dia de atestado na Dow, 02 dias na Sede.
Julho: Foram apresentados 56 dias de atestados na Acelen, não teve atestados na Braskem, 01 dia atestado na Dow e 06 atestados na Sede;
Agosto: Foram apresentados 12 dias de atestados na Acelen, 08 dias de atestados na Braskem, 12 dias atestado na Dow e 05 atestados na Sede;
Setembro: Foram apresentados 36 dias de atestado na Acelen, 7 dias na Braskem , 3 dias na Timac e 3 dias na Sede.

Meta é 0 (Zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Janeiro: Não houve NC na folha de pagamento no período;
Fevereiro: Não houve NC na folha de pagamento no período;
Março: Não houve NC na folha de pagamento no período;
Abril: Não houve NC na folha de pagamento no período;
Maio: Não houve NC na folha de pagamento no período;
Junho: Não houve NC na folha de pagamento no período;
Julho: Não houve NC na folha de pagamento no período;
Agosto: Não houve NC na folha de pagamento no período;
Setembro: Não houve NC na folha de pagamento no período.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

FINANCEIRO- Janeiro a Setembro 2025

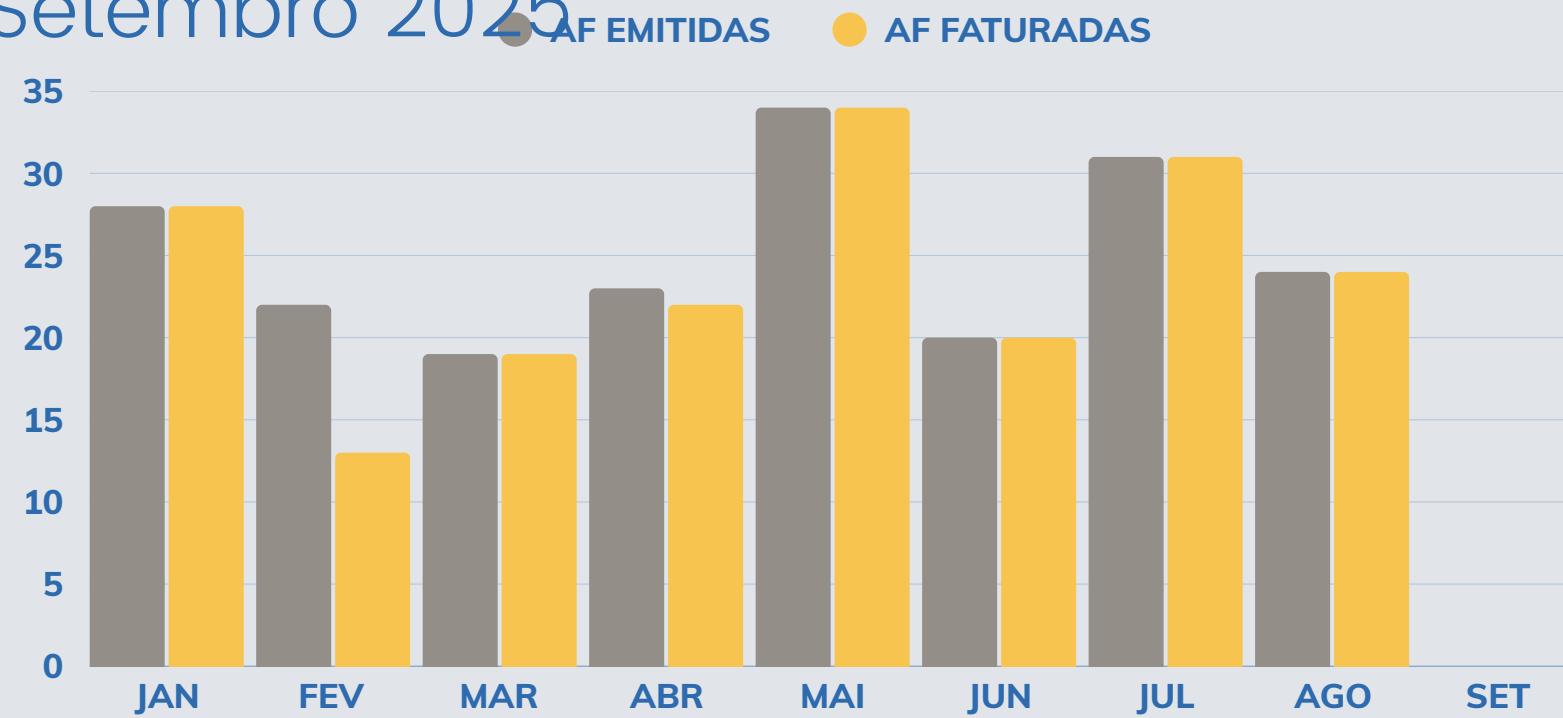

Meta é realizar 100% faturamento de todas as Autorização de Faturamento Solicitadas:

Janeiro: Foi solicitado 28 AF'S e 28 Faturamentos

Fevereiro: Foi solicitado 22 AF'S e 13 Faturadas (09 foram canceladas por esta fora da data limite (20/02/2025) para o mês de fevereiro na unidade Braskem Alagoas.

Março: Foi solicitada 19 AF's e 19 faturadas

Abrial: Foi solicitada 23 AF's e 22 faturadas (Não emitida 01; Pedido foi solicitado no código de serviço 14.01, nesse código o emissor tem que está no local onde foi feito o serviço (São Francisco do Conde).

Maio: Foi solicitada 34 AF's e 34faturadas

Junho: Foi solicitada 20 AF's e 20 faturadas

Julho: Foi solicitado 31 AF'S e 31 Faturamentos

Agosto: Foi solicitado 24 AF'S e 24 Faturadas (01 nota cancelada Acelen)


Setembro: Foi solicitado 39 AF'S e 39 Faturadas.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Janeiro a Setembro 2025


Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:

Janeiro: 16 ASOs prev. x 17 ASOs realizados;
Fevereiro: 22 ASOs prev. e 35 ASOs realizados
(ADMISSIONAL, DEMISSIONAL e MRO em atendimento a intervenção Acelen e Parada Dow;)
Março: 19ASOS prev. X 36 ASOS reali. – (Em função de admissão, Tronox e Acelen)
Abril: 17 X 34 – (em função de Tronox e Acelen)
Maio: 26 Prev x 42 Real (MRO, habilitação Acelen,)
(Antonio Sergio e Jose Edson fora do prazo limite)
Junho: 13 ASOS prev. x 15 ASOS reali. (admissão Raphael e Fabiano)
Julho: 22 ASOS previstos x 32 ASOS realizados (Em função de Admissões Timac, Acelen, Sede e Braskem);
Agosto: 17 ASOs previstos x 53 ASOs realizados.
Setembro: 26 ASOS previstos x 27 realizados -1 Demissional

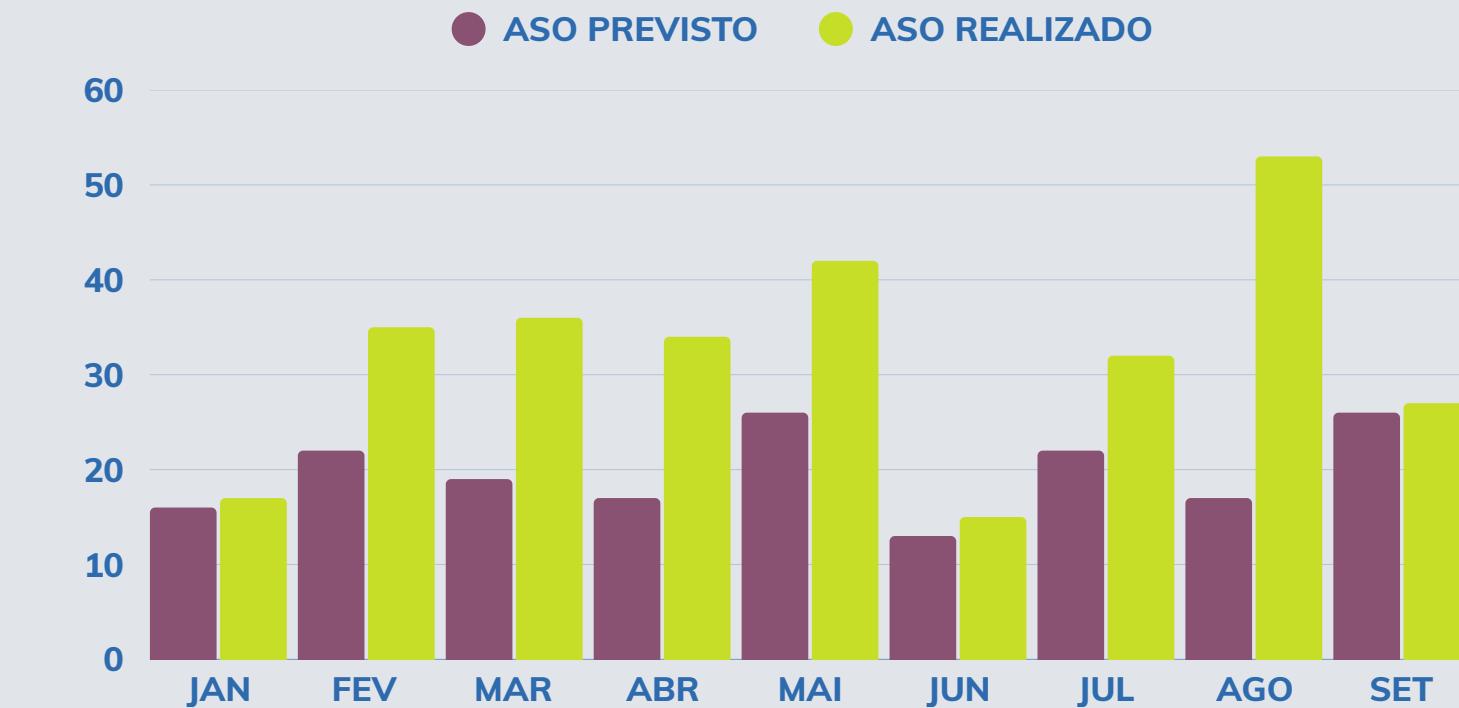


A meta é atualizar o PGR e PCMSO dentro do prazo de validade :

Janeiro: PGR- Não houve revisão no período. PCMSO – Não houve revisão;
Fevereiro: PCMSO DOW e ACELEN – INCLUSÃO DE MEDICOS EXAMINADORES
Março e Abril: PGR- Não houve revisão no período. PCMSO – Não houve revisão
Maio: PGR Sede e PCMSO Dow
Junho: PCMSO Sede - Inclusão da função Aprendiz Operacional
Julho: PGR e PCMSO Braskem;
Agosto: PGR e PCMSO Sede
Setembro: 02 - PGR Braskem - Inclusão dos EPI x Função; PGR Dow- Inclusão dos EPI x Função

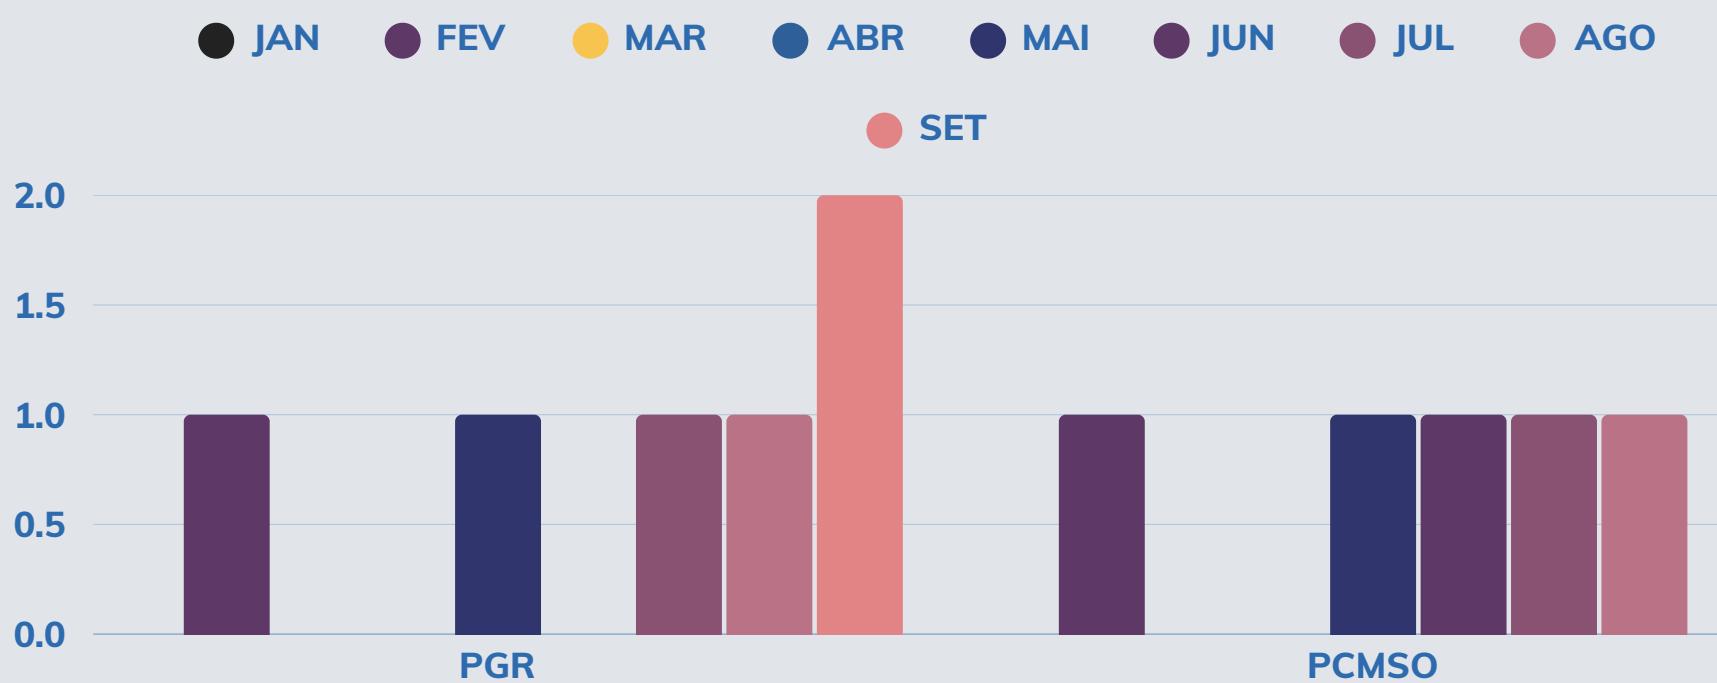

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA- Janeiro a Setembro 2025

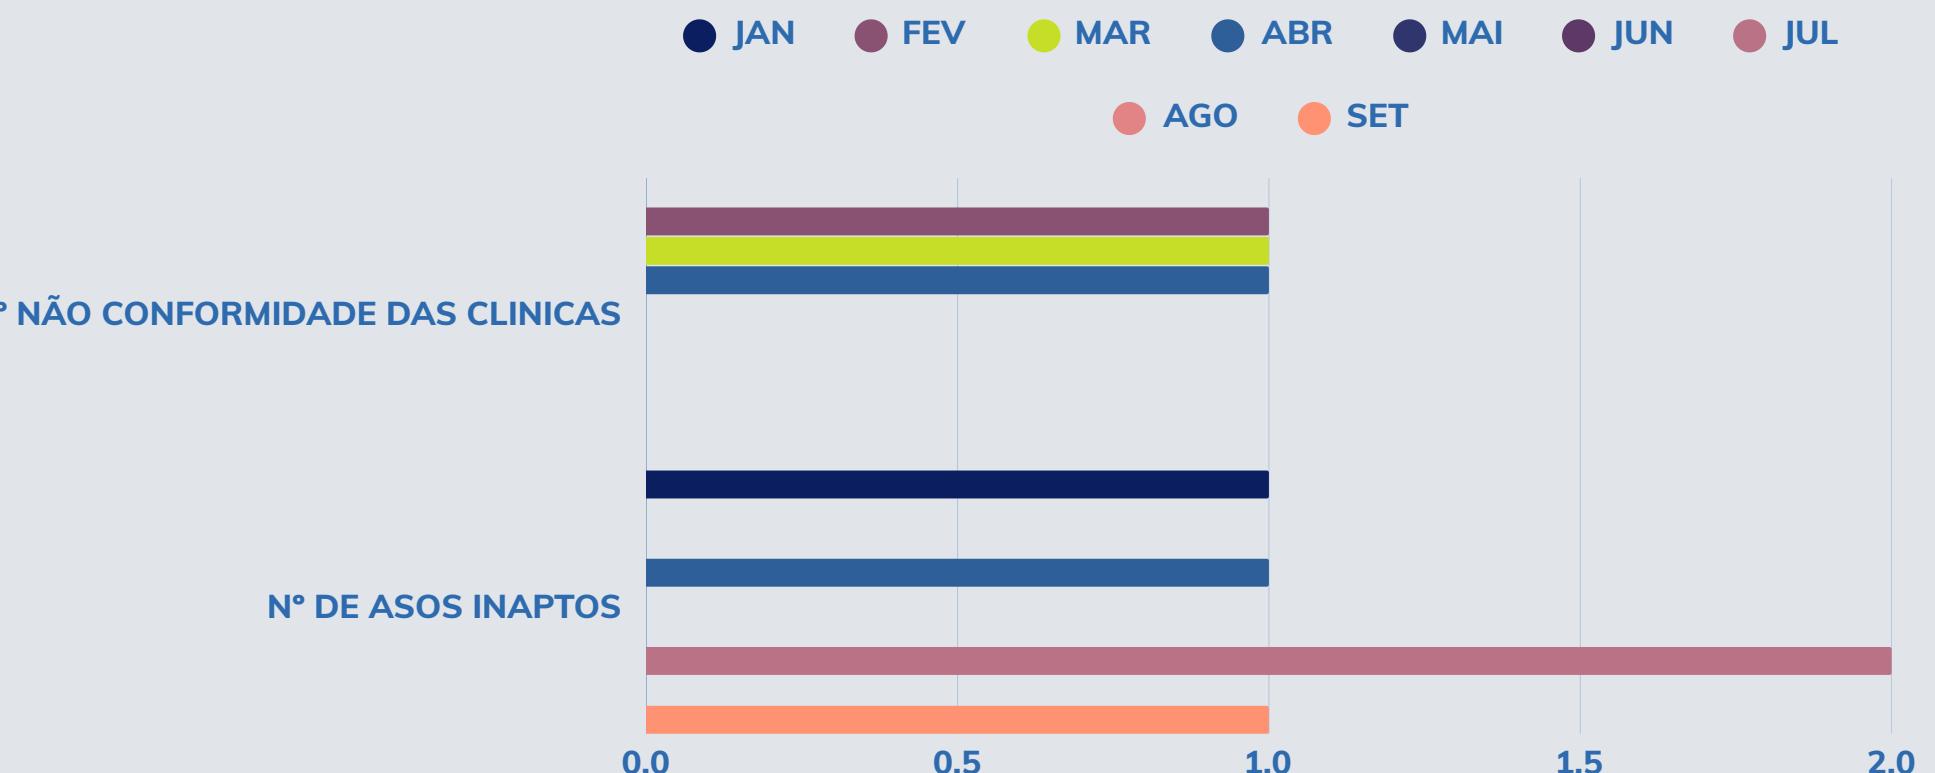

Meta é verificar as Não Conformidades das Cínicas de Saúde Ocupacional:

Janeiro: Não houve registro de não conformidade.

Fevereiro: Houve registro de 1 não conformidade das clinicas.

Março: Houve registro de 01 não conformidade - Realização de ASO com médicos examinadores de outro estado que não foi sinalizado pela clinica

Abril: Houve registro de 01 não conformidade - Espirometria realizado de forma incorreta do colaborador Cristiano.

Maio: Não houve registro de não conformidade.

Junho: Não houve registro de não conformidade.

Julho: Não houve registro de não conformidade.

Agosto: Não houve registro de não conformidade.

Setembro: Não houve registro de não conformidade.

Meta é verificar os Asos:

Janeiro: 01 ASO de Luiz Carlos Andrade.

Fevereiro: Não houve registro de ASOs inapto.

Março: Não houve registro de ASOs inapto.

Abril: 01 - ASO de Reideval

Maio: Não houve registro de ASOs inapto.

Junho: Não houve registro de ASOs inapto.


Julho: Asos Inaptos 02 (Fernando e Derivaldo)

Agosto: Não houve registro de ASOs inapto.

Setembro: 01 - Jose Edson

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Janeiro a Setembro 2025

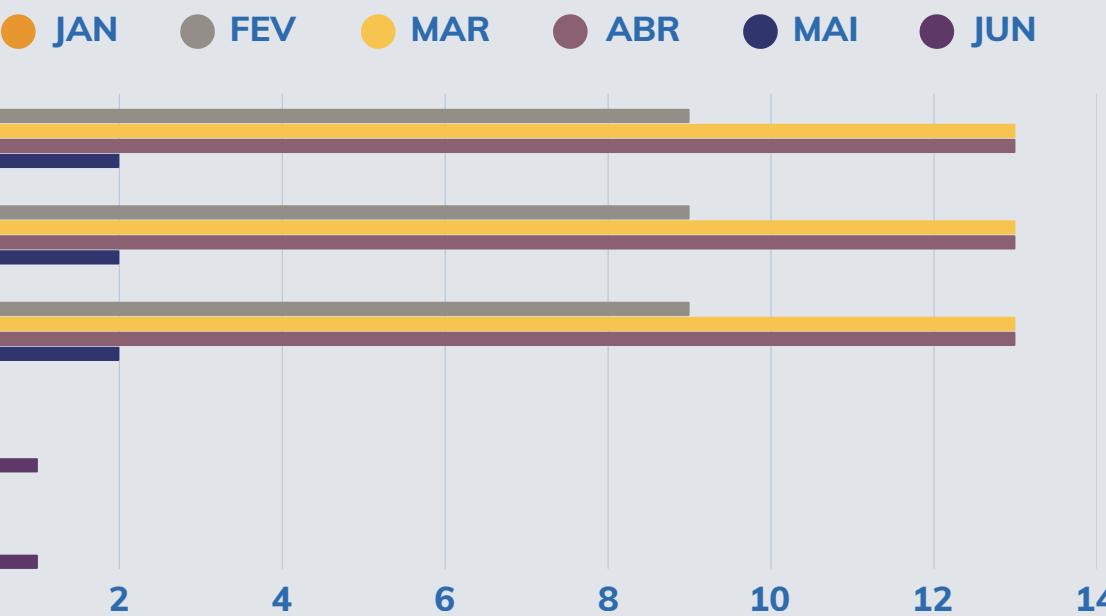

Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.


Janeiro: Não houve realização de treinamentos legais;
Fevereiro: NR 20, NR 33 E NR 35 – PARA 09 COLABORADORES ACELEN, DOW e TRONOX
Março: NR 20, NR 33 E NR 35 – 13 colaboradores
Abril: NR 20, NR 33 E NR 35 – 13 colaboradores
Maio: NR 20, 33 e 35 (admissão 02)
Junho: NR 18 e NR 01 – Acelen
Julho: 04 – NR01, 20, 33, 35;
Agosto: 04 – NR01, 20, 33, 35
Setembro: 7- NR

Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

Janeiro: Não houve registro de acidente e incidente no período;
Fevereiro: Não houve registro de acidente e incidente no período;
Março: Não houve registro de acidente e incidente no período;
Abril: Não houve registro de acidente e incidente no período;
Maio: 01 DOW Sem afastamento e 01 Tronox com afastamento;
Junho: Não houve registro de acidente e incidente no período.
Julho: Não houve registro de acidente e incidente no período;
Agosto: Não houve registro de acidente e incidente no período.
Setembro: 02 acidentes – 01 Acelen, 01 Obra Sopt Timac

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Janeiro a Setembro 2025

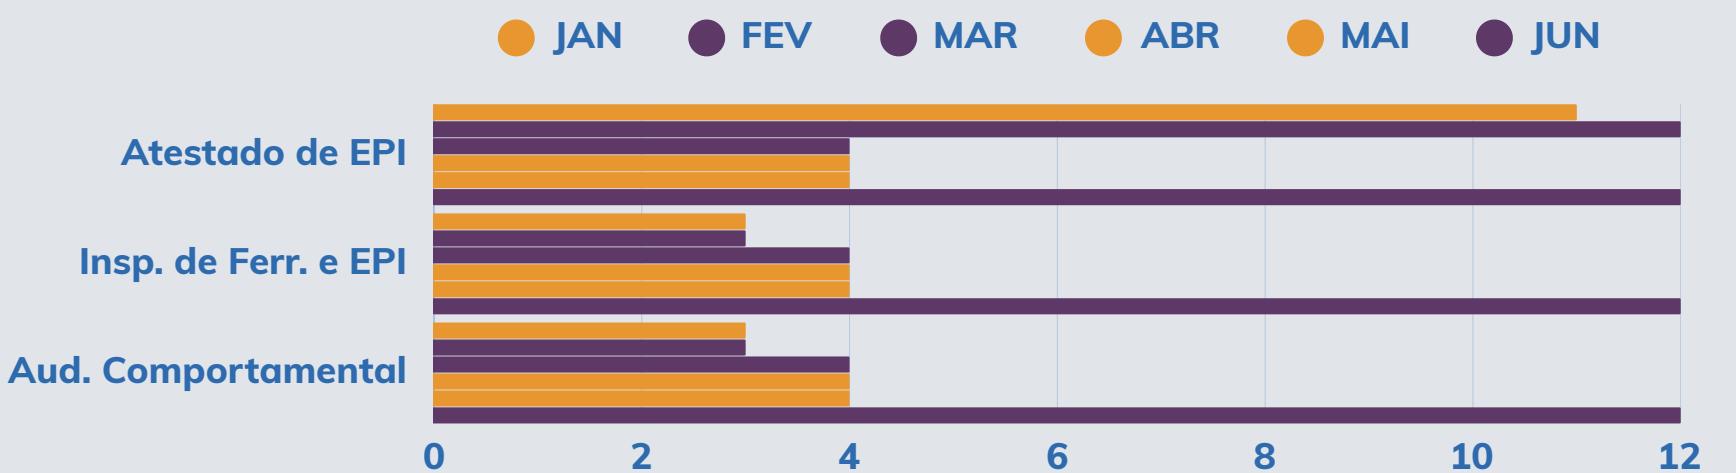

Meta é inspecionar as ferramentas e EPI'S no prazo

Janeiro: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Fevereiro: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Março: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Abril: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Maio: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Junho: Foi entregue 12 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Julho: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Agosto: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Setembro: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.

Meta é receber os atestados de recebimento de EPI atualizado das obras no prazo.


Meta é realizar a auditoria comportamental:

Janeiro: Foi realizado 3 auditórios.
Fevereiro: Foi realizado 3 auditórios.
Março: Foi realizado 4 auditórios.
Abril: Foi realizado 4 auditórios.
Maio: Foi realizado 4 auditórios.
Junho: Foi realizado 12 auditórios.
Julho: Foi enviado 4 amostras de auditoria comportamental.
Agosto: Foi enviado 4 amostras de auditoria comportamental.
Setembro: Foi enviado 4 amostras de auditoria comportamental.

Janeiro: Foi recebido 11 amostras.
Fevereiro: Foi recebido 12 amostras;
Março: Foi recebido 4 amostras;
Abril: Foi recebido 4 amostras;
Maio: Foi recebido 4 amostras;
Junho: Foi recebido 12 amostras.
Julho: Foi recebido 12 amostras.
Agosto: Foi recebido 12 amostras.
Setembro: Foi recebido 4 amostras.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Qualidade - Janeiro a Setembro 2025

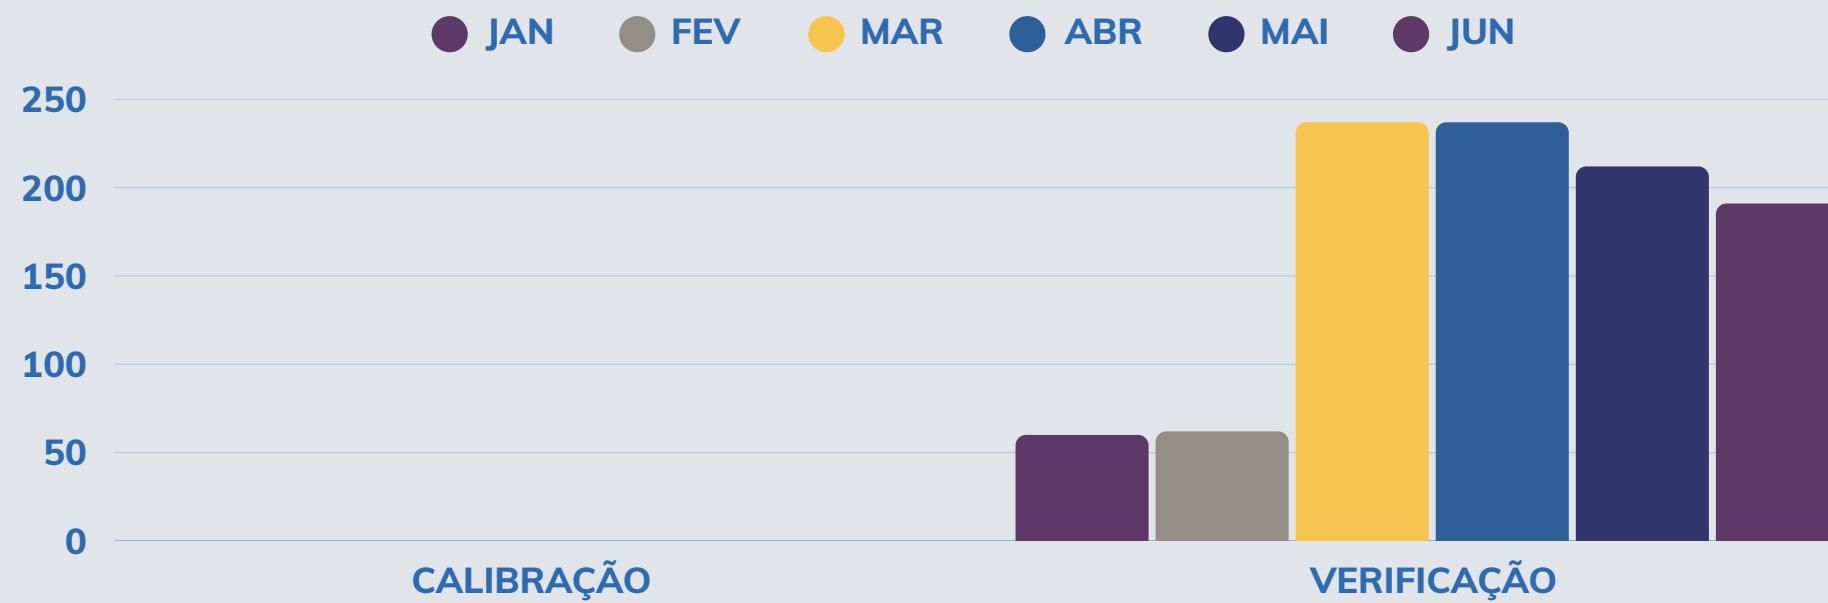

A meta de 100% das realizar todas as calibrações e verificações previstas:

Janeiro: Acelen - (Não houve calibração e verificação prevista no período); Dow - (60 verificações previstas x 60 verificações realizadas); Não houve calibração prevista no período. Braskem - (Não houve calibração e verificação prevista no período);

Fevereiro: Acelen - (Não houve calibração e verificação prevista no período); Dow - (62 verificações previstas x 62 realizados); Não houve calibração prevista no período Braskem - (Não houve calibração e verificação prevista no período);

Março: Acelen - (56 verificações previstas x 50 realizados); Braskem- (125 verificações previstas x 125 realizados); Dow- (62 verificações previstas x 62 realizados);

Abril: Acelen - (56 verificações previstas x 50 realizados); Braskem - (125 verificações previstas x 125 realizados); Dow- (verificações previstas x realizados).

Maio: Acelen - (35 verificações previstas x 35 realizados); Dow- (66 previstos x Realizado 66), Braskem (111 previstos x 111 realizados)

Junho: Acelen - (35 verificações previstas x 35 realizados); Dow (45 previsto x Realizado 45), Braskem (111 previstos x 111 realizados)


Julho: Acelen - (52 verificações previstas x 52 verificações realizadas); Dow - (42 verificações previstas x 42 verificações realizadas); Não houve calibração prevista no período. Braskem - (Não houve calibração 111 verificação prevista x 111 verificações realizadas)

Agosto: Acelen - (Não houve); Dow - (42 verificações previstas x 42 realizados); Não houve calibração prevista no período Braskem - (Não houve calibração e verificação prevista no período);

Setembro: Acelen - (Não houve); Dow - (42 verificações previstas x 42 realizados),

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – Maio e Junho 2025

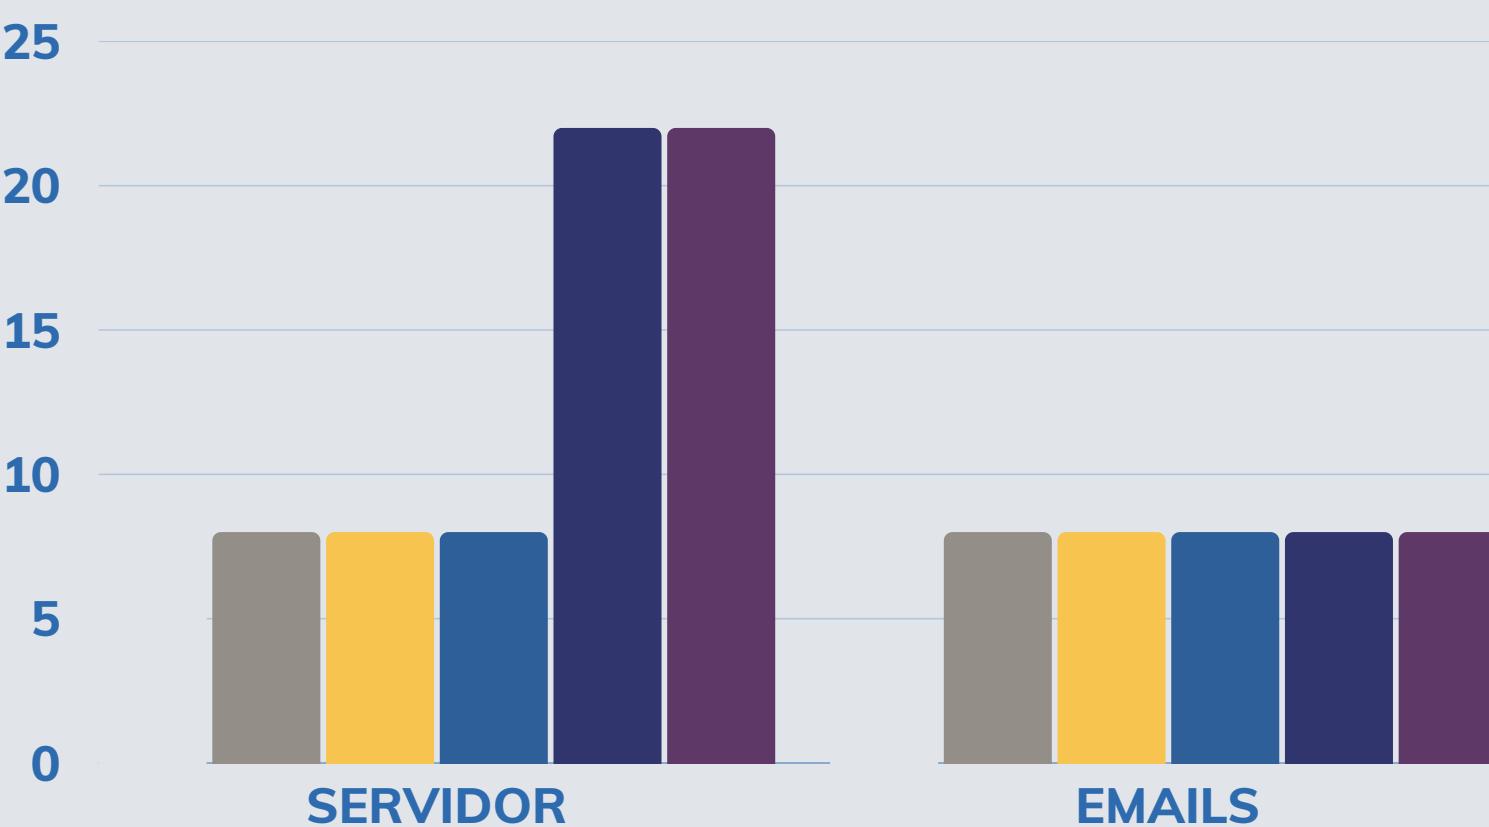

A meta é realizar 05 vezes por semana Backup's dos servidor Totalizando 20 vezes no mês :

Janeiro: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;

Fevereiro: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;

Março: Foram realizados 20 backups do servidor no mês;

Abril: Foram realizados 20 backups do servidor no mês;

Maio: Foram realizados 22 backups do servidor no mês;

Junho: Foram realizados 22 backups do servidor no mês;

Julho: Foram realizados 22 backups do servidor no mês;

Agosto: Foram realizados 22 backups do servidor no mês;

Setembro: Foram realizados 22 backups do servidor no mês.

A meta é realizar 02 vezes ao ano Backup's dos E-mails:
Totalizando 08 vezes no mês :

Janeiro: Foram realizados 08 backups dos e-mails;

Fevereiro: Foram realizados 08 backups dos e-mails;

Março: Foram realizados 08 backups dos e-mails;

Abril: Foram realizados 08 backups dos e-mails;

Maio: Foram realizados 08 backups dos e-mails;

Junho: Foram realizados 08 backups dos e-mails;

Julho: Foram realizados 08 backups dos e-mails;

Agosto: Foram realizados 08 backups dos e-mails;




Setembro: Foram realizados 08 backups dos e-mails.

PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

Ação tomada para eliminar a causa da não conformidade ou produto não conforme, de forma a impedir a sua reincidência.




PLANO DE AÇÃO

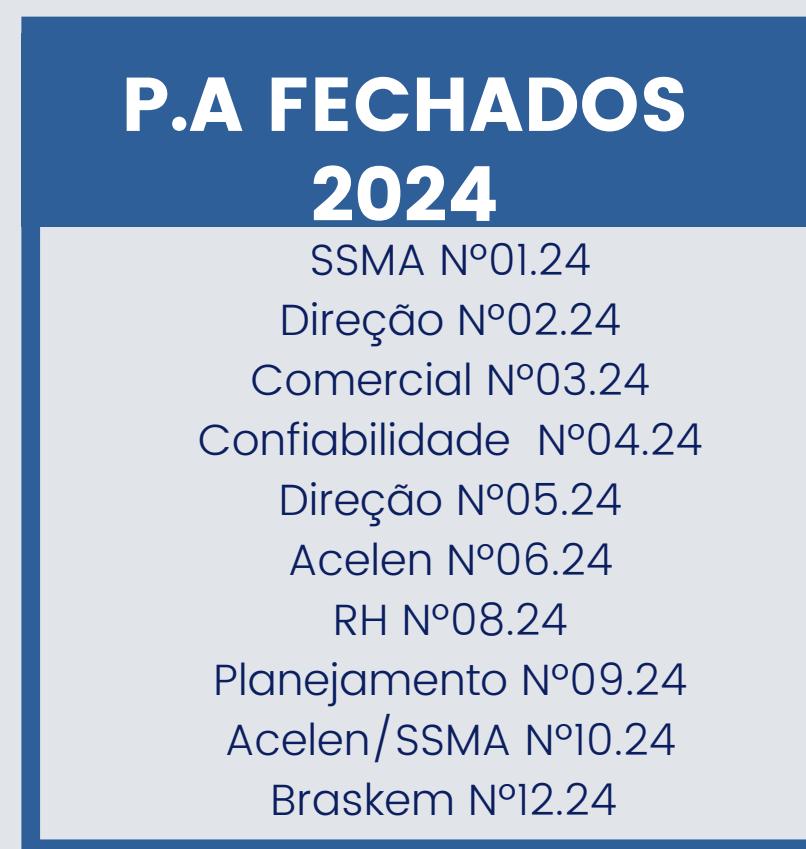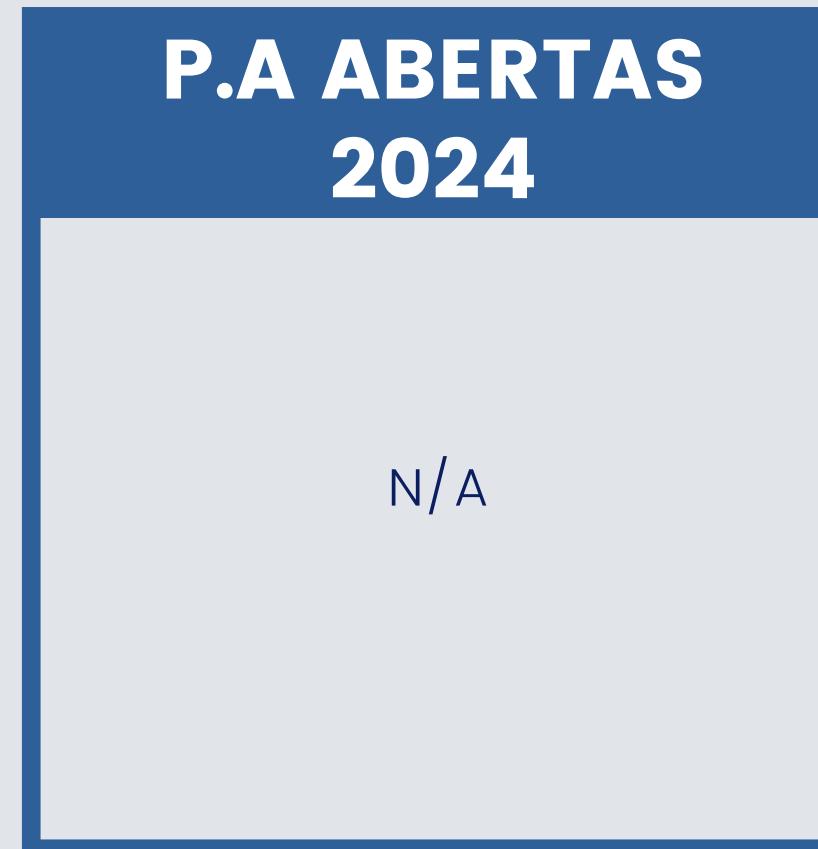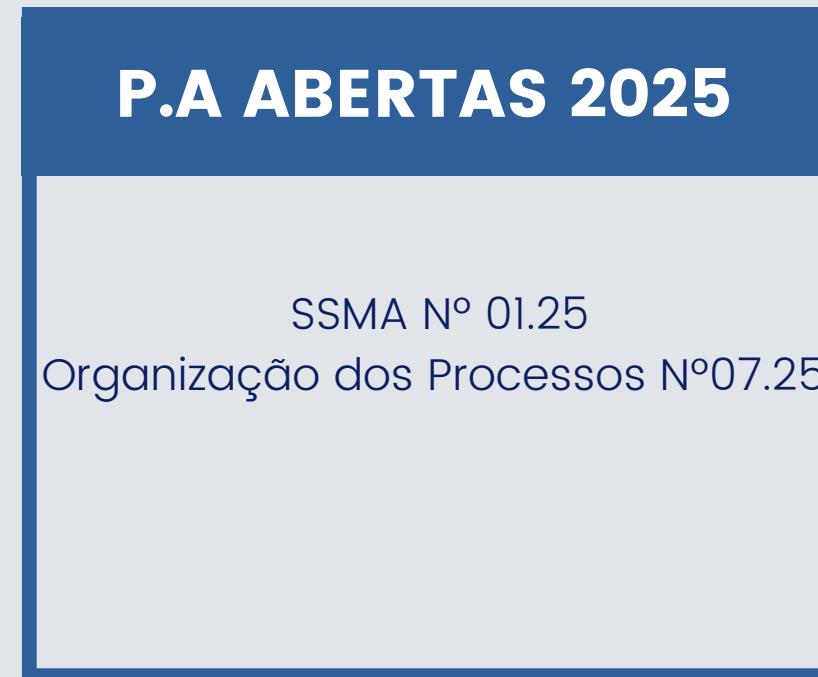

2025

ABERTOS
20%

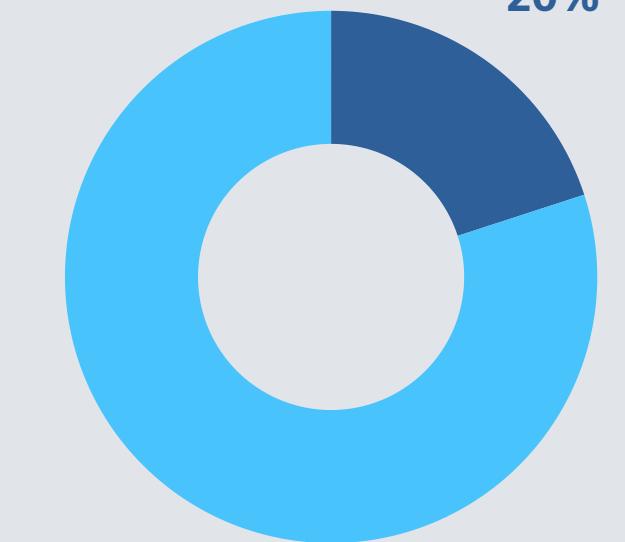

2024

FECHADOS
80%



FECHADOS
100%

NÃO CONFORMIDADE



MATRIZ

Lot. Varandas tropicais, 163
Pitangueiras
Lauro de Freitas – Ba
CEP: 42.701-360

FILIAL MACEIÓ-AL

Lt. Lagoa Sul, Quadra "D"
Lotes 04 e 05 , Massagueira
Marechal Deodoro - AL
Cep 57.160-000



Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda