

# REUNIÃO DE COMITÊ

## JANEIRO 2025

# SUMÁRIO

- Divulgação do Planejamento Anual Estratégico;
- Consolidação dos Indicadores do ano 2024;
- Plano e agenda das auditoria de 2025;
- Registros de Não conformidade de rotina;
- Plano de Ação e Não Conformidade 2024;
- Plano Anual de Treinamento 2025;
- Divulgação da Ata de Análise Critica de Outubro a Dezembro 2024;
- Informação das Obras;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

# REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Nesta reunião se identifica, decide ou revisa as partes interessadas internas e externas afim de evitar que as mesmas afetem a capacidade de alcançar os resultados pretendidos. As questões internas e externas, bem como as estratégias a serem seguidas serão monitoradas e analisadas como parte do processo de análise crítica pela direção.



# REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

## ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO EXTERNO

Revisão no ambiente interno e externo (Pontos Fracos e ameaças/Pontos Fortes e Oportunidades).

## POLÍTICA DA QUALIDADE E SEUS OBJETIVOS

Não houve mudança na Política da Qualidade e do desdobramento dos objetivos.

## INDICADORES 2024

Analise critica dos indicadores 2024.

## ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS

Foi acrescentado as mudanças climáticas nas partes interessadas.

## MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

Revisão do organograma do mapeamento do processo .

## CÓDIGO DE ÉTICA

Não houve mudança no Código de Ética.

# ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO

Verifica os pontos fracos e fortes da organização e as ameaças e oportunidades que estão no ambiente interno

## ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO

### PONTOS FORTES:



A marca é reconhecida no mercado (manter não potencializar)



A equipe experiente (melhorar, potencializar)



Rotatividade de colaboradores entre as obras (manter, não potencializar)



Monday: incluir novos processos (melhorar, potencializar)



Endomarketing (manter, não potencializar)

### PONTOS FRACOS:



Gestão Familiar em processo de mudança (manter, não potencializar)



Confiabilidade dos processos (melhorar, potencializar)



Aumentar o engajamento com a equipe de coordenação dos contratos (tendência melhorar, potencializar)



Adequação e modernização de equipamentos e implantação de novas tecnologias (tendência melhorar, potencializar)

# ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO

Verifica os pontos fracos e fortes da organização e as ameaças e oportunidades que estão no ambiente externo

## ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO

### PONTOS FORTES:

1

Acesso a novas tecnologias de produto e serviços (manter, não potencializar)

2

Manutenção das refinarias privatizadas: Acelen, Origen, Exterran, entre outras. (melhorar, não potencializar)

3

Entrega de EPI por biometria (NR-06) (melhorar, potencializar)

4

Incluir ações comerciais para obter novos clientes. (melhorar, potencializar).

### PONTOS FRACOS:

1

A base de clientes é pequena (manter, não potencializar)

2

Poucos Fornecedores de materiais críticos (manter, não potencializar)

3


Mudanças climáticas (manter, não potencializar)

# REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

## PONTOS FORTES:

- ESCOPO DE TRABALHO (VOLUME);
- ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS BUSCANDO MELHOR MODALIDADE (PU x HH);
- UTILIZAÇÃO DO HH SPOT NA ACELEN;
- MEDIÇÃO DE IMEDIATO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ;
- PERFORMANCE NAS PARADAS DE MANUTENÇÃO E PROJETOS;
- PERFORMANCE EM SSMA;
- ADITIVO CONTRATUAL (DOW);
- GRANDE VOLUME DE EMISSÃO DE PROPOSTAS COMERCIAIS;
- GESTÃO DAS OBRAS SPOTS;
- PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP'S / FEIRAS / VISITA NO FABRICANTE;
- REPORT'S EM TODOS OS PROJETOS, GERANDO TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA COMO CLIENTE;
- HISTÓRICO TÉCNICO (ACERVO);
- IMPLEMENTAÇÃO DO MONDAY;
- SITE NOVO;
- REFORMA DO GALPÃO;


# REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

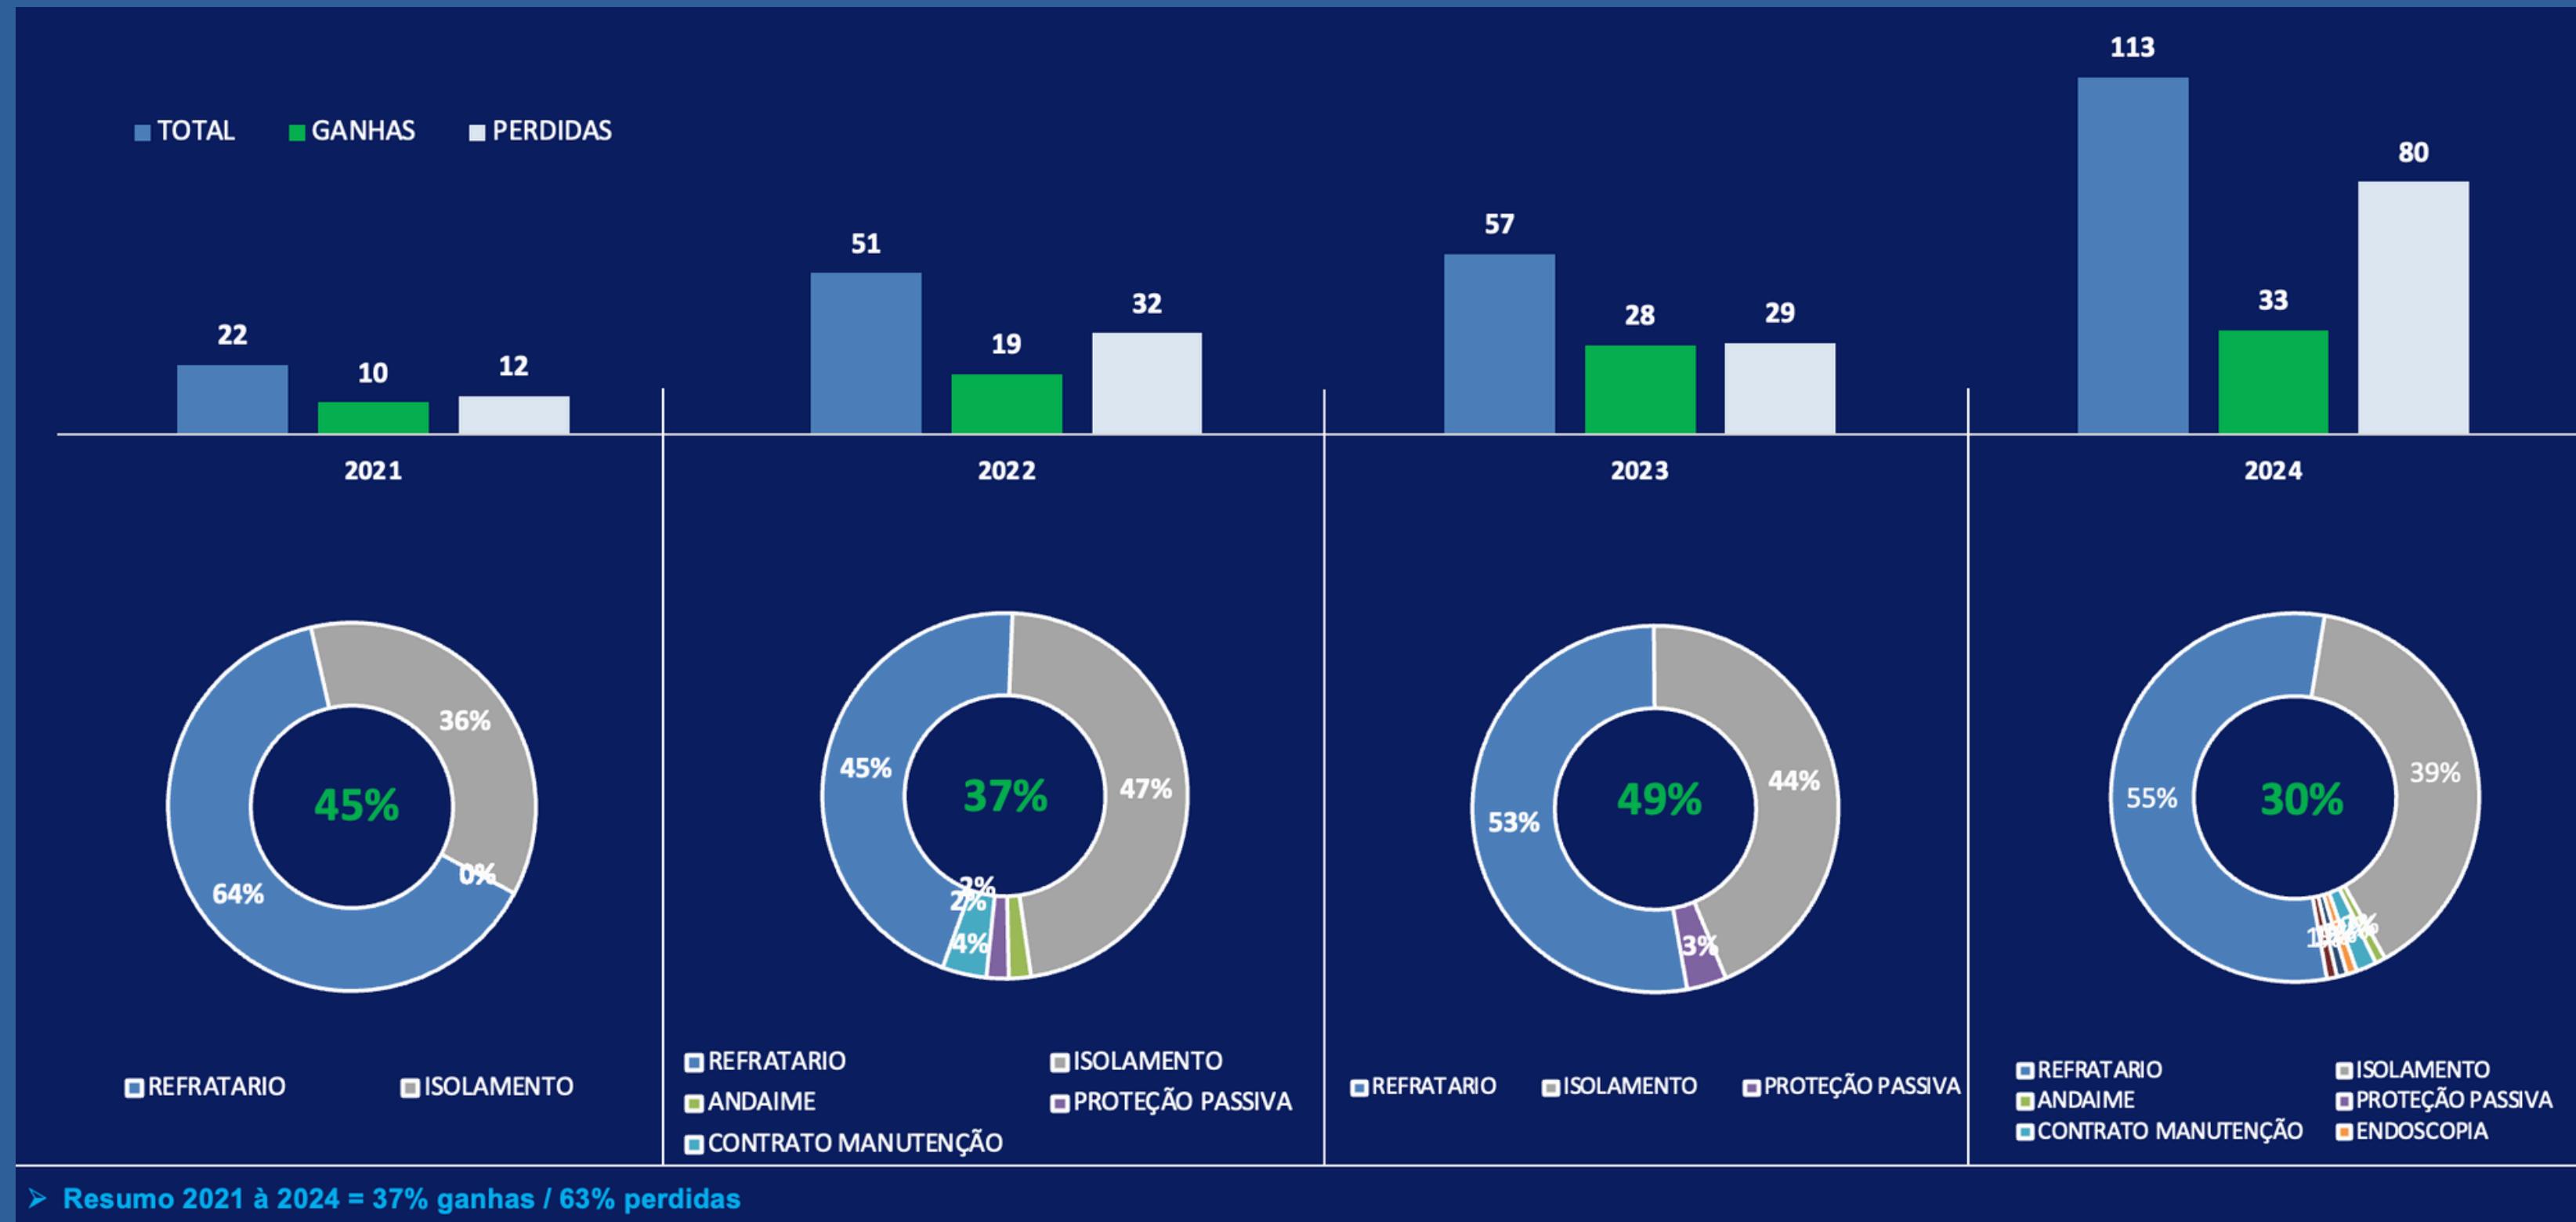

# REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



REFORMA GALPÃO

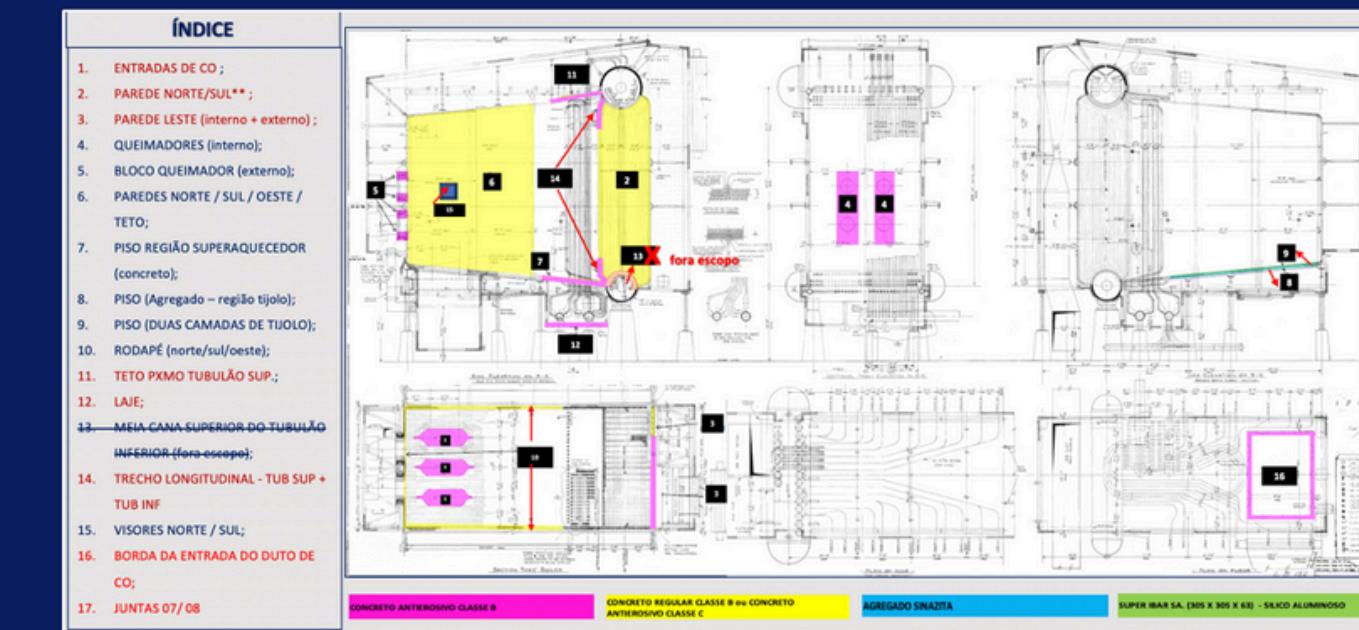

MAPEAMENTO DO ESCOPO SERVIÇO

**Risoterm**  
Isolantes Térmicos Ltda

**cibra**

**REPORT FINAL**  
20/02 A 14/03

**CIBRA**

RECAPACITAÇÃO TÉRMICA DA TRANSIÇÃO  
RECAPACITAÇÃO TÉRMICA DA FORNALHA

a hora de ter  
**SEGURANÇA**  
é agora

REPORT CLIENTE

**Requisição De Materiais - DOW**

Elemento	Produto	Quantid.	Unidade	C.A.	RMS	Tipo	Data RMS	Mês	OBRA
04	BROCA 4.0	20 un	PAR	10	EMERGENCIAL	22 nov. 20...	NOVEMBRO	DOW	
05	MACACAO BRM 62	1 un	UND	10	EMERGENCIAL	22 nov. 20...	NOVEMBRO	DOW	

**RMS 20**

Elemento	Produto	Quantid.	Unidade	C.A.	RMS	Tipo	Data RMS	Mês	OBRA
01	SILICONE SUPLEX 505280G	24 un	UND	20	MENSAL	5 dez. 2024	DEZEMBRO	DOW	
02	MASCARA FFP 2	150 un	UND	20	MENSAL	5 dez. 2024	DEZEMBRO	DOW	
03	LENTE PARA OCULOS AMPLA VISÃO STEA...	3 un	UND	20	MENSAL	5 dez. 2024	DEZEMBRO	DOW	
04	ENVELOPES AI BRANCO	15 un	UND	20	MENSAL	5 dez. 2024	DEZEMBRO	DOW	
05	BOTA 43 G BIQUEIRA	1 un	UND	20	MENSAL	5 dez. 2024	DEZEMBRO	DOW	

IMPLEMENTAÇÃO MONDAY

# REUNIÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



ATUALIZAÇÃO SITE



AÇÕES SSMA



PARTICIPAÇÃO FEIRAS / WOORSHOP'S



AVALIAÇÃO TERMOGRÁFICA

DISPONÍVEL NO RISONECT

# ATA DE ANÁLISE CRITICA OUTUBRO Á DEZEMBRO 2024




# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

São empregados para monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## INSPEÇÃO DE MATERIAL- JANEIRO Á DEZEMBRO 2024

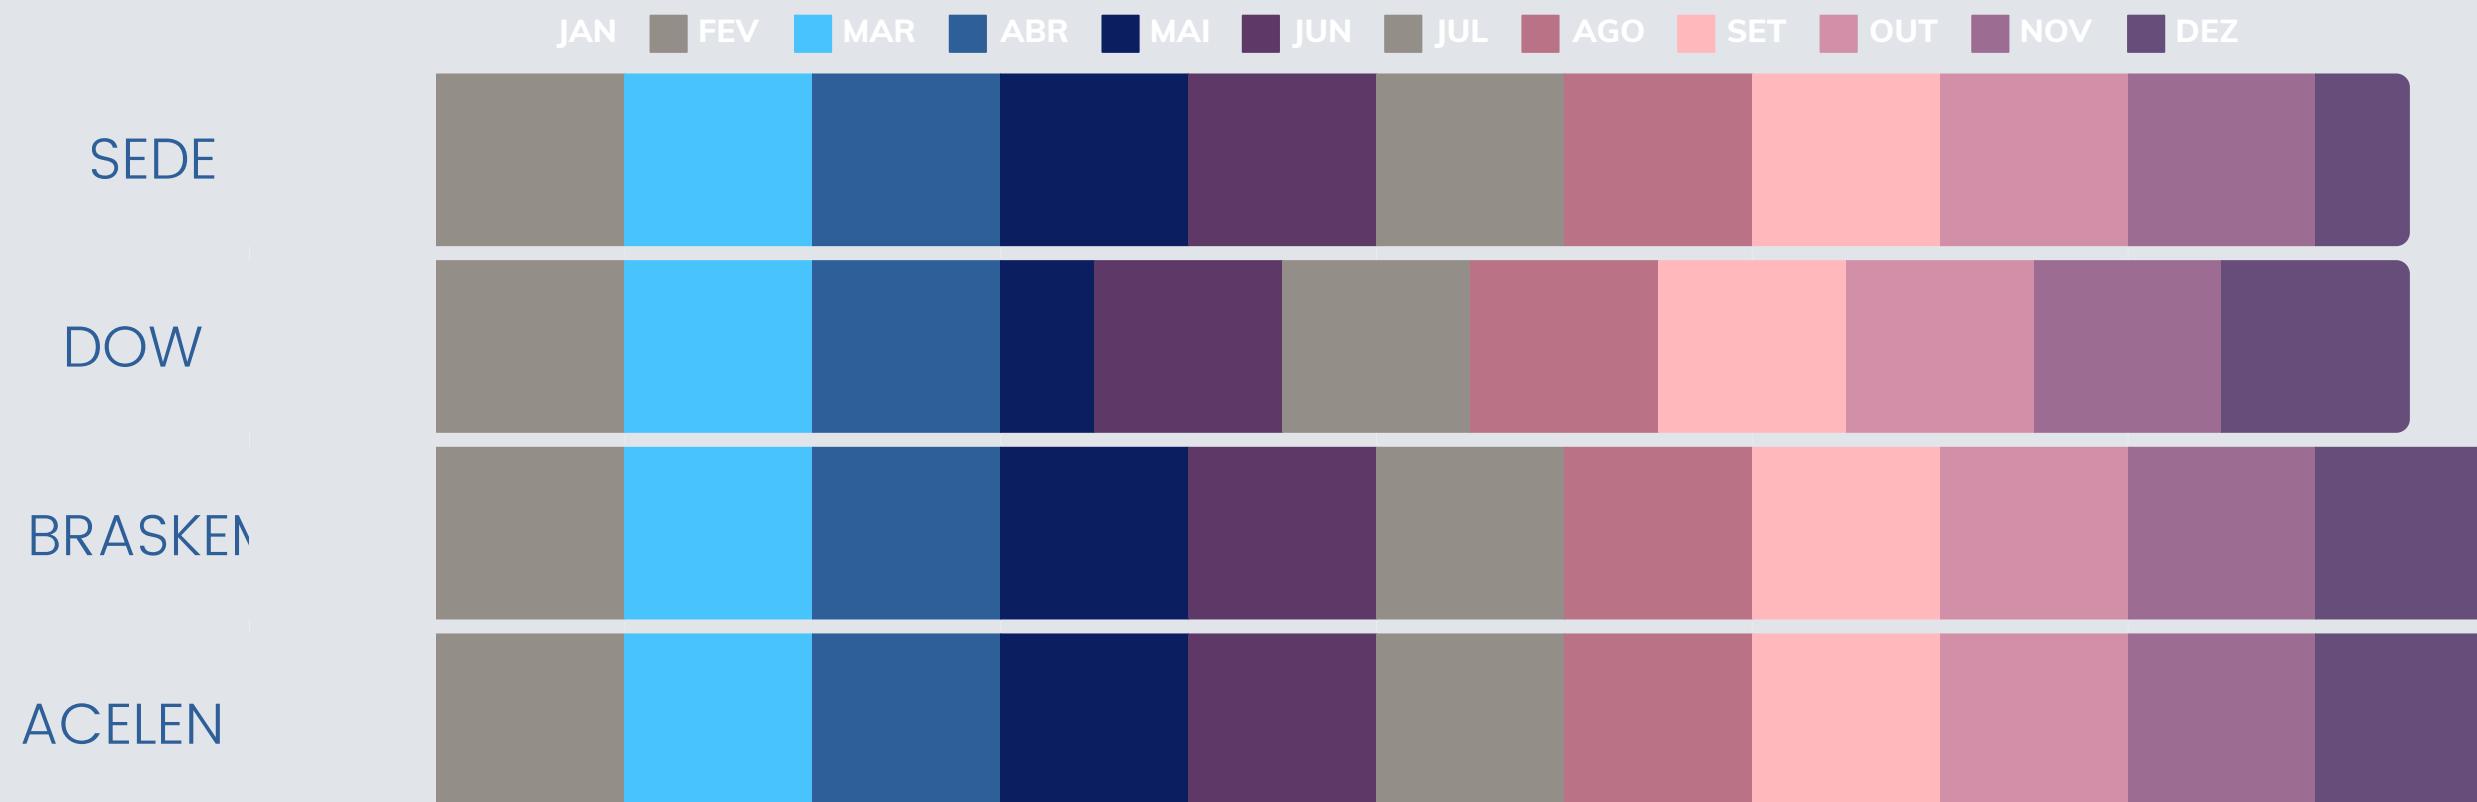

Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Jan á Fev: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE .


Mar á Abr: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen, Dow e SEDE .

Mai á Jun: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen, Braskem, Sede. Dow (Houve não conformidade no recebimento de material)

Jul á Ago: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen, Dow e SEDE .


Set, Out e Nov: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE .

Dezembro: Sede houve 1 registro de não conformidade no recebimento de material. Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE NA ATIVIDADE JANEIRO Á DEZEMBRO 2024

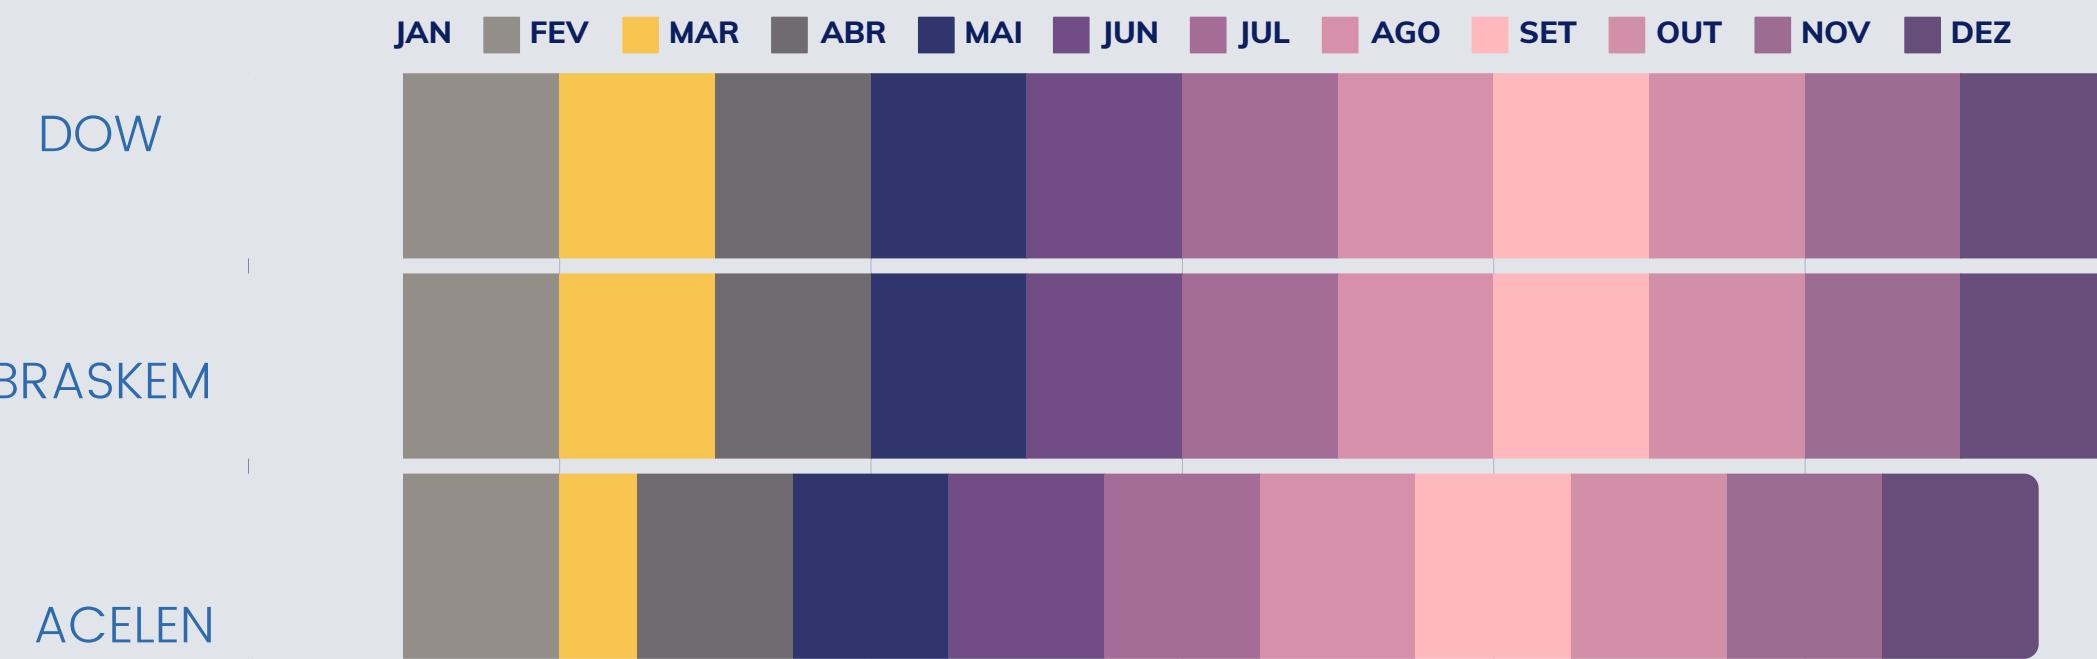

Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Jan á Fev: Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen;

Mar á Abr: Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen, Março ouve na Acelen;

Mai á Jun: Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen;

Jul á Ago: Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen;


Set, Out e Nov: Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen;

Dezembro: Não houve registro de NC na atividade na Braskem, DOW, Acelen.



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Check List dos Veiculos e RMS Geradas – Julho á Dezembro 2024

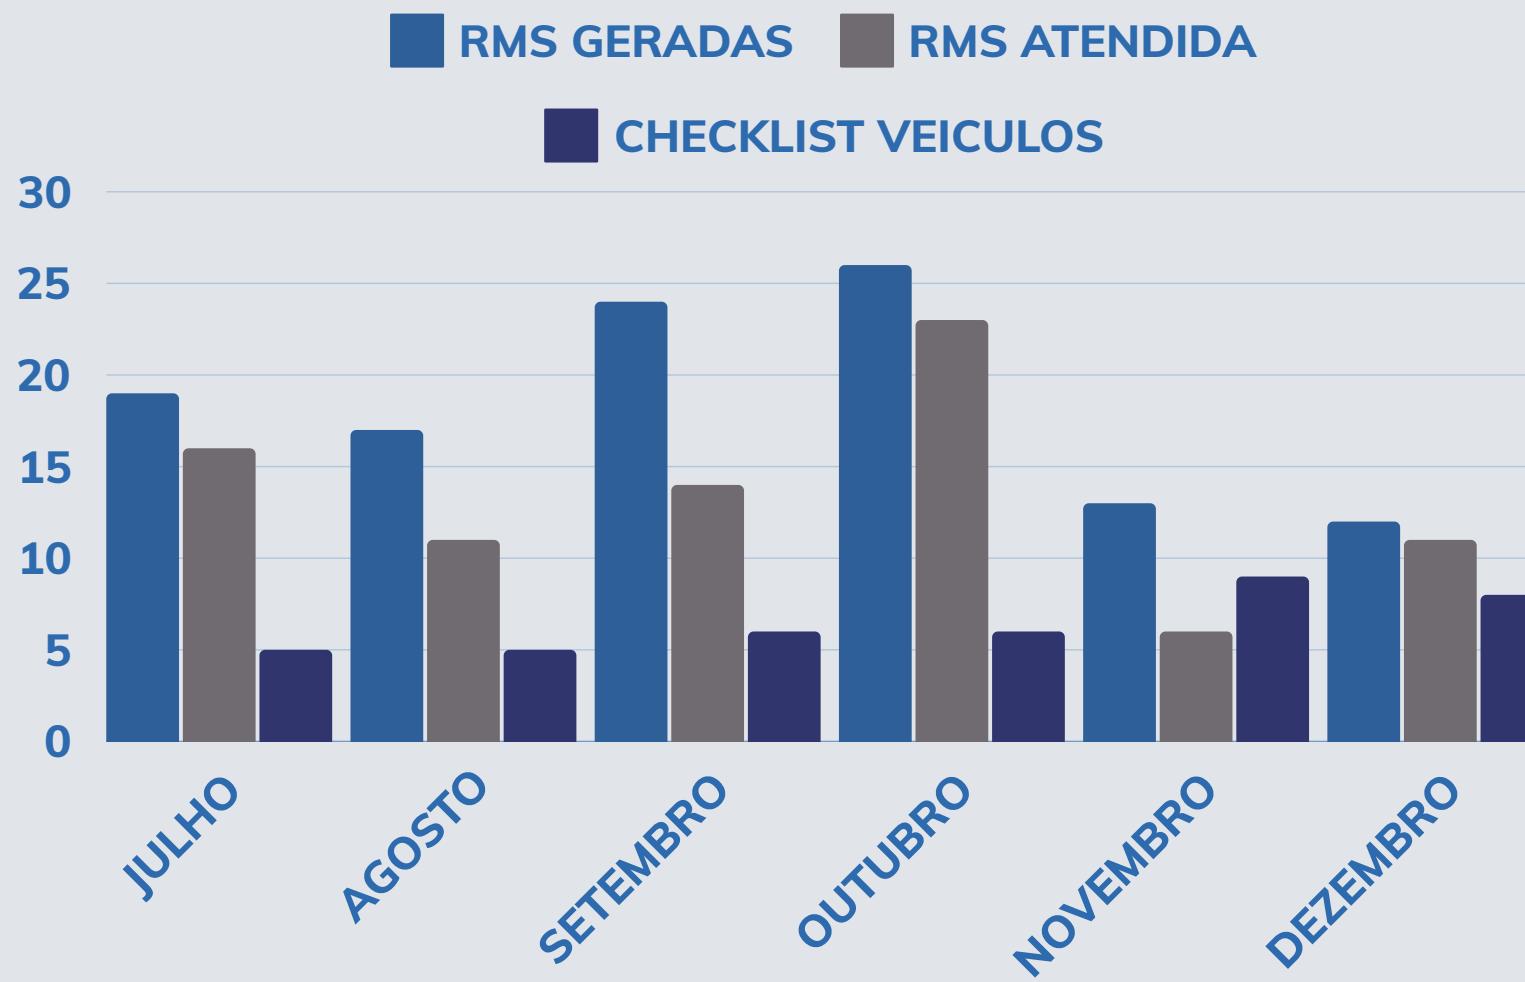

Meta é verificar a quantidade de RMS solicitadas x RMS realizadas no período:

Julho: 19 RMS GERADAS X 16 RMS ENTREGUES  
Agosto: 17 RMS GERADAS X 11 RMS ENTREGUES.  
Setembro: 24 RMS GERADAS X 14 RMS ENTREGUES  
Outubro: 26 RMS GERADAS X 23 RMS ENTREGUES.  
Novembro: 13 RMS GERADAS X 10 RMS ENTREGUES.  
Dezembro: 12 RMS GERADAS X 11 RMS ENTREGUES.


Meta de 100% de check list de veículos da frota :

Julho: Foi realizado 05 check list das frotas para 06 veículos da frota. (Faltou a Strada da Acelen)  
Agosto: Foi realizado 05 check list das frotas para 06 veículos da frota. (Faltou o Fiorino da Braskem)  
Setembro: Foi realizado 06 check list das frotas para 06 veículos da frota.  
Outubro: Foi realizado 06 check list das frotas para 06 veículos da frota.  
Novembro: Foi realizado 09 check list das frotas para 09 veículos da frota.  
Dezembro: : Foi realizado 09 check list das frotas para 08 veículos da frota. (Faltou o Caminhão porque esta em manutenção)

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Dezembro 2024

ACELEN

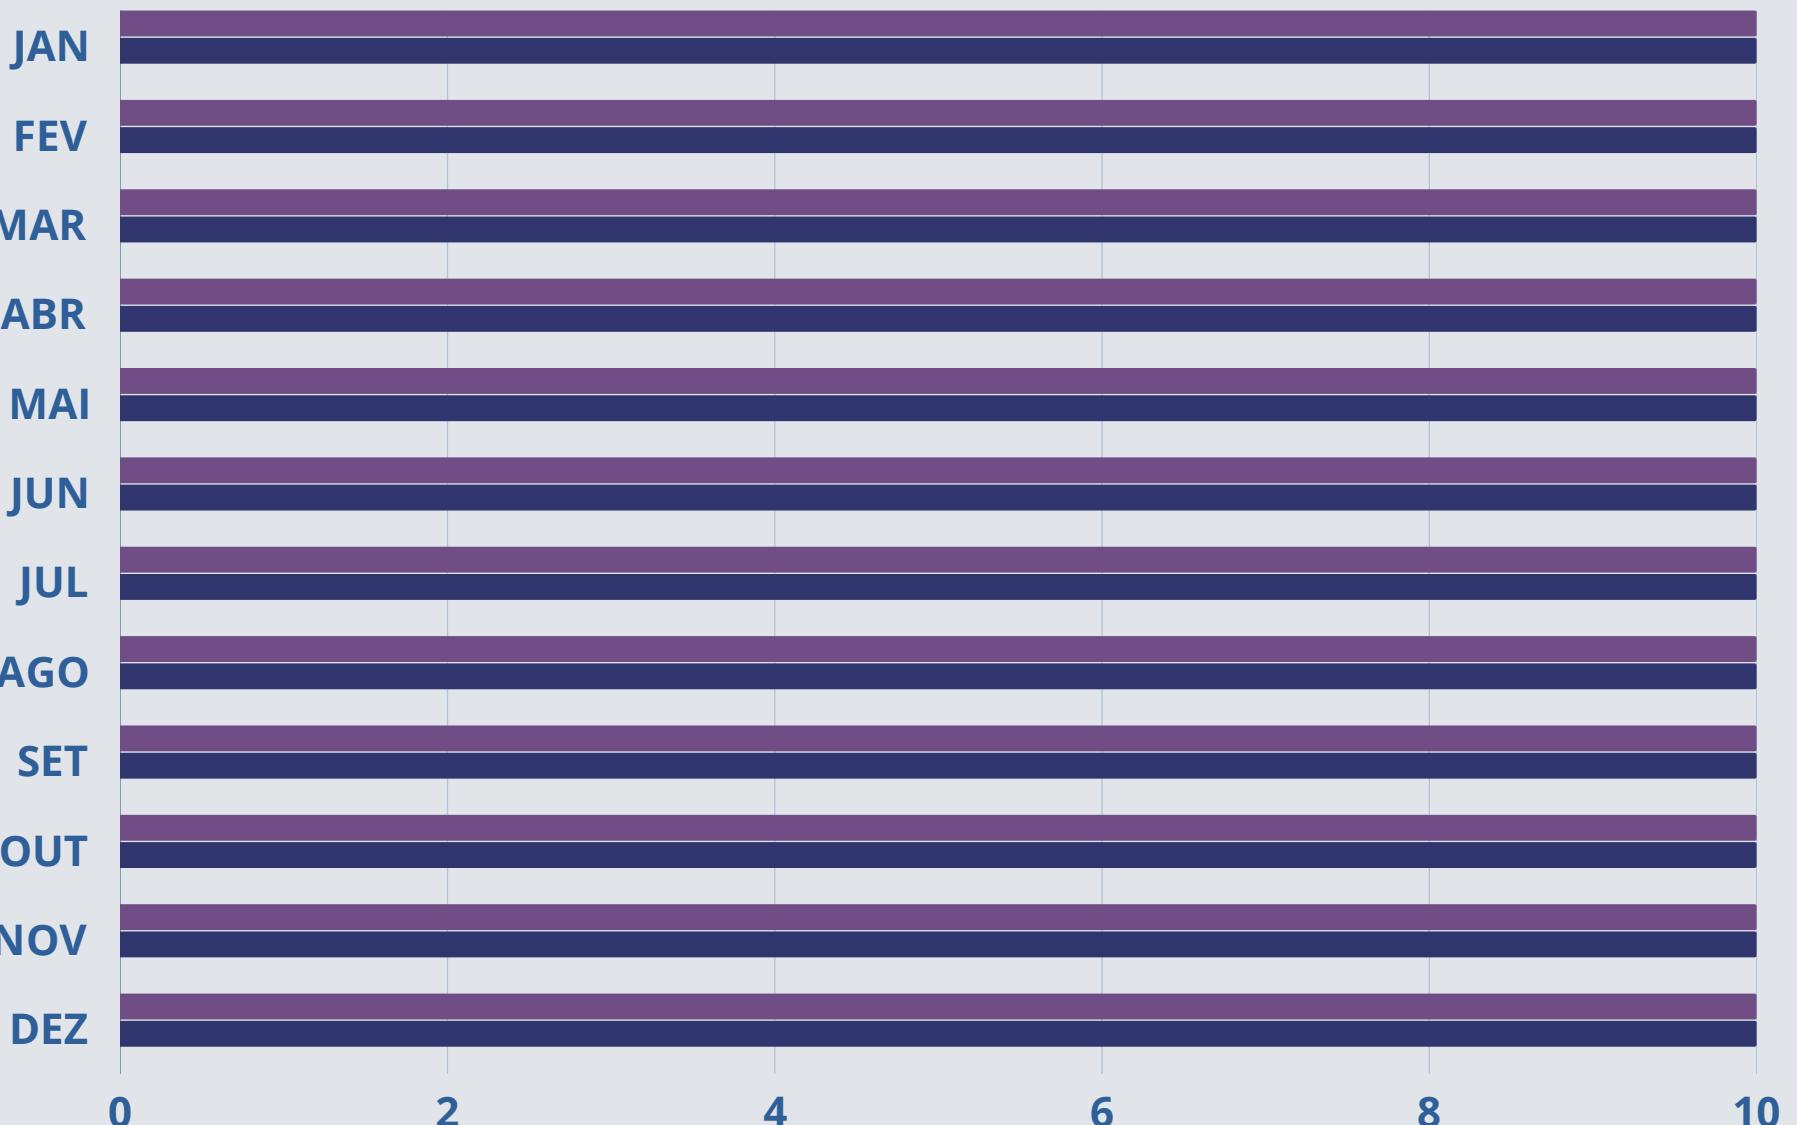

**Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.**

Em Jan: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), Política de QSSMA (Acelen)

Em Fev: Divulgação do PQO-009 Obra Acelen, Divulgação Programa de Proteção Respiratória - PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva - PCA

Em Mar: NR20 - Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis - Inicial/Reciclagem

Em Abr: NR35 - Trabalho em Altura. Incluso Noções de Primeiros Socorros, Divulgação da IT-A-02 - Trabalho em Altura.

Em Mai: Divulgação do PR-006- Tratamento de Acidentes e Incidentes (Risoterm); Divulgação do Plano de Emergência (Acelen) / Divulgação Programa de Proteção Respiratória - PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva - PCA.

Em Jun: Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Conforme NR 18 e NR01/ NR-06 - Equipamento de Proteção Individual. Incluso divulgação do PR-003 - Guarda, Conservação e uso de EPI's, EPC.

Em Jul: Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO -Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, Divulgação: IT-I-01/02/03/04/05/06- Isolamento Térmico; IT-R-01/02/03 - Refratário T-R-04 - Proteção Passiva.


Em Agosto 2024: NR33 - Segurança e Saúde no trabalho em espaço confinado. Incluso Noções de Primeiros Socorros. - Inicial/Reciclagem, Divulgação da IT-EC-01 - Trabalho em Espaços Confinados

Em Set: IT-R-01 (Rev.II) Refratários Conformados; IT-R-02 (Rev.II) Refratários Não Conformados, Prevenção e combate a depressão, Treinamento de noções de Ergonomia - NR17. Postura correta no trabalho e levantamento e transporte manual de peso.

Em Out: (PT - Permissão de Trabalho, Câncer de mama, Divulgação do PR-05 Meio Ambiente e Descarte de Resíduos Programa 5S)

Em Nov: NR26 - FDS - Ficha com dados de segurança, Treinamento novos Membros da CIPA - Incluso Texto Assédio NR-05 e Lei 14.457, CIPA - Incluso Texto Assédio NR-05 e Lei 14.458, Prevenção e combate ao Câncer de Próstata, Divulgação do PR - 01 Saúde Ocupacional.


Em DeZ: Divulgação do PQR-02;07;08;10;12, IST / AIDSe NR 01.



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Dezembro 2024

## BRASKEM PVC / UCS

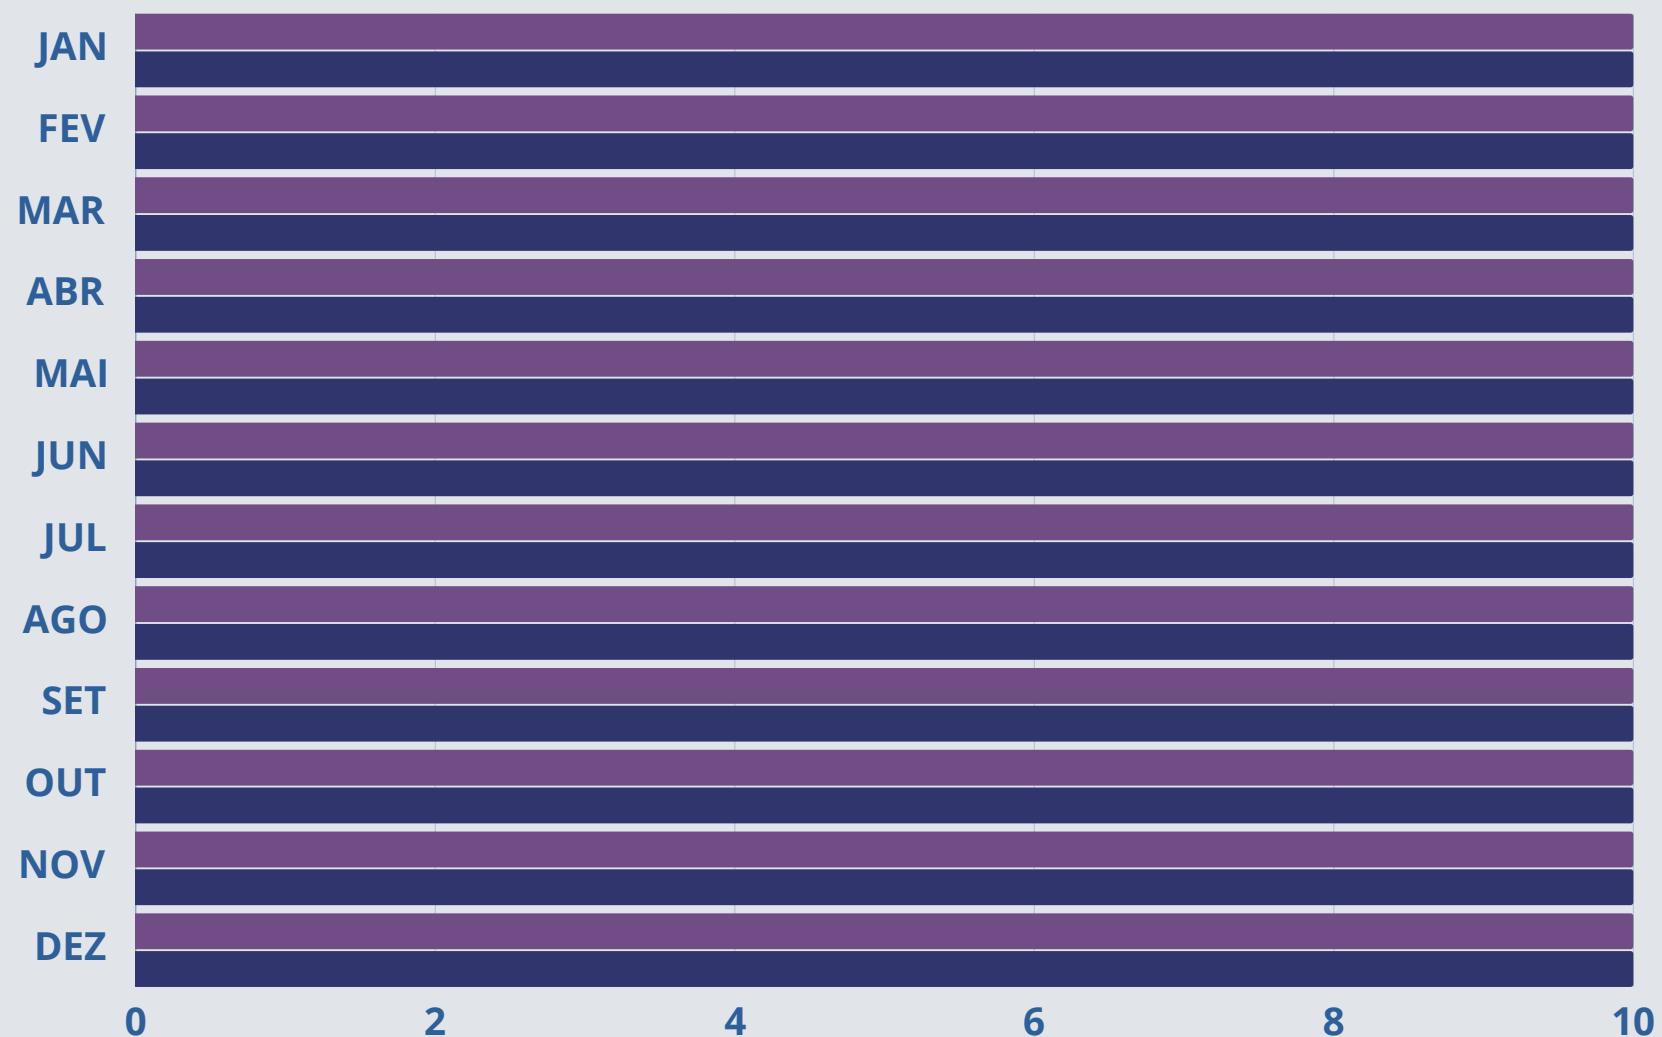

### Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Em Jan: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), Política de QSSMA (Braskem), Proteção contra agentes químicos, Regras Salvam Vidas (Braskem)

Em Fev: Divulgação do PGR –Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PQO-004 Obra Braskem.

Em Mar: NR20 – Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis – Inicial/Reciclagem

Em Abr: NR35 – Trabalho em Altura. Incluso Noções de Primeiros Socorros, Divulgação da IT-A-02 – Trabalho em Altura.

Em Mai: Divulgação do PR-006- Tratamento de Acidentes e Incidentes (Risoterm); Divulgação do Plano de Emergência (Braskem) / Divulgação Programa de Proteção Respiratória – PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva – PCA

Em Jun: (NR33 – Segurança e Saúde no trabalho em espaço confinado. Incluso Noções de Primeiros Socorros. Divulgação da IT-EC-01 – Trabalho em Espaço)

Em Jul: Divulgação: IT-I-01/02/03/04/05/06- Isolamento Térmico; IT-R-01/02/03 – Refratário T-R-04 – Proteção Passiva.

Em Ago: NR-06 – Equipamento de Proteção Individual. Incluso divulgação do PR-003 – Guarda, Conservação e uso de EPI's, EPC.

Em Set: Treinamento de noções de Ergonomia – NR17. Postura correta no trabalho e levantamento e transporte manual de peso.

Em Out: PT – Permissão de Trabalho; AST – Análise de Segurança da Tarefa, Divulgação do PR-05 Meio Ambiente e Descarte de Resíduos Programa 5S.


Em Nov: NR26 – FDS (Ficha com dados de segurança), Divulgação do PR – 01 Saúde Ocupacional, Divulgação do PR – 01 S.

Em Dez: Divulgação do PQR-02;07;08,10,12, SSMA em foco.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Dezembro 2024

DOW

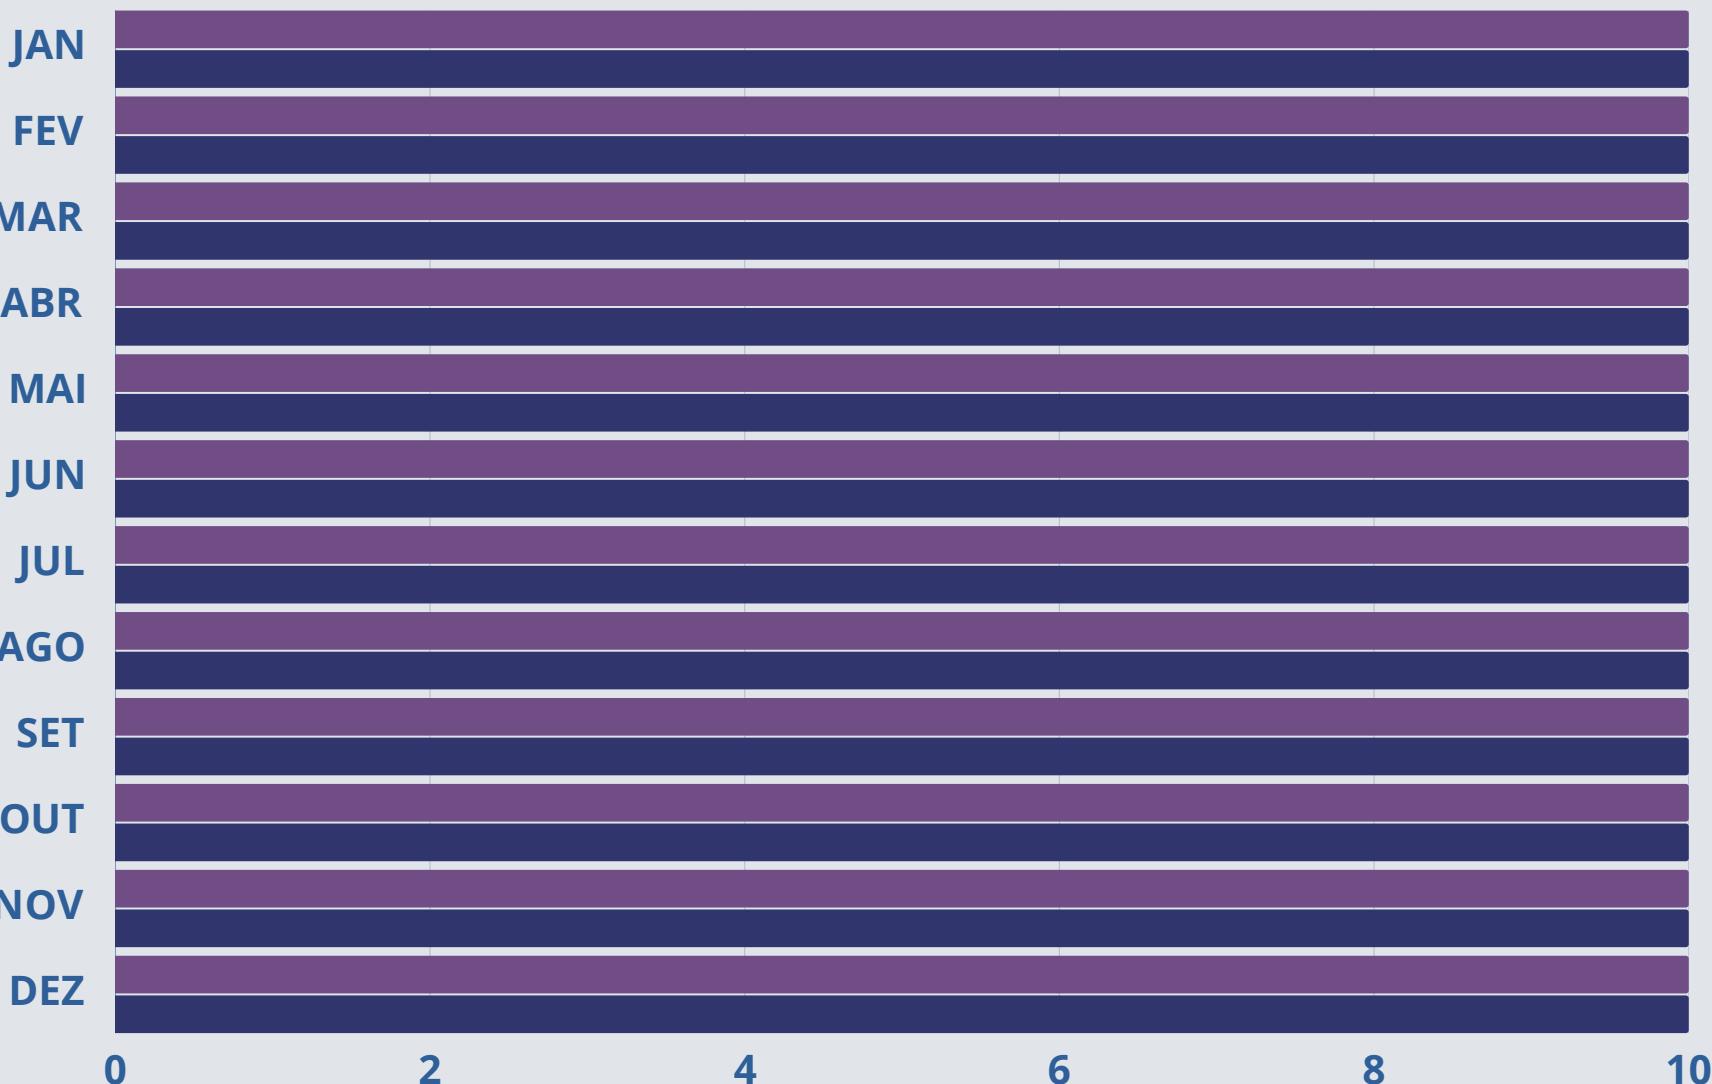

## Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Em Jan: Estresse Térmico e Política da Qualidade;

Em Fev: Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e Lei 14.457, PQO 02 -OBRA, Máscara de Fuga, Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial e Período, conforme NR 01 e NR 18.

Em Mar: Divulgação do Programa de Diversidade e Inclusão, Divulgação do Programa de SSMA e Política de SSMA

Em Abr: Divulgação de Treinamento de PGR/Riscos Ocupacionais e Divulgação de Análise Crítica , Divulgação da Política de EH&S Dow.

Em Mai: (IT-R-01 Refratário conformado / IT-R-02 Refratário não conformado / IT-R-03 Remoção e acondicionamento, PCA.)

Em Jun: Procedimentos Críticos das Atividades Risoterm /Tecfibra.)

Em Jul: IT.I.02\_Aplicação de Isolamento Térmico a alta

Temperatura e Equipamentos, Programa de Meio Ambiente e Descarte de Resíduos / ISO 14001.

Em Ago: PPR, Segurança e utilização, manuseio e armazenagem de produtos químicos.

Em Set: (Padrão de abertura de linhas e equipamentos, Programa de Ergonomia, Programa de Desenvolvimento de Liderança, Campanha Setembro Amarelo)

Em Out: (EWP 01 / EWP 10, EPI / EPE, PQR-011 Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço, PGUSP)

Em Nov: (Espaço Confinado NR- 33, PQR-004 Relação com Clientes)


Em Dez: Plano de Emergência, Treinamento de NR 35.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Dezembro 2024

SEDE

**Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.**

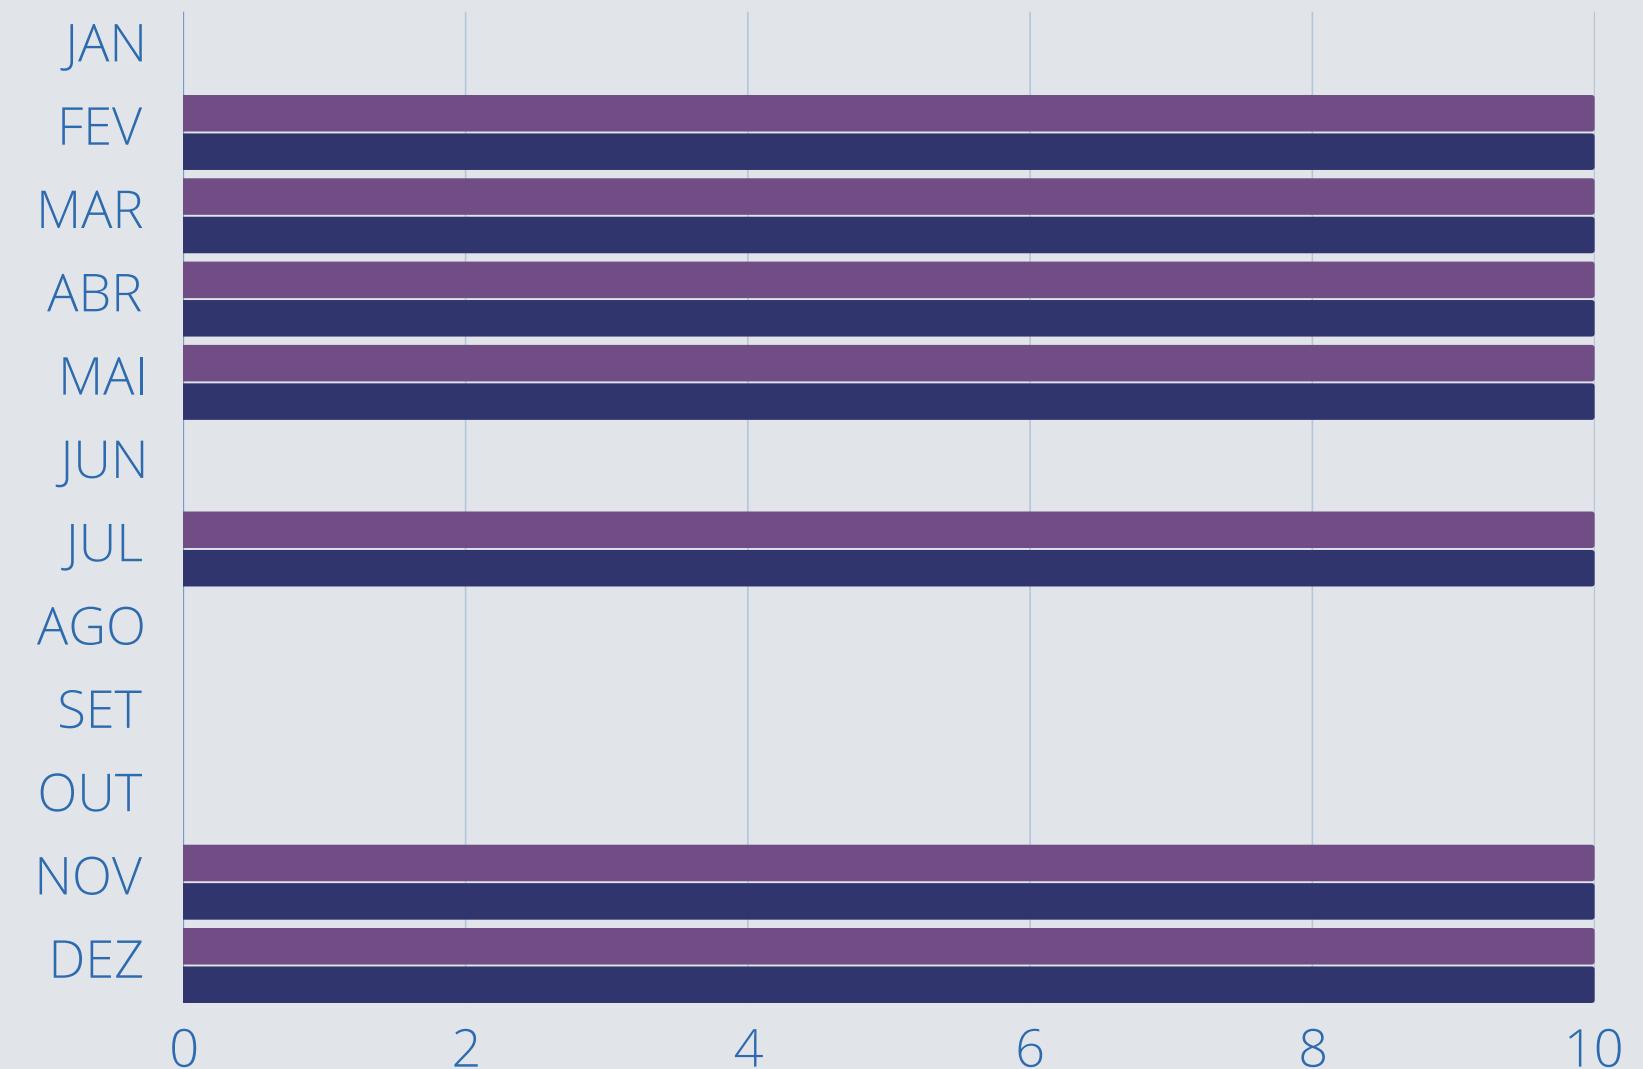

Em Jan: Não tinha treinamento previsto;

Em Fev: Treinamento de QSSMA ISO 9001 Gestão da Qualidade Risoterm;

Em Mar: Texto CIPA Assédio NR-05 e Lei 14.457

Em Abr: PQR 007 – Comunicação

Em Mai: PQR 010-Gestão de Recursos

Em Jun: Não houve treinamento previsto

Em Jul: Divulgação do PGR –Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.


Em Ago: Não houve treinamento previsto para o período.

Em Set: Não houve treinamento previsto para o periodo.

Em Out: Não houve treinamento previsto para o periodo.

Em Nov: Não Conformidade de Rotina (Risonect)


Em Dez: Brigada de Incêndio - IT CBMBA Nº 17/2016



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Dezembro 2024

ACELEN

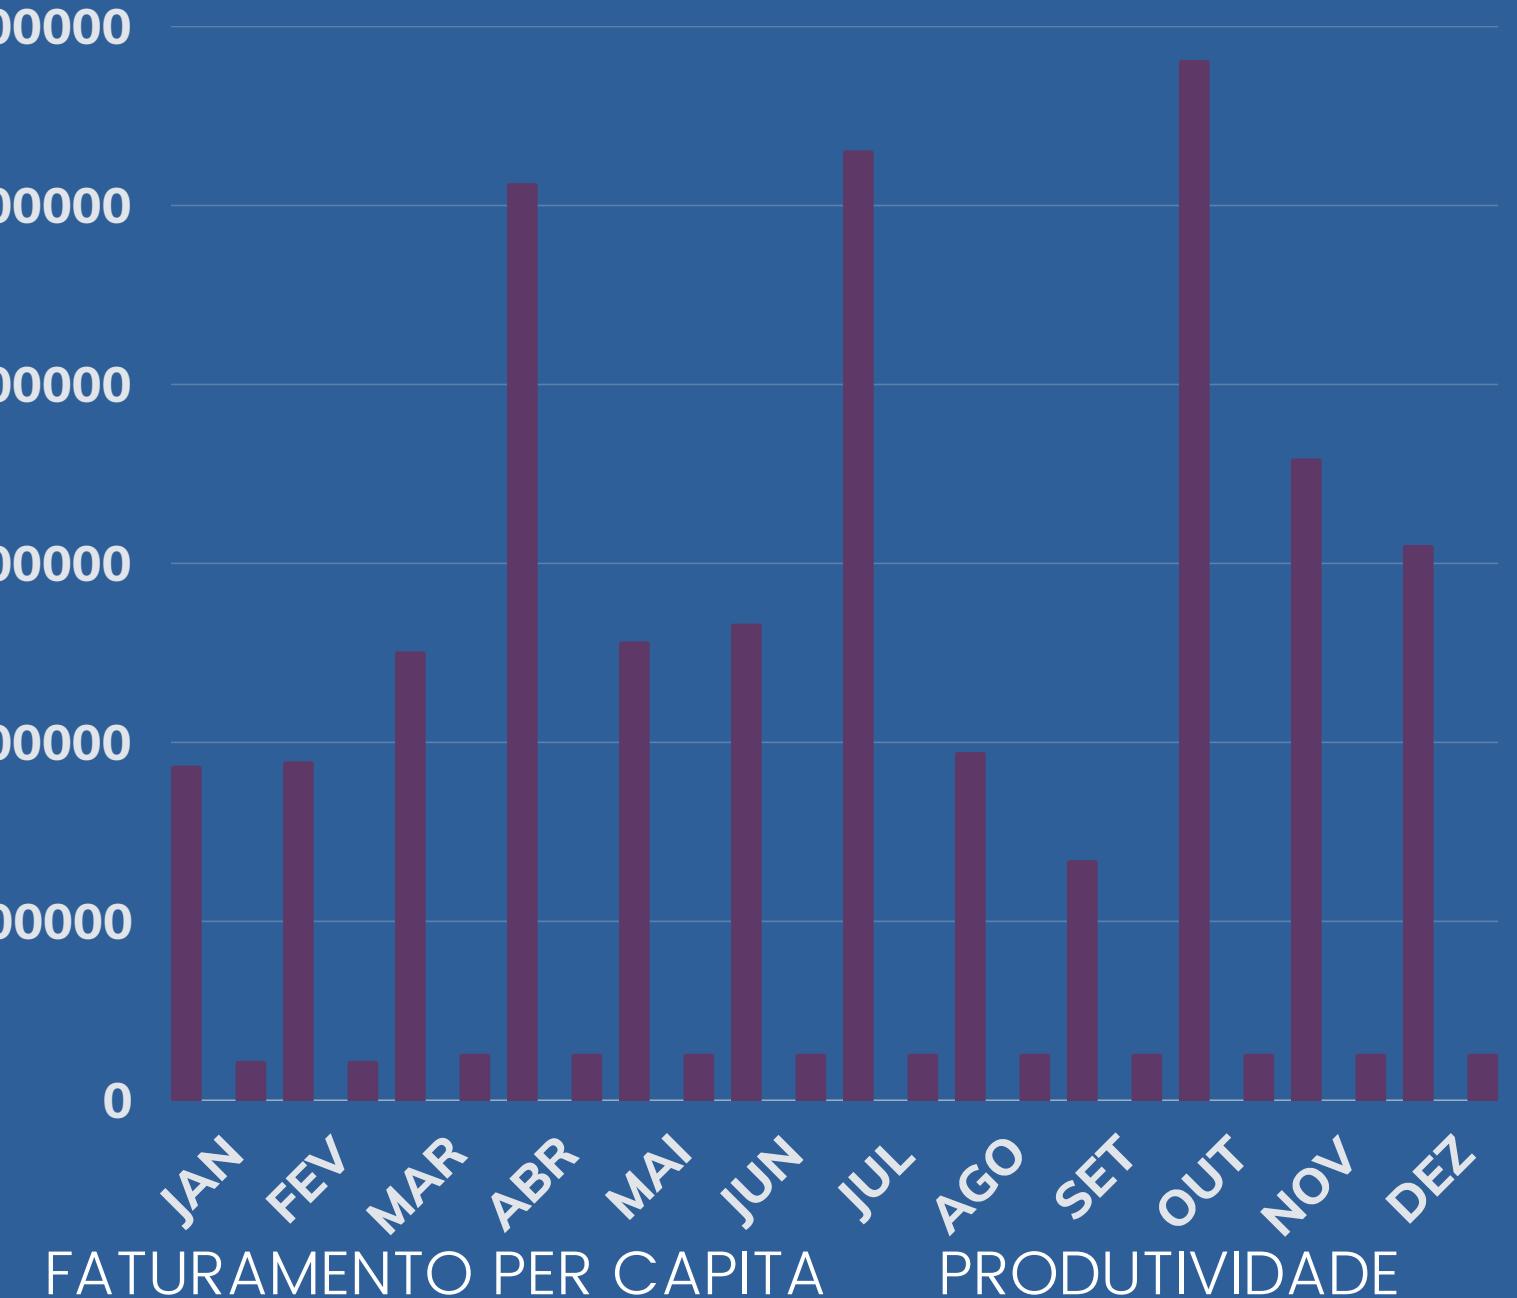

**Faturamento** Meta de 13.000 per capita /  
**Produtividade** Meta de 47,50

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.348,73

FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.471,42

MAR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.543,25

ABR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 25.624,84

MAI: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.820,95

JUN: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.319,72

JUL: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 26.542,42

AGO: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 9.730,88

SET: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 6.709,85

OUT: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 29.068,00


NOV: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 17.933,25

DEZ: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 15.514,00

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Dezembro 2024

BRASKEM

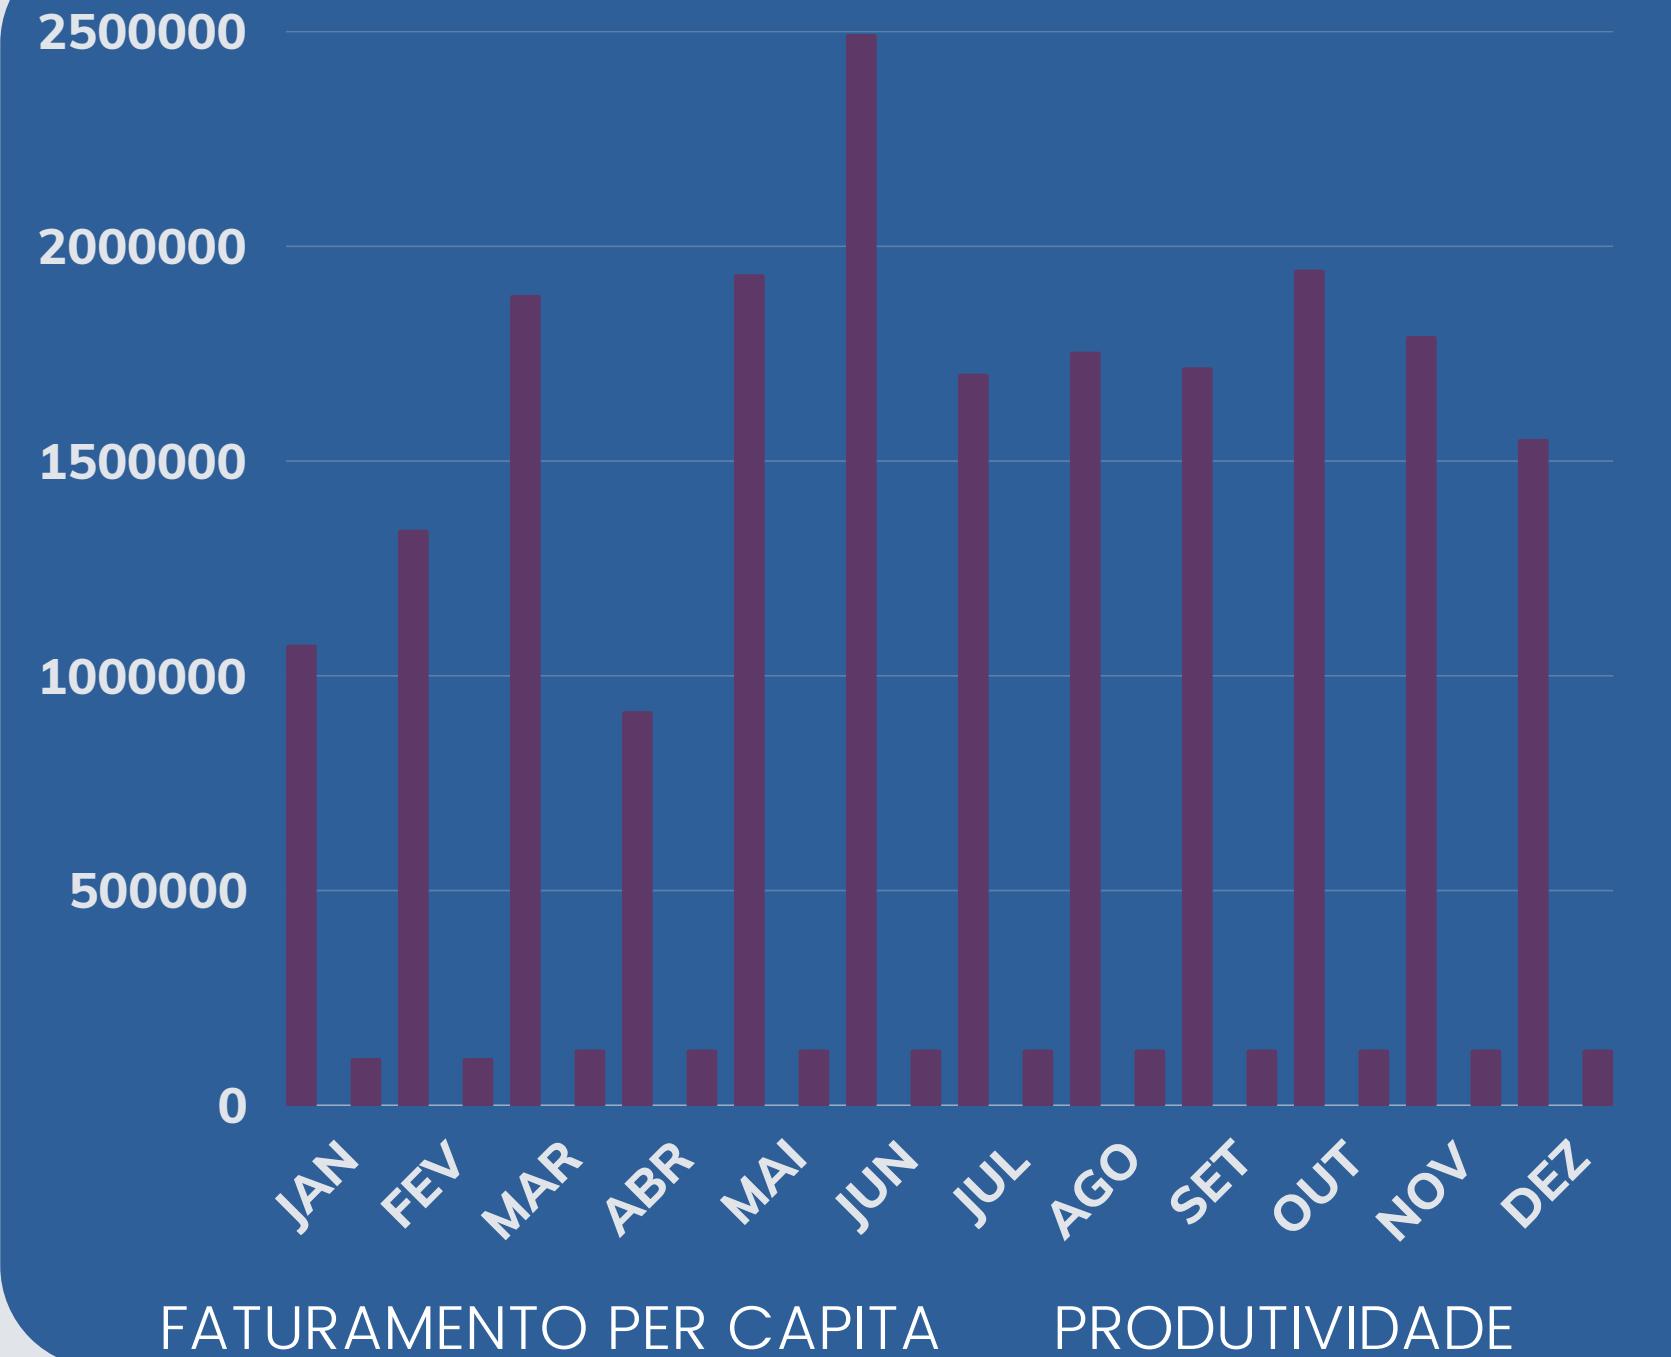

**Faturamento Meta de 13.000 per capita / Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.725,98

FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.400,92

MAR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 18.867,40

ABR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 9.176,14

MAI: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 19.349,54

JUN: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 24.941,83

JUL: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 17.034,59

AGO: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 17.548,26

SET: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 17.181,56


OUT: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 19.458,00

NOV: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 17.910,76

DEZ: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 15.514,81

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Dezembro 2024

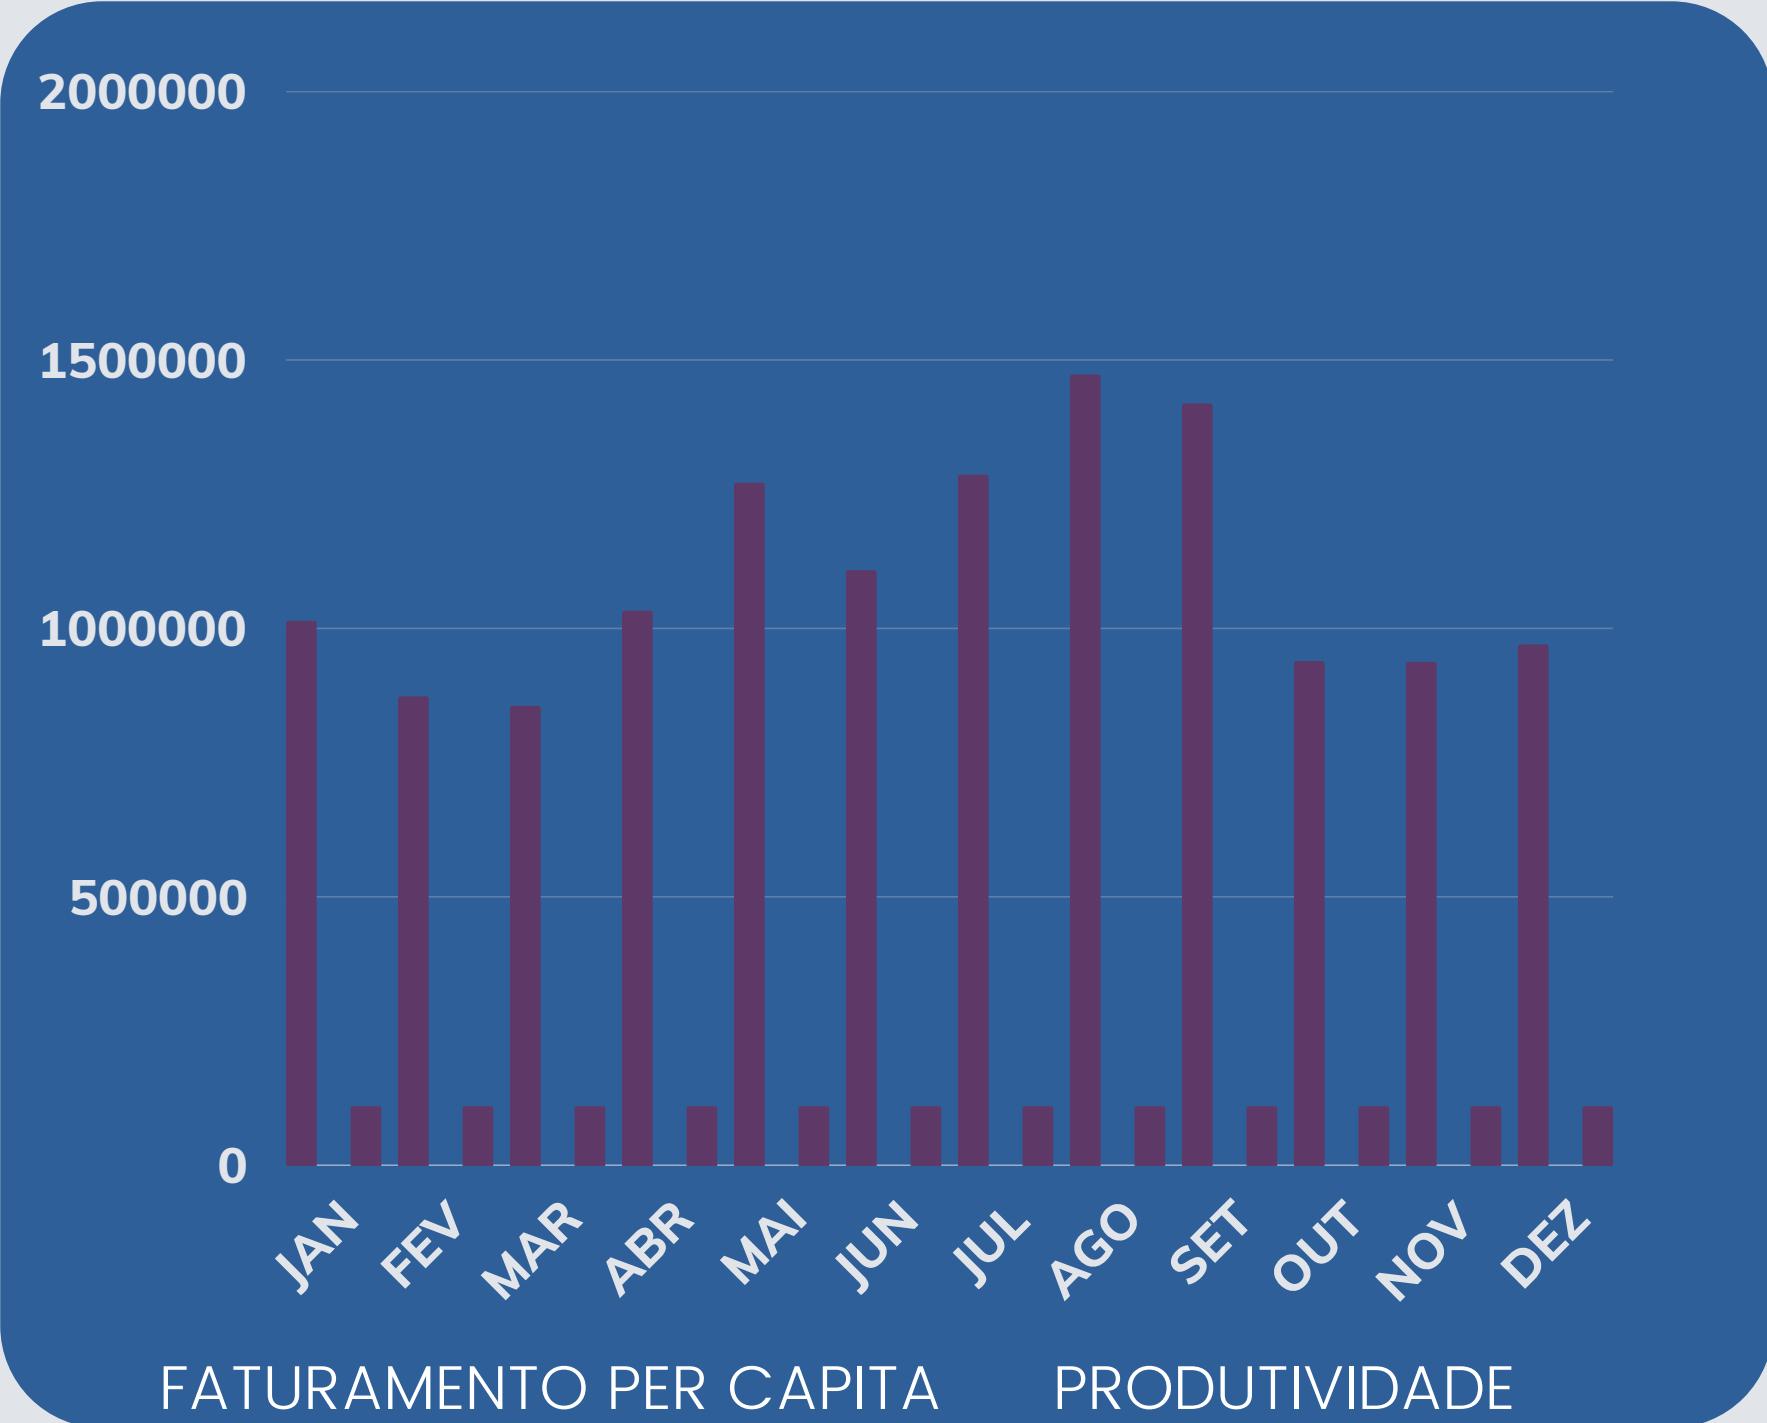

DOW

**Faturamento Meta de 11.000 per capita /  
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.142,43

FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.734,11

MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.557,91

ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.329,59

MAI: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.713,47

JUN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.085,72

JUL: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.864,22

AGO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 14.729,29

SET: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 14.190,86

OUT: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.392,80


NOV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.378,43

DEZ: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.702,00

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFIICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Dezembro 2024

OBRA SPOT

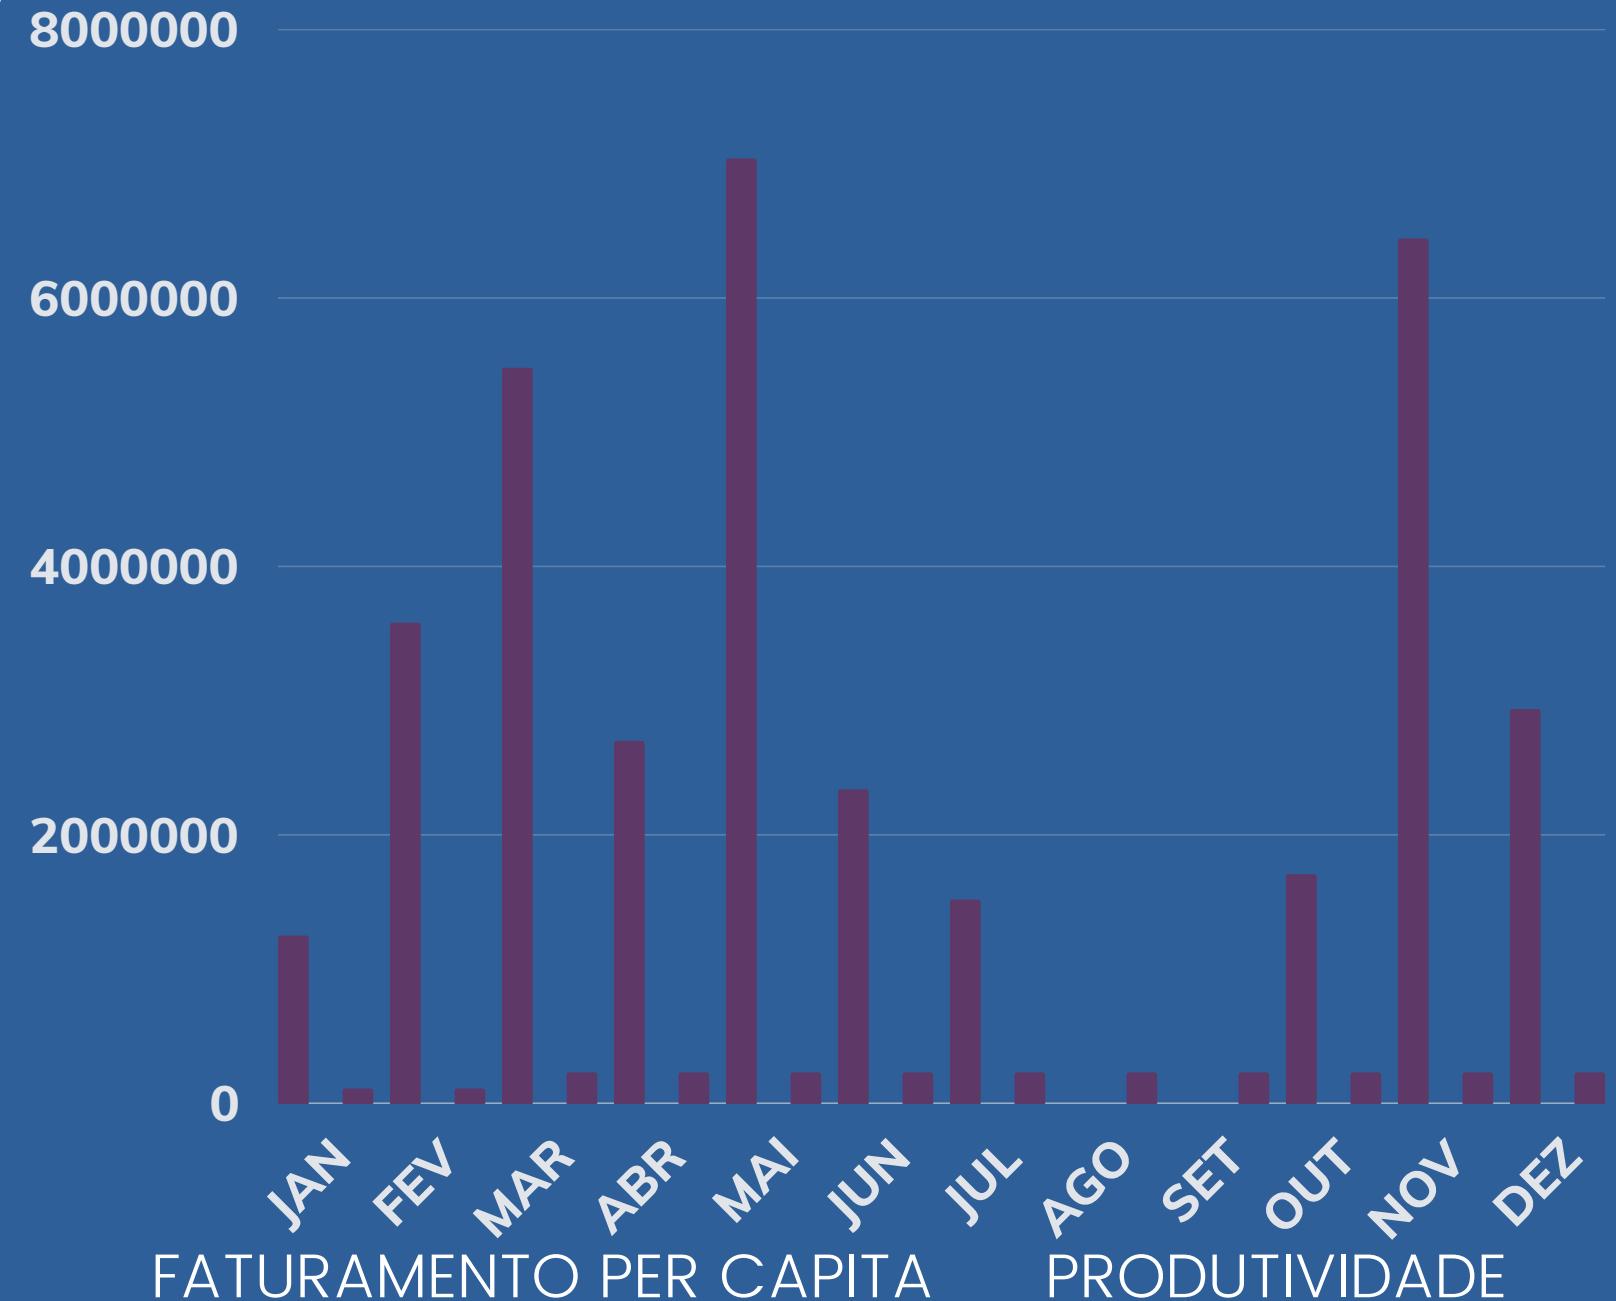

**Faturamento Meta de 22.000 per capita / Produtividade Meta de 47,50**


JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.500,00  
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 35.808,64  
MAR: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 54.803,54  
ABR: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 27.022,17  
MAI: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 70.398,12  
JUN: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 23.394,00  
JUL: Obra SPOT BASF - Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 15.177,06  
Agosto: N/A  
SET: N/A  
OUT: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido \$17.072,00  
NOV: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido \$64.432,52  
DEZ: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido \$29.376,00

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## PESQUISA SATISFAÇÃO- Janeiro a Dezembro 24

### Meta de 3 ( bom ) na pesquisa de satisfação do cliente

Em Jan: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta) Timac Camaçari ( Atendeu a Meta);  
Em Fev: Dow (Atendeu a Meta), Cibra ( Atendeu a Meta);  
Em Março: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta)  
Em Abril: Braskem (Atendeu a Meta).  
Em Maio: Dow, Acelen (Atendeu a Meta).  
Em Junho: Nenhum pesquisa respondida no período  
Em Julho: Acelen atendeu a meta, Braskem atendeu a meta, Dow pesquisa não respondida; Obra Spot não houve pesquisa respondida.  
Em Agosto: Acelen atendeu a meta, Braskem pesquisa não respondida, Dow atendeu a meta, Obra Spot - Basf e Lubnor atendeu a meta  
Em Setembro: Braskem - Não obteve resposta; Dow - atendeu a meta; Acelen - atendeu a meta, Obra Spot - Não obteve resposta;  
Em Outubro: Braskem - Não obteve resposta; Dow - atendeu a meta; Acelen - atendeu a meta; Obra Spot - Não obteve resposta.  
Em Novembro: Braskem - Não obteve resposta; Dow - atendeu a meta Acelen- atendeu a meta; Obra Spot - Timac atendeu a meta.  
Em Dezembro: Braskem atendeu a meta; Acelen-atendeu a meta. Demais obras sem resposta.

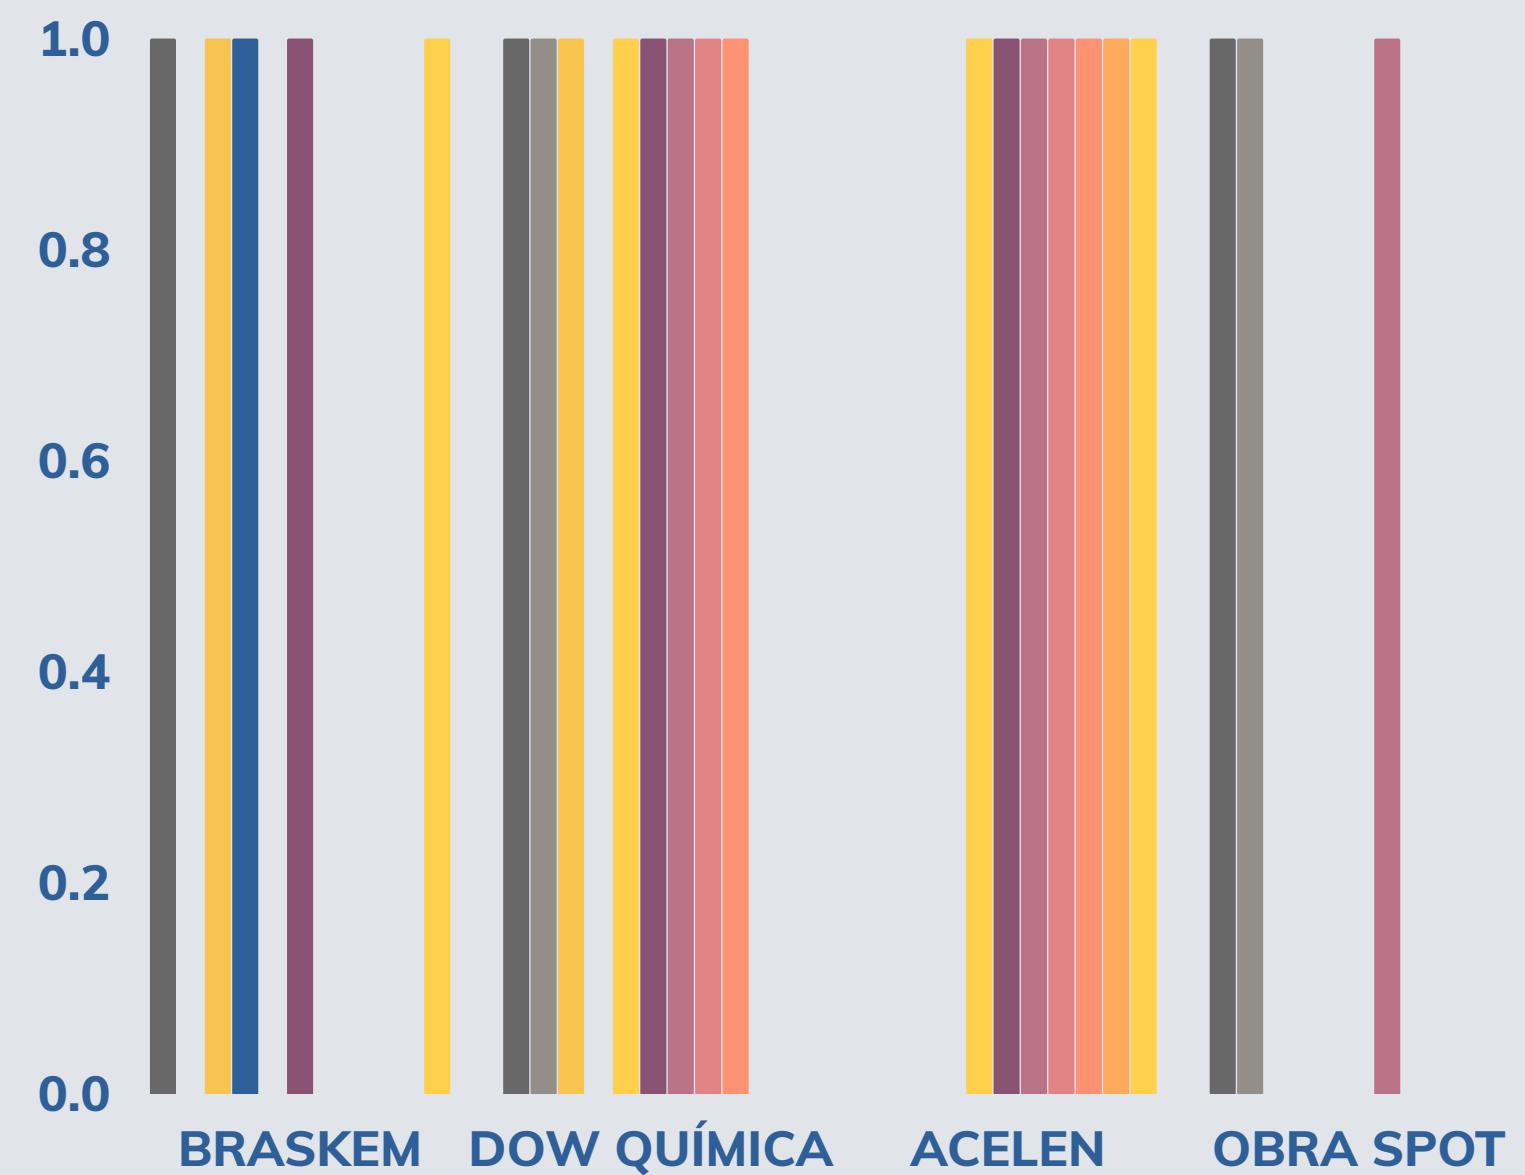

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES


## COMERCIAL – Janeiro a Dezembro 2024

### Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas:

Jan e Fev: Tronox - (Revestimento do Calcinador F-1151).  
Fev: Realizado relatório da Timac Camaçari (FORNALHA DO SECADOR ROTATIVO SC-01) Cibra (REPARO DO REFRATÁRIO DA CALDEIRA).  
Março: Não houve Finalização  
Abril: Timac Candeias - (Manutenção do revestimento refratário e isolamento térmico instalados na fornalha Aquatubular 33FF01)  
Maio: Acelen - Caldeira de CO - Refratário.  
Junho: Lubnor - Demolição e recomposição do revestimento refratário conformado e não conformado do vaso incinerador e chaminé do F-231302  
Julho: BASF - MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO DA CALDEIRA HRB  
Agosto: NA  
Setembro: Braskem - Serviço de Refratário e Isolamento Térmico Parada da Fornalha F-1401 A Braskem PVC2 AL  
Outubro: Timac Camaçari (Forno SOP)  
Novembro: 3R (isolamento de linhas estação dom joão e pedra branca, e refratário da caldeira na estação pedra branca); Bayer (reparo no Isolamento do TO-325)  
Dezembro: Não houve finalização de book.

### Meta de 03 visitas no mês:


JAN: Basf, Oxiteno e Timac;  
FEV: Cibra, Timac, Bauminas;  
MAR: Timac AL, Basf (GPS) Fabrica de vidro em Simões Filho, Oxiteno, Emca, Timac Candeias.  
ABR: Timac Camaçari, Basf  
MAIO: Resort Hotel – Catuçaba, BOMIX.  
JUNHO: ERB, Cetrel, Timac Camaçari e Deten.  
JULHO:  
AGOSTO:  
Setembro: BASF, 3R PREROLEUM, BRAVA.  
Outubro: Briza, Petrobras Valdemir Ferreira, SICBRAS, CIBRA  
Novembro: Origem, Timac AL, Timac Camaçari, Clorosoluchion, BASF  
Dezembro: Timac Camaçari, Aditya Birla, braskem bahia, tronox e acelen

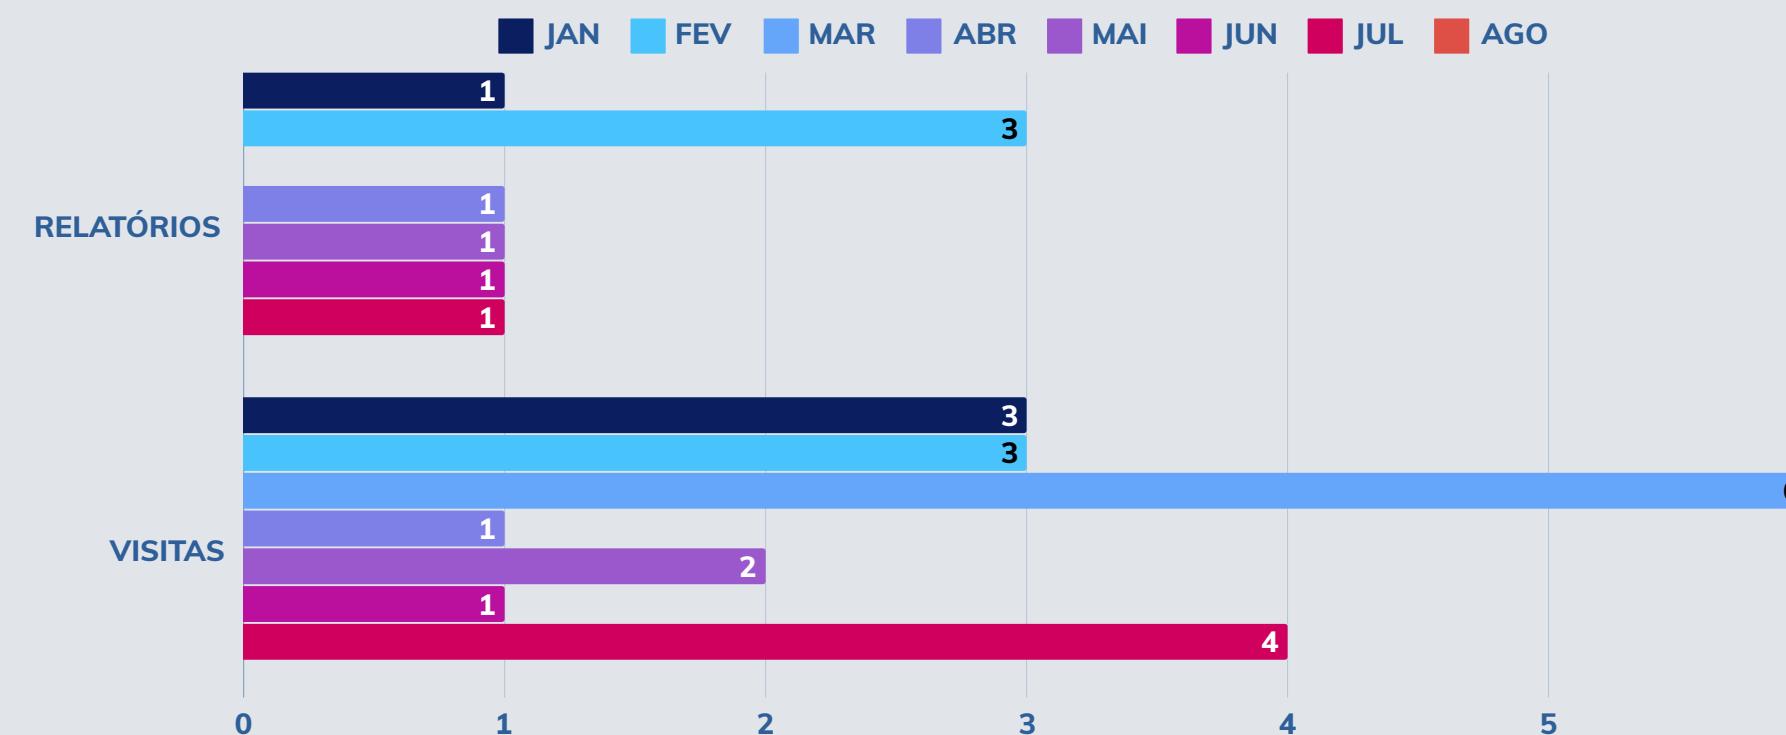

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – Janeiro a Dezembro 2024

## ANALISE CRÍTICA DA PROPOSTA

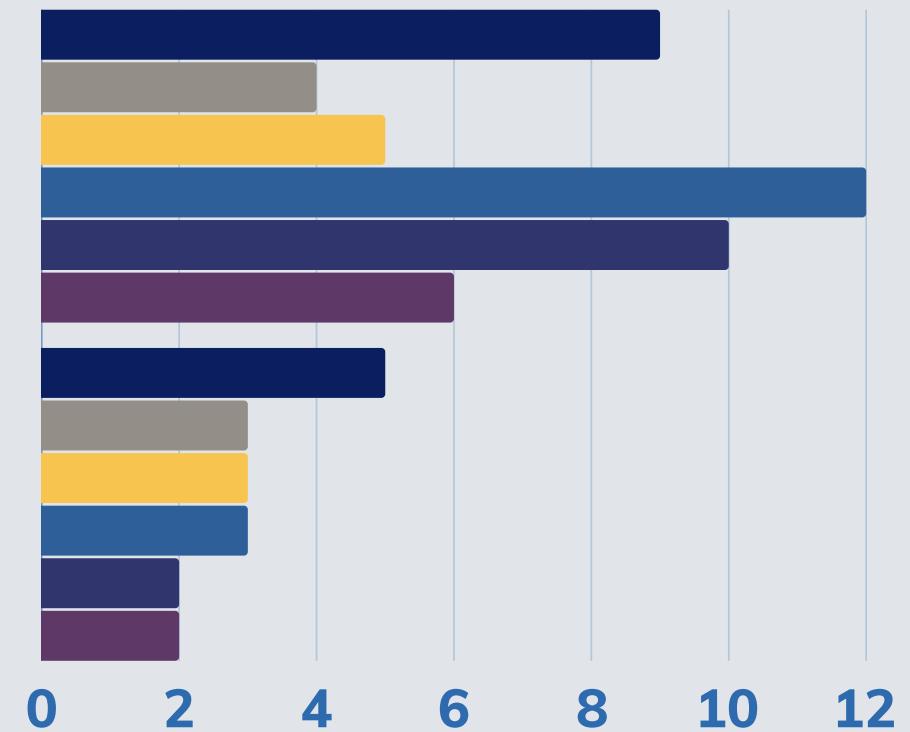

**Meta de 95% de analises criticas realizadas ;**

Janeiro: 09 propostas foram analisadas;  
Fevereiro: 04 propostas foram analisadas  
Março: 05 propostas foram analisadas  
Abril: 12 propostas foram analisadas  
Maio: 10 propostas foram analisadas  
Junho: 6 propostas foram analisadas  
Julho: Todas as propostas foram analisadas.  
Agosto: 4 propostas foram analisadas  
Setembro: Todas as 08 propostas foram analisadas.  
Outubro: Todas as 20 propostas 18 foram analisadas.  
Novembro: Todas as 07 propostas 05 foram analisadas  
Dezembro Todas as 13 propostas 12 foram analisadas.

## GANHAS X EMITIDAS




**Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.**

JAN: 09 propostas emitidas, 07 propostas ganhas  
FEV: 04 propostas emitidas, 04 propostas ganhas;  
MAR: 05 propostas emitidas, 03 propostas ganhas;  
ABR: 12 propostas emitidas, 03 propostas ganhas.  
MAI: 10 propostas emitidas, 03 propostas ganhas;  
JUN: 08 propostas emitidas, 03 propostas ganhas.  
JUL: 08 propostas emitidas 01 propostas ganhas;  
AGO: 09 propostas emitidas 03 propostas ganhas;  
SET: 08 propostas emitidas, 02 propostas ganhas;  
OUT: 20 propostas emitidas, 02 propostas ganhas;  
NOV: 07 propostas emitidas, 02 propostas ganhas.  
DEZ: 13 propostas ganhas não teve proposta ganha.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## RH – Janeiro á Dezembro 2024

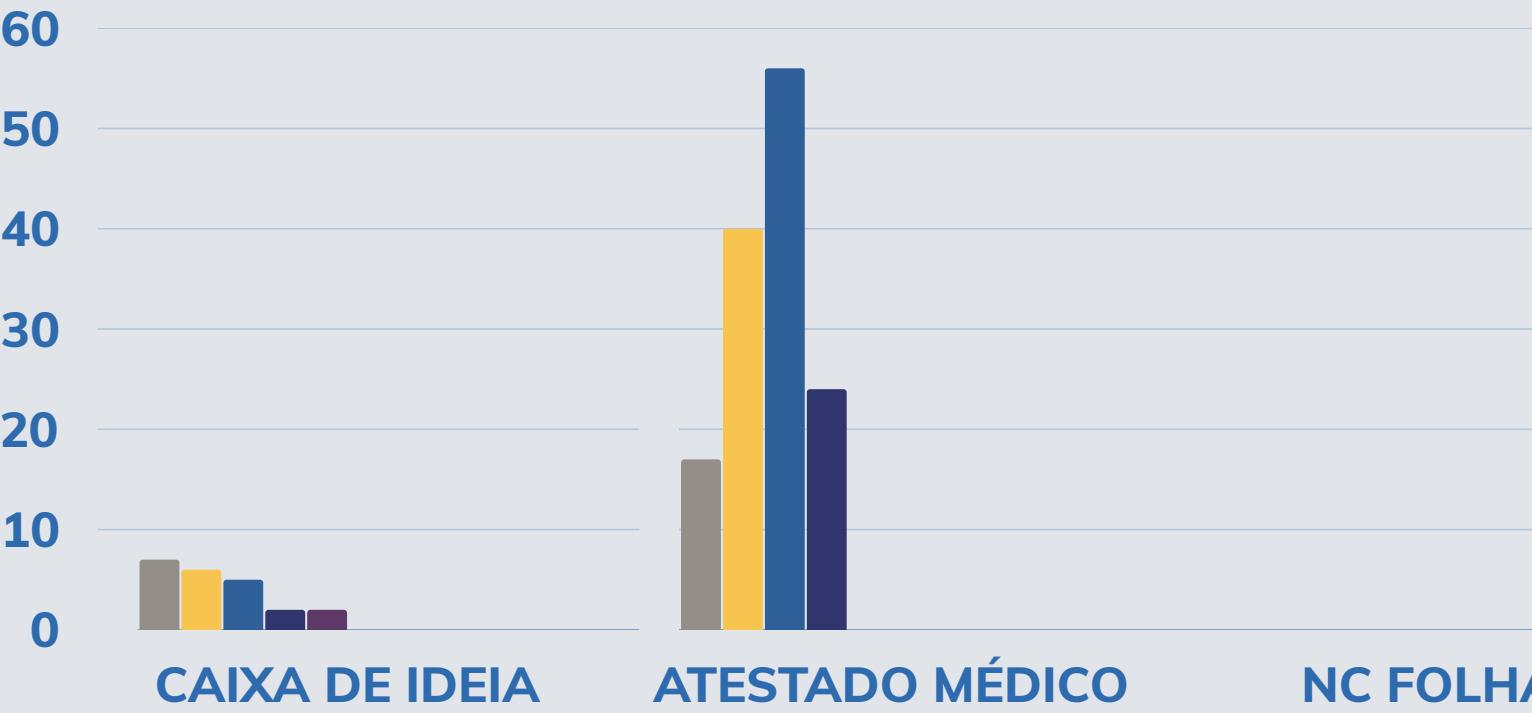

### Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;

JAN: Foi registrado 08 ideias no mês; FEV: Foi registrado 07 ideias no mês;  
MAR: Foi registrado 06 ideias no mês;  
ABR: Foi registrado 05 ideias no mês;  
Maio: Foi registrado 02 ideias no mês;  
Junho: Foi registrado 02 ideias no mês.  
JUL: Foi registrado 11 ideias no mês;  
AGO: Foi registrado 01 ideia no mês.  
SET: Foi registrado 01 ideia no mês;  
Outubro: Foi registrado 04 ideias no mês.  
NOV: Foi registrado 03 ideias no mês.  
DEZ: Foi registrado 03 ideias no mês.

### Meta é zero registro de Atestado Médico

JANEIRO: Foram apresentados 06 dias de atestados na Acelen, 09 dias atestados na Braskem e 04 dias atestados Dow, 03 dias de atestado na Tronox 0 atestados na Sede;  
FEVEREIRO: Foram apresentados 08 dias de atestado na Acelen, 04 dias de atestado na Braskem, 01 dia de atestado na Dow, 0 dia na Tronox, 04 dias na Sede.  
MARÇO: Foram apresentados 17 dias de atestado na Acelen, 22 dias na Braskem, 0 da DOW, 01 dia de atestado na Cibra, 0 na Sede.  
ABRIL: Foram apresentados 43 dias de atestado na Acelen, 7 dias de atestado na Braskem, 6 dias de atestado na Sede e sem atestados apresentados na DOW, Lubnor e Timac.  
MAIO: Foram apresentados 08 dias de atestado na Acelen, 13 dias de atestado na Braskem, 1 dia de atestado na Dow, 01 dia de atestado na Lubnor e 1 dia de atestado na Sede.  
JUNHO: Não foi apresentado nenhum atestado no mês.  
JULHO: Foram apresentados 02 dias de atestados na Acelen, 24 dias atestados na Braskem, 03 dias atestados Dow.  
AGOSTO: Foram apresentados 02 dias de atestado na Acelen, 22 dias de atestado registrado na Braskem, 03 dias de atestado registrado na Sede.  
Setembro: Foram apresentados 11 dias atestados na Braskem, 13 dias atestados Sede, as demais obras não houve atestados.  
Outubro: Foram apresentados 11 dias de atestado na Acelen, 47 dias de atestado registrado na Braskem, 03 dias de atestado na Timac, 01 dia de atestado na 3R, 31 dias de atestado na SEDE, as demais obras não houve atestados.  
Novembro: Foram apresentados 04 dias atestados na Acelen, 07 dias atestados Braskem, as demais obras não houve atestados.  
Dezembro: Foram apresentados 01 dia de atestado na Acelem. 07 dias atestado na Braskem e 01 dia de atestado na Sede, demais obras não houve atestados.

### Meta é 0 (Zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Janeiro: Não houve NC na folha de pagamento no período;  
Fevereiro: Não houve NC na folha de pagamento no período.  
Março: Não houve NC na folha de pagamento no período.  
Abril: Não houve NC na folha de pagamento no período.  
Maio: Não houve NC na folha de pagamento no período.  
Junho: Não houve NC na folha de pagamento no período.  
jJulho: Não houve NC na folha de pagamento no período;  
Agosto: Houve 1 não conformidade da folha de pagamento;  
Setembro: Não houve NC na folha de pagamento no período;  
Outubro: Não houve NC na folha de pagamento no período;  
Novembro: Não houve NC na folha de pagamento no período  
Dezembro: : Não houve NC na folha de pagamento no período

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH Dezembro 2024 GANHADORES DA IDEIA DO MÊS



**Idéia do mês de DEZEMBRO**

**Risoterm**  
Isolantes Térmicos Ltda

**JULIANA CERQUEIRA**  
SEDE

“

Sugiro a implantação do Safety Moment antes das reuniões de Comitê. Na abertura da reunião falar sobre um tema relacionando a segurança do trabalho e/ou saúde, é um momento de trazer temas com oportunidades de melhoria, melhor performance e até mesmo prevenção.


”

**DESTAQUE**



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

FINANCEIRO- Julho á Dezembro 2024

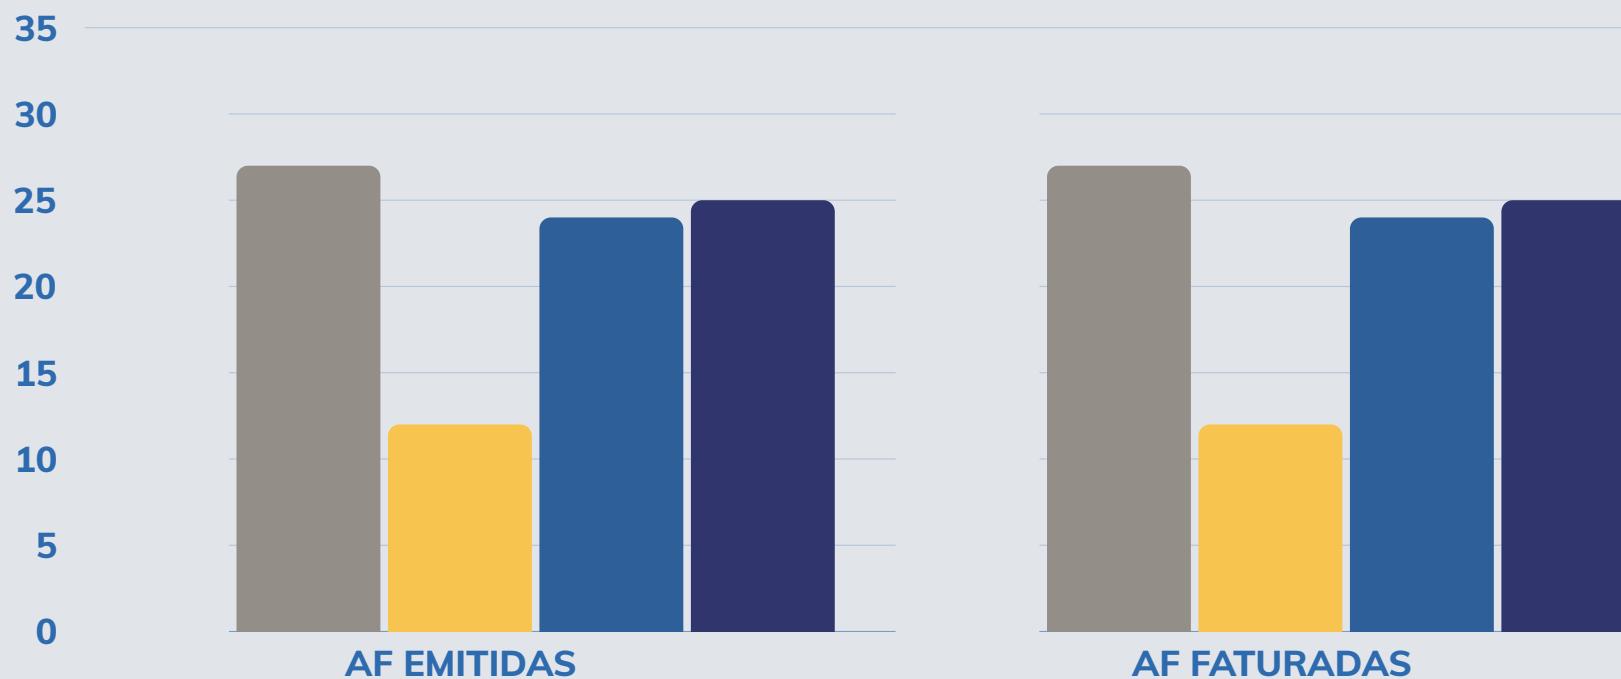

**Meta é realizar 100% faturamento de todas as Autorização de Faturamento Solicitadas:**

Julho: Foi solicitado 31 AF'S e 31 Faturamentos

Agosto: Foi solicitado 27 AF'S e 27 Faturamentos

Setembro: Foi solicitado 12 AF'S e 12 Faturamentos

Outubro: Foi solicitado 24 AF'S e 24 Faturamentos

Novembro: Foi solicitado 25 AF'S e 25 Faturamentos


Dezembro: Foi solicitado 35 AF'S e 35 Faturamentos

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## SSMA - Janeiro a Dezembro 2024


Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:

JAN: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados;  
FEV: 37 ASOS previstos e 35 ASOS realizados. (Reideval e Fernando designados para fazer exame no dia 02/02.  
Reideval realizou 07/03/2024. Fernando realizou 04/03/2024)  
MAR: 15 ASOS previstos e 15 ASOS realizados.  
ABR: 27 ASOS previstos e 27 ASOS realizados.  
MAI: 37 ASOS previstos x 31 ASOS realizados. (Exames feito por 6 colaboradores mas o ASO não saiu a tempo  
de fechar o mês)  
JUN: 21 ASOS previstos X 21 ASOS realizado.  
JUL: 14 ASOS previstos e 14 ASOS realizados;  
AGO: 12 ASOS previstos e 12 ASOS realizados.  
Setembro: 19 ASOS previstos e 19 ASOS realizados;  
Outubro: 19 ASOS previstos e 30 ASOS realizados. (11 foi para Braskem)  
Novembro: 14 ASOS previstos e 16 ASOS realizados  
Dezembro: 17 ASOS previstos e 16 ASOS realizado

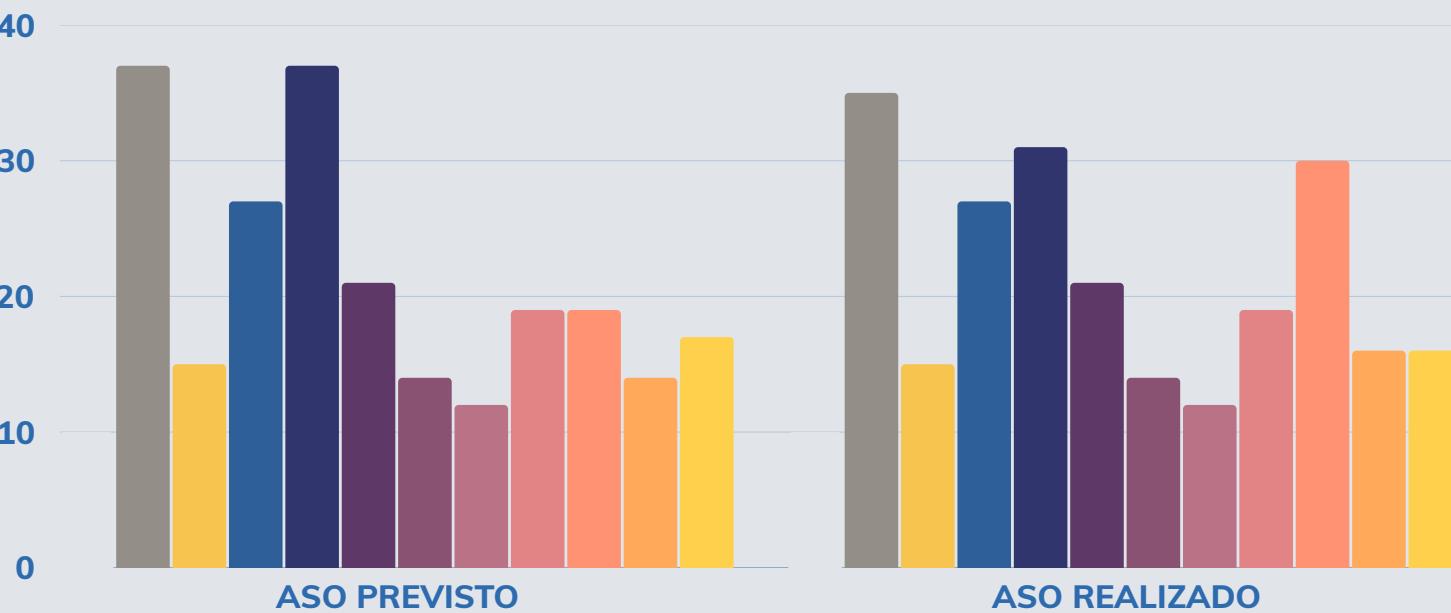


A meta é atualizar o PGR e PCMSO dentro do prazo de validade :

Em Jan: PGR- Houve Revisão do PGR SEDE, Houve revisão PGR Acelen, PCMSO – Não houve revisão;  
Em Fev: PGR- Não houve Revisão, PCMSO Não houve revisão.  
Em Março: Houve revisão do PGR Sede e PCMSO Sede.  
Em Abril: Houve revisão do PGR Sede e PCMSO Sede.  
Em Maio: Houve revisão do PGR Acelen, Revisão PGR Sede.  
Em Junho: Houve revisão do PGR Acelen.  
Em Julho: Houve revisão do PGR Acelen.  
Em Agosto: Não houve registro de atualizações no periodo  
Em Setembro: Não houve revisão do PGR e PCMSO.  
Em Outubro: Houve atualização do PGR (ACELEN) e PCMSO (ACELEN e DOW);  
Em Novembro: Houve atualização de PGR (SEDE, BRASKEM PVC e UCS);  
Em Dezembro: Houve atualização do PGR e PCMSO Sede

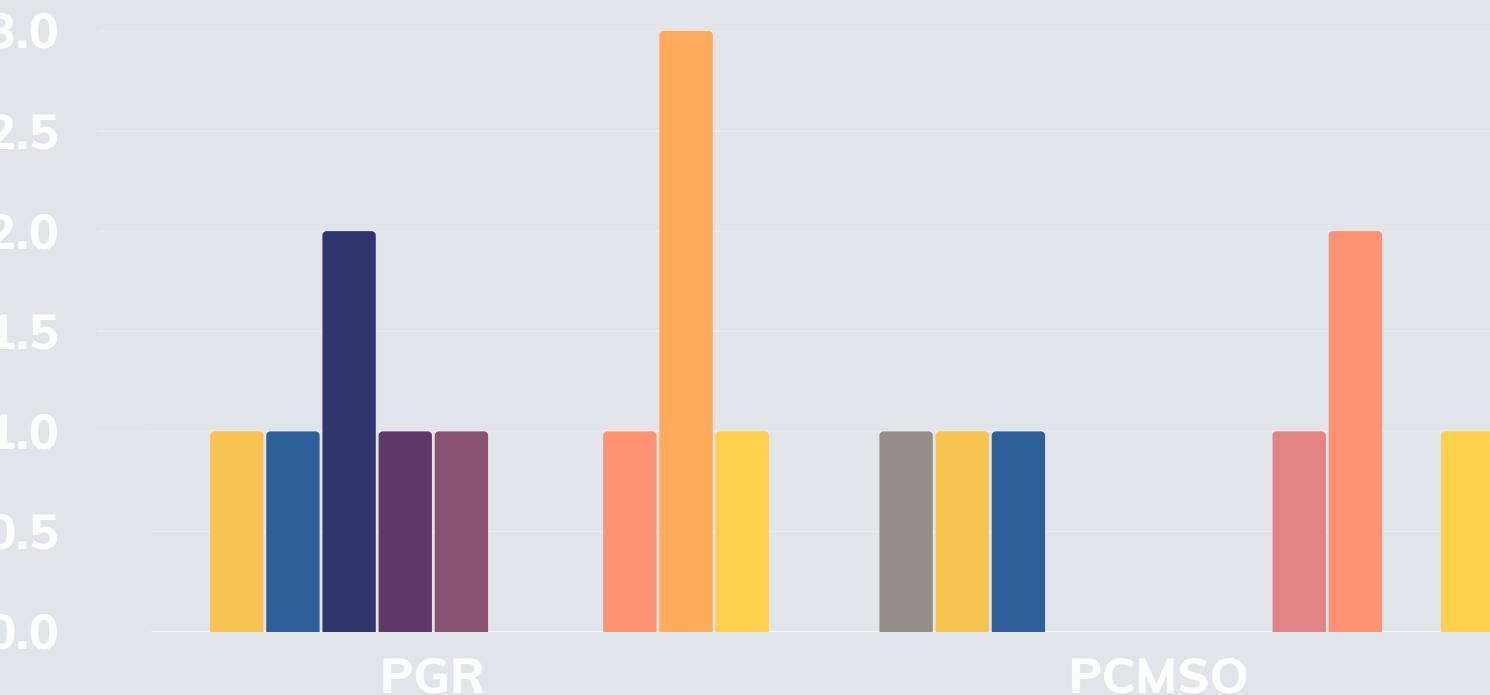

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Julho á Dezembro 2024

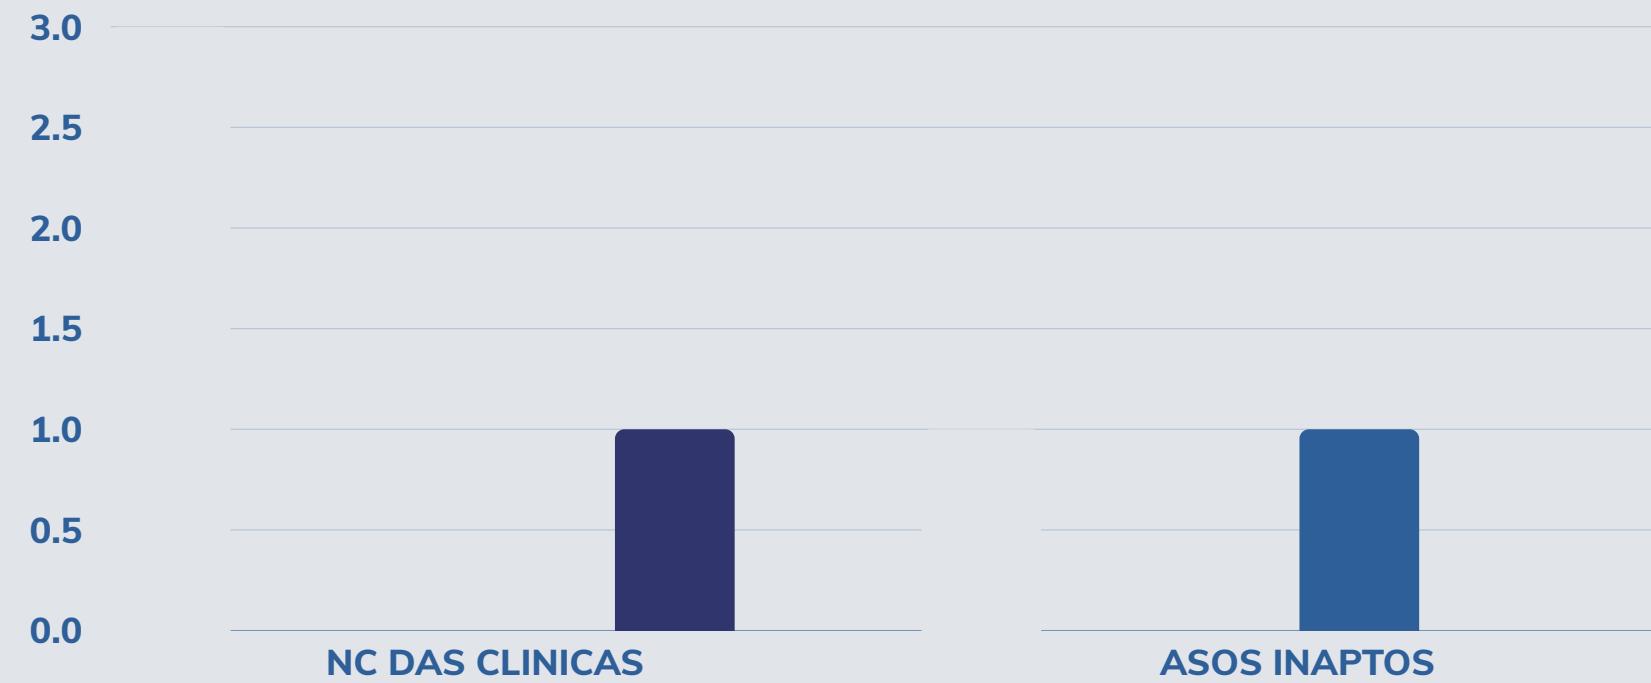

## **Meta é verificar as Não Conformidades das Clínicas de Saúde Ocupacional:**

Julho: Houve 03 registros de não conformidades (exames sem medico coordenador, Espirometria realizado incorreto, Previne liberou aso inapto sem informar a Risoterm)

Agosto: Não houve não conformidade

Setembro: Não houve não conformidade

Outubro: Não houve não conformidade

Novembro: Houve 1 não conformidade (05/11 ASO emitido pela Medicina Humana com descrição incorreta de exames – Adriano.)

Dezembro: Não houve não conformidade

## **Meta é verificar os Asos:**

Julho: 01 Aso de Vanucir

Agosto: Não houve ASOS inaptos

Setembro: Não houve aso inapto;


Outubro: Houve aso inapto 01 (Jorge Verissimo);

Novembro: Não houve aso inapto;

Dezembro: Não houve aso inapto.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Janeiro a Dezembro 2024

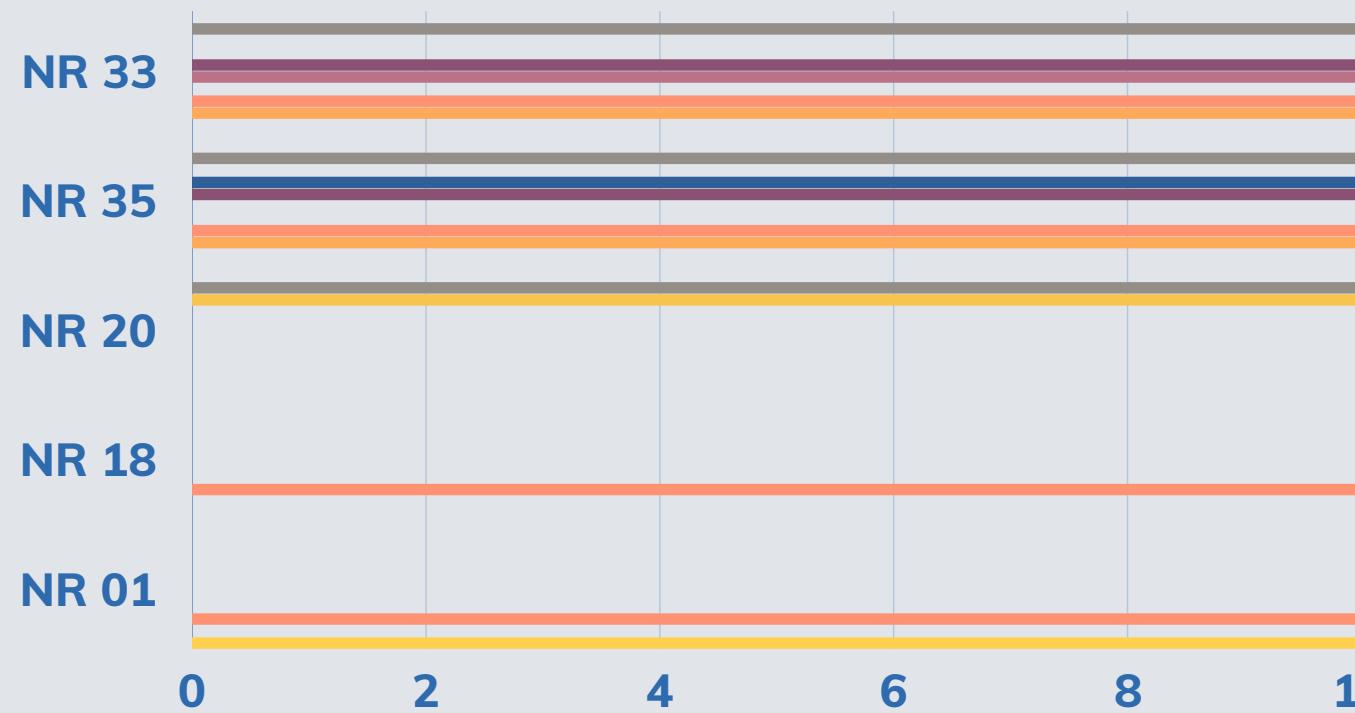

**Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.**

Janeiro: Não houve realização de treinamentos legais;

Fevereiro: Foram realizados treinamentos NR20, NR35 e NR33 para seis funcionários admitidos para Acelen.

MAR: Foram realizados treinamentos de NR20 na Braskem e Acelen referente ao plano anual de treinamento.

ABR: Foram realizados treinamentos de NR 35 da Braskem e Acelen referente ao plano anual de treinamento.

MAI: Não foi realizado treinamento no período.

JUN: Foram realizados treinamentos de NR33 na Braskem.

Julho: Foi realizado treinamento de NR33 na Braskem.

Agosto: Foi realizados treinamento NR33 na acelen

Setembro: Não houve atualização de treinamento no período.

Outubro: Obra Braskem realizou NR33, NR35, NRI8 e NR01 (que estava pendente de setembro) Dos colaboradores que foram para AL e estava próximo

Novembro: Houve atualização de treinamento (NR 35 e NR 33)

Dezembro: Houve treimamento de NR01 extra na Obra Acelen

**Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:**

Em Janeiro: Tronox (Houve registro de 1 acidente com afastamento de 3 dias);

Em Fevereiro: Não Houve registro de acidente ou incidente;

Em Março: Não houve registro de acidente ou incidente;

Em Abril: Não houve registro de acidente ou incidente;

Em Maio: Acelen - (Houve registro de 1 incidente sem afastamento) Não houve registro de acidente ou incidente;

Em Junho: Não houve registro de acidente ou incidente;

Em Julho: Não Houve registro de acidente ou incidente;

Em Agosto: Não Houve registro de acidente ou incidente;

Em Setembro: Não Houve registro de acidente ou incidente;


Em Outubro: Não Houve registro de acidente ou incidente;

Em Novembro: Não Houve registro de acidente ou incidente;

Em Dezembro: Não Houve registro de acidente ou incidente

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Julho á Dezembro 2024

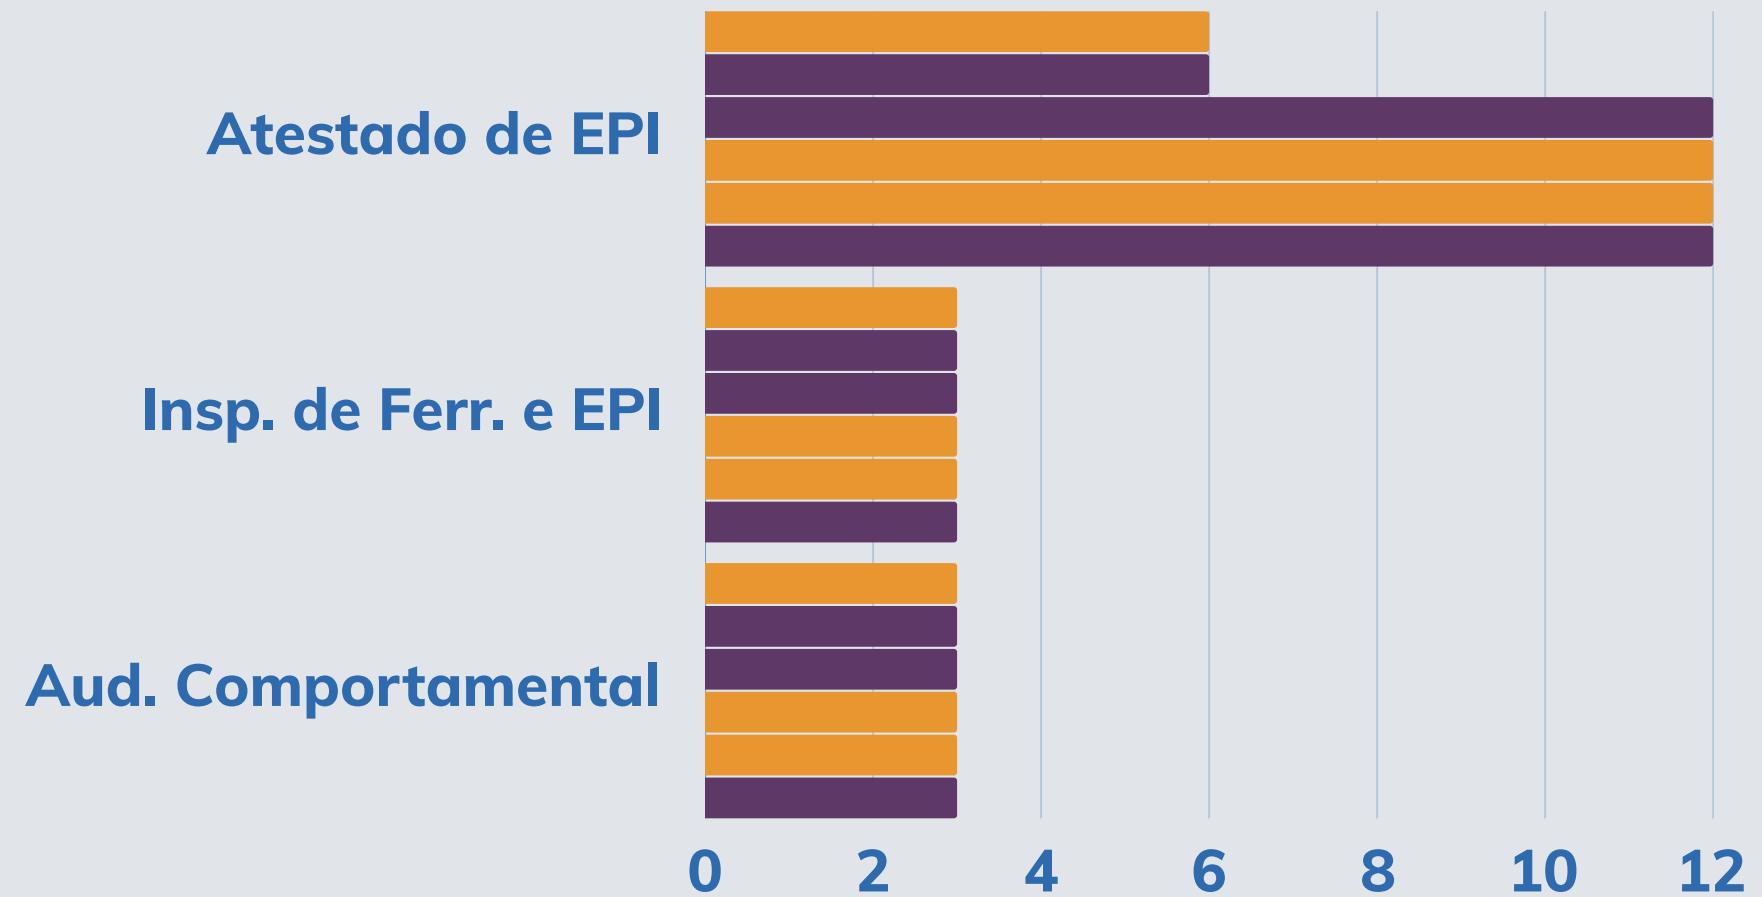

## Meta é realizar a auditoria comportamental:

Em Julho: Foi realizado 3 auditorias.  
Em Agosto: Foi realizado 3 auditorias  
Em Setembro: Foi realizado 3 auditorias.  
Em Outubro: Foi realizado 3 auditorias.  
Em Novembro: Foi realizado 3 auditorias.  
Em Dezembro: Foi realizado 3 auditorias.

## Meta é inspecionar as ferramentas e EPI'S no prazo:

Em Julho: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.

Em Agosto: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI;

Em Setembro: Foi entregue 03 amostras;

Em Outubro: Foi entregue 03 amostras;

Em Novembro: Foi entregue 03 amostras.

Em Dezembro: Foi entregue 03 amostras.

## Meta é receber os atestados de recebimento de EPI atualizado das obras no prazo.

Julho: Foi recebido 6 amostras.

Agosto: Foi recebido 6 amostras.

Setembro: Foi recebido 12 amostras.


Outubro: Foi recebido 12 amostras.

Novembro: Foi recebido 12 amostras.

Dezembro: Foi recebido 12 amostras.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## Qualidade – Janeiro á Dezembro 2024

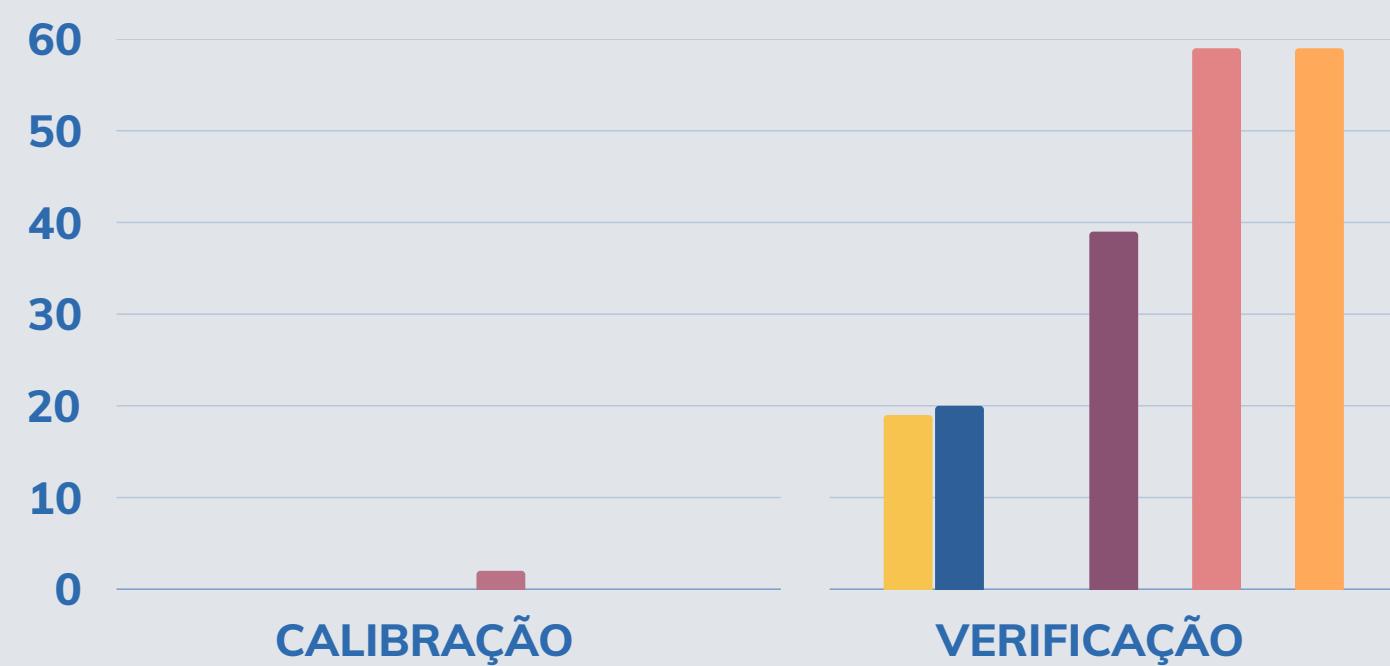

A meta de 100% das realizar todas as calibrações e verificações previstas:

Em Jan: Dow (19 verificações prev x 19 realizado), Braskem (20 verificações prev x 20 realizadas) Acelen ; Não houve calibração prevista;

Em Fev: Acelen, Braskem e Dow (Não houve calibração e verificação prevista);

Em Mar: Dow ( 19 verificações prev x 19 realizado), Acelen, Braskem (Não houve calibração e verificação prevista) Sede ( 7 verificações prev x 7 realizadas).

Em Abril: Braskem (20 verificações prev x 20 realizadas) Sede ( 7 verificações prev x 7 realizadas)

Em Maio: Acelen ( Não houve calibração e verificação prevista) Dow ( 19 verificações prev x 19 realizado)

Em Junho: Acelen (3 verificações prev x 3 realizadas) Braskem e Dow( Não houve calibração e verificação prevista)

Em Julho: Dow (19 verificações prev x 19 realizado), Braskem (20 verificações prev x 20 realizadas) Acelen ; Não houve calibração prevista;

Em Agosto: Braskem houve calibração de 2 manometros. Acelen e Dow (Não houve calibração e verificação prevista);

Em Setembro: Dow (59 verificações prev x 59 realizado), Braskem não houve calibração e verificação prevista Acelen: Não houve calibração e verificação prevista.


Em Outubro: Dow e Braskem não houve calibração e verificação no periodo

Em Novembro: Dow(59 verificações prev x 59 realizado), Braskem não houve calibração e verificação no periodo.

Em Dezembro: Dow(45 verificações prev x 45 realizado), Acelen e Braskem não houve calibração e verificação no periodo.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – Janeiro á Dezembro 2024

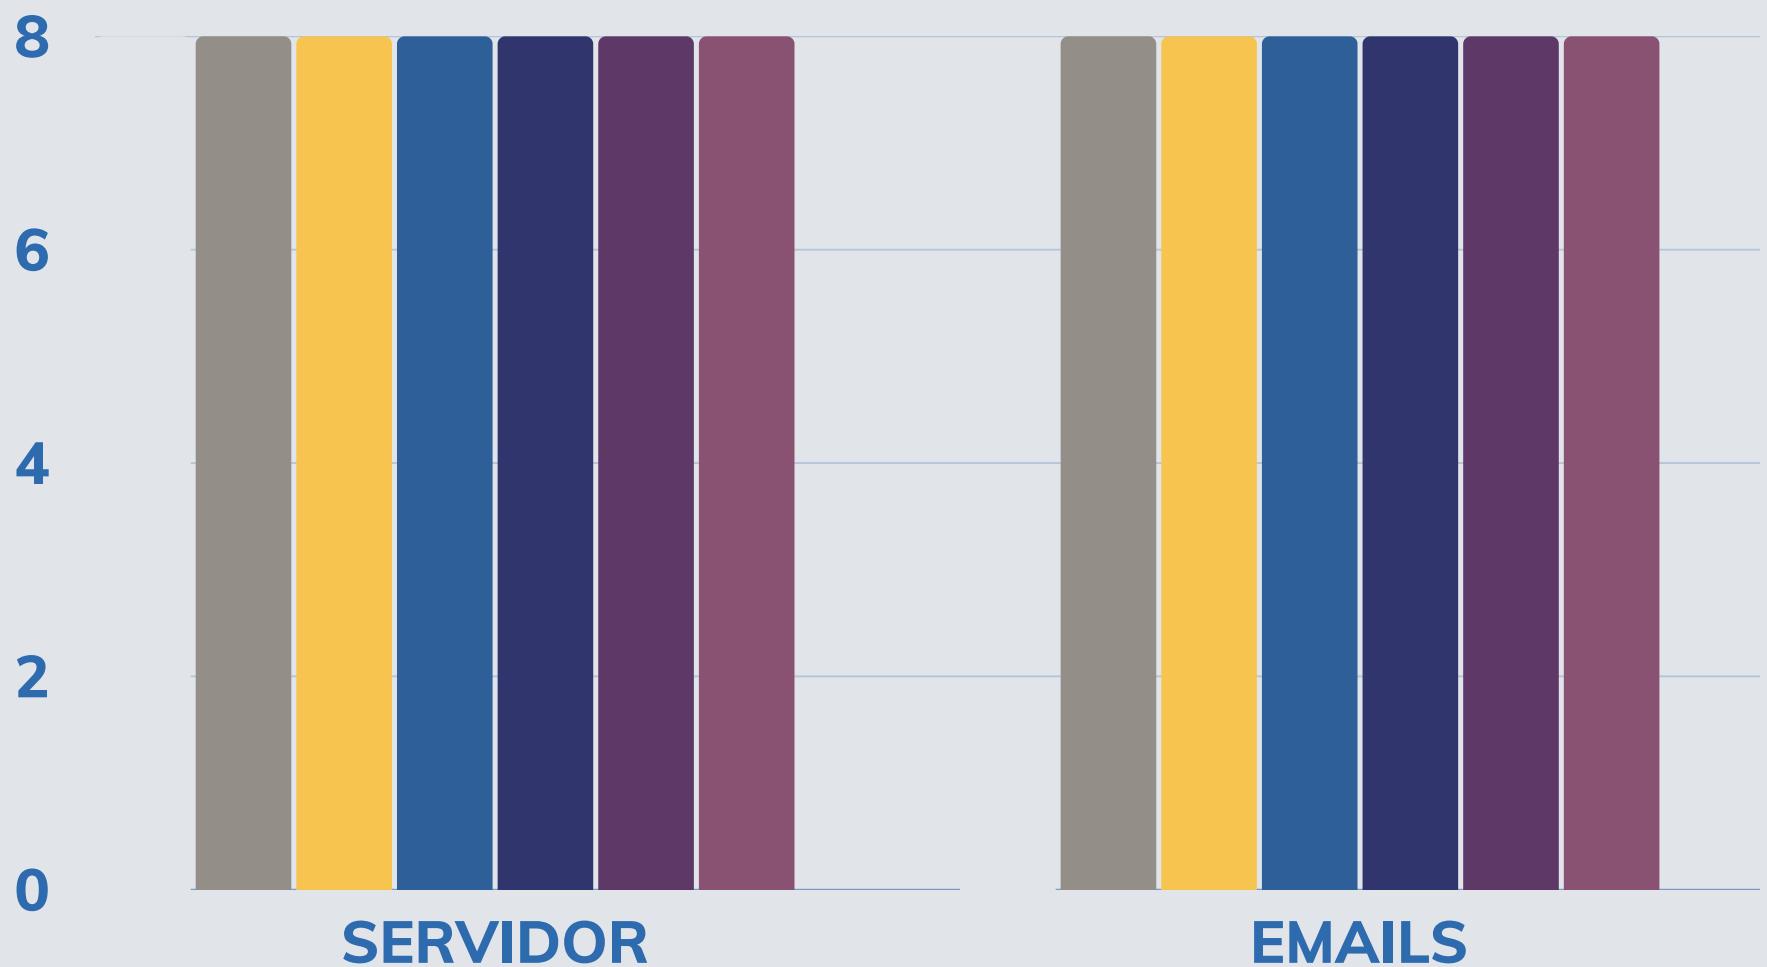

A meta é realizar 02 vezes por semana Backup's dos servidores Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a Fev: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Março e Abril: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Maio a Junho: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Julho e Agosto: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Setembro a Novembro: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Dezembro: Foram realizados 04 backups do servidor no mês

A meta é realizar 02 vezes ao ano Backup's dos Emails:  
Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a fev: Foram realizados 01 backups dos emails;  
Março e Abril: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Maio e Junho: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Julho e Agosto: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Setembro a Novembro: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Dezembro: Foram realizados 04 backups do servidor no mês

# NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA



# NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

## Registro de não Conformidade

**Data:** 05/12/2024

**Registrado por:** Jonathan Estevam - Suprimentos

**Usuário:** Outros



### Descrição:

- Fornecedor: Vale Uniformes LTDA - Produto: Macacões RF - Data: 25/11/2024 O produto foi entregue sem as seguintes especificações exigidas pelo cliente: 1. Velcro de fechamento frontal; 2. 01 (um) macacão - sem a etiqueta identificadora de CA e R.F; 3. Algumas costuras apresentando desgastes.

### Medida Tomada:

O produto foi devolvido para o fornecedor realizar os devidos ajustes. Prazo para devolução dos produtos já conformes: 09/12/2024 - 12/12/2024.

# PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

Ação tomada para eliminar a causa da não conformidade ou produto não conforme, de forma a impedir a sua reincidência.



# PLANO DE AÇÃO

## P.A ABERTAS 2025

SSMA Nº 01.25  
Monday Novos Processos Nº 02.25  
Engajamento da Equipe Nº 03.25  
SSMA Nº 04.25  
Confiabilidade Nº 11.24  
Auditoria Braskem Nº 13.24

## P.A FECHADOS 2025

N.A


## P.A ABERTAS 2024

Confiabilidade Nº 11.24  
Auditoria Braskem Nº 13.24


## P.A FECHADOS 2024

SSMA Nº 01.24  
Direção Nº 02.24  
Comercial Nº 03.24  
Confiabilidade Nº 04.24  
Direção Nº 05.24  
Acelen Nº 06.24  
RH Nº 08.24  
Planejamento Nº 09.24  
Acelen/SSMA Nº 10.24  
Braskem Nº 12.24

**2025**

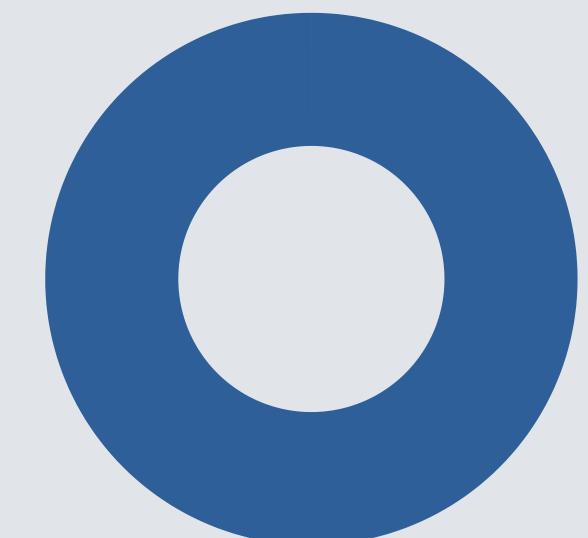


**ABERTO 2024**  
15.4%

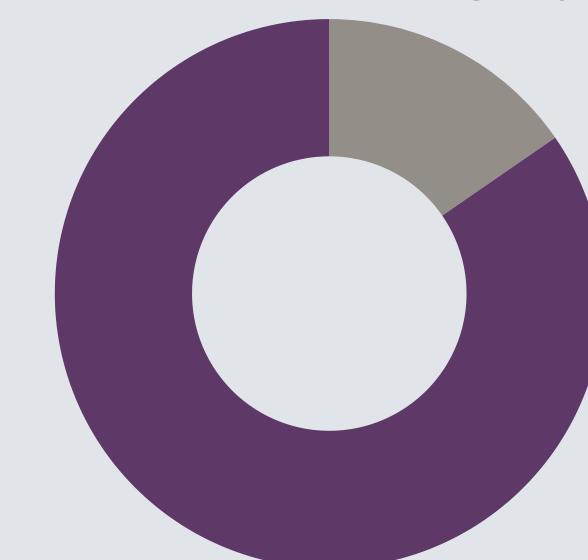

FECHADOS

# NÃO CONFORMIDADE

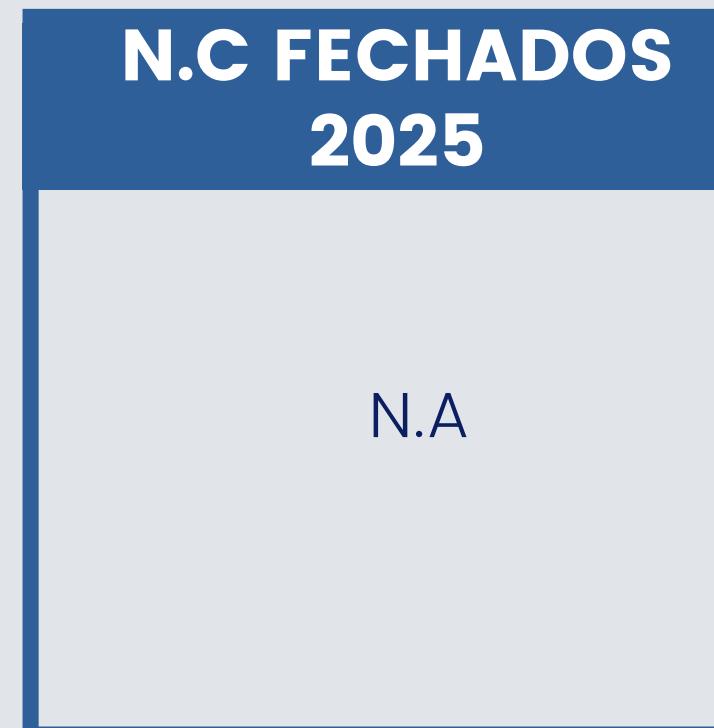

# PLANO DE TREINAMENTO 2025

## PLANO ANUAL DE TREINAMENTO

### Título

PLANO ANUAL DE TREINAMENTO ACELEN/2025

PLANO ANUAL DE TREINAMENTO BRASKEM/2025

PLANO ANUAL DE TREINAMENTO DOW/ 2025


PLANO ANUAL DE TREINAMENTO SEDE/2025

# ITENS DE AUDITORIA/PLANO DE AUDITORIA 2025

Risoterm Isolantes Técnicos Ltda	FORMULÁRIO													FO.002.PQR.002 REVISÃO: 01			
	ITENS DE AUDITORIA E PLANO DE AUDITORIA																
Processo	Itens da Norma - ISO 9001:2015																
	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2
DIREÇÃO																	
QUALIDADE																	
BRASKEM AL																	
ACELEN																	
DOW QUIMICA																	
SUPRIMENTOS																	
FINANCEIRO																	
RH/DP																	
PLANEJAMENTO																	
CONFIABILIDADE																	
COMERCIAL																	
CALIBRAÇÃO																	
TI																	
Processo	Plano de Auditoria													Ano 2025			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	OBS.:				
DIREÇÃO		AI								AI							
QUALIDADE										AI							
ACELEN		AI								AI							
BRASKEM AL		AI															
DOW QUIMICA										AI							
SUPRIMENTOS		AI								AI							
NOTA FISCAL		AI															
RH/DP										AI							
PLANEJAMENTO		AI								AI							
CONFIABILIDADE		AI								AI							
COMERCIAL		AI															
CALIBRAÇÃO		AI								AI							
TI										AI							
LEGENDA:	AUDITORIA INTERNA: AI AUDITORIA EXTERNA: AE																
<i>Larissa Mesquita</i> Larissa Mesquita Coordenação da Qualidade													DATA: 07/01/2025				

# AGENDA DE AUDITORIA

 <b>Risoterm</b> Isolantes Térmicos Ltda	<b>FORMULÁRIO</b>  <b>AGENDA DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>F0.001.PQR.002</b> <b>REVISÃO: 01</b>
--	---	---

Data: 28/01/2025 – Terça Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
08:00 às 12:00	Braskem	Iago Machado
Data: 17/02/2025 – Segunda Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
08:00 às 10:00	Direção/Comercial	Amanda Caetano
10:00 as 12:00	Acelen	Amanda Caetano
Data: 18/02/2025 – Terça Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 às 10:00	Suprimentos	Tiago Santos
10:00 às 12:00	Financeiro	Tiago Santos
Data: 19/02/2025 – Quarta Feira		
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor
8:00 as 12:00	Planejamento	Brenda Caroline
13:00 as 17:00	Confiabilidade/ Calibração	Brenda Caroline
 _____ COORDENADOR DE QUALIDADE		DATA: 07/01/2025

# RISO - INFORMA



- **Sede**
- **Acelen**
- **Braskem - AI**
- **Dow Química**
- **OBRA SPOT**
  - Timac Camaçari
  - 3R Petroleum
  - Bayer

# Requalificação do Isolamento Térmico -

## Unidade 18



**RISO-INFORMA  
ACELEN**

P-3206B / Programa CUI



P-3206A / Programa CUI



**RISO-INFORMA  
BRASKEM**

## Parada UNIC - Isolamento térmico



Caldeira Sathel



**RISO - INFORMA  
BRASKEM**

Demolição das pernas da Esfera AV-41 .  
Penas 3 e 11



RISO - INFORMA  
DOW


# Organização do Material na Oficina



## RISO - INFORMA DOW



## Natal Risovovós

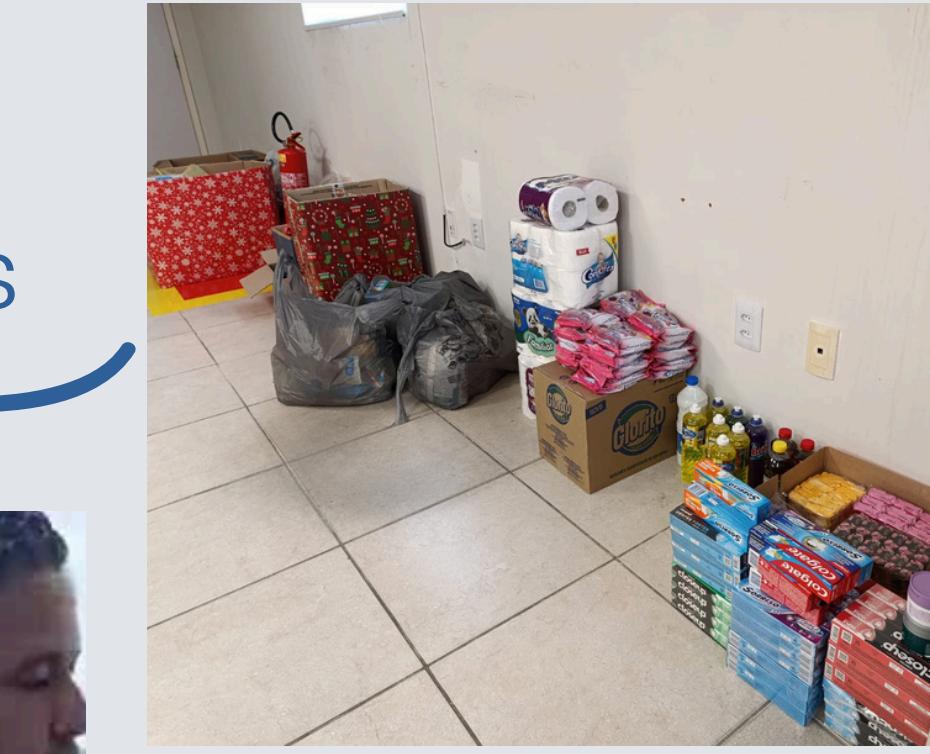

RISO - INFORMA  
SEDE - RH



# Distribuição da cesta de Natal




Retrospectiva 2024



**RISO - INFORMA  
SEDE - RH**

# Aniversariantes de Dezembro

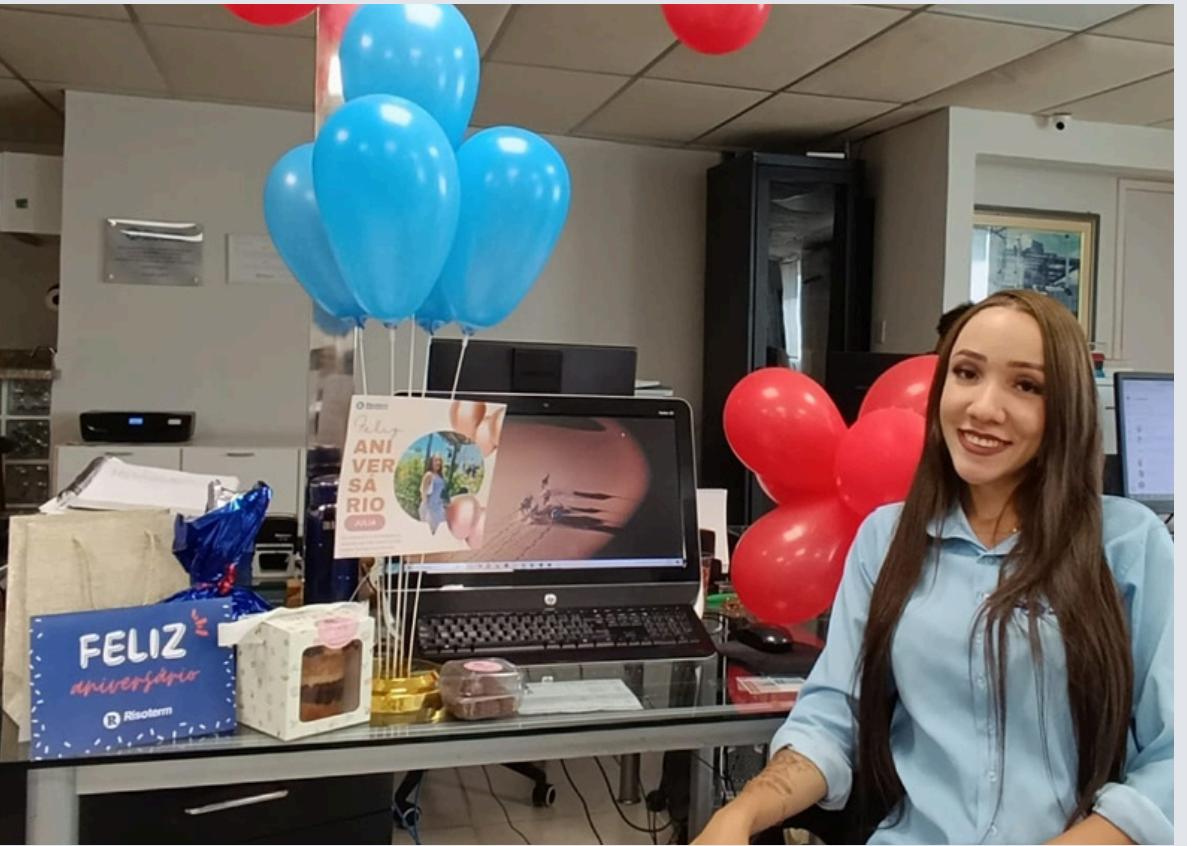

**RISO - INFORMA  
SEDE - RH**

PAINEL DE SSMA CONTRATADAS DEZEMBRO/2024 GRUPO C		
Nº	Empresa	Nota
1	RISOTERM	100,00
1	TEC FIBRA	100,00
3	MANSERV	97,90
4	VEINESP	97,50
5	CAVALO MARINHO	96,70
6	EMTHOS	95,90
7	AMBIPAR	92,20
8	SGS DO BRASIL EMISSÕES FUGITIVAS	89,50

## Treinamento Brigada de Incendio Sede/SSMA




Dando continuidade a nossa cultura de Reconhecimento, campanha de segurança serviço Teto do AV-214 obra Dow.  
Os premiados foram Antônio Wilson e Leonardo.  
Parabéns!!!!



# RISO - INFORMA SEDE - SSMA

Segurança é importante para quem ?

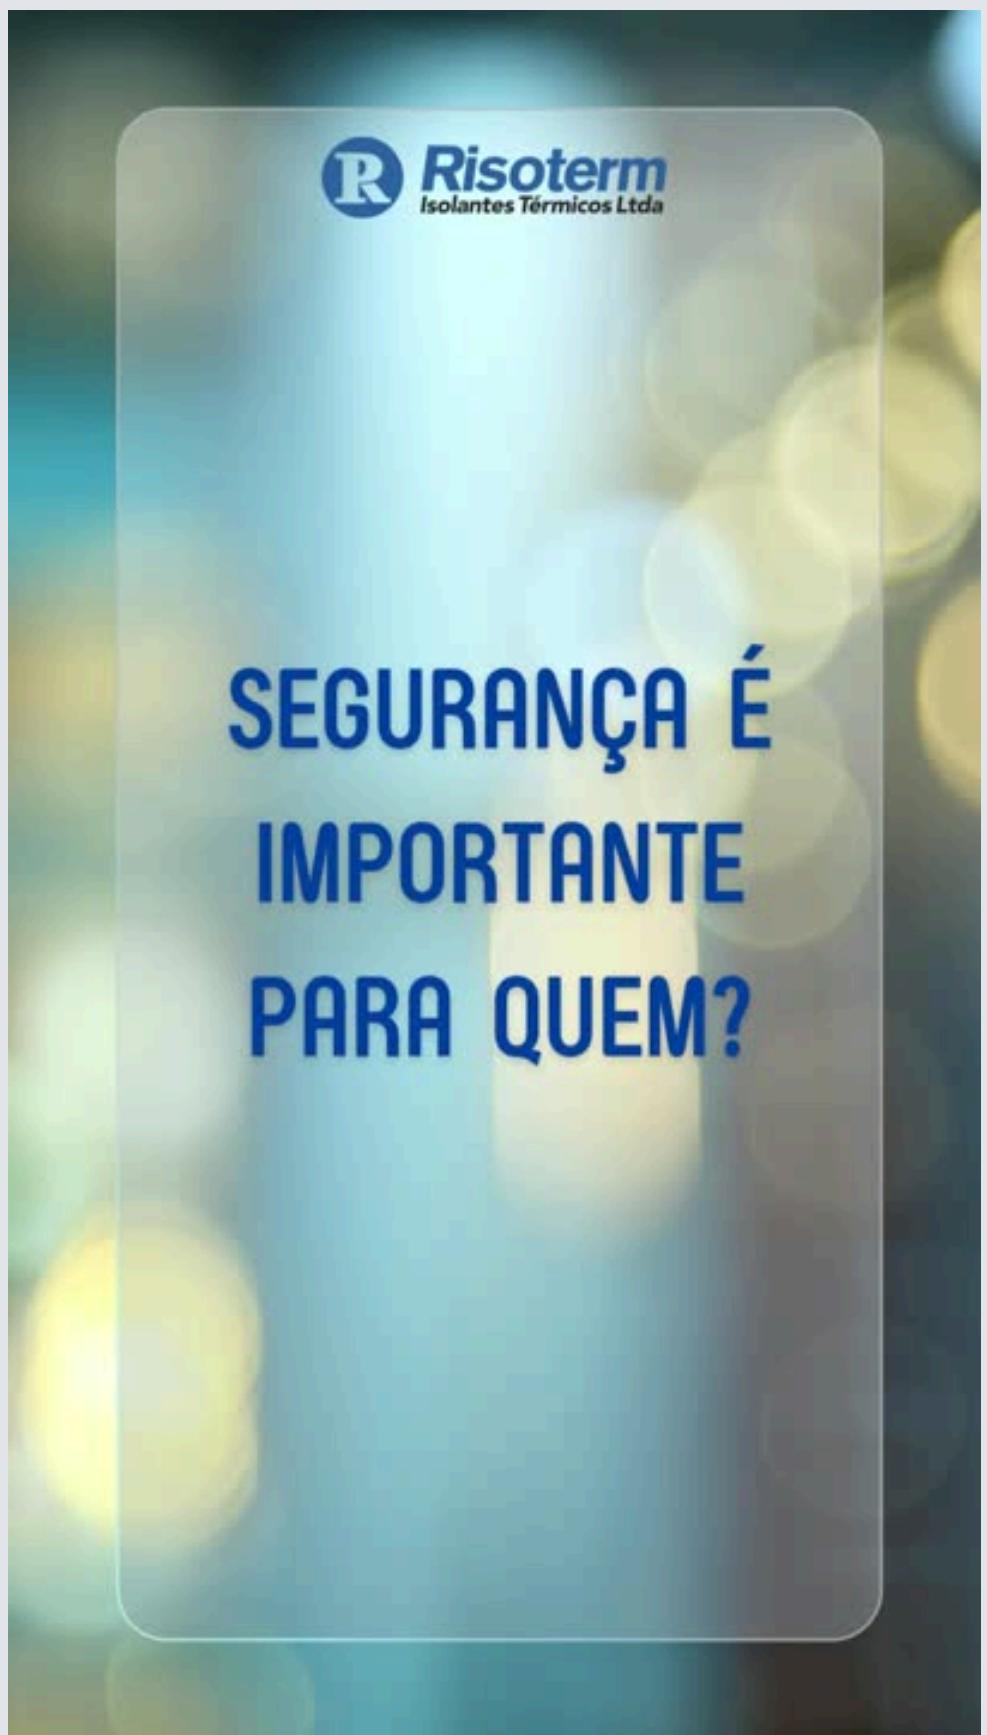

**RISO - INFORMA  
SEDE - SSMA**

Aquisições de novos veículos da frota Risoterm



**RISO - INFORMA  
SEDE -  
SUPRIMENTOS**

# RISO - INFORMA

## OBRA SPOT



DEZEMBRO

BAYER

CIBRA

Recapacitação térmica do revestimento refratário  
dos TO 30-327, TO 30-324



**RISO - INFORMA  
OBRA SPOT**

**BAYER**

Reconhecimento de SSMA



RISO - INFORMA  
OBRA SPOT  
BAYER

Recuperação de módulos na Zona de Transição



# RISO - INFORMA OBRA SPOT

CIBRA

# PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

TODA ATUALIZAÇÃO É INFORMADA VIA E-  
MAIL E DISPONIBILIZADA NO RISONECT.

- Não houve atualização no periodo.

## MATRIZ

Lot. Varandas tropicais, 163  
Pitangueiras  
Lauro de Freitas – Ba  
CEP: 42.701-360

## FILIAL MACEIÓ-AL

Lt. Lagoa Sul, Quadra "D"  
Lotes 04 e 05 , Massagueira  
Marechal Deodoro - AL  
Cep 57.160-000



**Risoterm**  
Isolantes Térmicos Ltda